



D.1.5 Elektroinstalace

NÁZEV STAVBY Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava

MPA ProjektStav, s.r.o.

Tel: +420 774 682 266
E-mail: info@mpa-projektstav.cz
web: http://www.mpa-projektstav.cz

VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STUPEŇ	
Ing. Vladimír Gřunděl	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	DPS	
PODPIS	PODPIS	PODPIS	DATUM	PARÉ
OBJEDNATEL			12/2022	
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava			FORMÁT	
MÍSTO PROJEKTU			1xA4	
Areál městského hřbitova Slezská Ostrava , p.č. 196, 198 a 202/1 k.ú. Slezská Ostrava			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ROZVADĚČ RMS			ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU
			MPA_2110	D 1.5.05
			Změna	
			0	

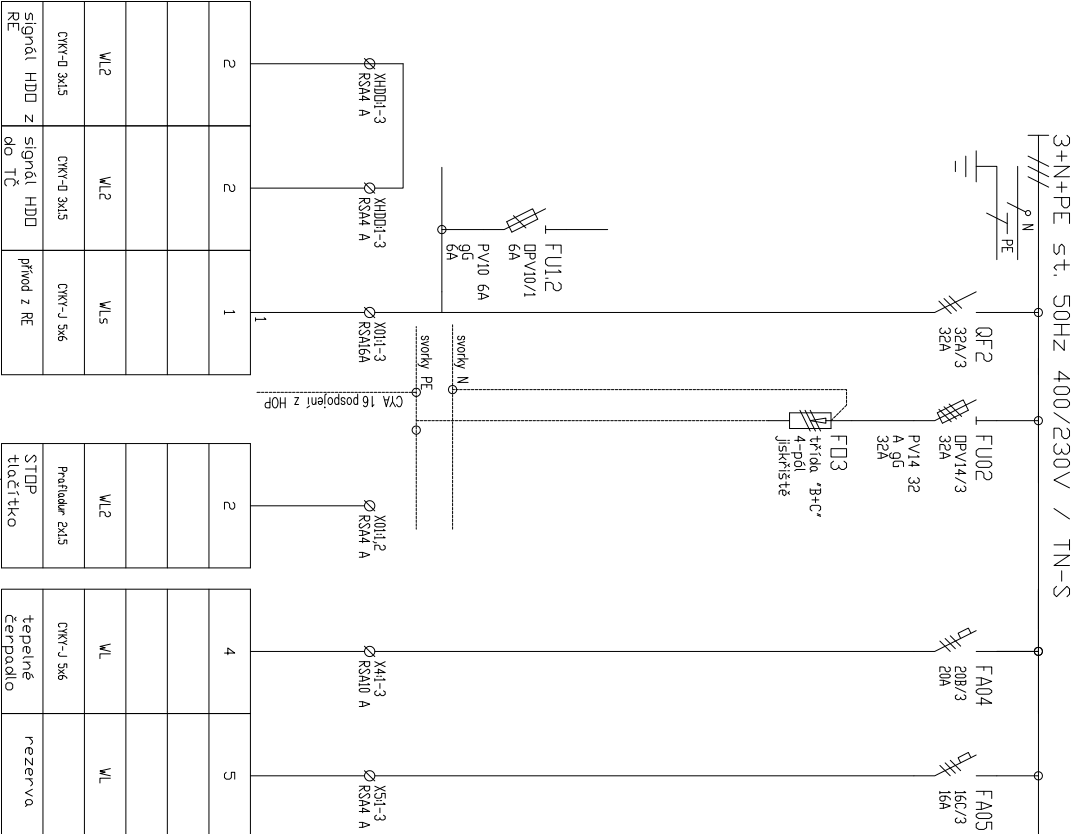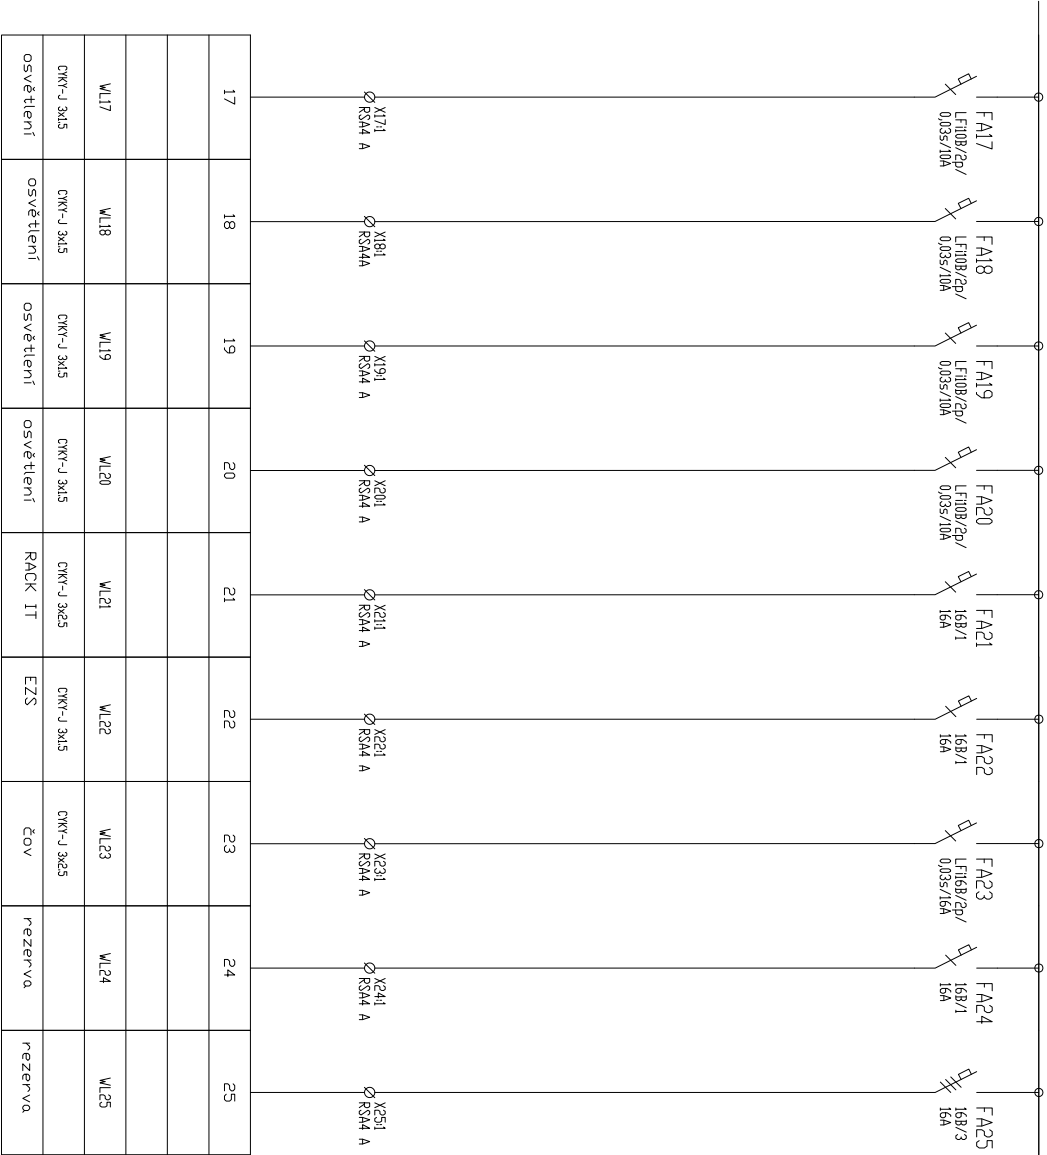

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V800xš600xh150

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRAACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

