


PŮDORYS 2.NP - VÝŘEZ KUCHYŇ - STROJOVNA

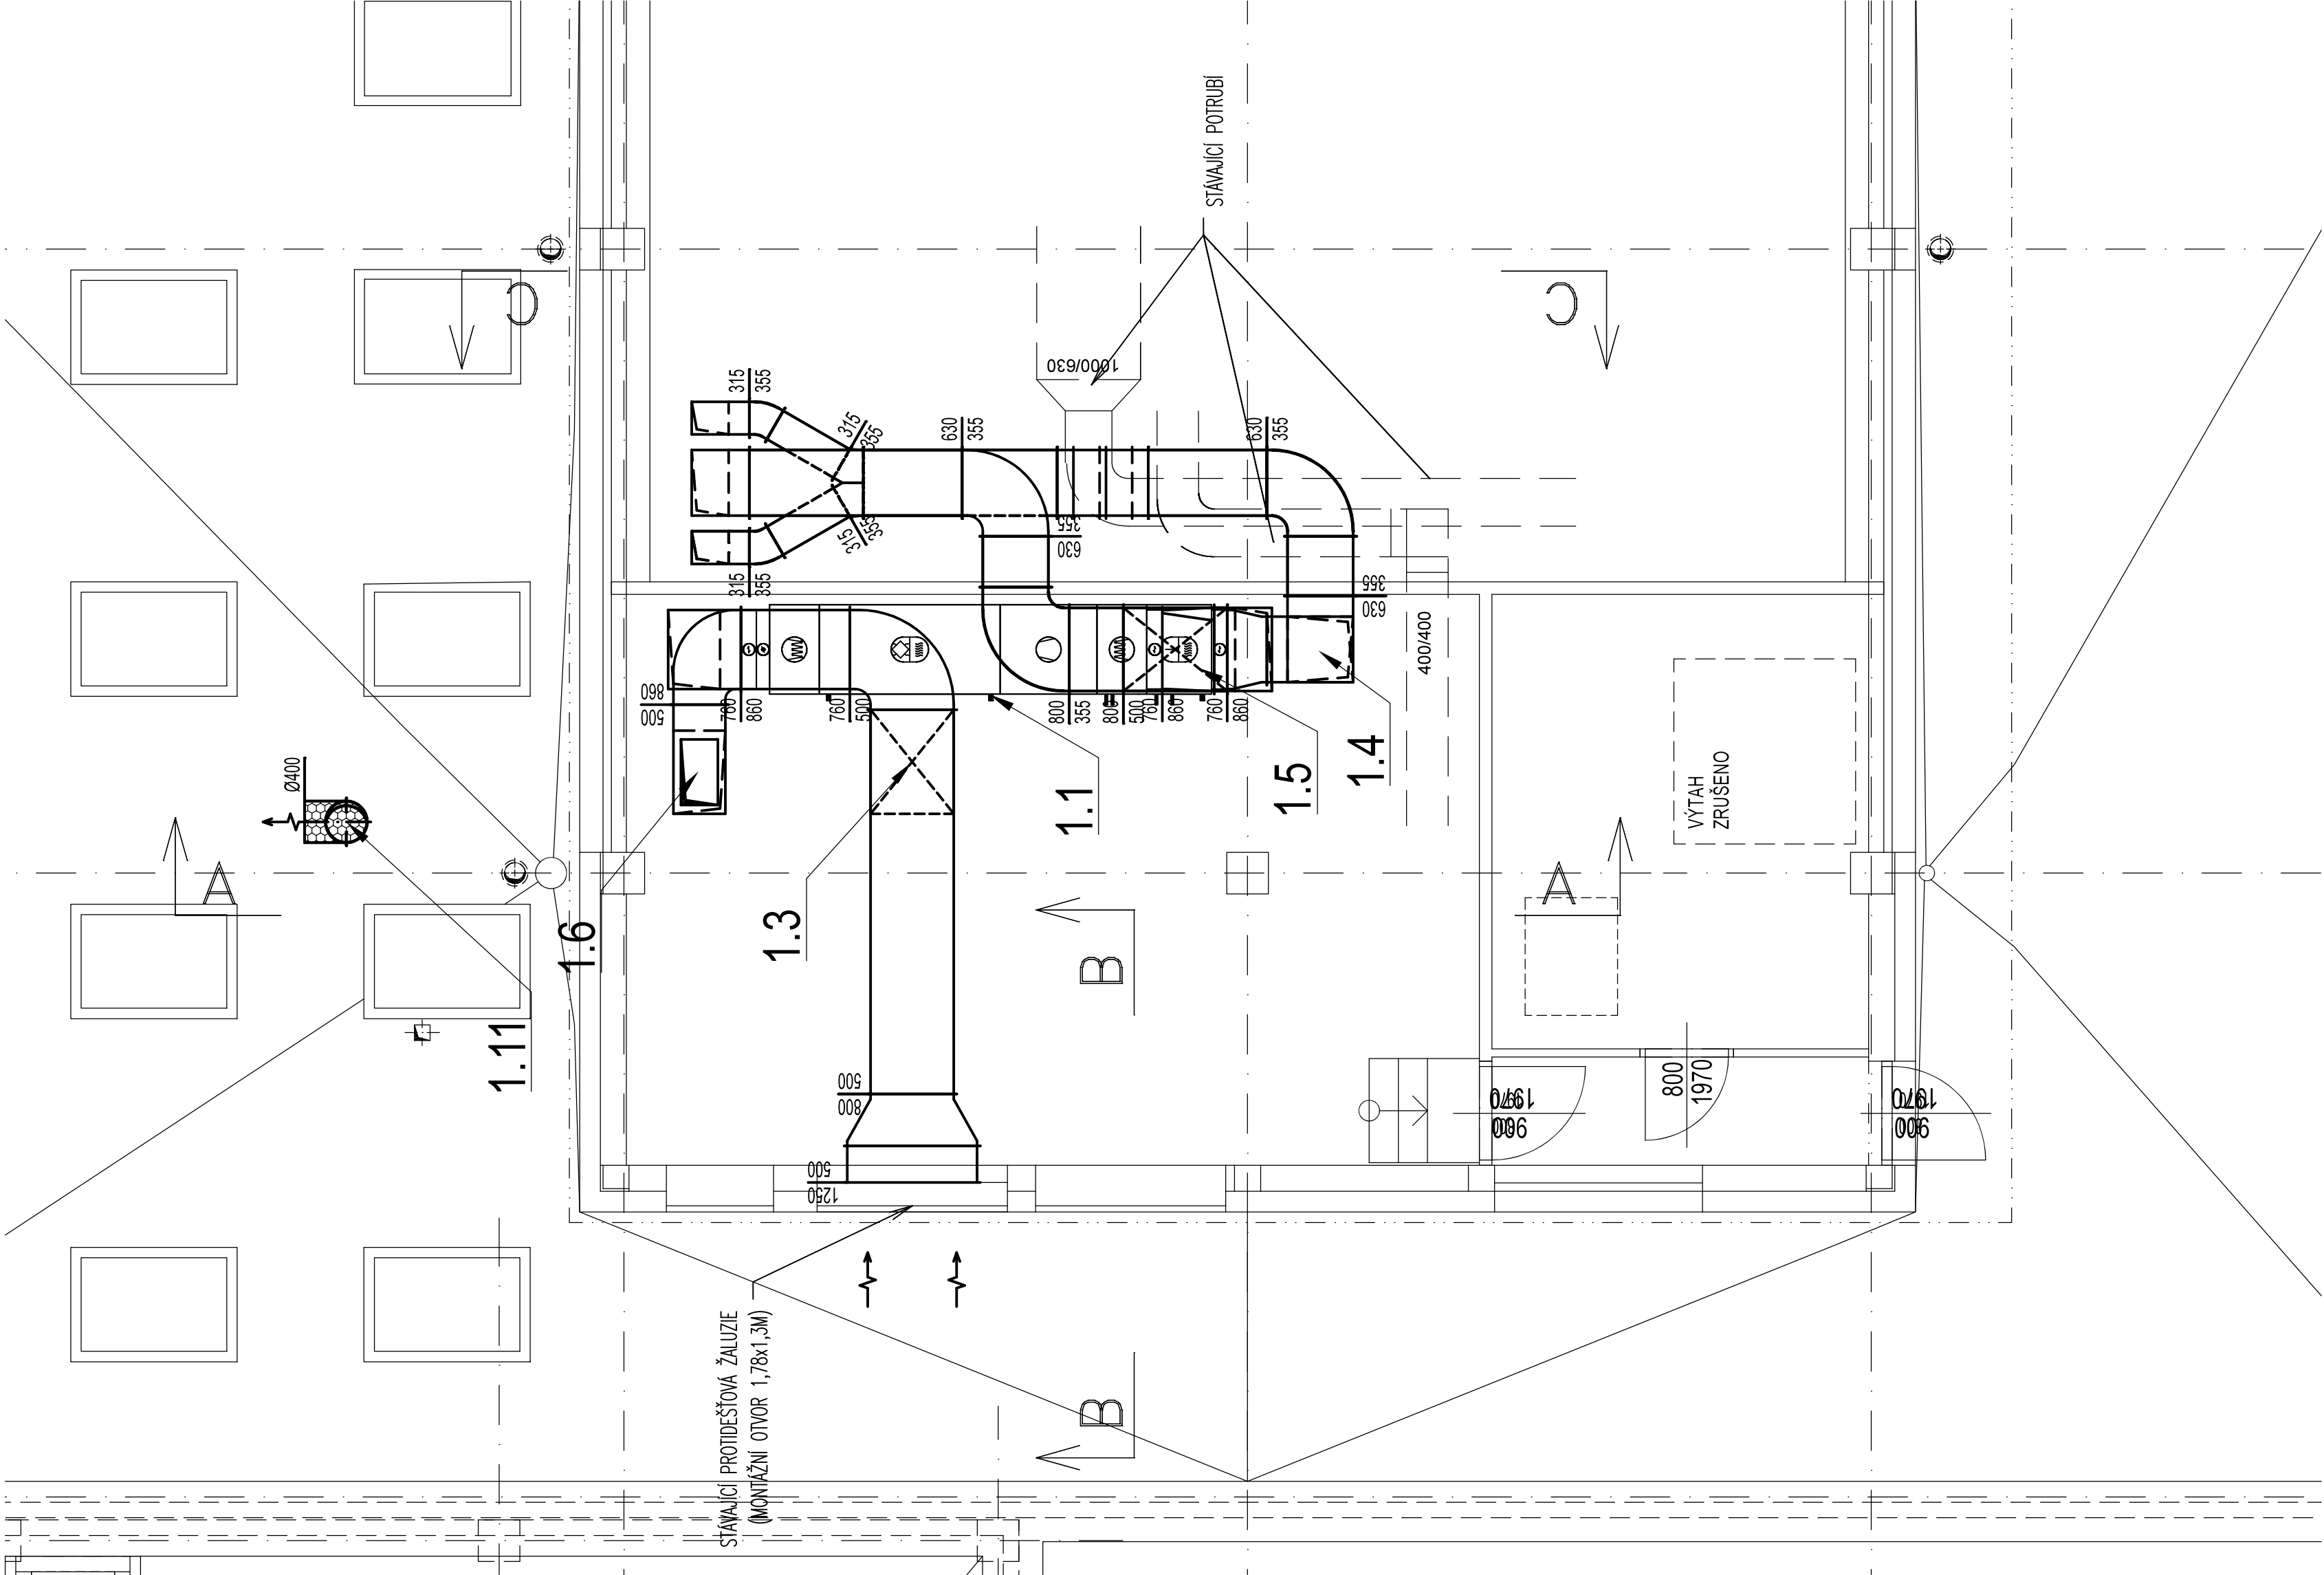

POZNÁMKA:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY BUDE TEPELNĚ ISOLOVANÉ KAUKUKOVOU SYNTETICKOU ISOLACÍ TL 40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ

TEPELNĚ ISOLOVANÉ POTRUBÍ KAUKUKOVOU SYNTETICKOU ISOLACÍ TL 40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÝM PLECHEM

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lipa, a. s. Purkyňova 1649 470 01 Česká Lipa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Zlávská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		Česká Lipa NEMOCNICE	
Projektant číslí PD: TOPKLIMA spol.s r.o. Mříšková 399/2a 460 01 Liberec tel.: 484 845 576 e-mail: info@topklima.cz		storing top klima	
Místo stavby:	Česká Lipa	HIP:	Ing. František Příhoda
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Kovář
Kaasatřiní území:	Česká Lipa (621382)	Vypracoval:	Ing. Jiří Kovář
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby		
Název stavby:	Rekonstrukce mycího centra kuchyně		
Stavební objekt:		Číslo zak.: 2232	
Část:		Formát: 5644	
Název dokumentu:		Datum: 03/2023	
		Měřítko: 1:50	
		Číslo paré:	
Kód dokumentu:		2232 číslo zakázky	D1.04.200 číslo dokumentace
		DPS stupeň	000 stupeň
		102 číslo výkresu	revize