


LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA PITNÁ – POTRUBÍ PP–RCT S4
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PP–RCT S4
- KANALIZACE TUKOVÁ – POTRUBÍ PPS HT SYSTEM

POZNÁMKA

- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ JE DIMENZOVÁNO VNITŘ. PRŮMĚREM – DN
- POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ BUDE DIMENZOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM – D
- U BATERII BUDE VÝVOD STUDENÉ VODY VPRÁVO, VÝVOD TEPLÉ VODY VLEVO
- POTRUBÍ STAVAJÍCÍ JE KRESLENO SLABĚ, POTRUBÍ NOVÉ JE KRESLENO SILNĚ

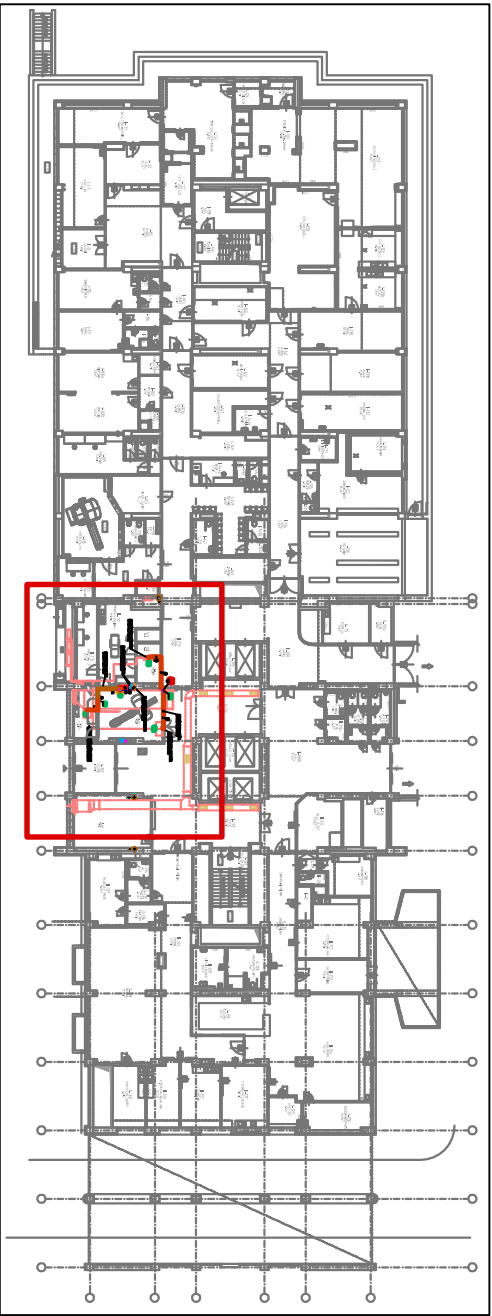

vedoucí projektant:		ing. František Příhoda, Storing sro Liberec	
zodpovědný projektant:		ing. Michal Vodňanský	
investor:		Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.	
projektový stupeň		DPS	
dále:		formát: A4	
část:		zakázkové číslo: 23217-50	
D1.4.A ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE		datum: 04/2023	
výkres:		měřítko: 1:50	
PŮDORYS 1.NP		č.výkresu Z-01	