



PŮDORYS 1.NP - VZT

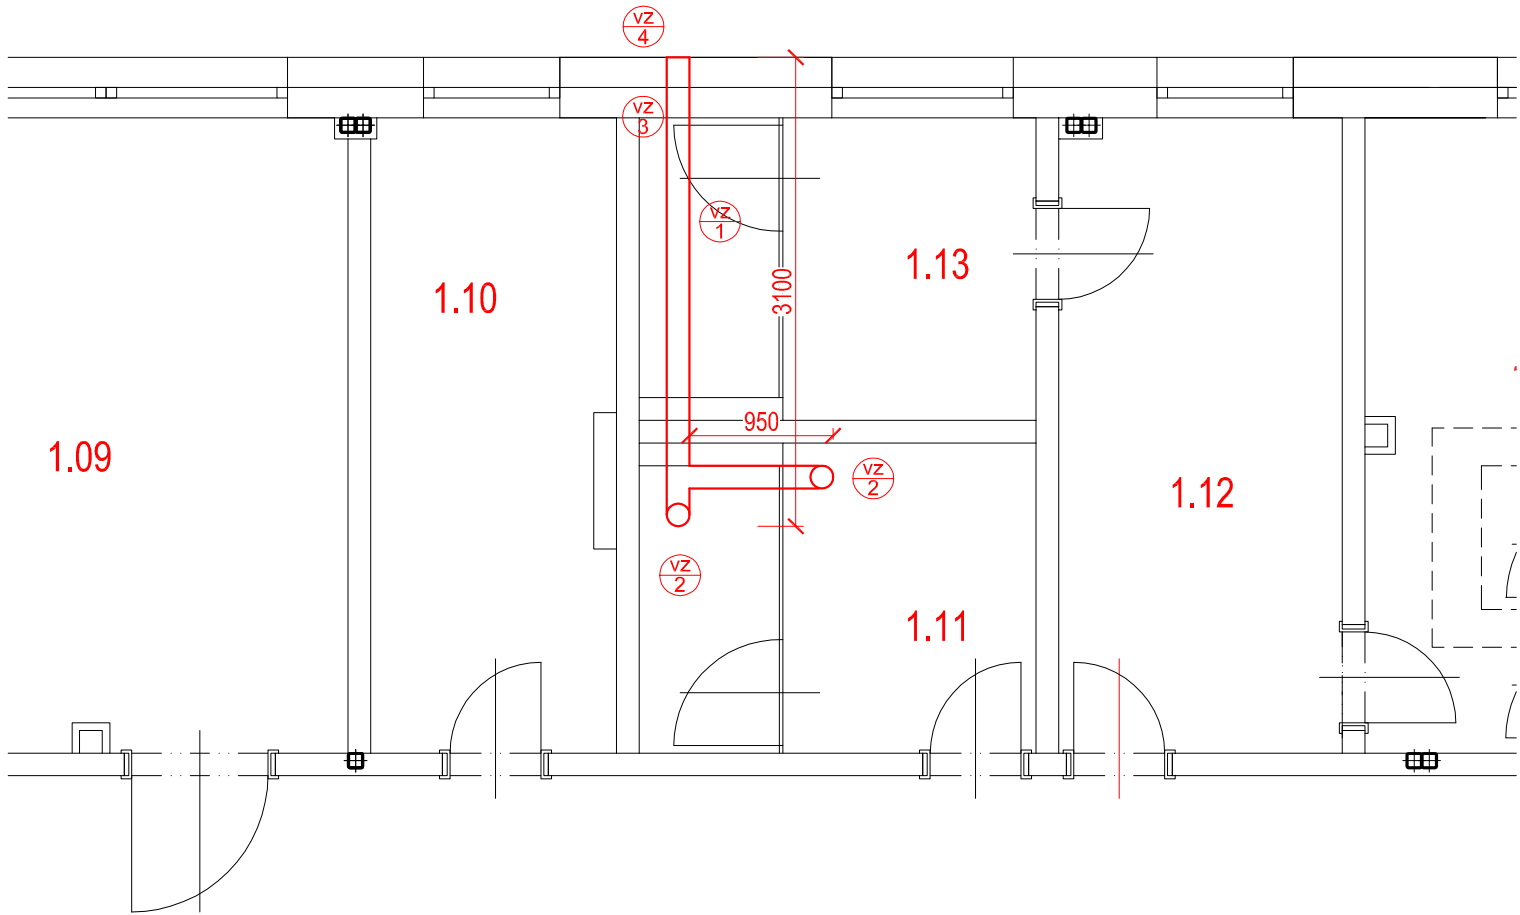

SKLADBA POTRUBÍ

- VZ 1 Spirálně vinuté plech. potrubí (dále jen SPIRO) zateplené, DN 150mm, vč.odboček kolen a připojovacích redukcí. Potrubí bude napojena na splaškovou kanalizaci z důvodu zachycené kondenzátu.
- VZ 2 Plastový talířový ventil, nasávací se středovou regulací instalován do SDK podhledu
- VZ 3 Ventilátor do potrubí DN 150
- VZ 4 Venkovní mřížka se sítkou a samotížnou žaluzií na potrubí DN 150

PŮDORYS 2.NP - VZT

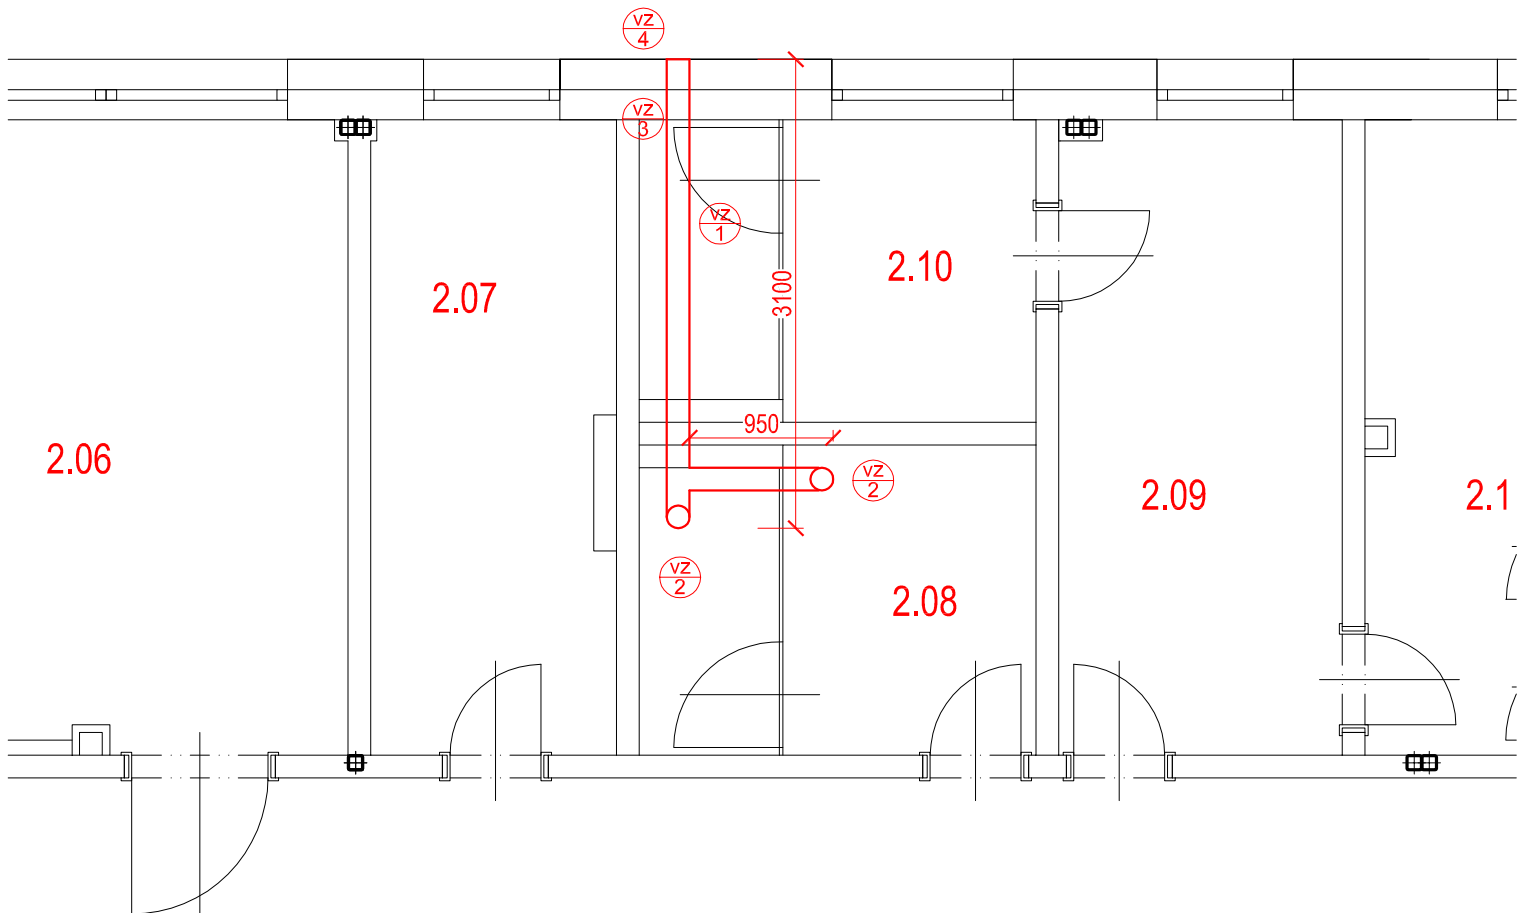

ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JUBILEJNÍ PARK BUDOVA B			
ČÁST	MÍSTO		
	Znojmo		
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	OBJEDNATEL		
	Město Znojmo		
DÍL	KRESLIL		
	Ing. Roman Zvěřina		
Zdravotně technické instalace	STUPEŇ		
	DPS		
OBJEKT	MĚŘITKO		
	1:50		
SO 02.2 OPRAVA HYGIENICKÉHO BLOKU - ZTI	Č.ZAK.		
	16_07		
	VYDÁNO		
	22.1.2019		
	REVIZE		
	R2		
NÁZEV VÝKRESU		Č.PARÉ	Č.v.
PŮDORYS 1.NP, 2.NP - VZT		1	D.1.1.07

