


1.PP

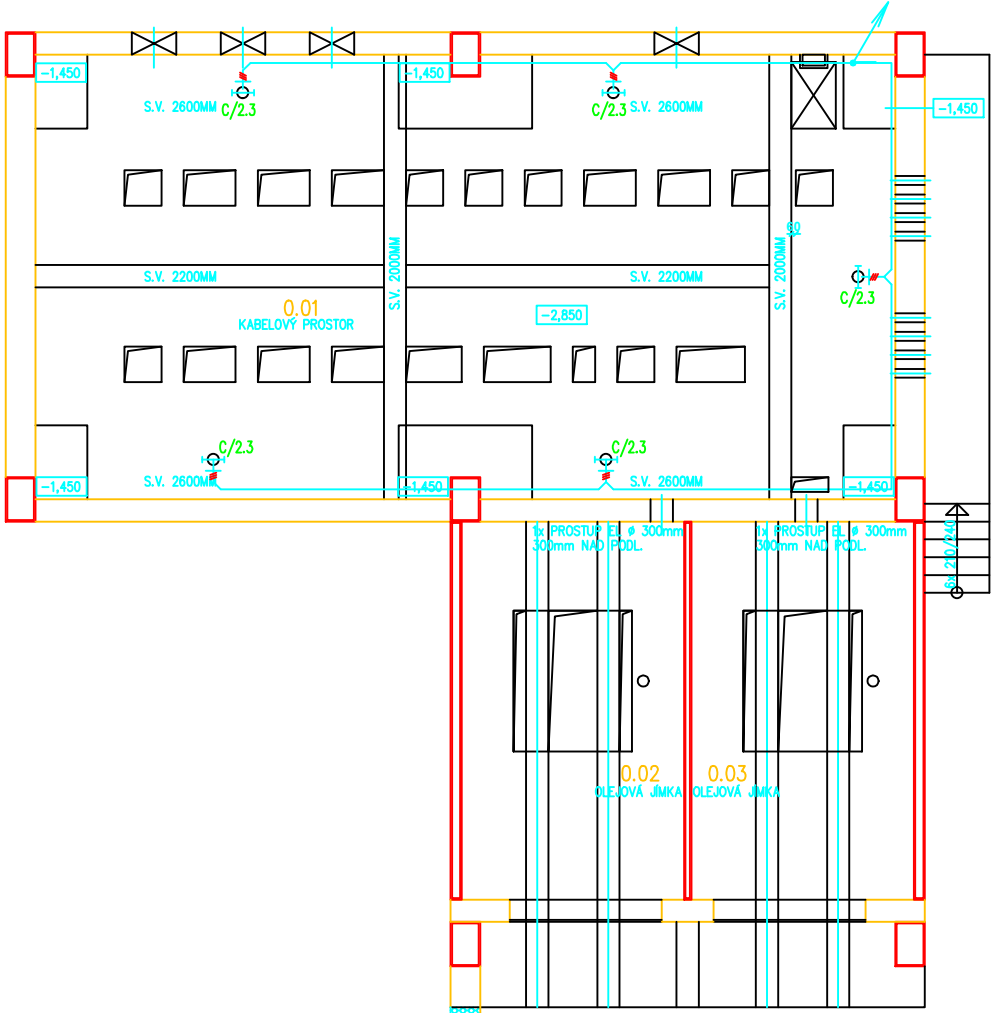

LEGENDA :

- Vypínač řazení 1
- Zásuvka 230V~/16A jednosobná
- Světlo žárovkové (kompaktní zářivka)
- Světlo zářivkové 2x36(58)W
- Rozváděč
- Zásuvková skříň
- Nouzové světlo

POZNÁMKA :

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51, ed.3 :
Prostory mimo objekt (venkovní prostory)
Prostor : zvlášť nebezpečný
Vnější vlivy : AA7,ABB,AD3,AF2,AR2 ostatní A*1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1
(jedná se o venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosfé. vlivy).
Instalace bude provedena drátem FeZn o8mm uloženým dle výkresu instalace.
Všechny vodivé části na střeše (oplechování komínů, průduchy,stožáry,orámování oken apod.)
budou rovněž připojeny na tuto soustavu přes přípojovací svorky SP.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Odpovědný projektant ucelené části stavby:	Ing. Marek Ambrož	<i>Ambrož</i>	RPE, s.r.o. Projektová a inženýrská kancelář Heršpická 993/11b, 639 00 Brno	
Odpovědný projektant objektu:	Jaroslav Hrabec	<i>Hrabec</i>		
Navrhl - vypracoval:	Jaroslav Hrabec	<i>Hrabec</i>		
Kontroloval:	Ing. Marek Ambrož	<i>Ambrož</i>		
Místo stavby:	Martinov ve Slezsku	Okres:	Ostrava - město	Heršpická 993/11b, 639 00 Brno
Stavebník:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Moravská Ostrava	Zakázkové číslo:		
Stavba: PD - Rekonstrukce trakčních měníren DPO Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen Ekova Elektrik v areálu dílny Martinov Objekt (soubor): SO 03 Stavební elektroinstalace a uzemnění Název přílohy: Osvětlení kabelového prostoru - 1.PP				35/2016
				Datum:
				10/2016
				Stupeň - účel:
				DPS
				Počet A4:
				2xA4
				Měřítko:
				1:100
				Část:
				D.2.3
				Příloha:
				2
				Souprava:
				100025