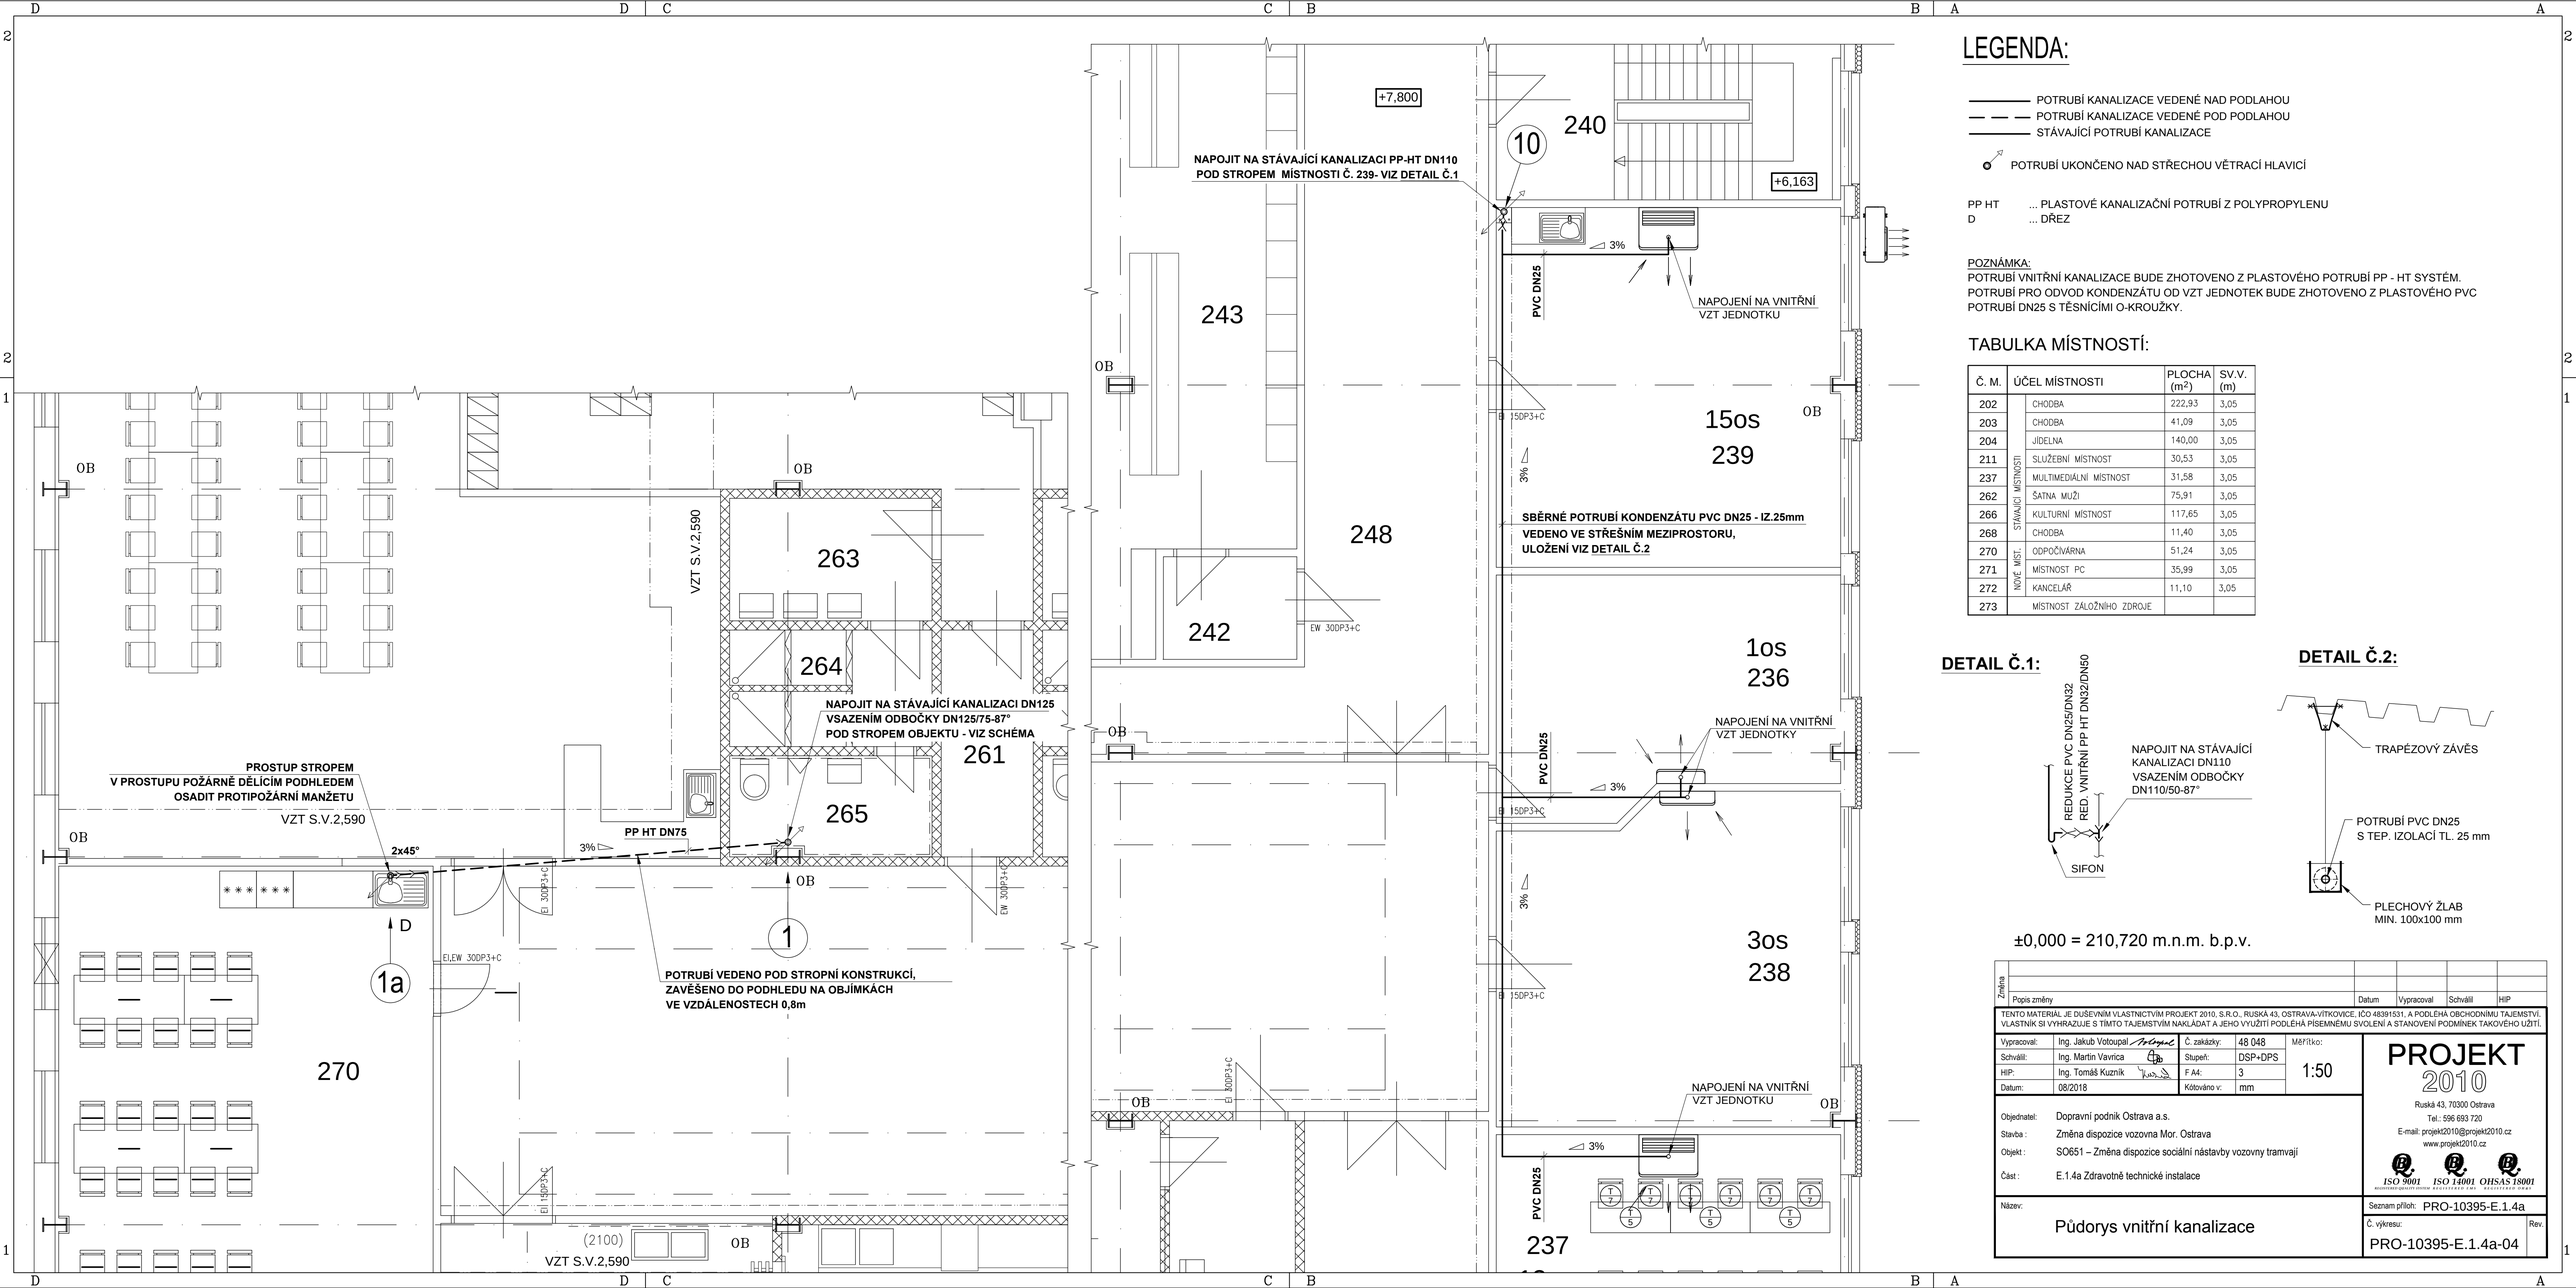

LEGENDA:

- POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ NAD PODLAHOU
- POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD PODLAHOU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- POTRUBÍ UKONČENO NAD STŘECHOU VĚTRACÍ HLAVICÍ

PP HT ... PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
D ... DŘEZ

POZNÁMKA:
POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP - HT SYSTÉM.
POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÉHO PVC POTRUBÍ DN25 S TĚSNÍCÍMI O-KROUŽKY.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.		ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.V. (m)
202	STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI	CHODBA	222,93	3,05
203		CHODBA	41,09	3,05
204		JÍDELNA	140,00	3,05
211		SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	30,53	3,05
237		MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST	31,58	3,05
262		ŠATNA MUŽI	75,91	3,05
266		KULTURNÍ MÍSTNOST	117,65	3,05
268		CHODBA	11,40	3,05
270	NOVÉ MÍST.	ODPOČÍVÁRNA	51,24	3,05
271		MÍSTNOST PC	35,99	3,05
272		KANCELÁŘ	11,10	3,05
273		MÍSTNOST ZÁLOŽNÍHO ZDROJE		

DETAIL Č.1:

DETAIL Č.2:

±0,000 = 210,720 m.n.m. b.p.v.

Změna	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing. Jakub Votoupal	Č. zakázky:	48 048	Měřítko:	1:50
Schválil:	Ing. Martin Vavrica	Stupeň:	DSP+DPS		
HIP:	Ing. Tomáš Kuznik	F A4:	3		
Datum:	08/2018	Kótováno v:	mm		

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Stavba :	Změna dispozice vozovna Mor. Ostrava
Objekt :	SO651 – Změna dispozice sociální nástavby vozovny tramvají
Část :	E.1.4a Zdravotně technické instalace

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Název:
Půdorys vnitřní kanalizace

Seznam příloh: PRO-10395-E.1.4a

Č. výkresu: PRO-10395-E.1.4a-04 Rev.