



ALEŠ MILLER
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
www.qualit.cz

INVESTOR:

VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE:

ST. POZ. Č.486 – K.Ú. VYSOKÁ PEC

**STAVEBNÍ ÚPRAVY
č.p. 197**

NÁZEV VÝKRESU :

**PŘÍLOHA č.2
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST dle ČSN EN 62305 ed.2**

VYPRACOVAL: M. FRÜHAUF

ČÍS. ZAKÁZKY:

17/2012
244-01-13

DATUM: LEDEN/ 2013

E.př.č.2

MĚŘÍTKO:



Martin Frühauf

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.1.2013

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3

Číslo zákazníka/projektu.: 00005 / 01/008

Projektant/montážní firma:

Společnost: Martin Frühauf


Název: Prodejna Vysoká Pec, č.p.197

Ulice: II.ulice 75, Vinařice

PSČ: 27307

Telefon: +420603897422

jímací soustava

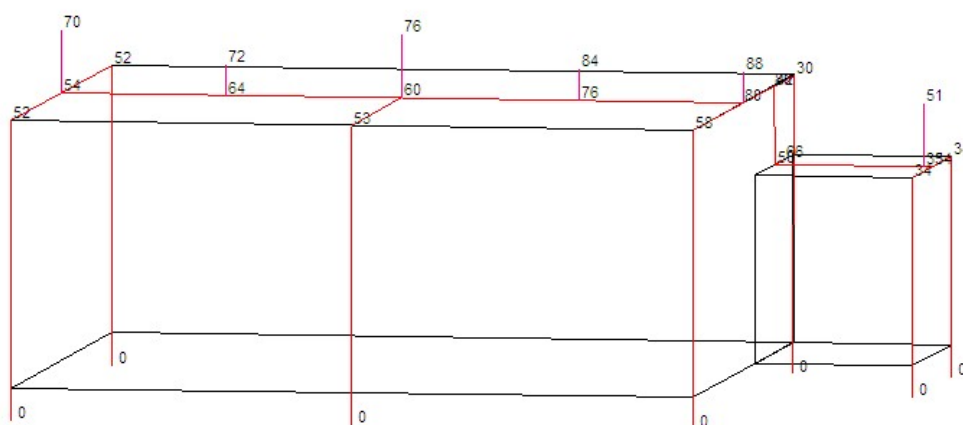

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00005

Jméno: Obecní Úřad Vysoká Pec

Ulice:

PSČ: CZ-43159-Vysoká Pec

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 01/008

Název projektu: Prodejna

Ulice: Vysoká Pec č.p.197

PSČ: CZ-431 59-Vysoká Pec



Martin Frühauf

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.1.2013

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3

Číslo zákazníka/projektu.: 00005 / 01/008

Projektant/montážní firma:

Společnost: Martin Frühauf


Název: Prodejna Vysoká Pec, č.p.197

Ulice: II.ulice 75, Vinařice

PSČ: 27307

Telefon: +420603897422

jímací soustava

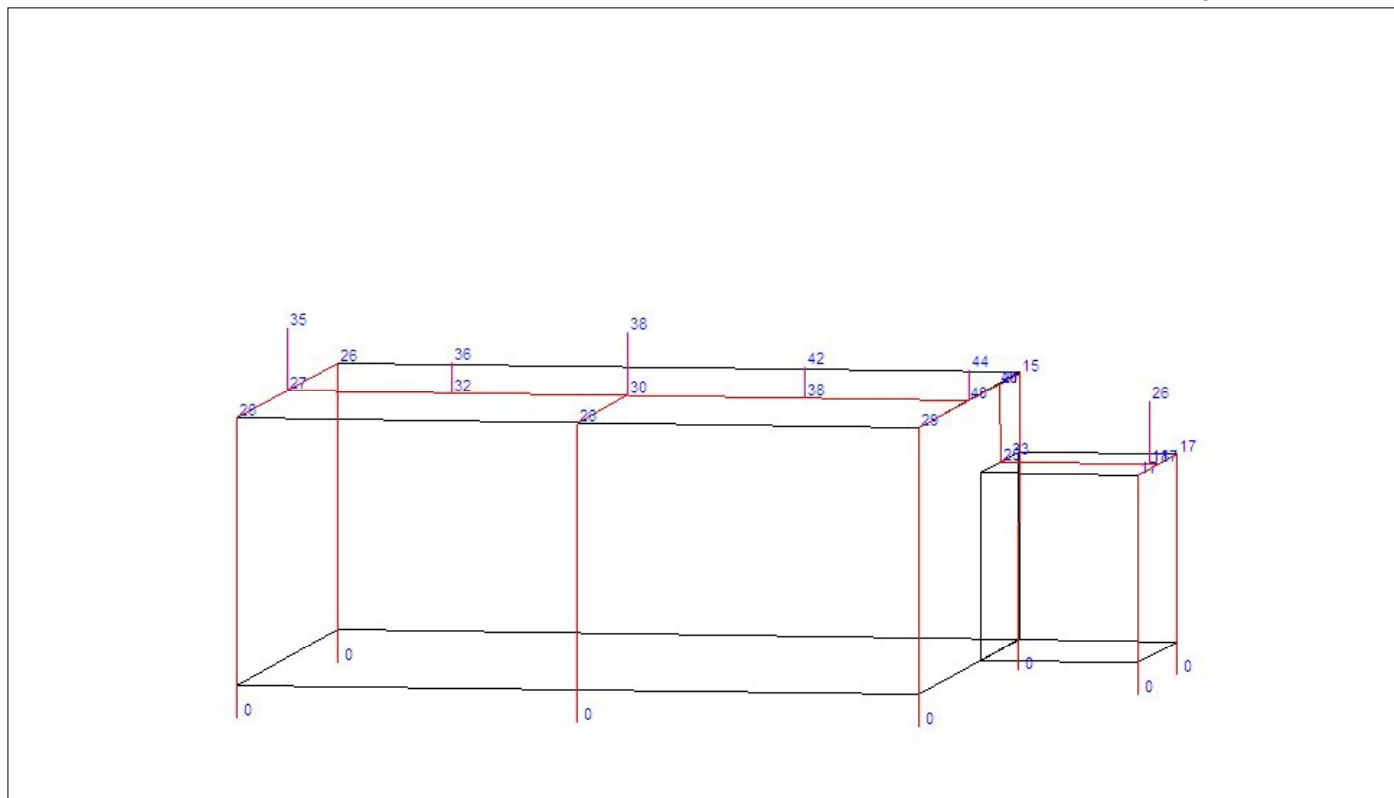

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00005

Jméno: Obecní Úřad Vysoká Pec

Ulice:

PSČ: CZ-43159-Vysoká Pec

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Uroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 01/008

Název projektu: Prodejna

Ulice: Vysoká Pec č.p.197

PSČ: CZ-431 59-Vysoká Pec