

SCHÉMA ROZVODU – CUKRÁRNA

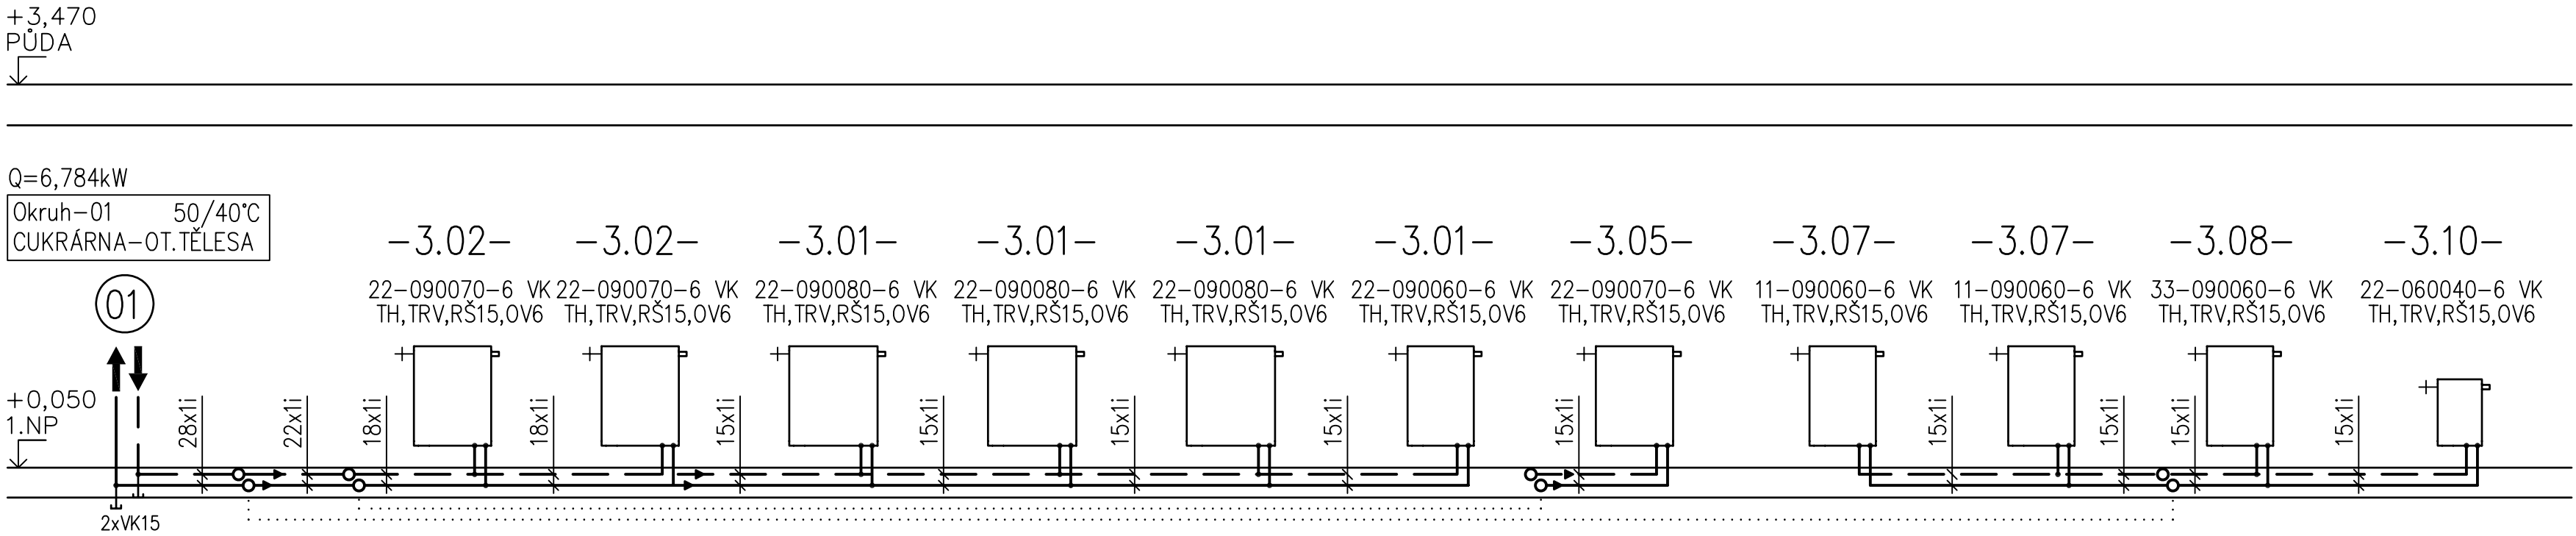


SCHÉMA ROZVODU – PRODEJNA


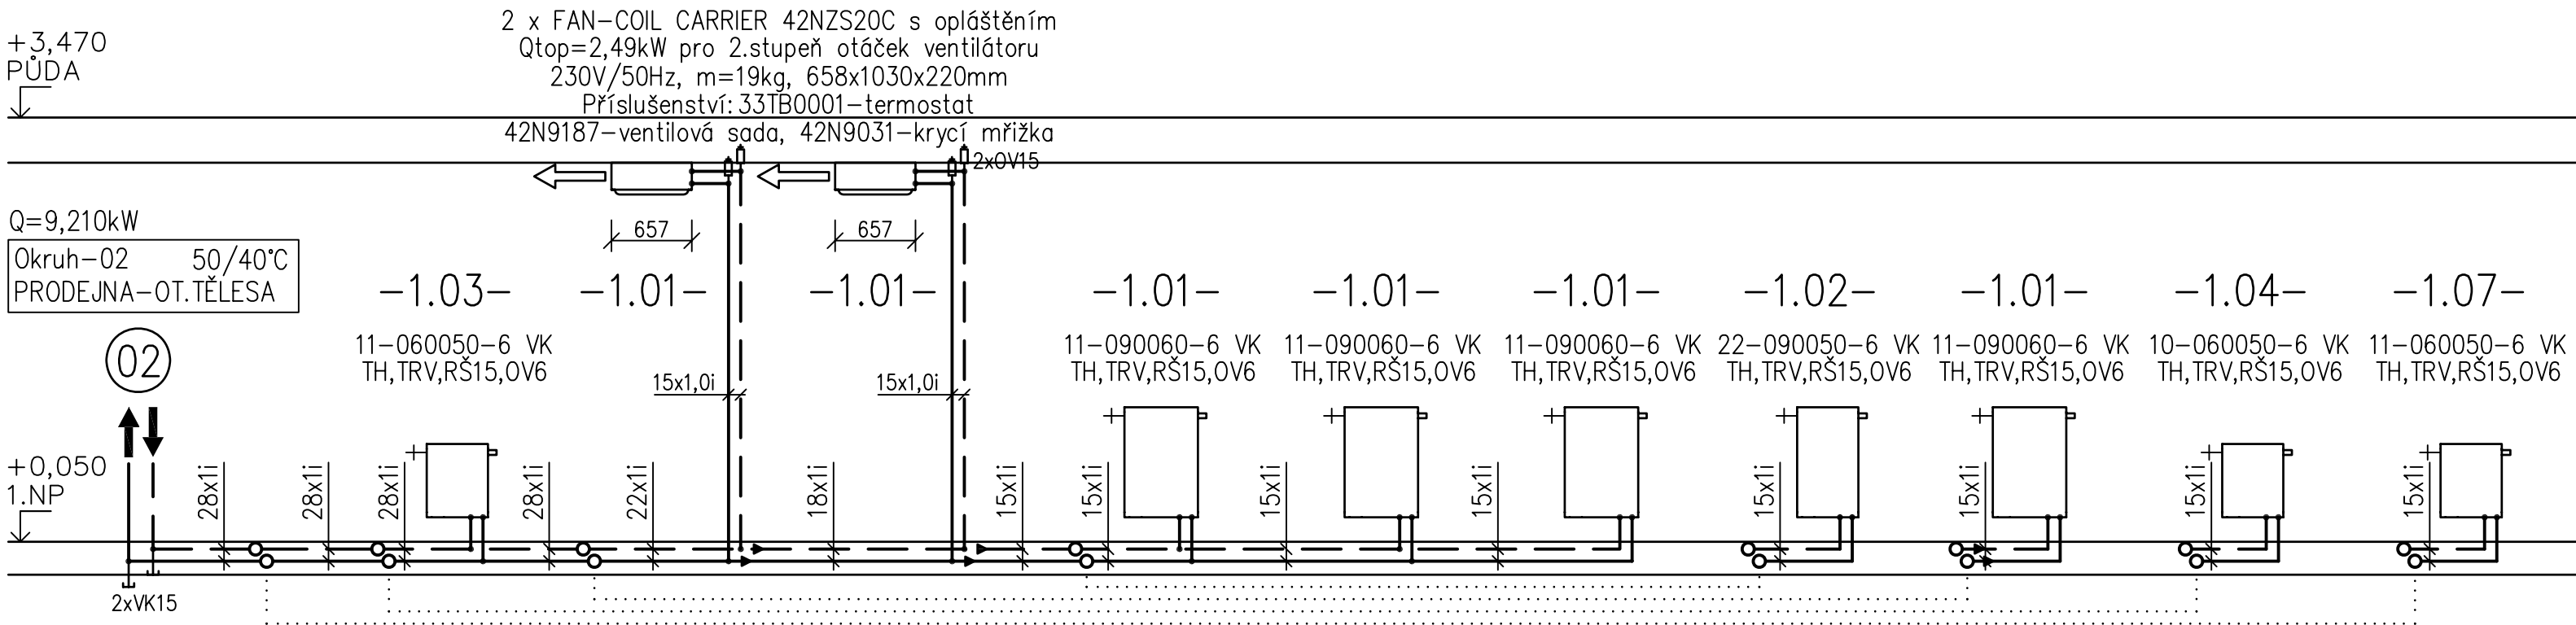


SCHÉMA ROZVODU – PRÁDELNA

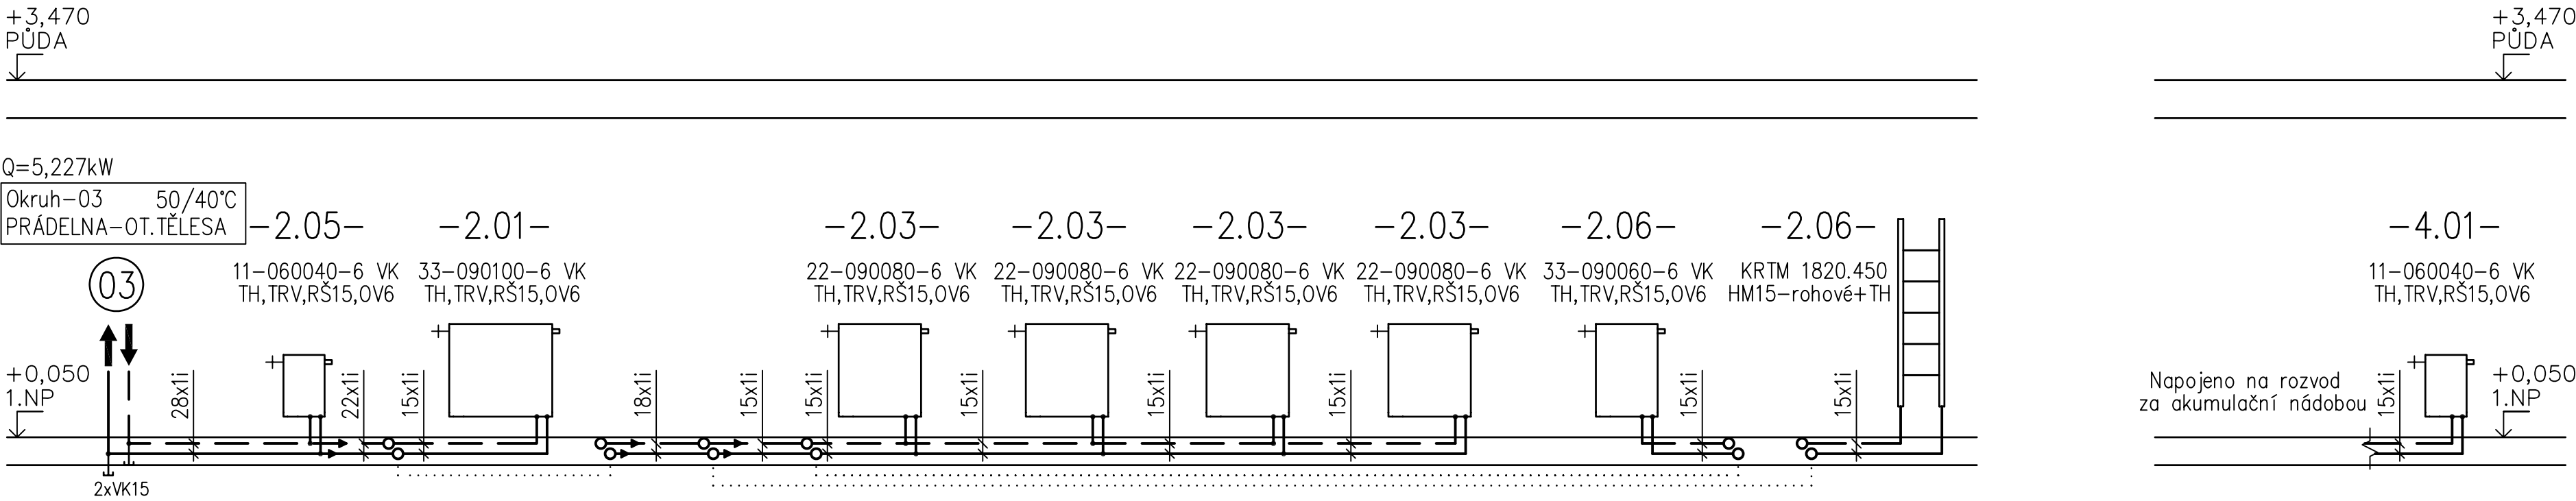

LEGENDA STROJOVNY TČ:

- 01.. Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 14
PUHZ-HRP125YHA – 14,0 kW (4,5–15,0) při A–15W35 firmy M–tech
02.. Deskový výměník SWEP B80Hx40 – součást tepelného čerpadla
03.. Trubkový elektrokotel o výkonu 6,0kW GEOSUN GEO–ELH–6 AA–5/4”
04.. Expanzní nádoba otopného systému T35/5barů (objem 35l)
05.. Akumulační zásobník topné vody GEOSUN P300 o objemu 300l
06.. Zásob. ohříváče vody ACV Smart 240 L – tepl.plocha 2,29m2
07.. Trojcestný přepínací ventil s pohonem ESBE set VZA 263–DN25

LEGENDA:

- Přívodní topná voda 50°C
- Zpětná topná voda 40°C
i - Potrubí bude izolováno
KK - Kulový kohout
VK - Vypouštěcí kohout
TH - Termostatická hlavice Danfoss RAE–K 5034
RŠ - Šroubení Danfoss RLV–KS rohové připojení otopného tělesa R 1/2”
TRV - Termoregulační ventil – součást otopného tělesa KORADO RADIK VK
OV - Odvzdušňovací ventil – součást otopného tělesa KORADO RADIK VK

POZNÁMKA:

Rozvodné potrubí bude provedeno z trubek měděných, s tepelnou izolací Tubex tl.min.10mm.
Rozvodné potrubí bude vedeno v podlaže, pod stropem nebo v drážkách ve zdivu.

Qualit projekty

ALEŠ MILLER
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
www.qualit.cz

INVESTOR: VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE: ST. POZ. Č.486 – K.Ú. VYSOKÁ PEC
STAVEBNÍ ÚPRAVY
č.p. 197

NÁZEV VÝKRESU : **VYTÁPĚNÍ**
SCHÉMA ROZVODU

EXTON
Ke zdravotnímu středisku 103/1
Praha 5 - Reporyje, 15500

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing.Brůna Tomáš
KRESLIL:
Ing.SKALA Jiří
DATUM : 01/2013
MĚŘITKO : ---

UT-03