


AUTORIZACE



**Qualit**  
**projekty**

ALEŠ MILLER  
AUTORIZOVANÝ STAVITEL  
PRO POZEMNÍ STAVBY  
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO  
www.qualit.cz

INVESTOR: VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

**OBEC VYSOKÁ PEC**

AKCE: ST. POZ. Č.486 – K.Ú. VYSOKÁ PEC

**STAVEBNÍ ÚPRAVY**  
**č.p. 197**

NÁZEV VÝKRESU :

**ROZVADĚČ RP2**


VYPRACOVAL: M. FRÜHAUF

ČÍS. ZAKÁZKY: 17/2012  
244-01-13



DATUM: LEDEN/ 2013

**E.006**

MĚŘÍTKO:

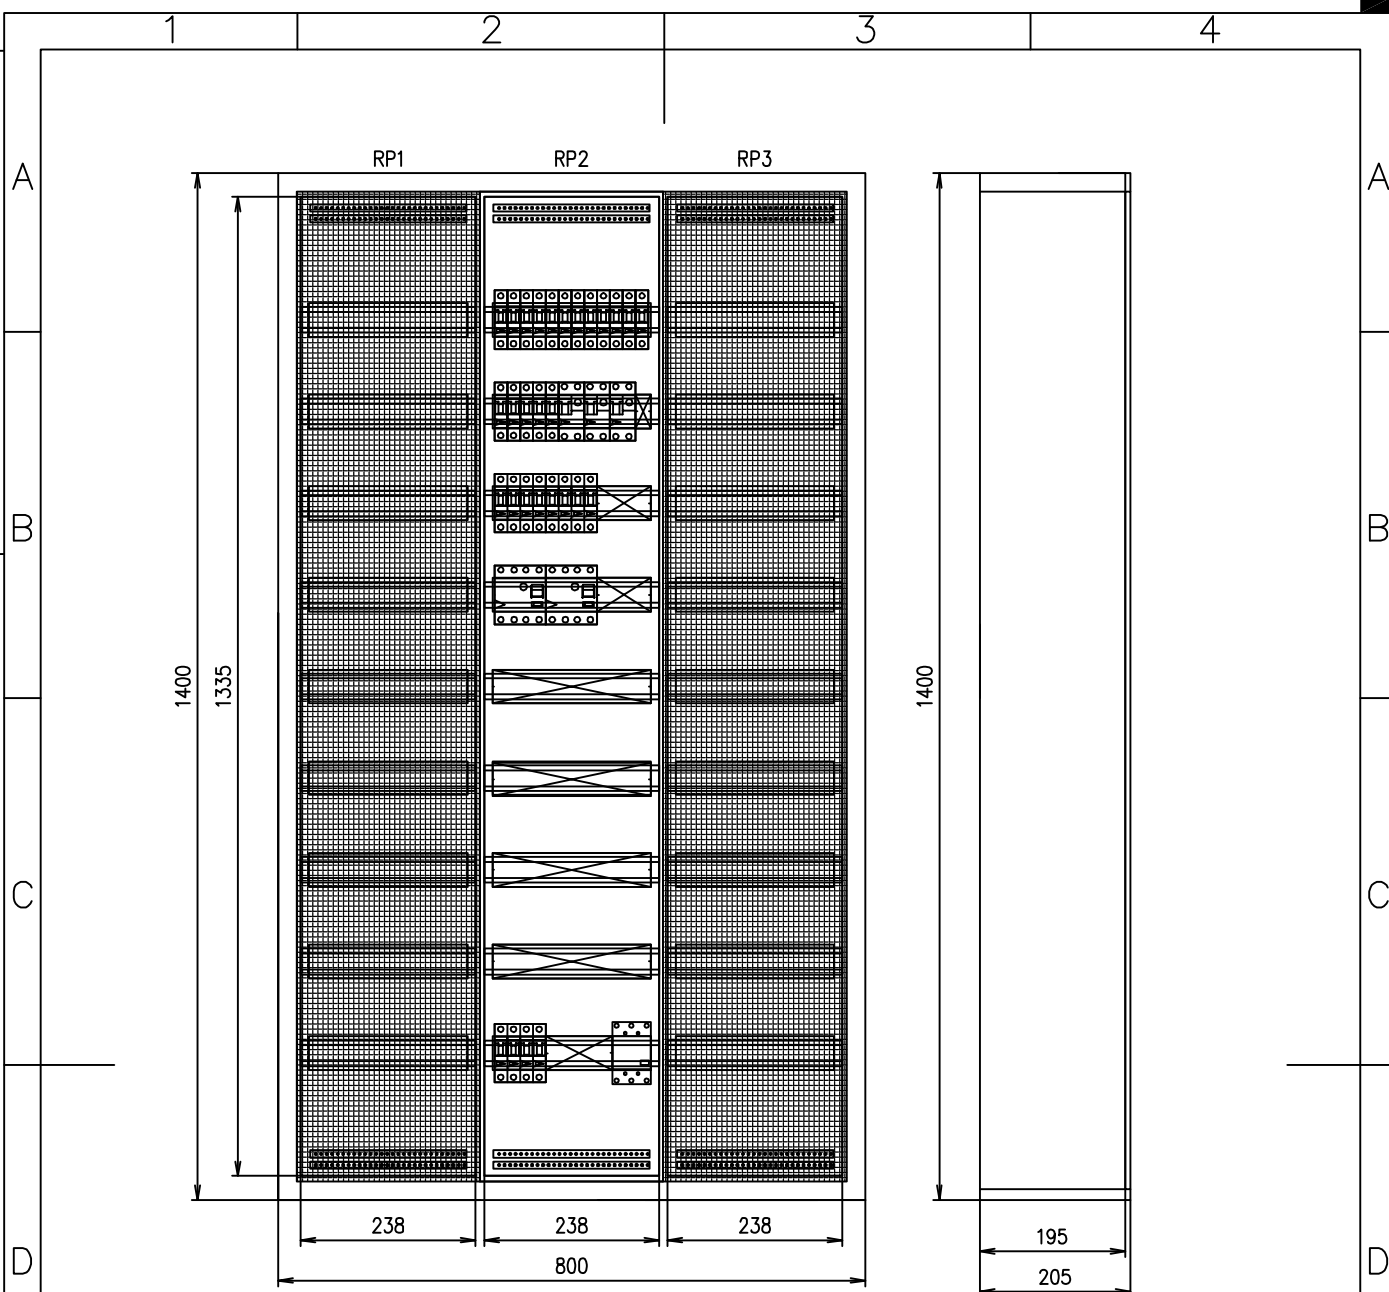


Rozvodnice:	Rozvodnice ocel,dveře, rám, na omítku
Typ, označení:	3x 9x12 modulů
Poloha:	Na omítku
Stupeň krytí:	IP44
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:	3x 238 x 1355
Výklenek šířka x Výška x Hloubka:	800 x 1400 x 205
Vnější šířka x Výška x Hloubka:	800 x 1400 x 205

Odběratel: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Investor: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Označ. výkresu:	
Zakázka číslo: 17/2012/244-01-13		Číslo objednávky:		RP2	
Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.197 parc.č. 486; k.ú. Vysoká Pec		Název výkresu: PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTOVÝ			
				List: 1	4/2 4
 <b>Martin Frühauf</b>	Změna	A	Vypracoval	Martin Frühauf	Měřítko: -
		B	Datum	01/2013	Výkres číslo:
		C	Schválil		E.006
		D	Datum		

ROZVODNICE RP2

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

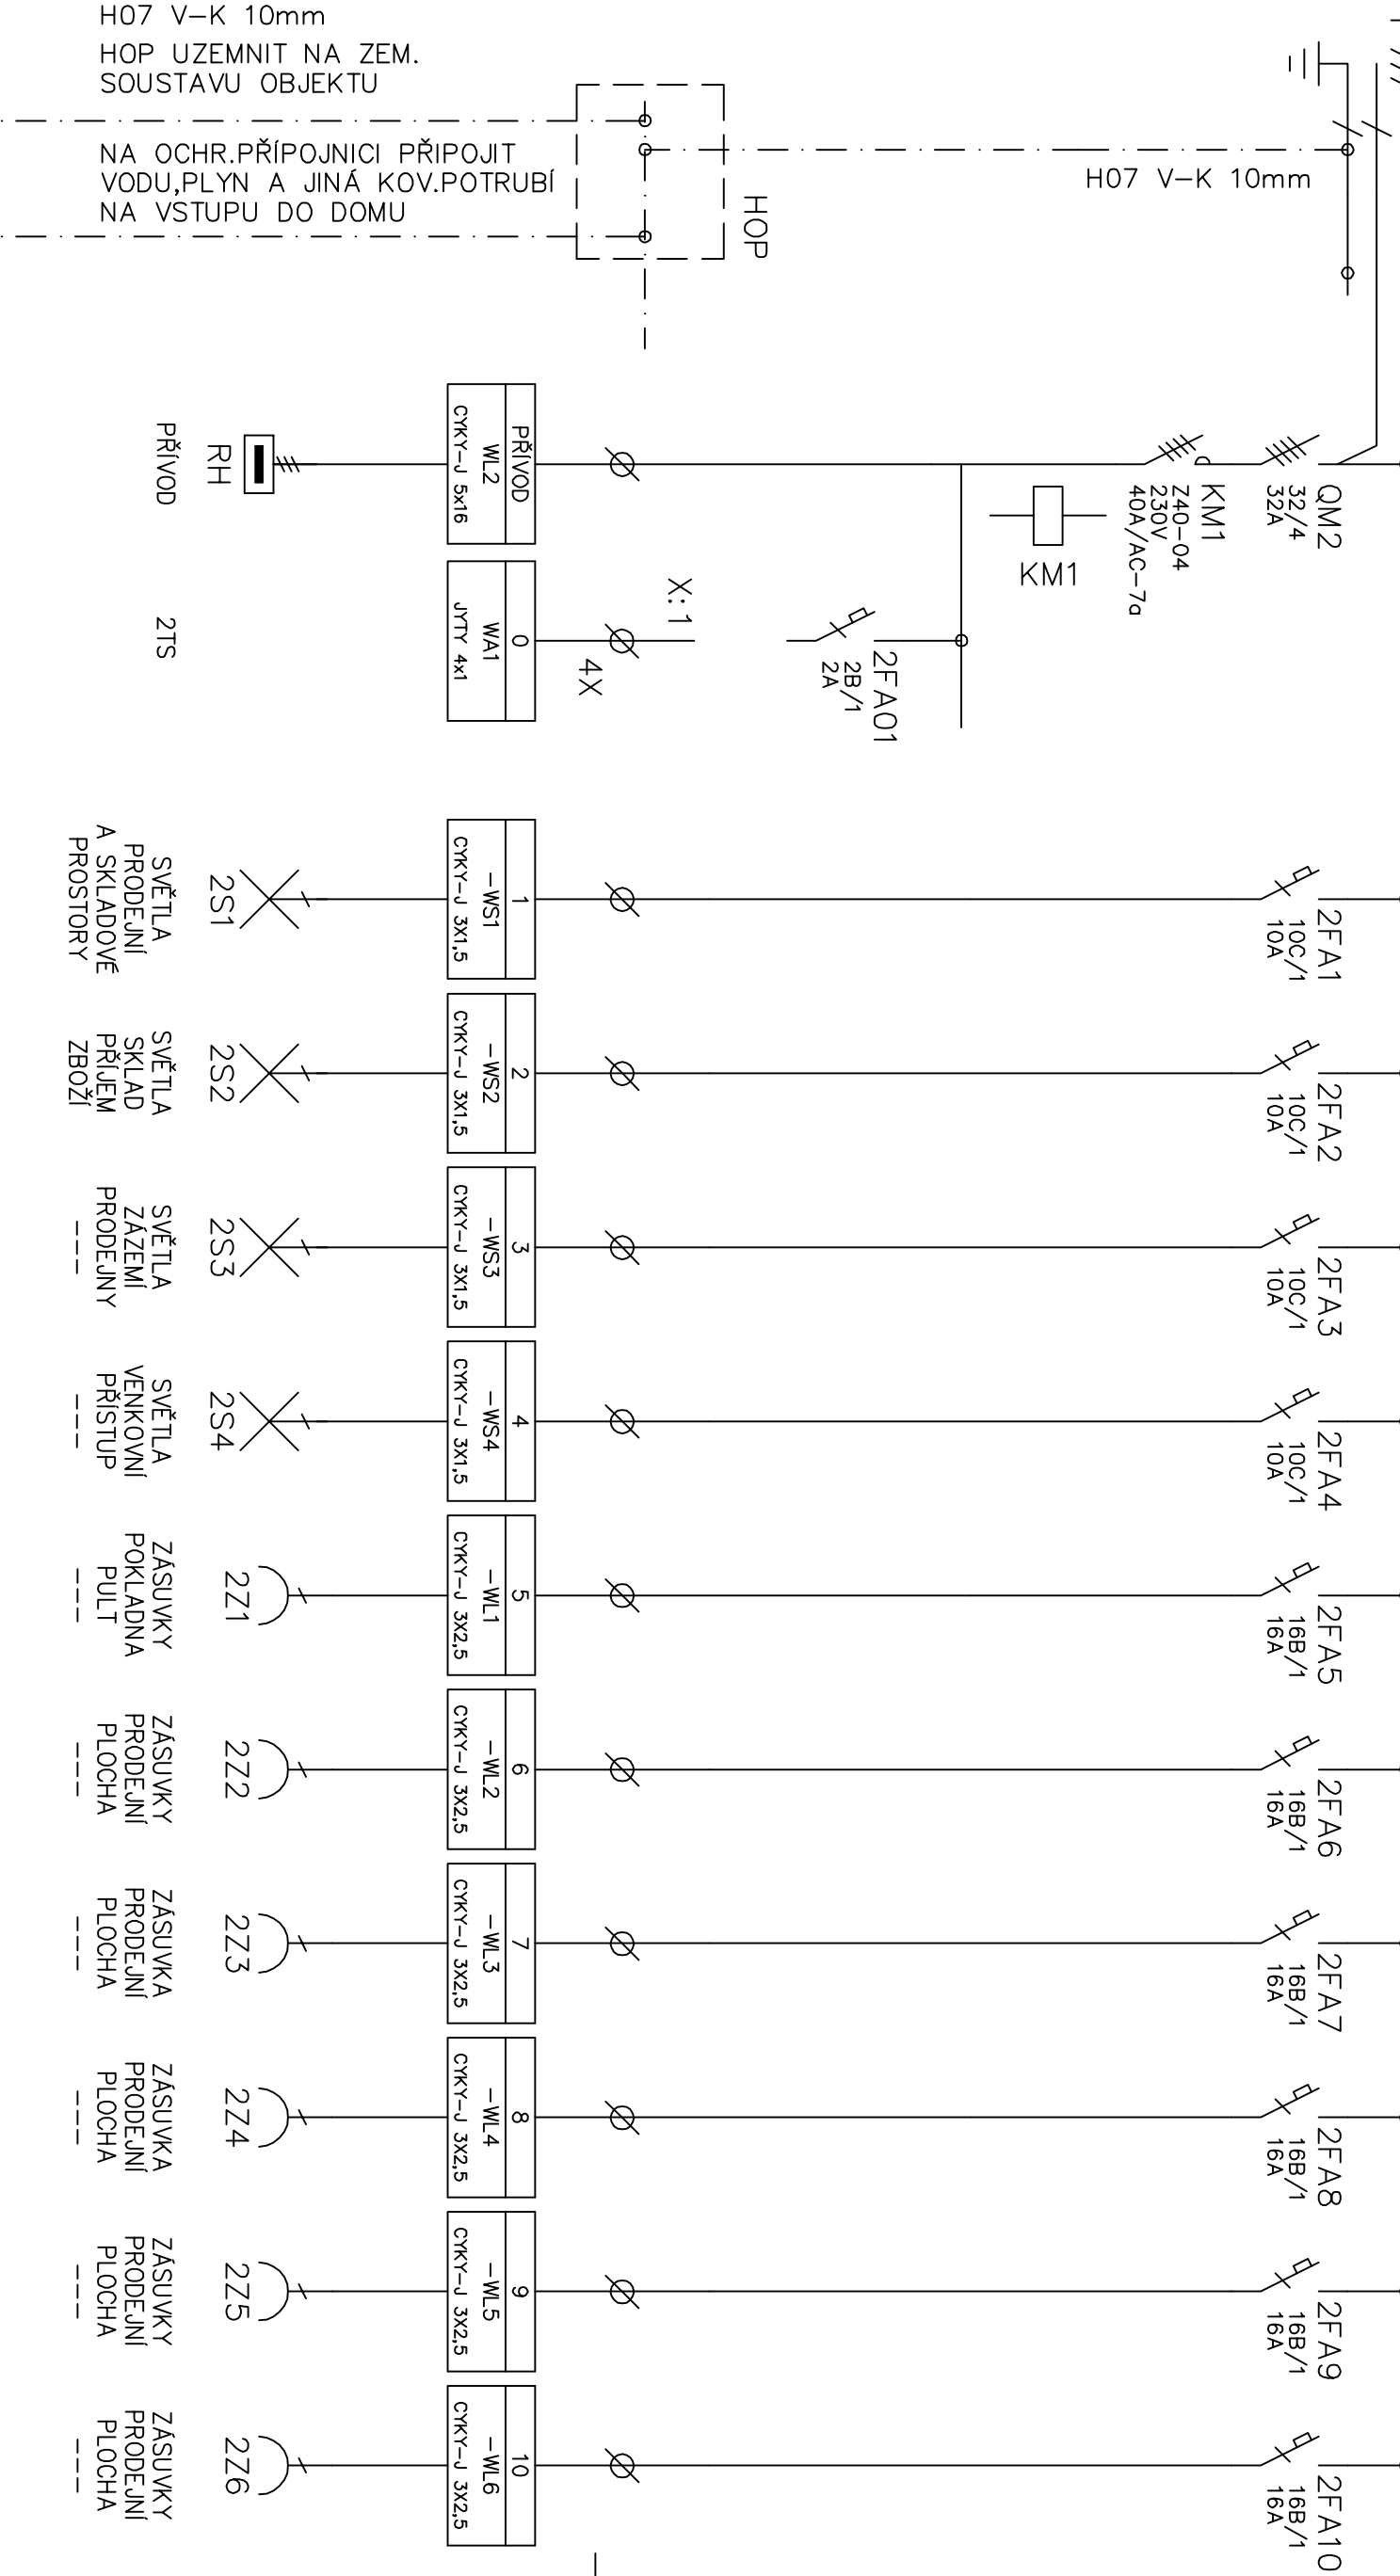

H07 V-K 10mm  
HOP UZEMNIT NA ZEM.  
SOUSTAVU OBJEKTU

NA OCHR.PŘÍPOJNICI PŘIPOJIT  
VODU, PLYN A JINÁ KOV.POTRUBÍ  
NA VSTUPU DO DOMU

PŘÍVOD	0
WL2	WA1
CYKY-J 5x16	JTY 4x1



RH

2TS

SVĚTLA  
PRODEJNÍ  
A SKLADOVÉ  
PROSTORY

SVĚTLA  
SKLAD  
PŘÍJEM  
ZBOŽÍ

SVĚTLA  
ZAZEMNÍ  
PRODEJNĚ

SVĚTLA  
VENKOVNÍ  
PŘÍSTUP

ZÁSUVKY  
POKLADNA  
PULT

ZÁSUVKY  
PRODEJNÍ  
PLOCHA

ZÁSUVKA  
PRODEJNÍ  
PLOCHA

ZÁSUVKA  
PRODEJNÍ  
PLOCHA

ZÁSUVKY  
PRODEJNÍ  
PLOCHA

ZÁSUVKY  
PRODEJNÍ  
PLOCHA

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBDOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2  
SAMOC. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROD. CHRANÍČI


VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD ČISTOU PODLAHOU



VÝŠKA ZÁSUVEK cca 1,2 A 0,3m NAD ČISTOU PODLAHOU

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY-J, CYKY-O, JTY  
KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMITKOU PODLAHOVÉ KONSTRUKCI A V LIŠTÁCH

Odběratel: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Investor: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59		Označ. výkresu:	
Zakázka číslo: 17/2012/244-01-13		Číslo objednávky:		RP2	
Název projektu:		Název výkresu:		Líst:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.197		PÓDRUŽNÝ ROZVADEČ		2 4/3 4	
ekologické využití odpadů		OBJEKTOVÝ			
	A	Vypracoval	Martin Frühauf	Měřičko: - Výkres číslo: E.006	
	B	Datum	5/2011		
	C	Schválil			
	D	Datum			
Změna					
D					



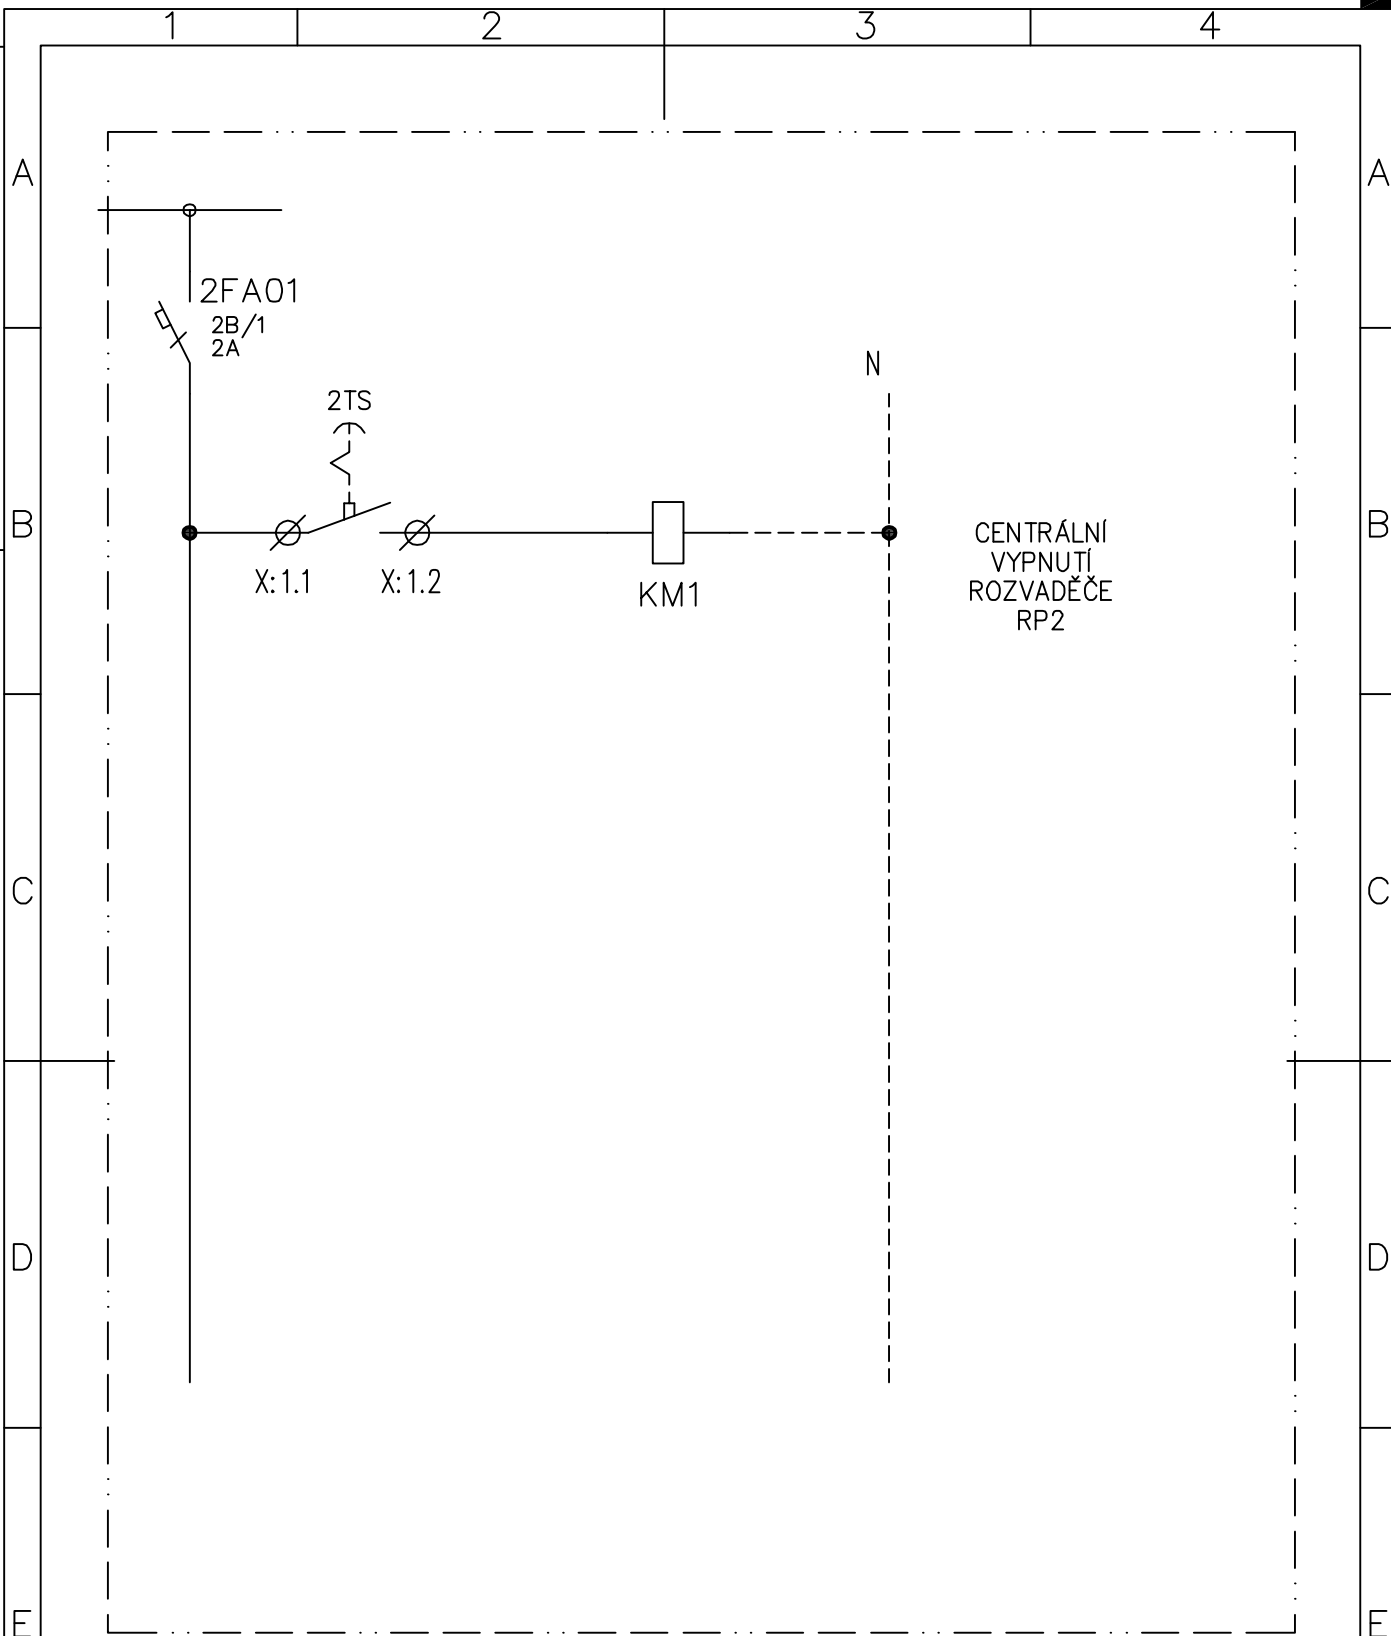

Odběratel: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59			Investor: OBEC VYSOKÁ PEC č.p.46, 431 59			Označ. výkresu:	
Zakázka číslo: 17/2012/244-01-13			Číslo objednávky:			RP2	
Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.197 parc.č. 486; k.ú. Vysoká Pec			Název výkresu: PODRUŽNÝ ROZVADĚČ OBJEKTOVÝ				
						List: 4	4/- 4
 Martin Frühauf	Změna	A	Vypracoval	Martin Frühauf	Měřítko: -		
		B	Datum	01/2013	Výkres číslo:		
		C	Schválil		E.006		
		D	Datum				