



**Martin Frühauf**

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.1.2013

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3

Číslo zákazníka/projektu.: 00005 / 01/008

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Martin Frühauf


Název: Prodejna Vysoká Pec, č.p.197

Ulice: II.ulice 75, Vinařice

PSČ: 27307

Telefon: +420603897422

jímací soustava

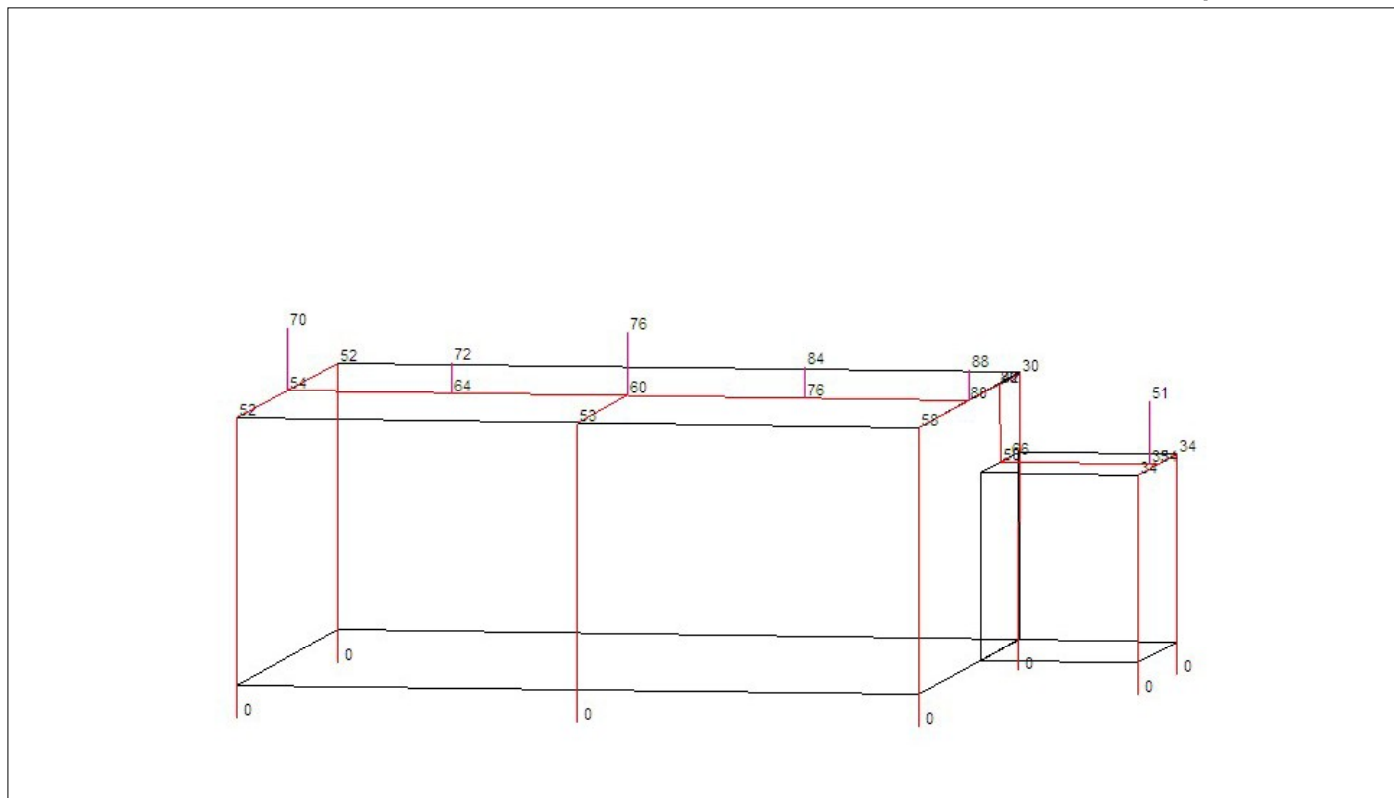

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00005

Jméno: Obecní Úřad Vysoká Pec

Ulice:

PSČ: CZ-43159-Vysoká Pec

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Uroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 01/008

Název projektu: Prodejna

Ulice: Vysoká Pec č.p.197

PSČ: CZ-431 59-Vysoká Pec