

k.ú. Rumburk  
(743518)

Vestavěná trafokobka (S0 02)  
není předmětem této PD

2859/3

Společná trasa  
kabelového vedení  
VN, NN (S0 01)


Projektovaná rozvodna  
Betonbau UF 3042, předávací  
místo (S0 01)

2859/8


2859/7

POHLEDY KIOSEK  
typ: BETONBAU UF  
3042

Východní  
pohled

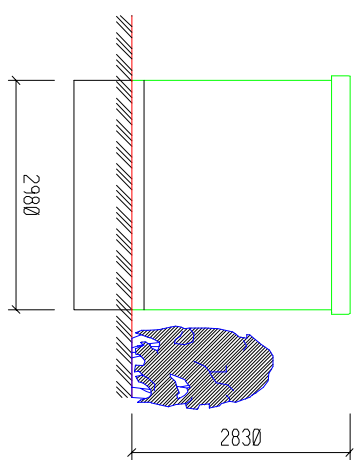

Jižní  
pohled

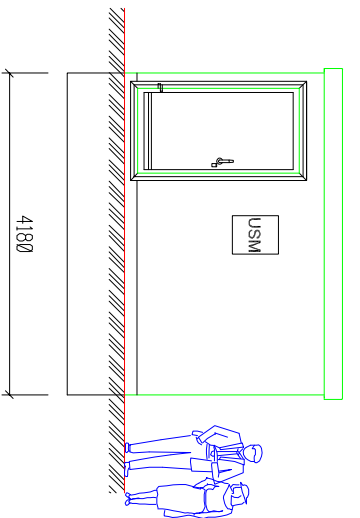

Řez kabelovou rýhou

Materiály

Výkopový materiál

Písek


VYSVĚTLIVKY:

Zemní kabel VN,NN,M

Kabelová chránička

Betonová deska


A - A'

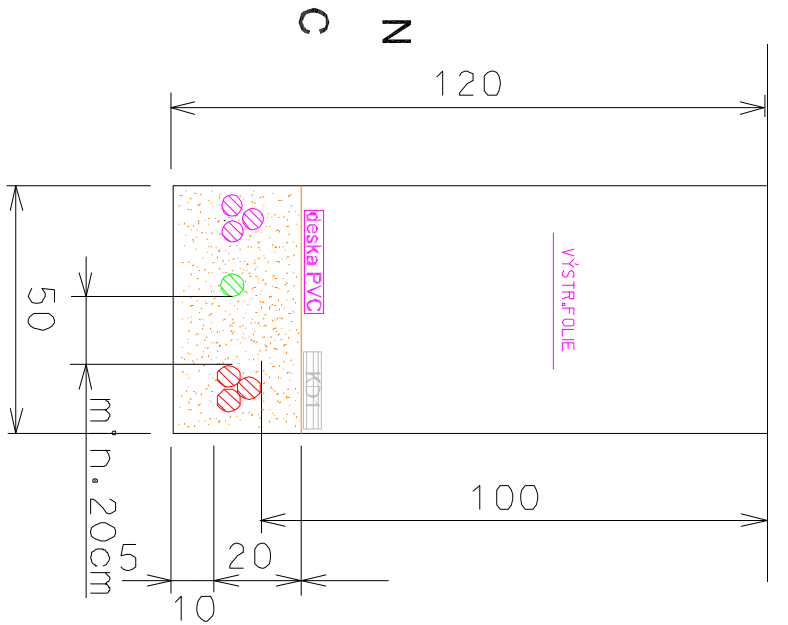

2859/2

2859/4

3x240+120 AYYKY  
3x240+120 AYYKY

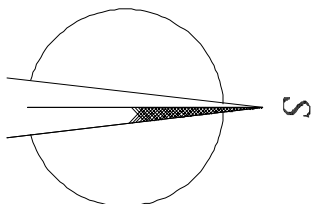

ŘÍŠ. PROJEKTANT		NÁVRH		VYPRACOVÁNÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
J. Třetíř		J. Třetíř		J. Třetíř		Luděk Dresler	
INVESTOR		Teplo Rumburk		KSA		ÚSTŘEŽKÝ	
STAVBA		CZT Rumburk Podhájí KU TEDOM Quanto D1600SP a AKU		MÍSTO STAVBY		Rumburk-Podhájí	
S0 01		TRAFOSTANICE, VEDENÍ VN A PŘÍPOJKA NN		FORMÁT		A1	
NÁZEV VÝKRESU		KOORDINAČNÍ VÝKRES		STŘEŠNÍ		DSP A DPS	
						11-2010	
						140305	
						1 : 100	
						C3	