

PŮDORYS
M 1:20

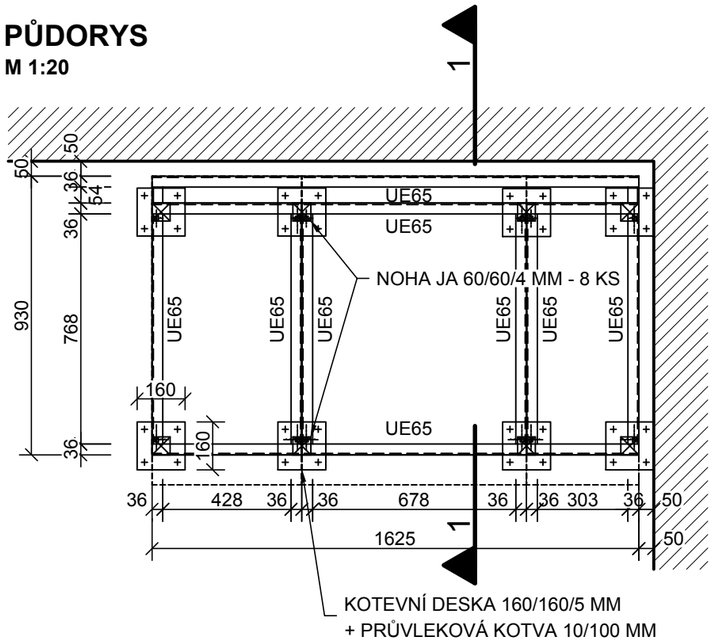

ŘEZ 1-1
M 1:20

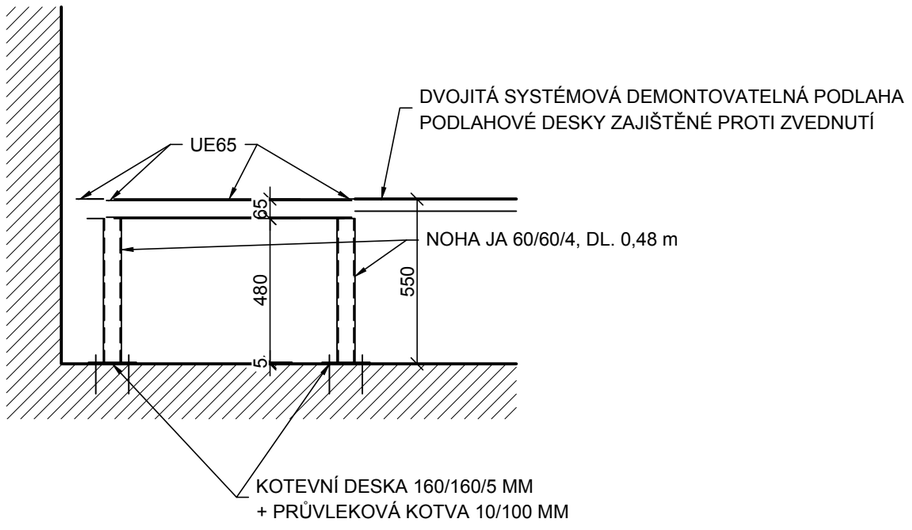

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ - NOSNÝ RÁM ROZVADĚČE VN

PRVEK	PROFIL	KG/BM	DL [M]	KG/1 KS	KS	DL. CELK. [M]	HMOT. CELK. [KG]
HORNÍ RÁM	UE 65	5,90	1,625	9,59	3	4,88	28,76
HORNÍ RÁM	UE 65	5,90	0,768	4,53	6	4,61	27,19
HORNÍ RÁM	UE 65	5,90	0,054	0,32	2	0,11	0,64
NOHA	JA 60/60/4	6,91	0,480	3,32	8	3,84	26,53
KOTEV. DESKA	P. 160/160/5	6,28	0,160	1,00	8	1,28	8,04
						REZERVA (SVARY, ...) 10%	9,12
						CELKEM KG	100,28

POZNÁMKA:
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA TROJNÁSOBNÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92	
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		ORGATEX NÁCHOD	
PROJEKTANT PROFESE: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod			
INVESTOR: RWE Energo s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	05/2016
STAVEBNÍ OBJEKT: S.O. 03.1.1		MĚŘÍTKO:	1:20
ČÁST: D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: **OCELOVÝ RÁM PRO ROZVADĚČ VN - NOVÝ STAV**		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-166