
STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ STANICE PLYNU

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE ČEZ Distribuce, a. s.

220l/hod
50l/hod
220l/hod
změkčovací filtr/ přepad solankové nádoby
trubní oddělovač
pojistný ventil eco kotle
vypouštění kotle
pojistný ventil eco kotle
vypouštění kotle
přepad expanzní automat
310l/hod
PLYNOTĚSNÝ POKLOP
Š1
Š2
přepad nádrže
pojistný ventil kotle
pojistný ventil kogenerace
pojistný ventil kotle
pojistný ventil VS
pojistný ventil VS
Š3
PLYNOTĚSNÝ POKLOP
ZÁKLAD POD KOTEL
ZÁKLAD POD SPALIN. MODUL
ZÁKLAD POD KOTEL
ZÁKLAD POD nádrže
08b
neutralizační box zápachová uzávěra
ZÁKLAD POD KOGENERAČNÍ JEDNOTKU
08a
07
02
ROVÉ TRAFO
01
05
04
06
03
PLYNOTĚSNÝ POKLOP
Š4
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

ŘEZ ŠACHTOU Š4

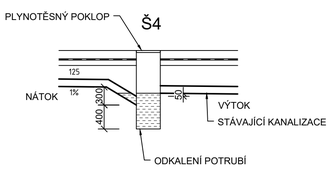

POZNÁMKA

* KANALIZACE UKONČENA 100 MM NAD PODLAHOU

NAVRŽENÁ VNITŘNÍ KANALIZACE KG 2000

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer	ENERGETICKÉ STAVBY E92 ENERGIS 92
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		ORGATEX NÁCHOD
PROJEKTANT PROFESE: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod		
INVESTOR: RWE Energo s.r.o.		
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží	STUPEŇ: DSP	
MÍSTO STAVBY: Náchod	DATUM: 05/2016	
STAVEBNÍ OBJEKT: S.O. 03.1.1	MĚŘÍTKO: 1:50	
ČÁST: D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 051-16	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP-SCHÉMA KANALIZACE	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 05116-DSP-175	