

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 1 - TOGAZ - KOMÍN

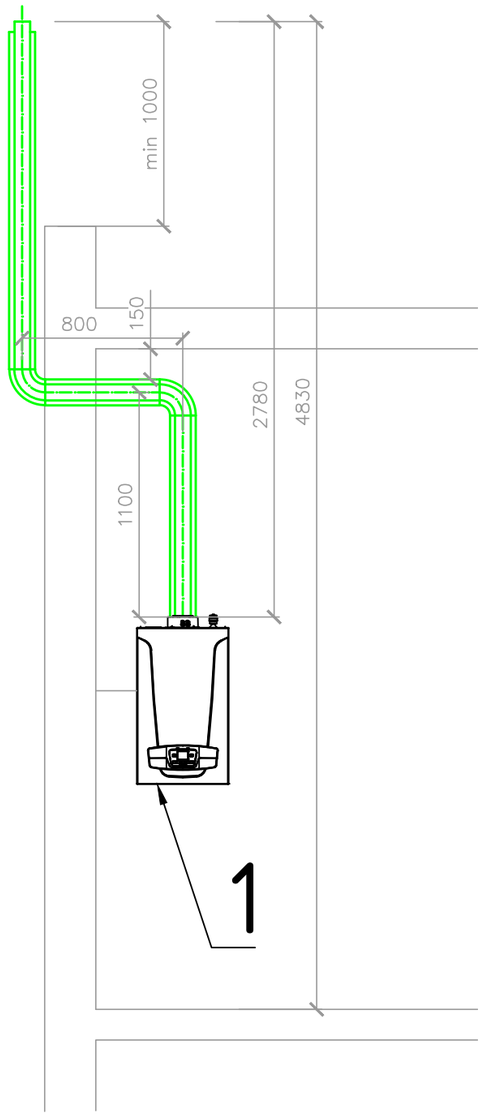

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 1 - TOGAZ - PŮDORYS

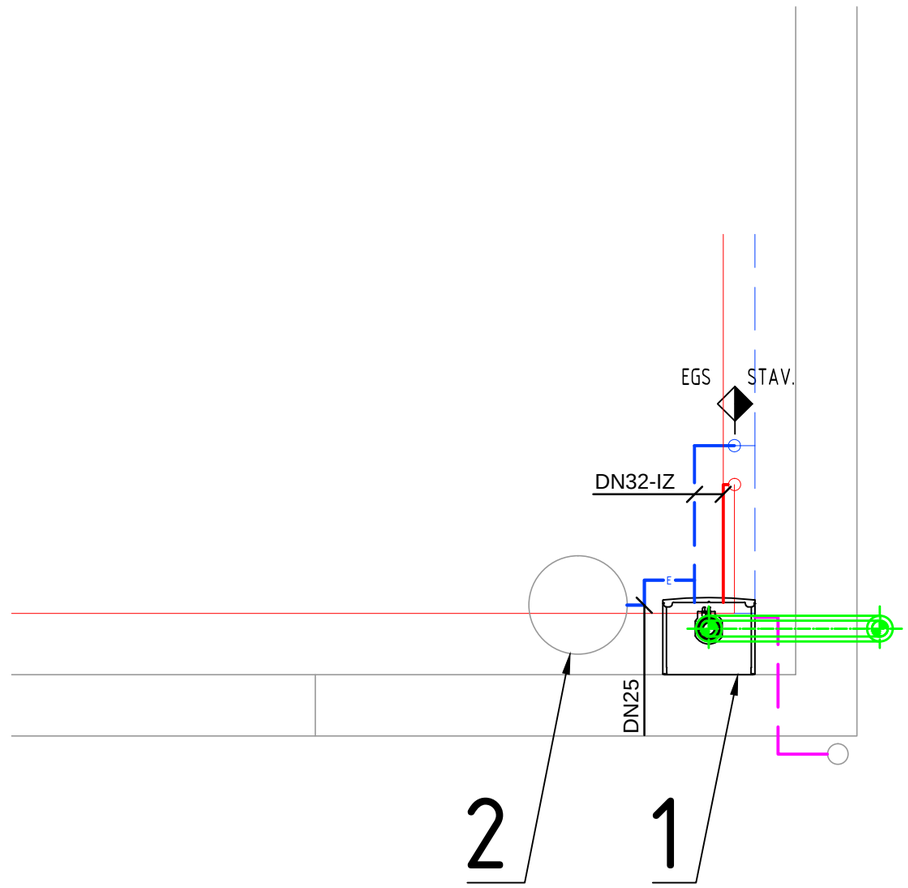

LEGENDA

1 - NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 33,8kW (PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C)
V PROVEDENÍ "C" S KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM Ø80/125mm
2 - STÁVAJÍCÍ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 130 LITRŮ
3 - NOVÝ MĚŘIČ TEPLA M=2,5m3/h (dodávka TNA)
KK - KULOVÝ KOHOUT
F - ŠIKMÝ ZÁVITOVÝ FILTR
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (SOUČÁST PLYNOVÉHO KOTLE)
Č - OBĚHOVÉ ČERPADLO (SOUČÁST PLYNOVÉHO KOTLE)
PV - POJISTNÝ VENTIL (SOUČÁST PLYNOVÉHO KOTLE)

LEGENDA POTRUBÍ

GRAFICKÉ ZNAČKY

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - NOVÁ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - NOVÁ
- NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - STÁVAJÍCÍ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ S KONDENZÁTEM

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POTRUBÍM.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 SB.

MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ JE 3 ‰

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY ENERGIS 92
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák		SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	RWE Energo, s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 03.2.1 Plynový zdroj tepla 1 TOGAZ	MĚŘÍTKO:	1:30
ČÁST:	D.2.1 a D.2.2 Technologie a VZT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-622_R1