

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 2 - AMULET - PŮDORYS

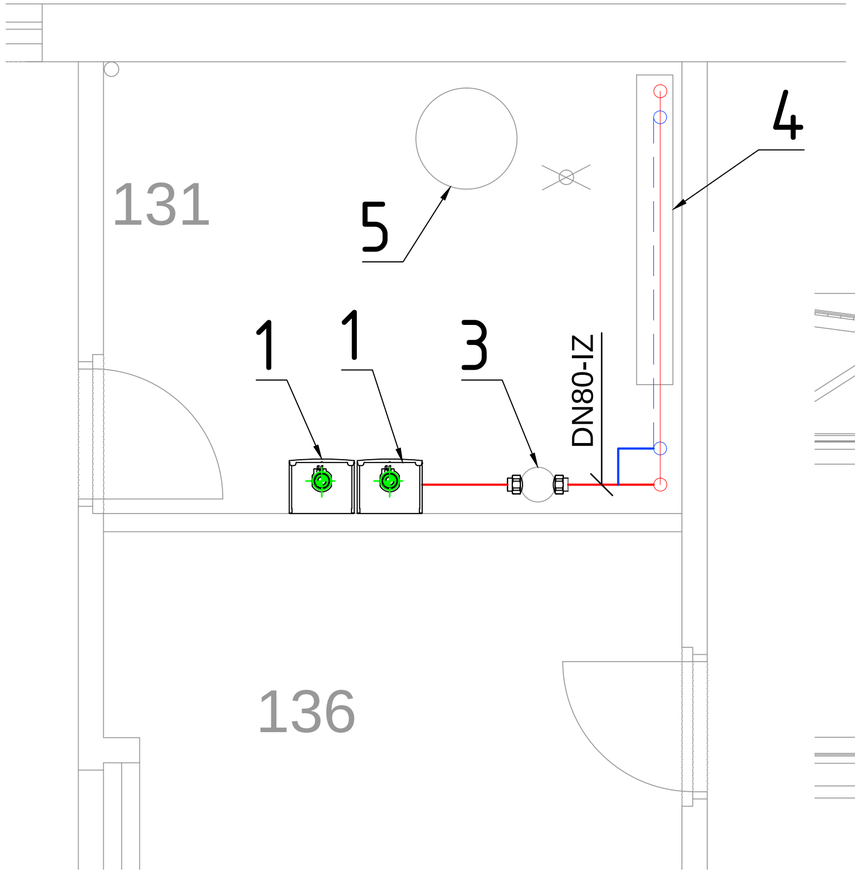

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 2 - AMULET - KOMÍNY

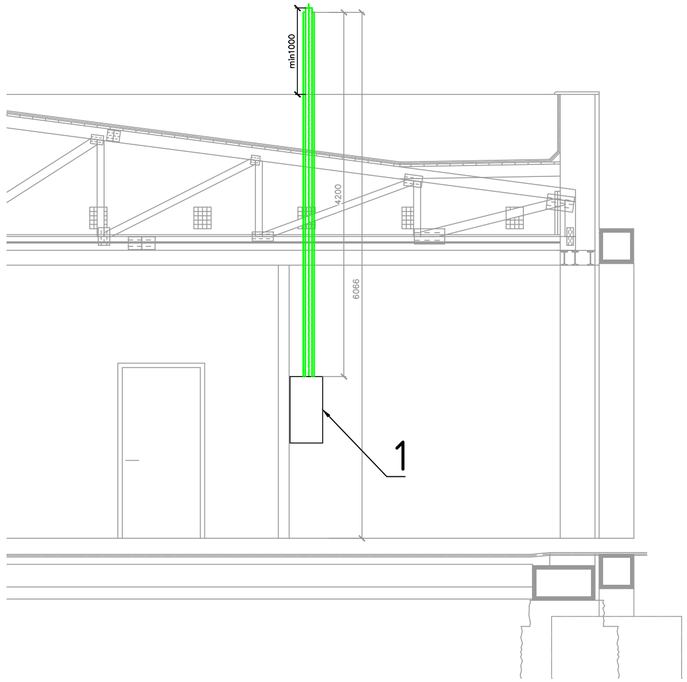

LEGENDA

1 - NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 45kW (PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C)
V PROVEDENÍ "C" S KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM Ø80/125mm
2 - SADA HYDRAULICKÉHO PŘIPOJENÍ + ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
V SETU DLE VÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLŮ
3 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ (8,5m3/h)
4 - STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY
5 - STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY REFLEX RECON 30/10

LEGENDA POTRUBÍ


GRAFICKÉ ZNAČKY

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - NOVÁ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - NOVÁ
- NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - STÁVAJÍCÍ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - STÁVAJÍCÍ
- NOVÝ PŘÍVOD VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
- POTRUBÍ S KONDENZÁTEM

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POTRUBÍM.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 SB.

MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ JE 3 ‰

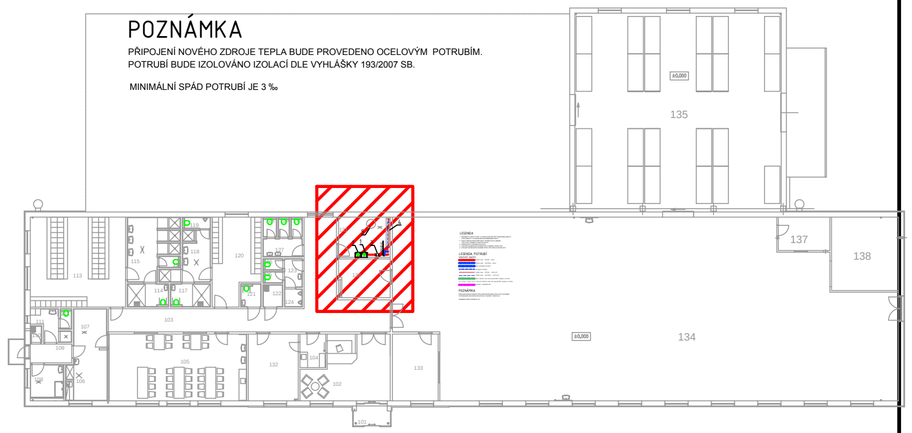

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák		SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	ENERGIS 92
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:	RWE Energo, s.r.o.		
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 03.2.2 Plynový zdroj tepla 2 AMULET	MĚŘÍTKO:	1:50, 1:30
ČÁST:	D.2.1 a D.2.2 Technologie a VZT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-712