

PŮDORYS

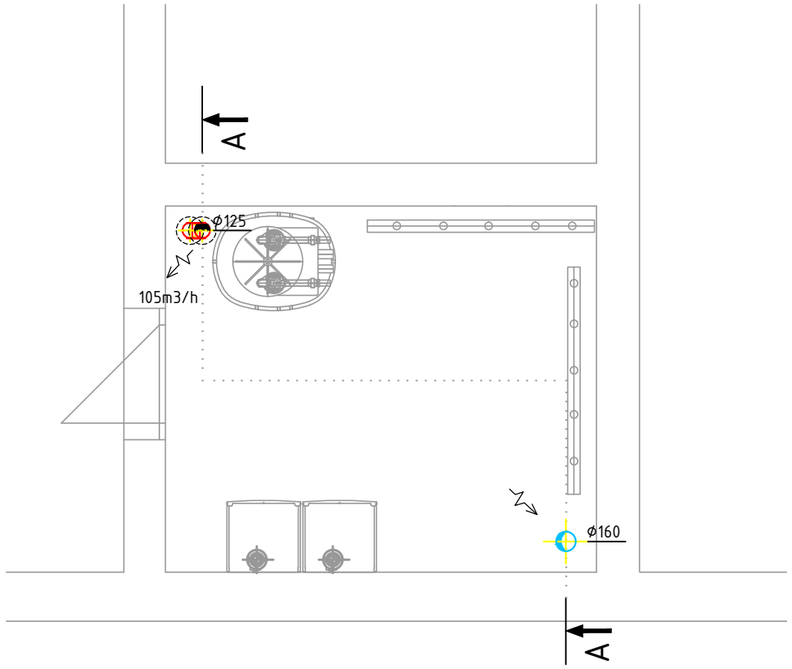

ŘEZ A-A

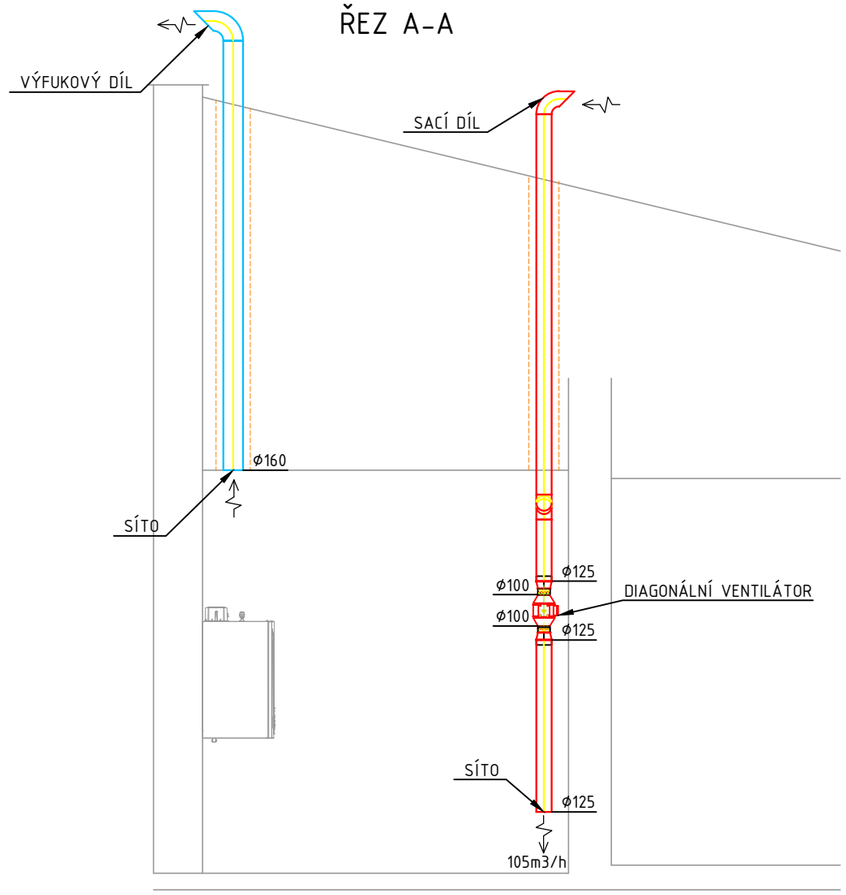

LEGENDA VZT

Přívod/odtah vzduchu (m3/h)

560/200 Dimenze potrubí (mm)

ZAŘÍZENÍ

Potrubní diagonální ventilátor(V=105m3/h; 18W; 0,1A; 26dB)

POTRUBÍ

Potrubí-VZT přirozený odvod

Potrubí-VZT nucený přívod

IZOLACE

Protipožární izolace tl. 60 mm s požární odolností viz požární zpráva

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák	SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR: RWE Energo, s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03.2.4 Plynový zdroj tepla 4 VAK		MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST: D.2.1 a D.2.2 Technologie a VZT		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: **VĚTRÁNÍ KOTELNY**		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-913