




S006 - PS 191 - Kostecká 1127-1129 - NOVÝ STAV

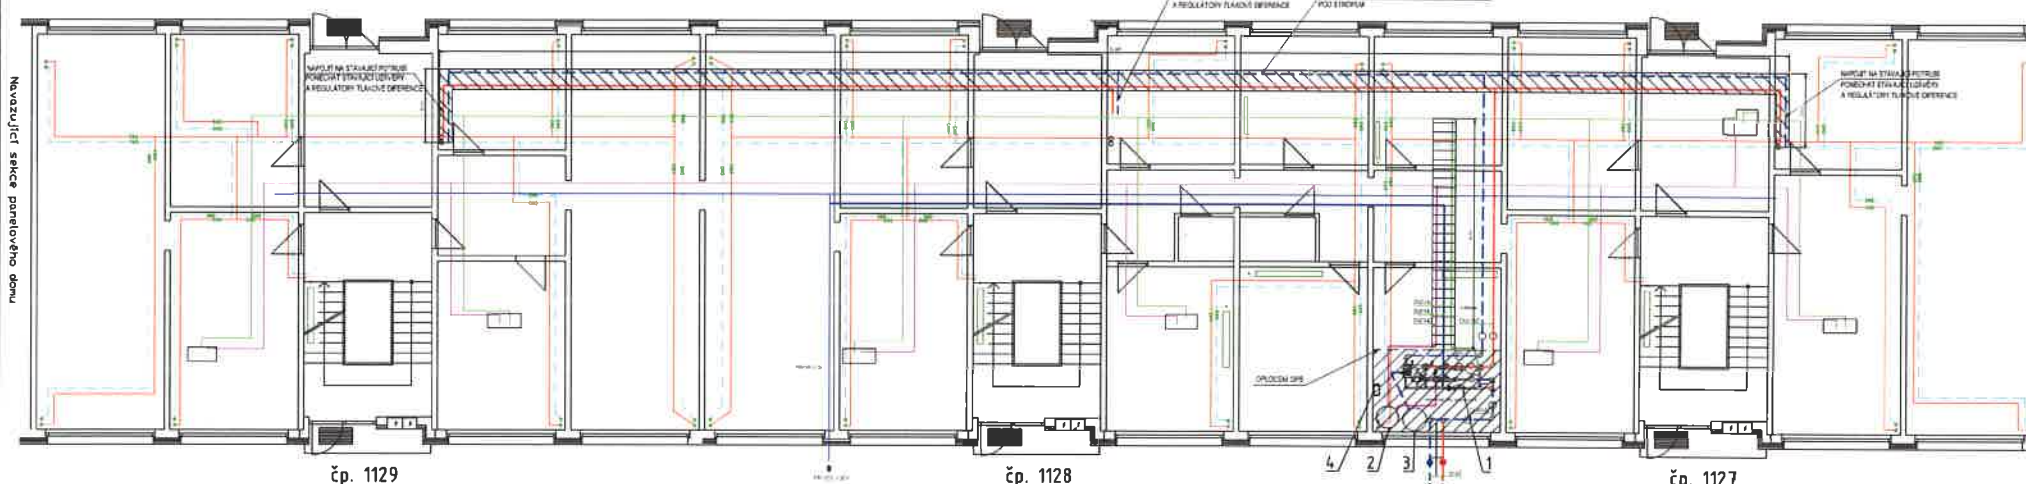

LEGENDA ZAŘÍZENÍ		
POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	ks
1	Nová objektová kompaktní předávací stanice, 240kW pro vytápění, 240kW pro ohřev teplé vody	1
2	Výrobní nádrž nerezová akumulční nádrža teplé vody o objemu 300 litrů	1
3	Membránová expanzní nádrž o objemu 250 litrů	1
4	Čerpadlo stanice pro čerpání vod od povrchových ventilů. Napojit potrubím na stávající kanalizaci domu	1

LEGENDA	
—	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
—	VYTÁPĚNÍ - VÝKATNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
—	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
—	VYTÁPĚNÍ - VÝKATNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
—	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
—	VYTÁPĚNÍ - VÝKATNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
—	STUŽENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
—	STUŽENÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
—	STUŽENÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
—	TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
—	TEPLÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
—	TEPLÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
—	OKRUŽNÍ - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
—	OKRUŽNÍ - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
—	OKRUŽNÍ - NOVÉ POTRUBÍ

	PLOCHA PRO INSTALACI OPS
7,1m2	
	PLOCHA NOVÝCH ROZVODŮ VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH
21,2m2	
	DELKA TRASY 40,3m, POTRUBÍ DN50
	PLOCHA NOVÝCH ROZVODŮ V NOVÝCH TRASÁCH
3,9m2	
	DELKA TRASY 6,3m, POTRUBÍ DN32 A DN60

VEDOUcí PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Dita Doležalová		Ing. Dita Doležalová	
VÝKRES NÁVRH		SCHVÁLK	
Ing. Jan Novák		Ing. Dita Doležalová	
			
GENERALNÍ PROJEKTANT		Evelis s.r.o., Václavská 531 Střešovice, 100 03 Hradec Králové	
PROJEKTANT PRŮJEKT		Evelis s.r.o., Václavská 531 Střešovice, 100 03 Hradec Králové	
INVESTOR		innogy Energo, s.r.o.	
STAVBA		Optim. soust. GZT Náchod - obl. č. 1 - Píšov, část 1.2 - lok. skál. Píšov vč. ul. Píšovská	
MÍSTO STAVBY		Náchod	
STAVEBNÍ OBJEKT		SG 01.2.1-28 Přístavovací stanice	
ČÁST		D.2.1 Technologie PS	
OBSAH VÝKRESU		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
S006 - PS 191 - Kostecká 1127-1129 - NOVÝ STAV		P11918	
		STUPEŇ	
		DSP	
		DATUM	
		3/2017	
		MĚŘÍTKO	
		1:100	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
		P11918-DSP-413	


SOUHLASÍME S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM

27.3.2017
Jiří Beneš
Michal Rosál

Společnost vlastníků jednotek
Kostecká 1127, 1128, 1129
Kč. 1127
547 01 Náchod
IČ25980122, zapsané u KS v HK odd.S vl.1347

S006 - PS 191 - Kostecká 1127-1129 - STÁVAJÍCÍ STAV

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
Jméno
Podpis

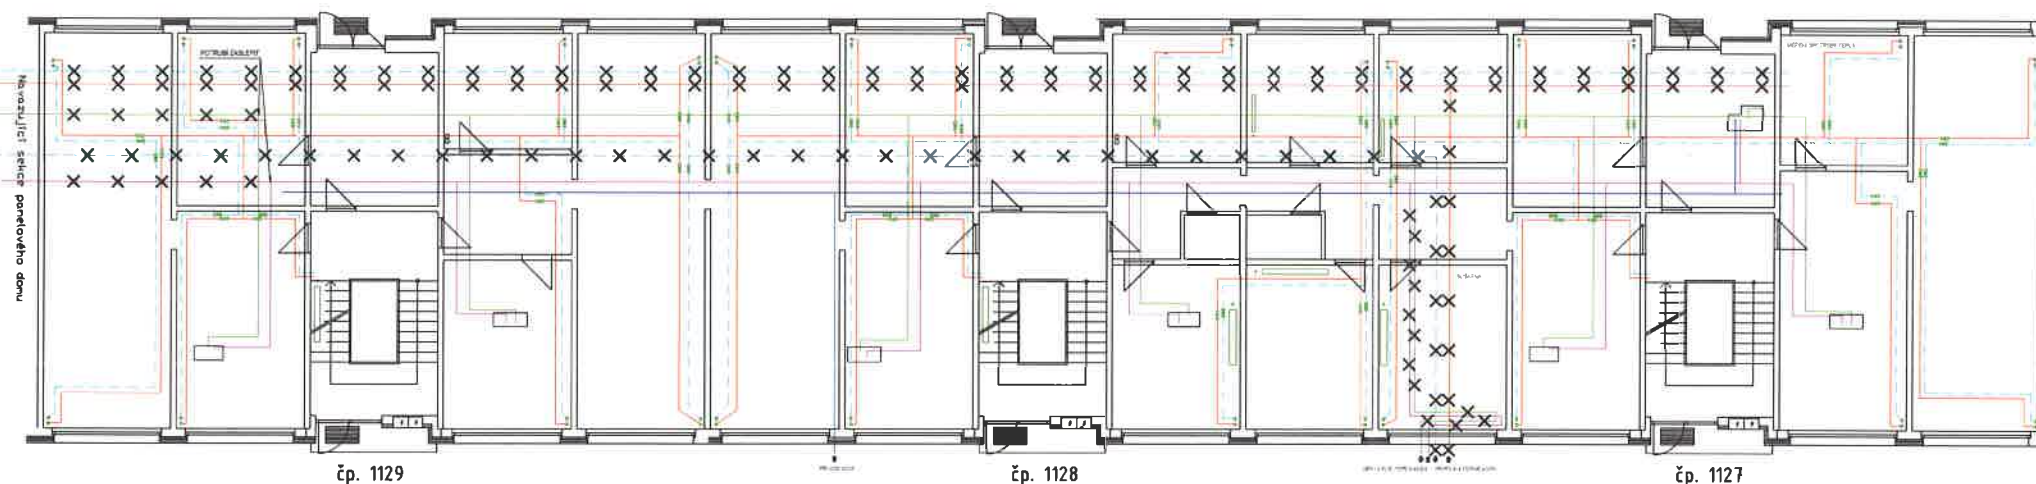

LEGENDA

- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- VYTÁPĚNÍ - VRÁTNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VYTÁPĚNÍ - VRÁTNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
- VYTÁPĚNÍ - VRÁTNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
- STUŽENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- STUŽENÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
- STUŽENÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
- TEPLÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
- CÍRULACE - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- CÍRULACE - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
- CÍRULACE - NOVÉ POTRUBÍ

VEDOUcí PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	EVELIS
VYKRES MAVRIL:	Ing. Jan Novák	SCHVÁLIL:	Ing. Dita Doležalová	
GENERALNÍ PROJEKTANT:	Evelis s.r.o., Váňní 631 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PRŮFES:	Evelis s.r.o., Váňní 631 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR:	Innogy Energo, s.r.o.			
STAVBA:	Optim. soust. CZT Náchod - obl. č. 1-1-Přov. Část 1.2 - lok. sídl. Přov. vč. ul. Přovská	STUPEŇ:	DSP	
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	3/2017	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01.2.1.25 Předávací stanice	MĚŘÍTKO:	1:100	
ČÁST:	D.2.1 Technologie PS	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	P11916	
OBSAH VÝKRESU:	S006 - PS 191 - Kostecká 1127-1129 - STÁVAJÍCÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	P11916-DSP-412	

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM

27.3.2017

Jiří BENEŠ

MICHAEL ROŠEL

Společenství vlastníků jednotek
Kostecká 1127, 1128, 1129
Kč. 1127
547 01 Náchod
IČ25980122, zapsané u KS v HK odd.S vl.1347