



9 - PS 206 - Příkopy 1108 - STÁVAJÍCÍ STAV

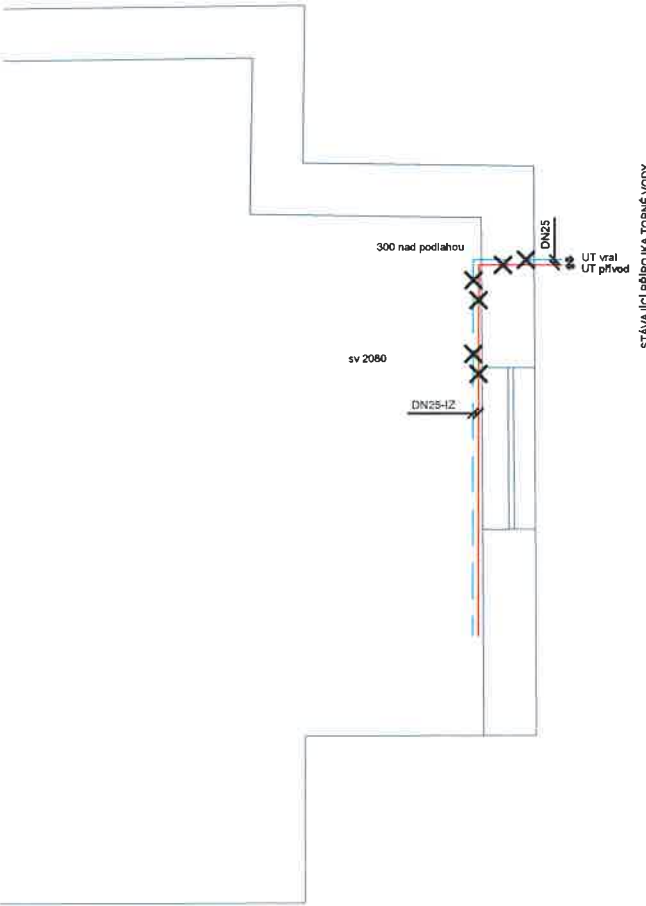

PLOCHA PRO INSTALACI OPS
1,6m²

9 - PS 206 - Příkopy 1108 - NOVÝ STAV

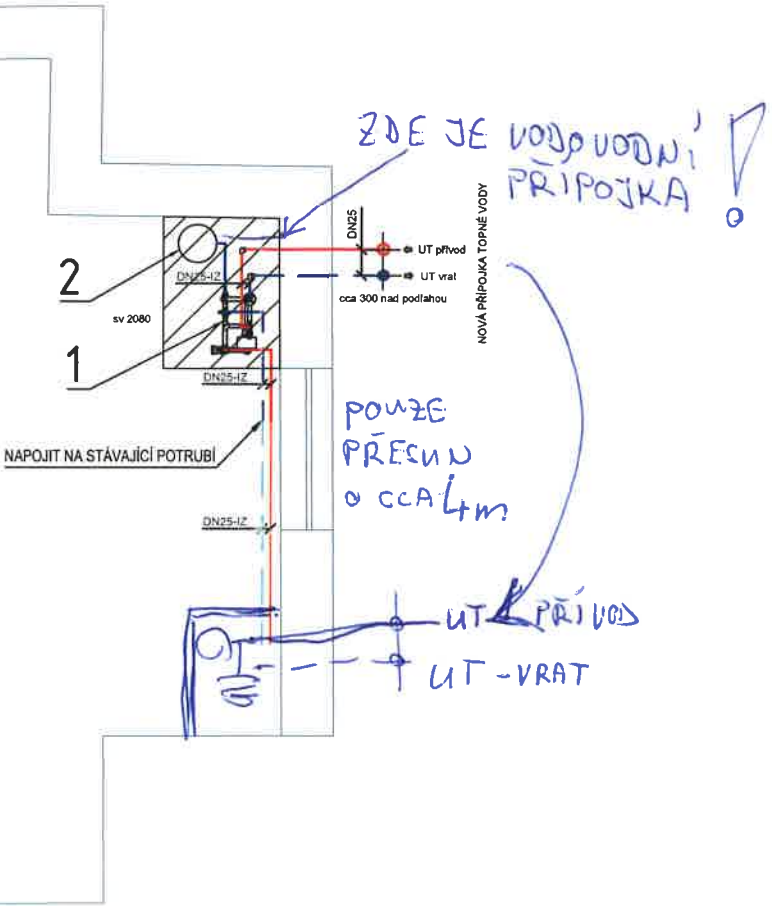

Majitelé nemovitosti
SJM Fiedler Roman a Fiedlerová Petra, Příkopy 1108, 54701 Náchod


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	ks
1	Nová objektová kompaktní předávací stanice, 25kW pro vytápění	1
2	Membránová expanzní nádoba o objemu 250 litrů	1

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM: 28.3.2017
JMÉNO: FIEDLER ROMAN
PODPIS: FIEDLEROVÁ PETRA

—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

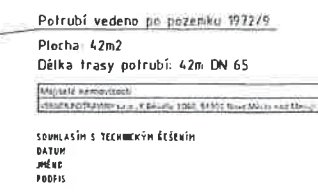

VEDOUcí PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Dita Doležalová	EVELIS
VÝKRES NAVRHL:	Ing. Jan Novák	SCHVÁLIL:	Ing. Dita Doležalová	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE:	Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR:	innogy Energo, s.r.o.			
STAVBA:	Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Pihov, Část 1.2 - lok. sídl. Pihov vč. ul. Pihovská	STUPĚŇ:	DSP	
MÍSTO STAVBY:	Náchod	DATUM:	3/2017	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01.2.1-25 Předávací stanice	MĚŘÍTKO:	1:50	
ČÁST:	D.2.1 Technologie PS	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	P11916	
OBSAH VÝKRESU:	SO09 - PS 206 - Příkopy 1108 - STÁVAJÍCÍ , NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	P11916-DSP-420	




Legenda výměníkových stanic:

- | Číslo | Číselné označení výměňkové stanice | Název výměňkové stanice |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01 | | |
| PS - Píhovská 1997 | | |



- | | |
|---|---|
| | Trasa teplovodu primární - navržená - předizolované potrubí v zemi |
|  | Trasa teplovodu primární - slávající - předizolované potrubí v zemi |
| | Trasa teplovodu primární - navržená - ocelové potrubí nadzemní |
|  | Trasa teplovodu primární - slávající - ocelové potrubí nadzemní |

TS 110 °C
TO 90 °C
TEPLOTNÍ SPÁD 90 °C / 60 °C
PS 16 bar

PROJEKT POŘIZOVATEL	Ing. Dita Doležalová	PROJEKT VYPRACOVATEL	Ing. Dita Doležalová	
PROJEKT NÁMŮR	Ing. Jan Novák	PROJEKT	Ing. Dita Doležalová	
UMÍSTĚNÍ PROJEKTANT	Evelis s.r.o., Václav 531 Blatná předměstí, 580 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PRŮJEKT				
PROJEKT	Inovogy Energo, s.r.o.			
STAVBA	Optim. zast. CZT Měchod - obl. 2.4-Přívod, čísel 1.2 - lok. odst. Přívod ve ul. Přívodská		STAVBA	DSP
MÍSTO STAVBY	Měchod		STAVBA	3/2017
STAVBA - ROZČ	ID 01.2.1 Teplovod		STAVBA	1:1000
ČÍSLO	Potrubní		ZAKÁZKAČ PRŮJEKT	P11916
OSAHANÝ VÝSTUP	SITUACE VEDENÍ PŘÍPOJEK TEPLOVODU		ALTERNATIVY	P11916-DSP-303-1