


23 - PS 207 - Smiřických 1120 - STÁVAJÍCÍ STAV

23 - PS 207 - Smiřických 1120 - NOVÝ STAV

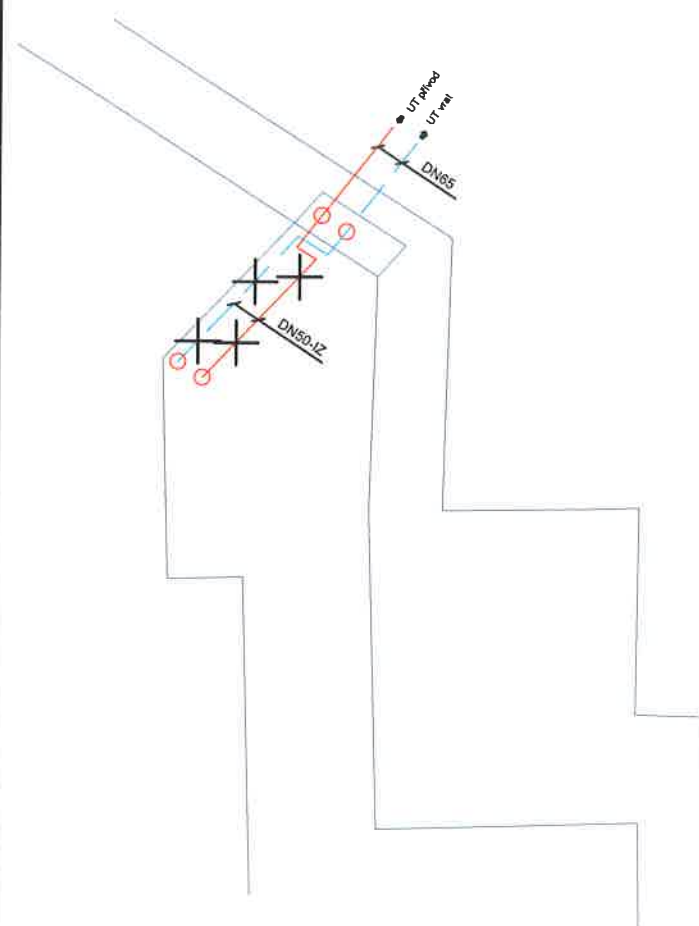


PLOCHA PRO INSTALACI OPS  
3,0m<sup>2</sup>

PLOCHA NOVÝCH ROZVODŮ V NOVÝCH TRASÁCH  
2,8m<sup>2</sup>  
DĚLKA TRASY 8,1m, POTRUBÍ DN50

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

ŘEZ PRŮCHODEM A-A

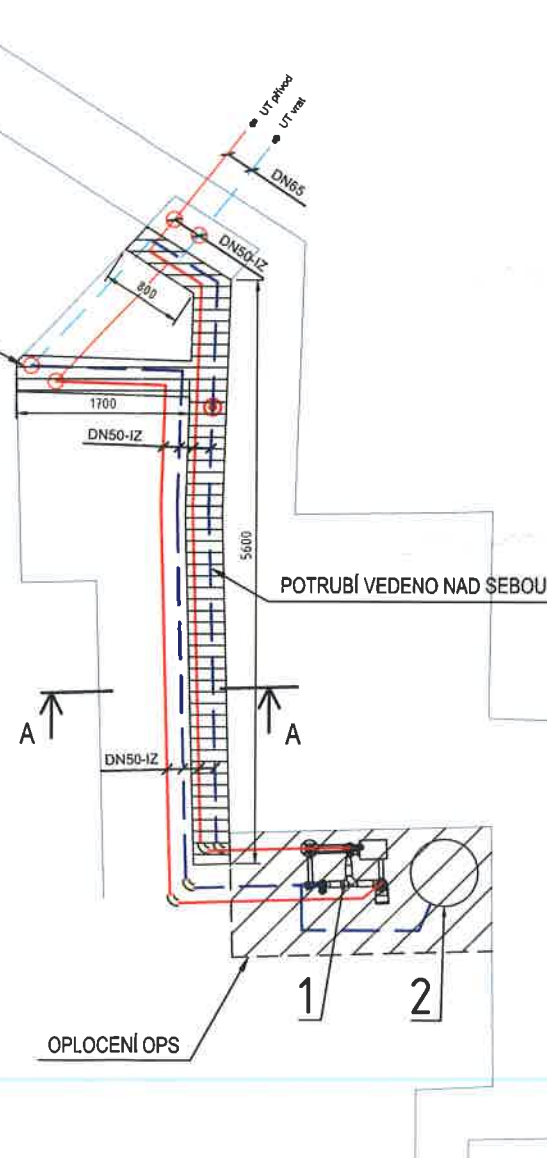

POTRUBÍ VEDENO NAD SEBOU

OPLOCENÍ OPS

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	ks
1	Nová objektová kompaktní předávací stanice, 140kW pro vytápění	1
2	Membránová expanzní nádoba o objemu 250 litrů	1

Majitelé nemovitosti

Cvetanov Krasimír Ing., Dolní úvoz 2048, 54701 Náchod

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM

DATUM:

JMÉNO:

PODPIS:

## LEGENDA

—	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
- - -	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
— X —	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
- - - X - - -	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
—	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
- - -	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - NOVÉ

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		Ing. Dita Doležalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Dita Doležalová		<div>EVELIS</div>		
VÝKRES NAVRHL:		Ing. Jan Novák		SCHVÁLIL:		Ing. Dita Doležalová				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové								
PROJEKTANT PROFESE:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové								
INVESTOR:		innogy Energo, s.r.o.								
STAVBA:		Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1-Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská								
MÍSTO STAVBY:		Náchod						STUPĚŇ:		DSP
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01.2.1-25 Předávací stanice						DATUM:		3/2017
ČÁST:		D.2.1 Technologie PS						MĚŘÍTKO:		1:50
OBSAH VÝKRESU:		SO23 - PS 207 - Smiřických 1120 - STÁVAJÍCÍ , NOVÝ STAV						ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		P11916
								ARCHIVNÍ ČÍSLO:		P11916-DSP-445

Souhlasím s řešením!  
28.3.2017  
K. Cvetanov