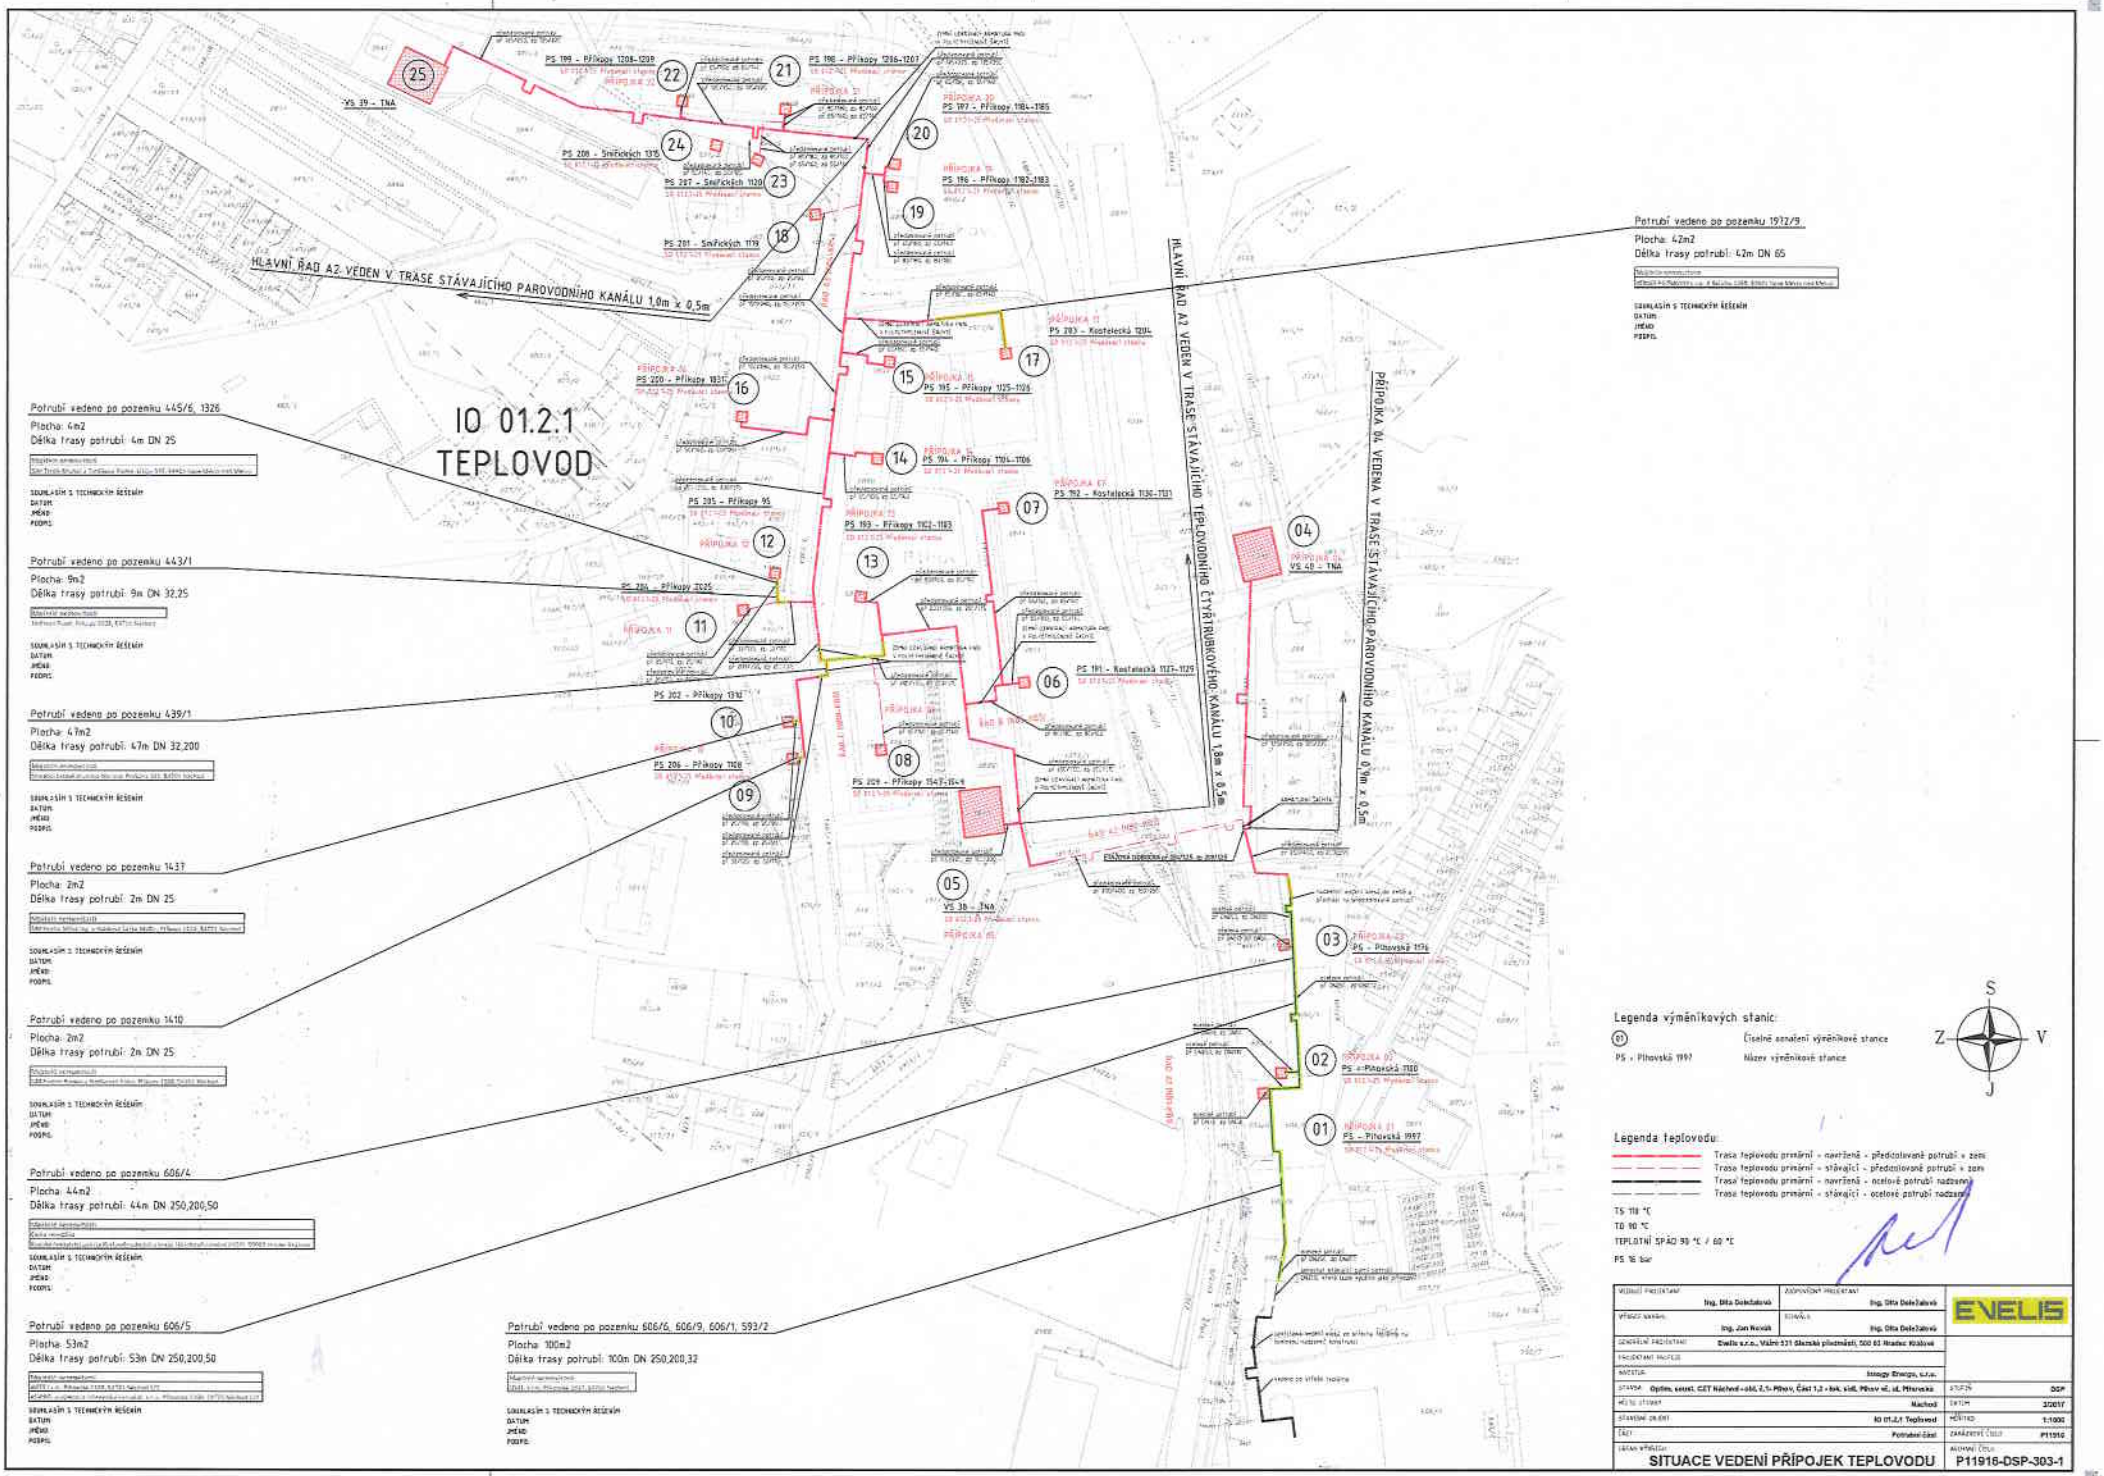
IO 01.2.1
TEPLOVOD
HLAVNÍ ŘAD A2 VEDEN V TRASE STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU 1,0m x 0,5m
HLAVNÍ ŘAD A2 VEDEN V TRASE STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODNÍHO ČTYŘTRUBKOVÉHO KANÁLU 1,8m x 0,5m
PŘÍPOJKA 04 VEDENA V TRASE STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU 0,9m x 0,5m
Potrubí vedeno po pozemku 445/6, 1326
Plocha: 4m2
Délka trasy potrubí: 4m DN 25
Potrubí vedeno po pozemku 443/1
Plocha: 9m2
Délka trasy potrubí: 9m DN 32,25
Potrubí vedeno po pozemku 439/1
Plocha: 47m2
Délka trasy potrubí: 47m DN 32,200
Potrubí vedeno po pozemku 1437
Plocha: 2m2
Délka trasy potrubí: 2m DN 25
Potrubí vedeno po pozemku 1410
Plocha: 2m2
Délka trasy potrubí: 2m DN 25
Potrubí vedeno po pozemku 606/4
Plocha: 44m2
Délka trasy potrubí: 44m DN 250,200,50
Potrubí vedeno po pozemku 606/5
Plocha: 53m2
Délka trasy potrubí: 53m DN 250,200,50
Potrubí vedeno po pozemku 606/6, 606/9, 606/1, 593/2
Plocha: 100m2
Délka trasy potrubí: 100m DN 250,200,32
Potrubí vedeno po pozemku 1972/9
Plocha: 42m2
Délka trasy potrubí: 42m DN 65
SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS
PŘÍPOJKA 01 PS - Přívozská 1997
PŘÍPOJKA 02 PS - Přívozská 1110
PŘÍPOJKA 03 PS - Přívozská 1176
PŘÍPOJKA 04 VS 40 - TNA
PŘÍPOJKA 05 VS 38 - TNA
PŘÍPOJKA 06 PS 191 - Kostelecká 1127-1129
PŘÍPOJKA 07 PS 192 - Kostelecká 1130-1131
PŘÍPOJKA 08 PS 209 - Přívozská 1547-1548
PŘÍPOJKA 09 PS 206 - Přívozská 1108
PŘÍPOJKA 10 PS 202 - Přívozská 1312
PŘÍPOJKA 11 PS 201 - Přívozská 1119
PŘÍPOJKA 12 PS 205 - Přívozská 95
PŘÍPOJKA 13 PS 193 - Přívozská 1162-1163
PŘÍPOJKA 14 PS 194 - Přívozská 1104-1106
PŘÍPOJKA 15 PS 195 - Přívozská 1125-1126
PŘÍPOJKA 16 PS 200 - Přívozská 1031
PŘÍPOJKA 17 PS 203 - Kostelecká 1294
PŘÍPOJKA 18 PS 196 - Přívozská 1182-1183
PŘÍPOJKA 19 PS 197 - Přívozská 1184-1185
PŘÍPOJKA 20 PS 198 - Přívozská 1206-1207
PŘÍPOJKA 21 PS 199 - Přívozská 1208-1209
PŘÍPOJKA 22 PS 208 - Smečkách 1315
PŘÍPOJKA 23 PS 207 - Smečkách 1120
PŘÍPOJKA 24 VS 39 - TNA
PŘÍPOJKA 25
Legenda výměníkových stanic:
Číselné označení výměníkové stanice
Název výměníkové stanice
Legenda teplovodu:
Trasa teplovodu primární - navržená - předizolované potrubí v zemi
Trasa teplovodu primární - stávající - předizolované potrubí v zemi
Trasa teplovodu primární - navržená - ocelové potrubí nadzemní
Trasa teplovodu primární - stávající - ocelové potrubí nadzemní
TS 118 °C
TO 90 °C
TEPLOTNÍ SPÁD 90 °C / 60 °C
PS 16 bar
S
Z
V
J
Ing. Dita Dolečalová
Ing. Jan Novák
Ing. Dita Dolečalová
ENELIS
Enelis s.r.o., Vážní 531 Sázavská přívozmění, 500 03 Hradec Králové
Inzogy Energie, s.r.o.
Opěrn. konzol. CET Náchod - obl. 2,1- Pilnov, Část 1,2 + bok. sítě, Pilnov vč. ul. Přívozská
Náchod
IO 01.2.1 Teplovod
Potrubní část
DSP
2/2017
1:1000
P11916
SITUACE VEDENÍ PŘÍPOJEK TEPLOVODU
P11916-DSP-303-1