


Jednopolové schéma rozvaděče RS1/IV (RS2/IV)

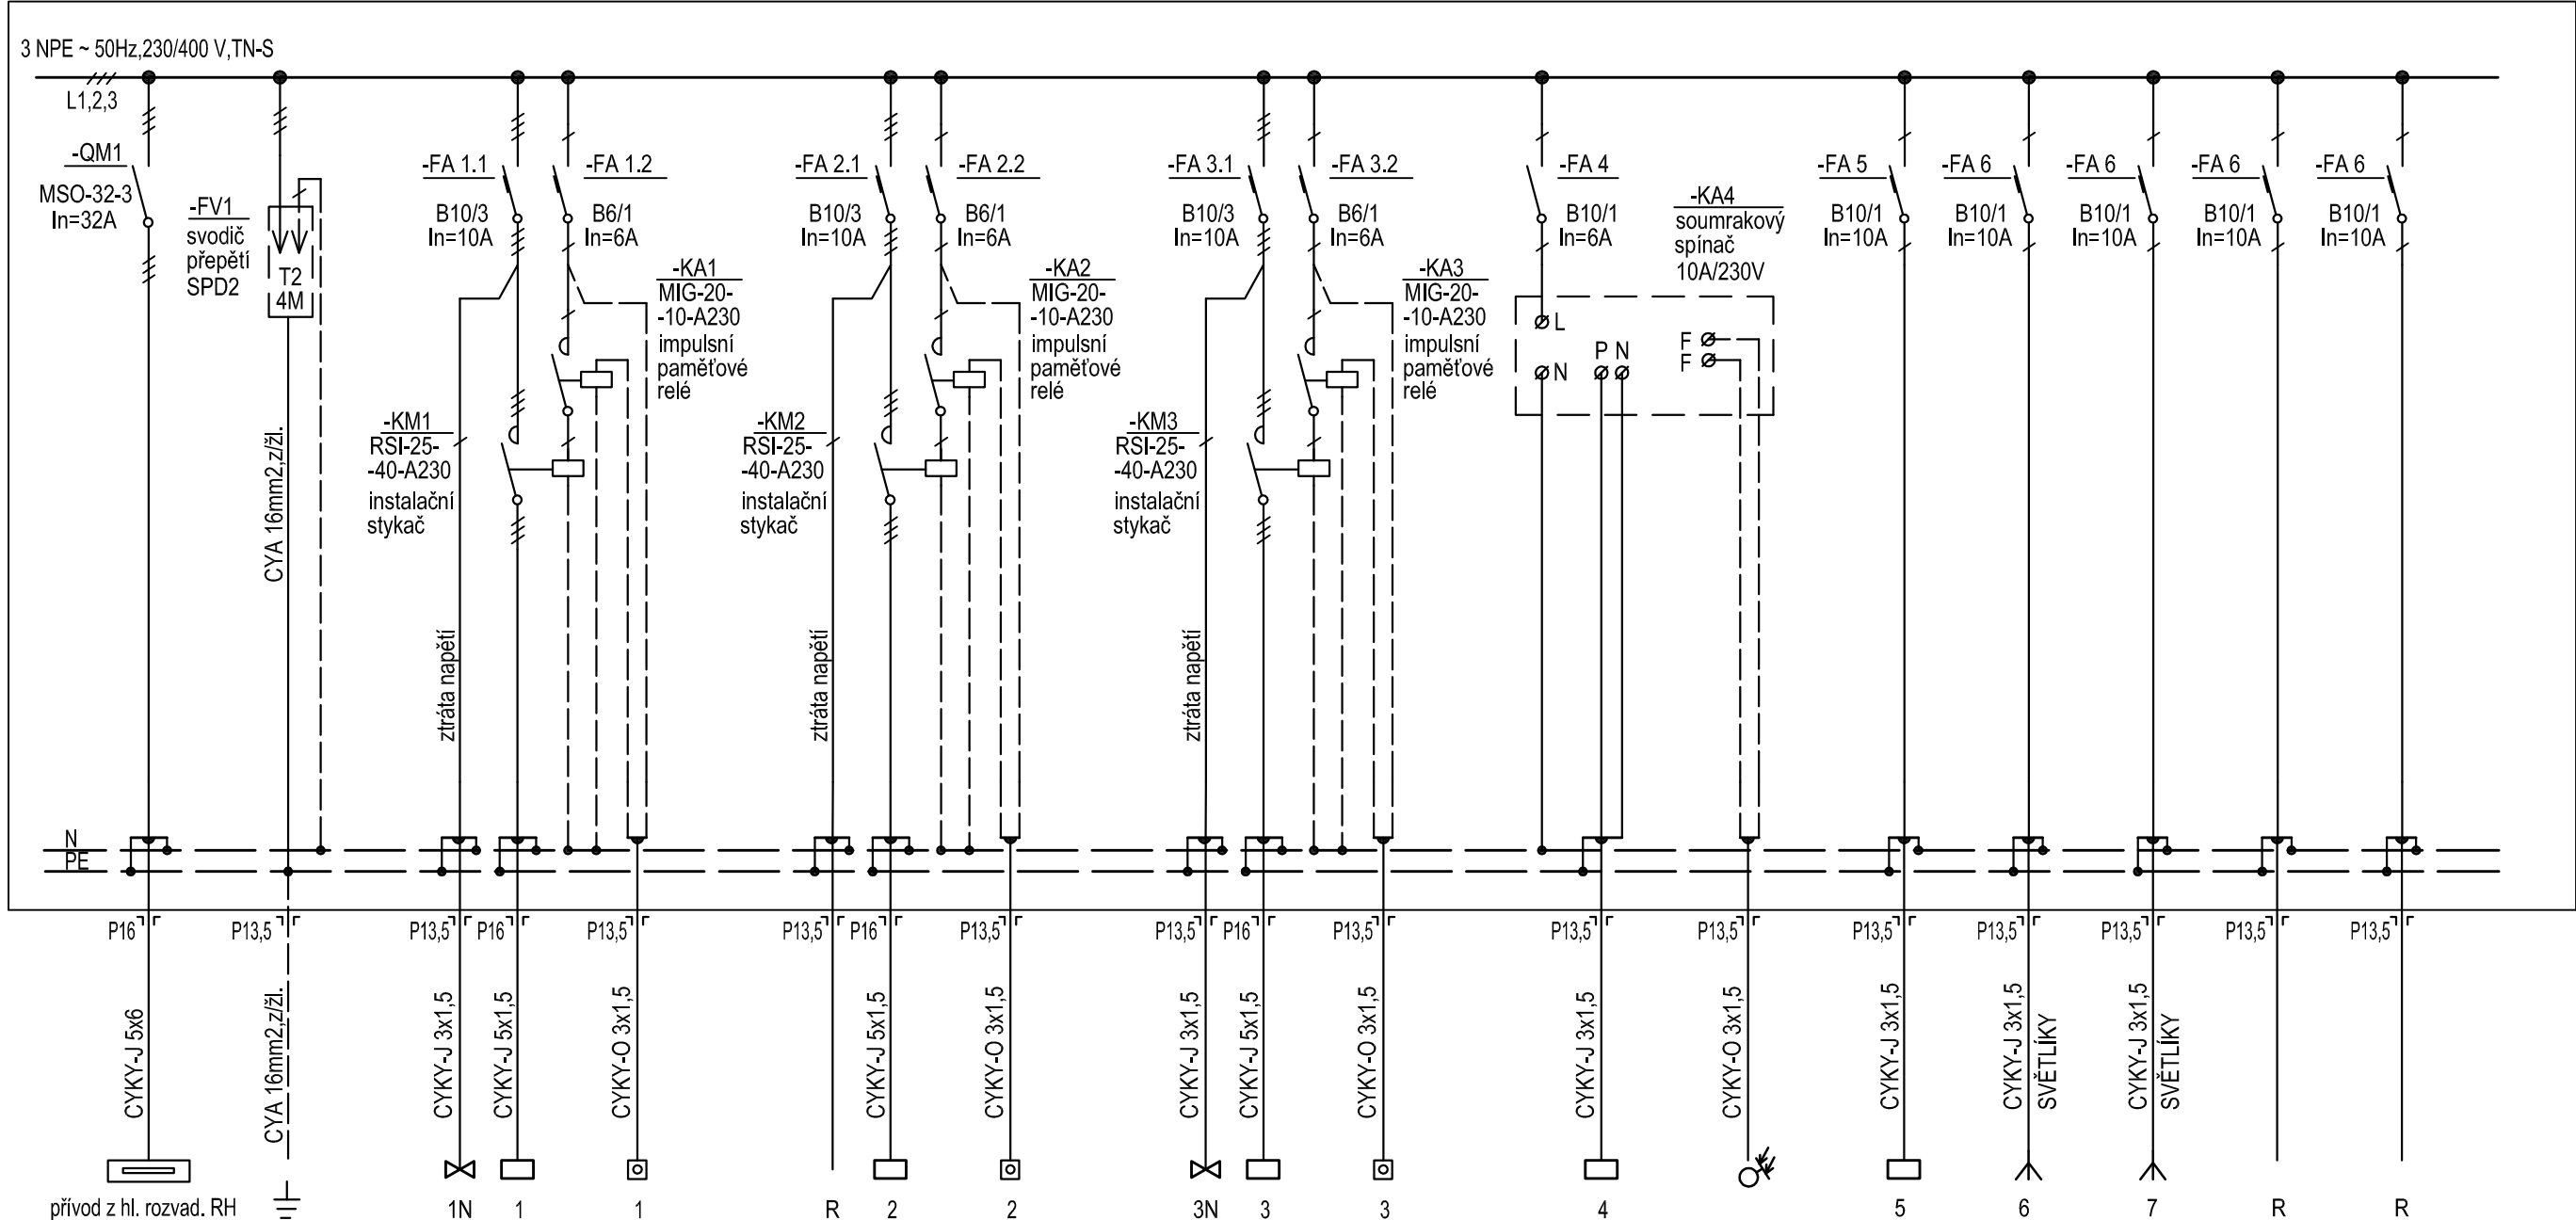

Poznámka:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE~50Hz 400V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

-OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU)

-IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

-KRYTÍM NEBO PREPAZKAMI

-OCHRANA PRI PORUŠE

-OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

-AUTOMATICKYM ODPOJENIM V SITI TN


**TYP ROZVÁDEČE: ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ, JEDNOKRIDLOVÉ NEPRUHLEDNÉ DVEŘE,
CELKEM PRO MIN. 70 MODULŮ**





KRYTÍ ROZVÁDĚČE: IP 43 / IP20

PŘÍVOD A VÝVODY NAHORU

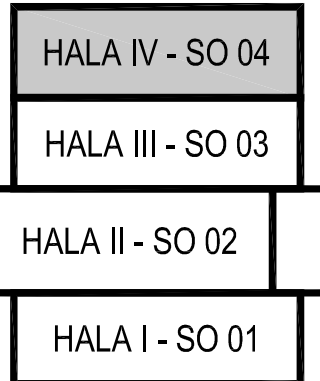CELKEM: 2ks

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



Revize	Druh změny	Objednatel Client Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Generální projektant General designer  TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčково nábreží 38 702 00 Ostrava	Vypracoval / Elaborated by Ing. Zboran 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)	Objekt Object SO 04 - REKONSTRUKCE HALY IV	Profese Specialization Elektroinstalace	Formát / Size 4x A4
01	Zpracování požadavků DOSS			Kontroloval / Checked by Ing. Frýza 		Kontroloval / Checked by			Název výkresu Title HALA IV - ROZVADĚČ RS1/IV (RS2/IV)	Datum / Date 20/12/2018
				Manažer projektu / Project manager Ing. Kupka 		Manažer projektu / Project manager				Stupeň / Phase DŮR / DSP
										Měřítko / Scale -
										Revize / Revision 01
										Archivní číslo / Archive No. 540-32501-133-05