


PŮDORYS 1. NP

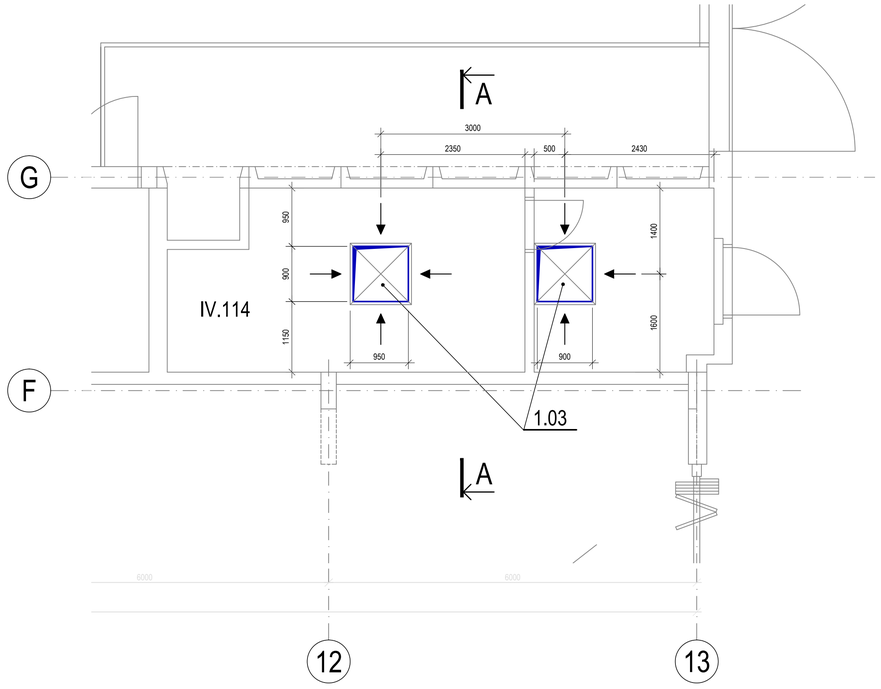

PŮDORYS STŘECHY

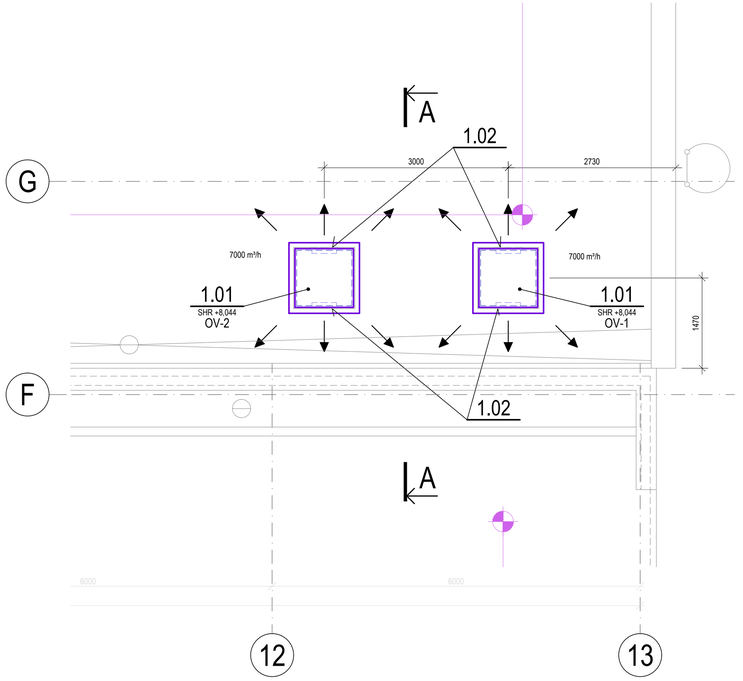

ŘEZ A-A

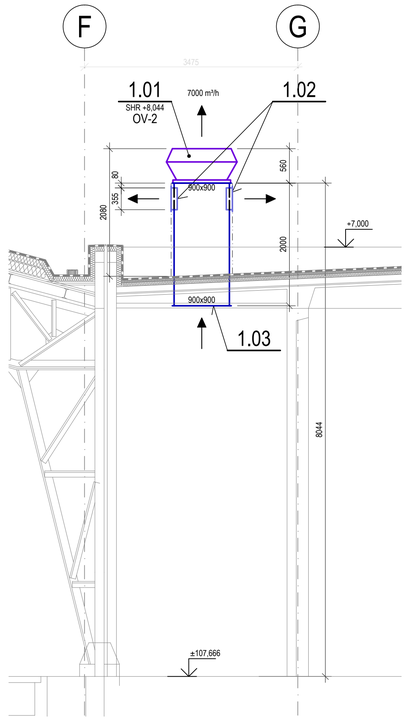


LEGENDA

- REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA
- SHR — VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VEDENÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU JE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm S KRYCÍM OPLECHOVÁNÍM
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!
- REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU, JE NUTNÉ POČÍTAT SE ZTÍŽENÝMI PODMÍNKAMI PŘI REALIZACI Z DŮVODU PROVOZU TROLEJOVÉ SÍTĚ V AREÁLU VOZOVNY!

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



±0,000 = 208,250 m n.m.

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

M 1 : 50

Revize	Druh změny
01	Zapracování požadavků DOSS

Objednatel / Client
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Generální projektant / General designer
TECHNOPROJEKT
Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

Vypracoval / Elaborated by: Ing. Havlásek
Kontroloval / Checked by: Ing. Fryza
Manažer projektu / Project manager: Ing. Kupka

Subdodavatel / Subcontractor

Vypracoval / Elaborated by
Kontroloval / Checked by
Manažer projektu / Project manager

Akce / Project
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA
REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)

Objekt / Object
SO 04 - REKONSTRUKCE HALY IV.

Profese / Specialization: Vzduchotechnika

Název výkresu / Title: PŮDORYSY, ŘEZ A-A

Formát / Size	4x A4
Datum / Date	20/12/2018
Stupeň / Phase	DÚR / DSP
Měřítko / Scale	1:50
Revize / Revision	01
Archivní číslo / Archive No.	540-32501-134-02