

140 - SS - A,B,C

NAPOJENÍ SEVER

LEGENDA:

- R2

ROZVÁDĚČ R1, 1200x750x450
- KABELOVÁ TRASA
- WS

OVĽADACÍ KABELY
- WL


SILOVÉ KABELY
- M1-3

POHON Č.1-3, POHONY MONED, 3x400V/50Hz, cca 2,5kW

- 145-FP-ABC provizorní PB po dobu výstavby

- po dosažení plné pevnosti 126-FP-C a 129-FP-AB přebudovat podpěru 145-FP-ABC na 145-SS-ABC

- demontovat proto kotovní stojany a osadit kluzné podpěry 2xDN600, 1xDN800

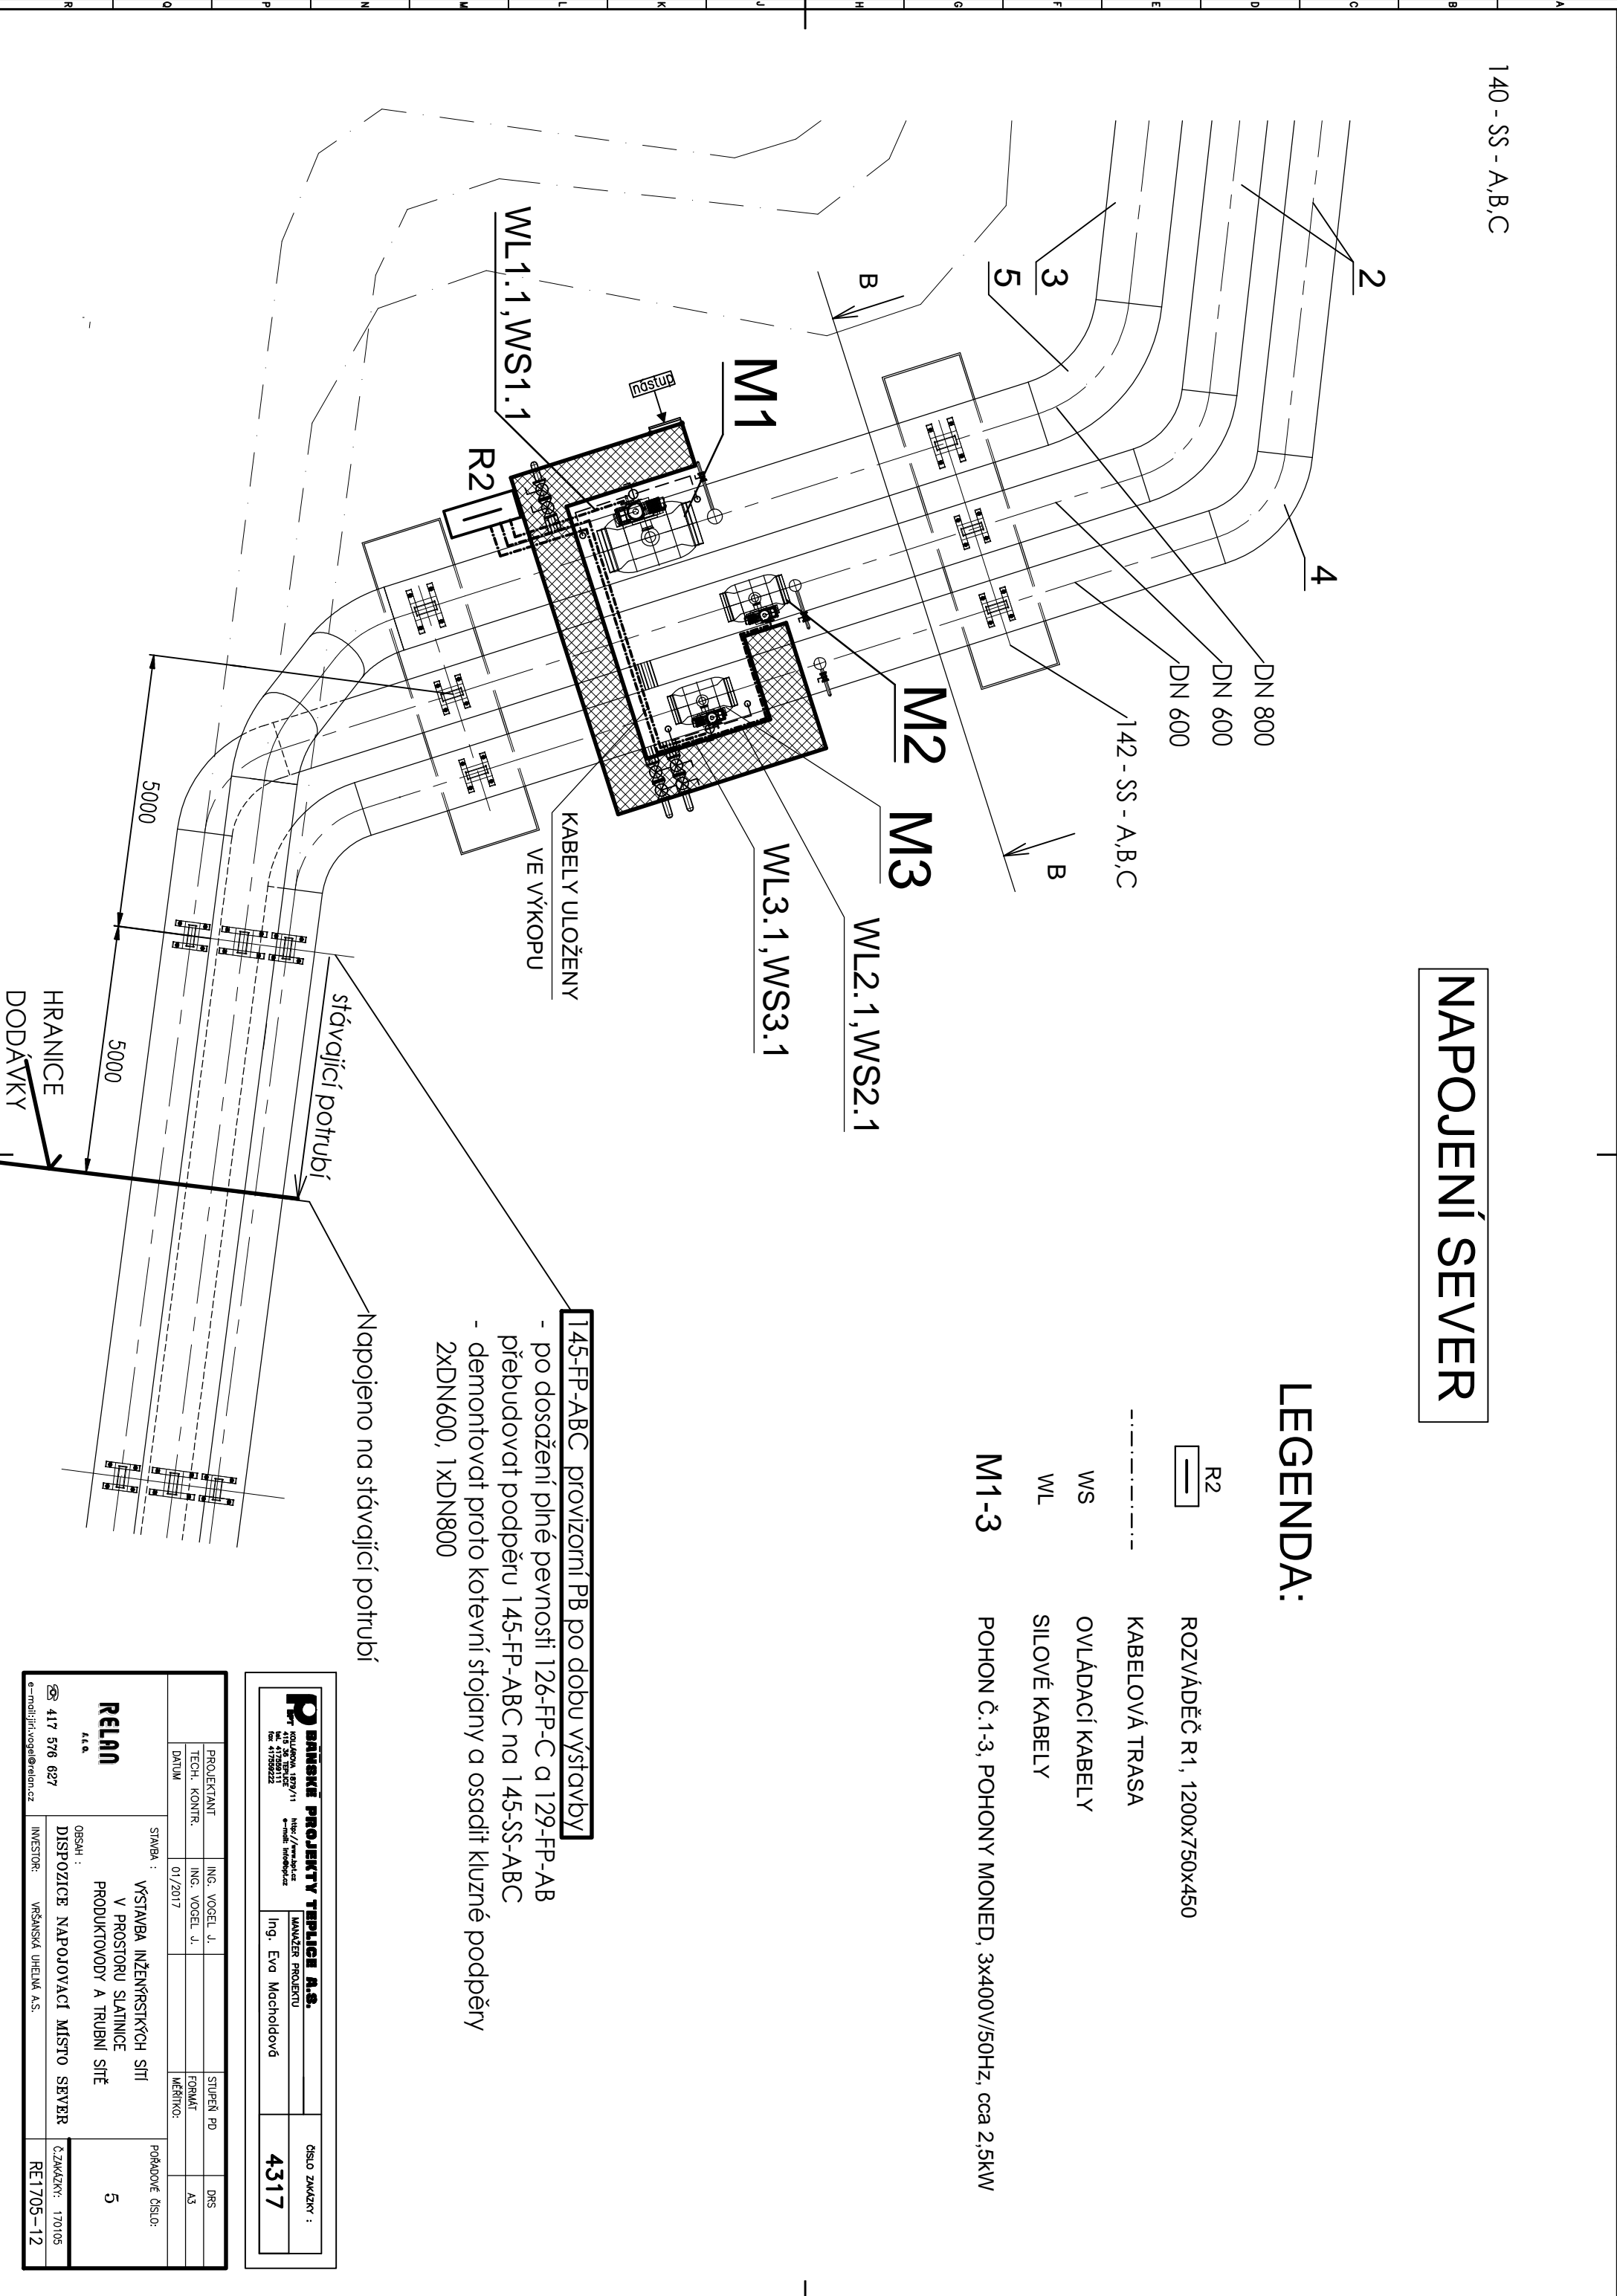

PŘÍKLADY
415 35 7622
415 35 7622
415 35 7622

Ing. Eva Macholdová

Ing. Eva Macholdová

4317

RELIN
415 35 7622
415 35 7622
415 35 7622

Ing. Eva Macholdová

Ing. Eva Macholdová

4317

PROJEKTANT
TECH. KONTR.
DATUM

ING. VOGEL J.
ING. VOGEL J.
01/2017

STUPEŇ PD
FORMÁT
MĚŘITKO:

DRS
A3

STAVBA :
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V PROSTORU STATIONE
PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ

POŘÁDOVÉ ČÍSLO:
5

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE

DISPOZICE
DISPOZICE
DISPOZICE