



Výškové měřítko 1:100 - 1 mm = 0,1m  
Délkové měřítko 1:250 - 1 mm = 0,25m

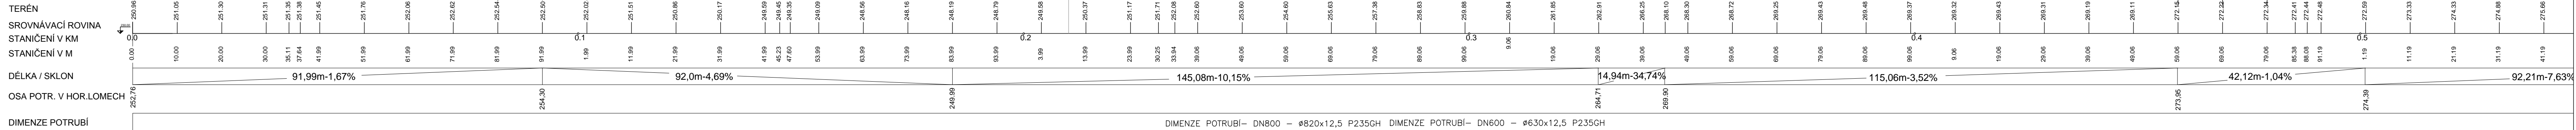


jmenovité parametry:	teplotní spád tlaková úroveň TV,VV	140/70°C PN40
provozní parametry:	teplotní spád provozní tlak TV provozní tlak VV	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=-12°C) 2,5MPa 1,7MPa

 <b>PARSKÉ PROJEKTY</b> IČO: 353 049 868 IČO: 25 320 652 e-mail: info@paprski.sk tel.: 022 575 55 55	<b>MANAŽER PROJEKTU</b> Ing. Eva Machaldová		ČÍSLO ZAKÁZKY : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3901</div>
	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>		

INDEX	ZEMIA	JAZYK	MĚRO	PODROB	

Vedoucí projektant:		Vedoucí zednář:	Ruňák Martin Ing., CSS	1:250/100
Projektant:	Mitrušák Jan Ing.	Technická kontrola:		



SPD spol. s r.o.  
 IČO: 428 129  
 363 01 OSTROV  
 Tel.: +42033675111  
 Fax: +42033681049

projekty@lpo.cz  
 www.lpo.cz

ZAKÁZKA

**Výstava inženýrských síť v prostoru Silnice -  
 produktovy a trubi síť**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

OBJAH

**Podélný řez-část A**

Objednatel

Banské projekty Teplice a.s.

Form. A4

12

Stránk projekt

**PST**

Číslo zakázky

31.07.2017

Číslo revize

**76772**

Číslo prohlášení:

**BPO 1-90248**

C.1.1