


*Produktovody, plynovody, ropovody a související doprovodné kabely, UPC*

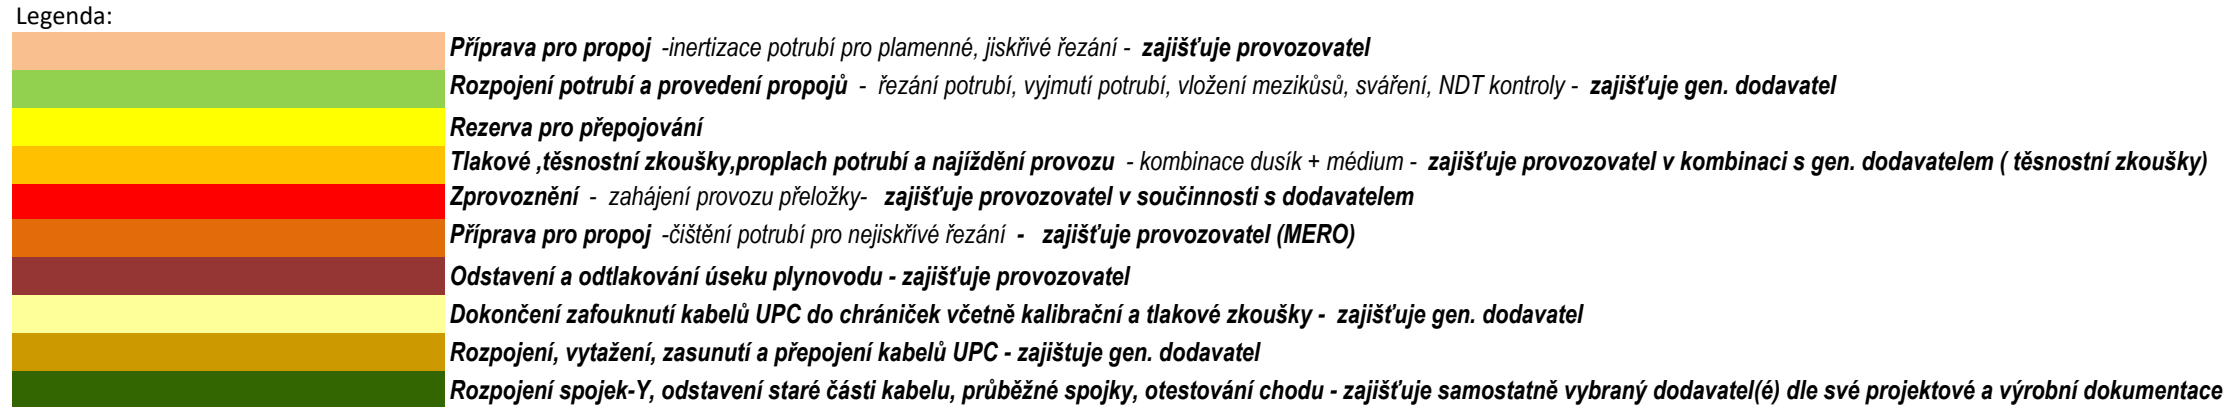

2) Termín zaražky v období březen, duben ( viz. jako obvykle např. v roce 2016). Musí být upřesněn provozovatelem UNI a ČER.