


PODÉLNÝ ŘEZ
ZVLÁŠŤ PRO POTRUBÍ PVN 1 (KM 4,311) A PVN 2 (KM 4,485)
1:50

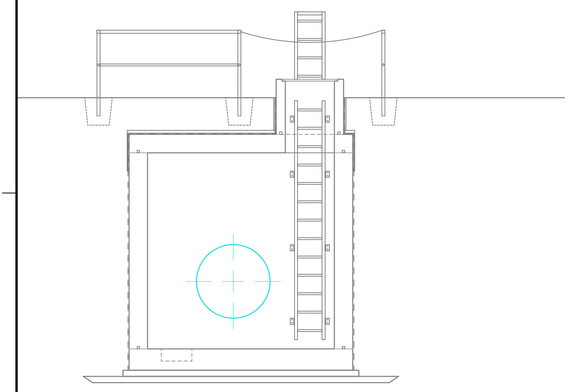


PODÉLNÝ ŘEZ
SPOLEČNÉ PRO POTRUBÍ PVN 1 (KM 3,290) A PVN 2 (KM 3,280)
1:50

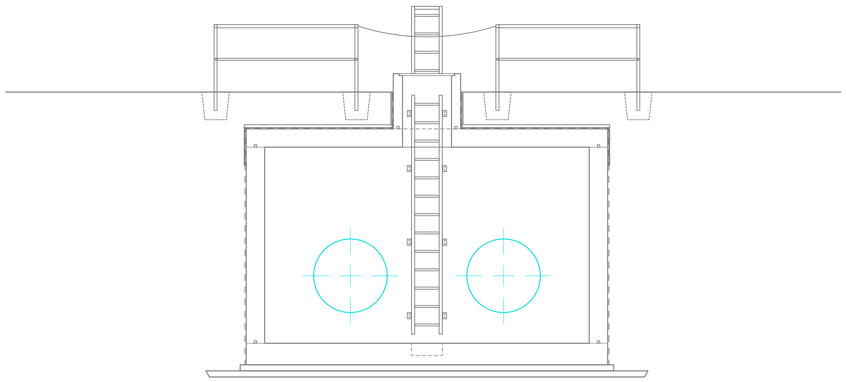


PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50

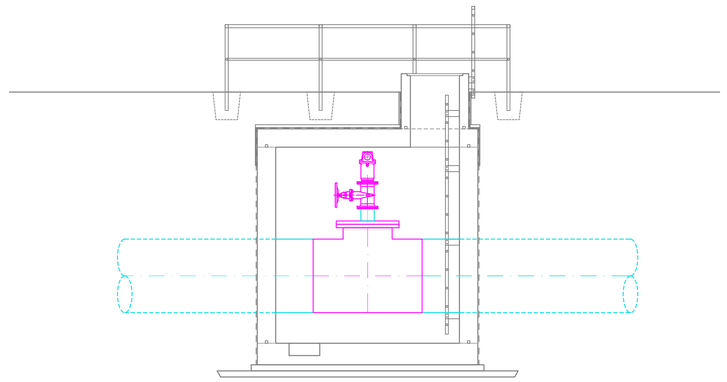


PŮDORYS
1:50

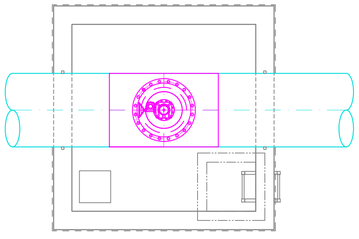

PŮDORYS
1:50

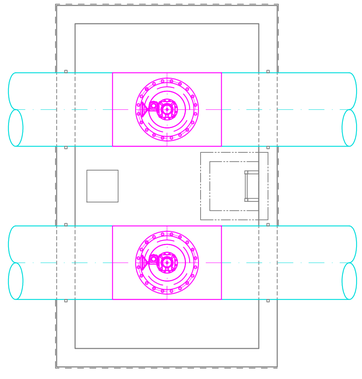

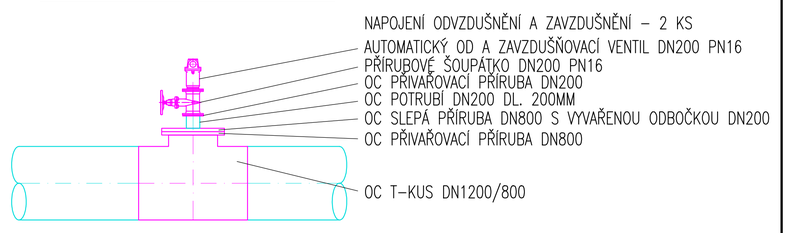

SPECIFIKACE NOVÉHO POUŽITÉHO MATERIÁLU:

OC POTRUBÍ - TRUBKA SVAŘOVANÁ - DN200 - 219x6,3 mm PN10

V souladu s ČSN EN 13480-2 - Materiály, je navržen materiál P235TR2, který splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED).
Trubka DN200 dle ČSN EN 10217-1, přejímka dle ČSN EN 10204 - 3.1
Vnější izolace: 3LPE N-v dle DIN 30670(Izolace 3LPe N-v zaručuje průraz 32KV, tl. izolace 6 mm)

PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY A ARMATURY - min PN 10 - S TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1 : 50	PROJEKTANT	ING. DRVOTA		MP	ING. MACHOLDOVÁ		DATUM	03/2018
							STUPEŇ PD	DPS
	VYPRACOVAL	ING. DRVOTA		TECH.KONTR.	ING. DRVOTA		POČ.FORM.A4	6
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ							POŘ.ČÍSLO
B-PROJEKTY Teplice s. r. o.	ZAKÁZKA : VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE – PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ							D.4.10
	ČÁST : D.4 – IO 05 – PRŮMYSLOVÝ VODOVOD NECHRANICE						ČÍSLO ZAKÁZKY : 4317	
	OBSAH : VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA TECHNOLOGIE							VO–5–06019c
	OBJEDNATEL : VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s.							