

LEGENDA

MBO1 - Vypínací spoušť


MBC - Zapínací spoušť

MBU - Podpětová spoušť

MAS - Motor pro střádání pružin


BGS1 - Pomocný spínač pohonu
(mechanismus nenasrádán)

BGB1 - Pomocný spínač na hřídeli vypínače

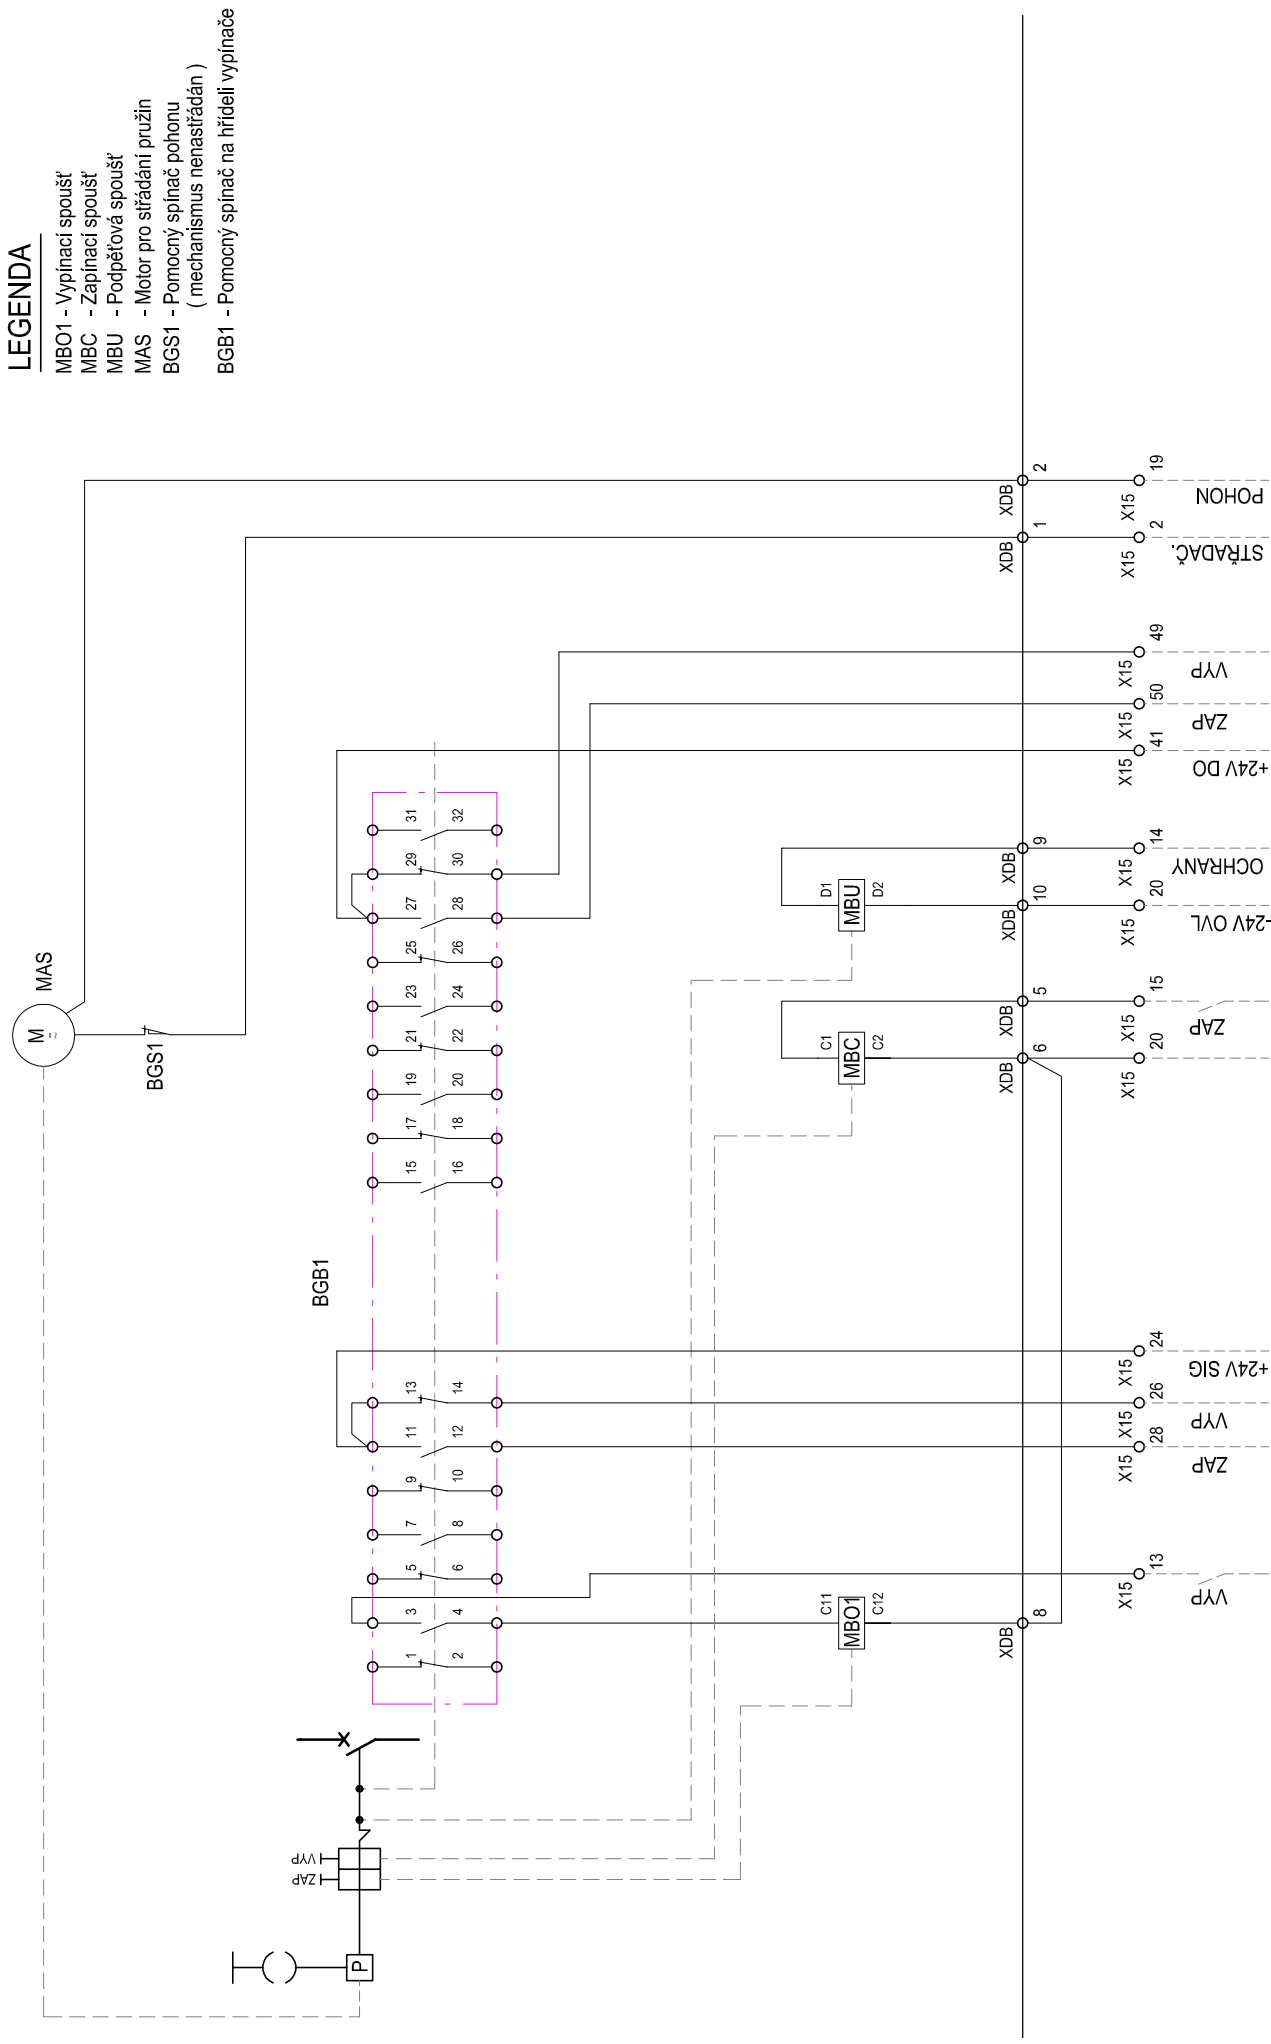

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------------|----------|---------|---|----------------------|
| Stupeň: DPS | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Stavba: MR VÝŠKOVICE |
| | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| | Meřítko: | Odp. projektant: | P. TIII | Výkres: | 76 | |
| Datum zprac.: | | 07/2018 | Č. zak.: | 010285 | Obsah: K7 - vnitřní zapojení výkon. vypínače VD4 24.06.20 | |

X1/7

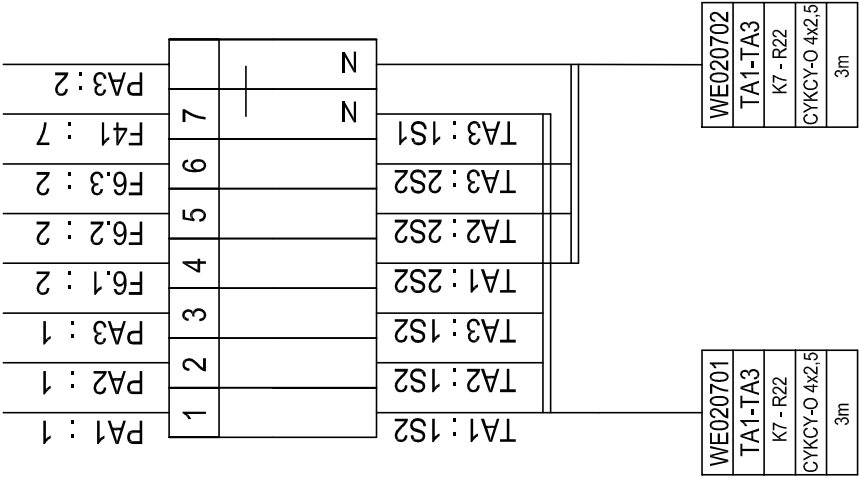


| | | | | | | |
|----------|------------------|------------|----------|--------|------------------|-----------------------|
| Stupeň: | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Slavba: MR VYŠKOVICE |
| DPS | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| Meřítko: | Odp. projektant: | P. Tili | Výkres: | 77 | Část: | PS 1, ROZVODNA 22kV |
| | Datum zprac.: | 07/2018 | Č. zak.: | 010285 | Obsah: | K7 - svorkovnice X1/7 |

Jističe usm. skupiny č.3

| | | | | |
|-----------|------|------------------------------|---------------|-----------|
| Označení: | Typ: | Jištění okruhů: | El. soustava: | Umístění: |
| FA60.3 | | Ovládací okruhy 24V DC VV T3 | 2-24V DC | R04/3 |
| | | | | |

| |
|------------|
| WS020702 |
| Q7 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 3x1 |
| 4m |

| |
|--------------|
| WS020701 |
| QM1 |
| K7 - R22 |
| 110CY 25x1,0 |
| 3m |

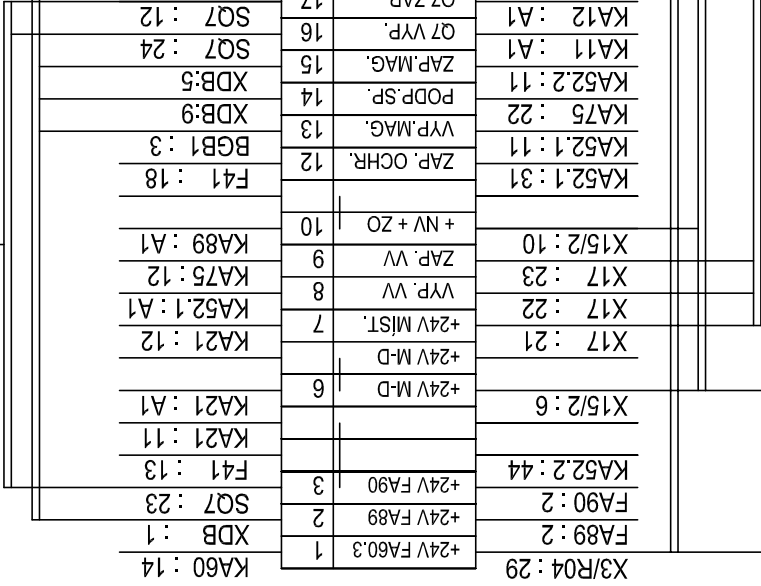

X15

| |
|------------|
| WL040305 |
| R04/3 |
| K7 - R22 |
| CYKY-O 2x6 |
| 20 m |

| |
|------------|
| WS020511 |
| K5-R22 |
| K7-R22 |
| JYTY-O 7x1 |
| 15m |

| |
|-------------|
| WS030303 |
| GU3 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 14x1 |
| 28m |

| |
|-------------|
| WS030304 |
| GU3 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 14x1 |
| 28m |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|----------|---------|---------------------------|----------------------|
| Stupeň: DPS | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Stavba: MR VÝŠKOVICE |
| | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| | Meřítko: | Obj. projektant: | P. Till | Výkres: | 78 | |
| Datum zprac.: | | 07/2018 | Č. zak.: | 010285 | Část: PS 1, ROZVODNA 22kV | |
| Obsah: K7 - svorkovnice X15/3 | | | | | | |