



NAPĚTÍ PŘÍPOJNIC 22kV	ODPOJOVAČ Q9 VYPNUT	POJISTKA MĚŘENÍ ZAPNUT	DÁLKOVÉ MĚŘENÍ NAPĚTÍ PŘÍPOJNIC 22kV L1-L2 L2-L3 L1-L3					
Stupeň: DPS				Vypracoval: P. Polášek	Složka: P. Polášek	D2.2	Objednatel: 2 DP Ostrava, a.s.	Slavba: MR VÝŠKOVICE
Měřiko:				Kreslí: P. Polášek	List: P. Tili	93		Část: PS 1, ROZVODNA 22kV
				Odp. projektant:	Vykres:			Obsah: K9 - okruhy dálkové signalizace a dálkového měření
				Datum zprac.: 07/2018	Č. zak.: 010285			

X1/9

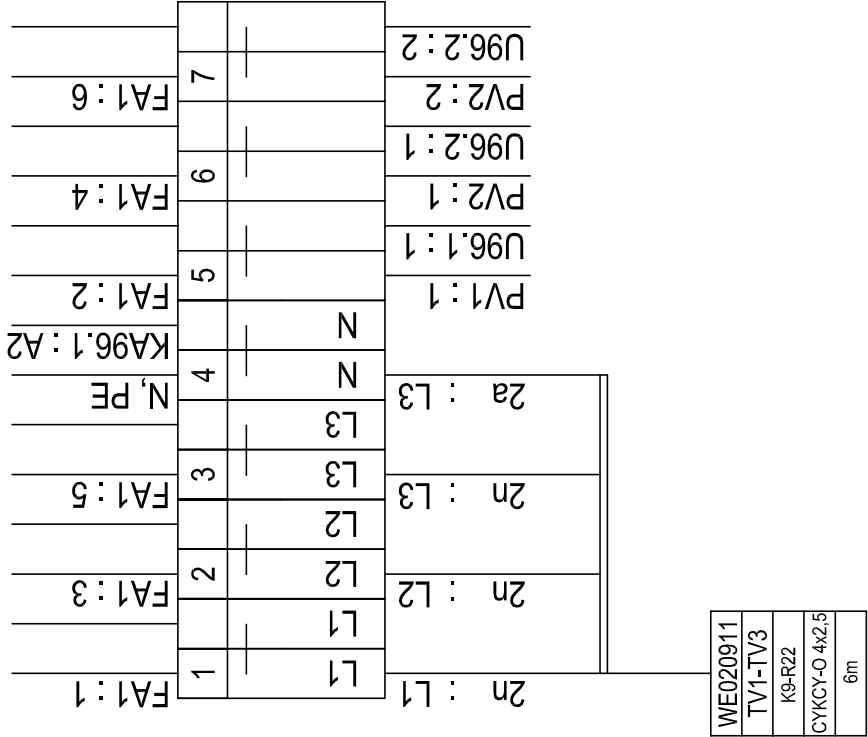

Stupeň: DPS Měřtko:	Vypracoval:		P. Poláček		Složka:	D2.2		Objednatel:		Stavba: MR VÝŠKOVICE
	Kreslil:		P. Poláček		List:	2		DP Ostrava, a.s.		
	Odp. projektant:		P. Třil		Výkres:	94		Část: PS 1, ROZVODNA 22kV		
Datum zprac.:		07/2018		Č. zak.:		010285		Obsah: K9 - svorkovnice X1/9		

X19

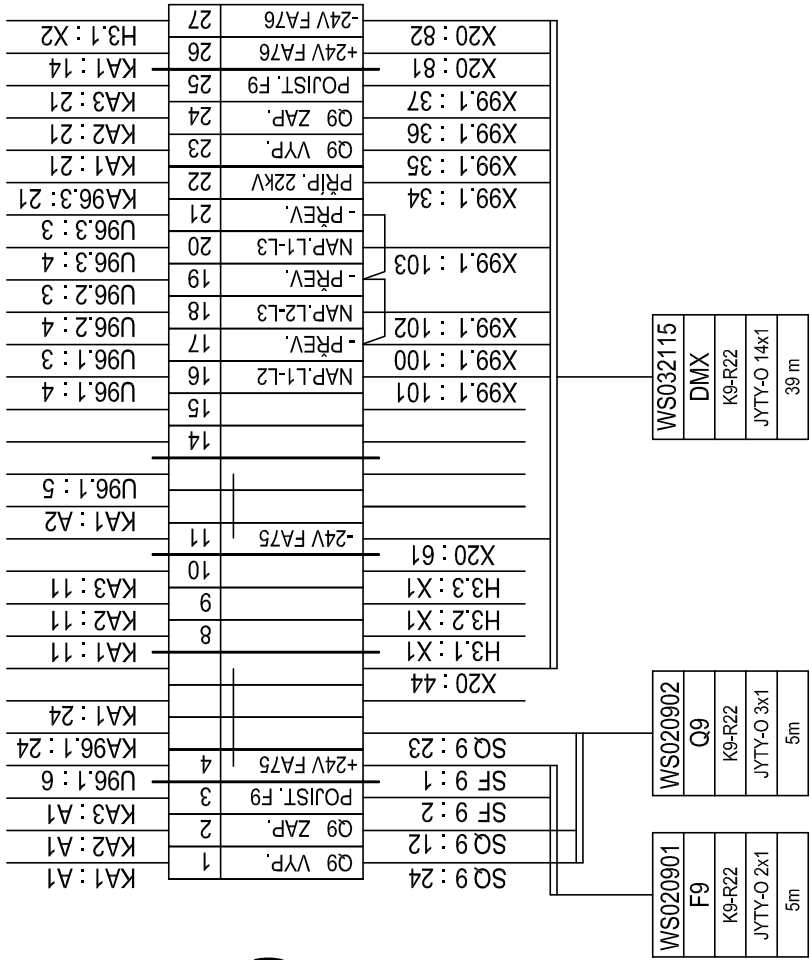

Stupeň: DPS Měřtko:	Vypracoval:		P. Polášek		Složka:		D2.2		Objednatel:		Stavba: MR VÝŠKOVICE
	Kreslil:		P. Polášek		List:		2		DP Ostrava, a.s.		
	Odp. projektant:		P. Tili		Výkres:		95		Část: PS 1, ROZVODNA 22kV		
Datum zprac.:		07/2018		Č. zak.:		010285		Obsah: K9 - svorkovnice X19			