

CBS

Nový rozváděč

Napěťová soustava: 400/230V, 50Hz TN–C–S

Ovládací obvody osvětlení: 230V, 50Hz

Krytí rozváděče: IP 20

Proud: 4x6A

Doba zálohy: 1hod

Provedení rozváděče dle ČSN EN 50171

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

- základní ochrana izolací a kryty živých částí
- ochrana při poruše ochranným pospojováním s automatickým odpojením při poruše
- doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování

Rozváděč: Oceloplechový, skříňový,  
Typ D513 o š600xv1.900xh450mm, s potřebnými doplňky.

Silové kabely budou připojeny do patřičných svorek a N, PE.

Dimenzování vodičů v rozváděči dle ČSN.


Přívod i vývody vrchem rozváděče.

Propoje mezi Cu přípojnícemi a přístroji jednotlivými vodiči.


Rozváděč je kompletní výrobek včetně osazení CBS od výrobce.

Rozkreslení je schématickým návodem, ne výrobním výkresem v měřítku.

Prvky NEx jsou součástí řídicího systému osvětlení.

 IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911 sekretariat@4lighting.cz	4 Lighting s.r.o. Opletalova 922/8 110 00 Praha 1 +420 777 420 084	Kreslil Jan Vacek Vypracoval Jan Vacek Zodp. projektant Miroslava Klimešová	Akce  ZIMNÍ STADION HODONÍN Rekonstrukce osvětlení  Obsah výkresu Rozváděč osvětlení CBS	Investor Město Hodonín	
				Místo stavby Hodonín	
				Číslo výkresu	Paré:
				E113	1

Rozkresleny jsou pouze přívodní svorkovnice.  
Vnitřní zapojení a jistiění je součástí dodávky výrobce CBS.

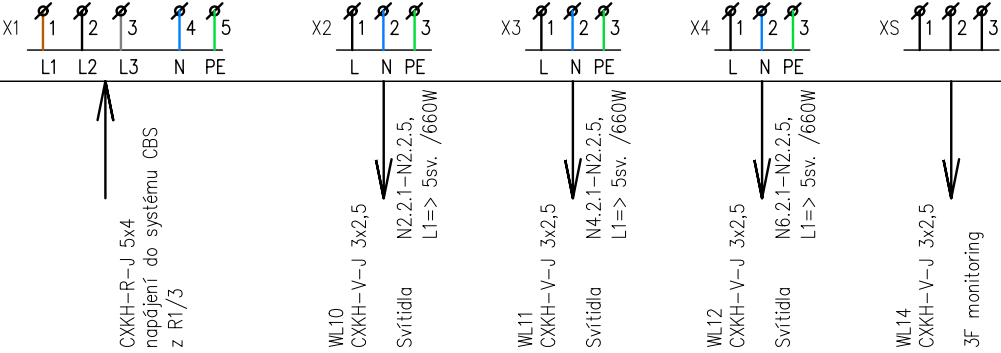

IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911  
sekretariat@4lighting.cz

4 Lighting s.r.o.  
Opletalova 922/8  
110 00 Praha 1  
+420 777 420 084

č. zakázky  
19Zak00012  
Datum  
04/2019

Kreslil  
Jan Vacek  
Vyraboval  
Jan Vacek  
Zodp. projektant  
Miroslava Klimešová

Strana  
1

Akce  
ZIMNÍ STADION HODONÍN  
Rekonstrukce osvětlení

Obsah výkresu  
Rozváděč osvětlení CBS

Investor  
Město Hodonín  
Místo stavby  
Hodonín

Číslo výkresu  
E113

Paré:  
1