



LIST Č.	OBSAH LISTU
306M/16–04.1	TITULNÍ LIST, PŘEHLEDOVÉ SCHEMÁ NAPÁJENÍ
306M/16–04.2	ROZVADĚČ MX1 – ČÁST 1

PŘEHLEDOVÉ SCHEMÁ PŘENOSU

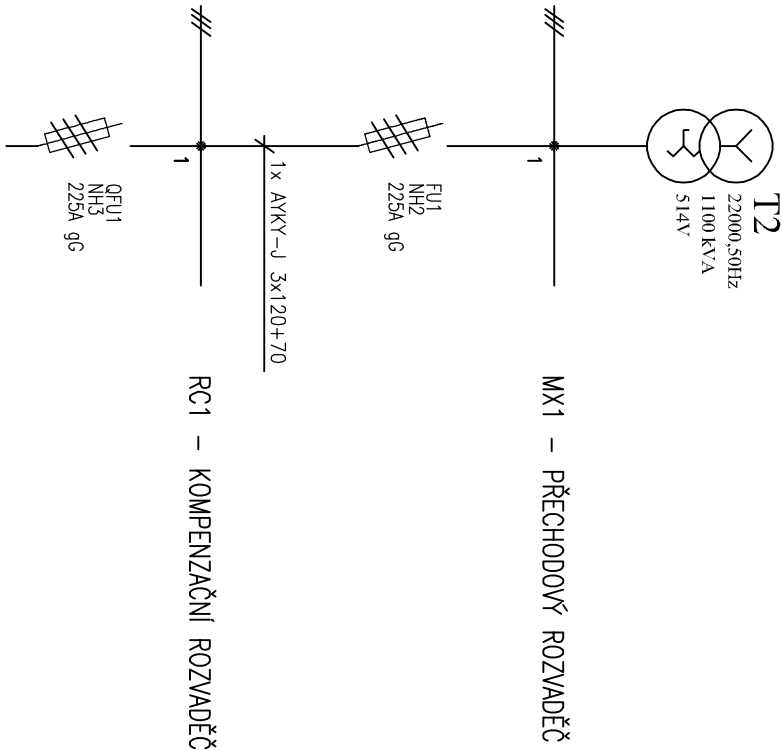

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz, 400V/TN–C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM JE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2  
– OCHRANA V SÍTÍCH TN  
KRYTÍ: min IP40/IP20      TYP: SKŘÍŇOVÝ  
PŘÍVOD JE U ROZVADĚČE PROVEDEN KABELEM SPODEM  
VÝVODY JSOU U ROZVADĚČE PROVEDENY KABELY SPODEM  
NÁTĚR DLE STANDARDNÍHO PROVEDENÍ VÝROBCE

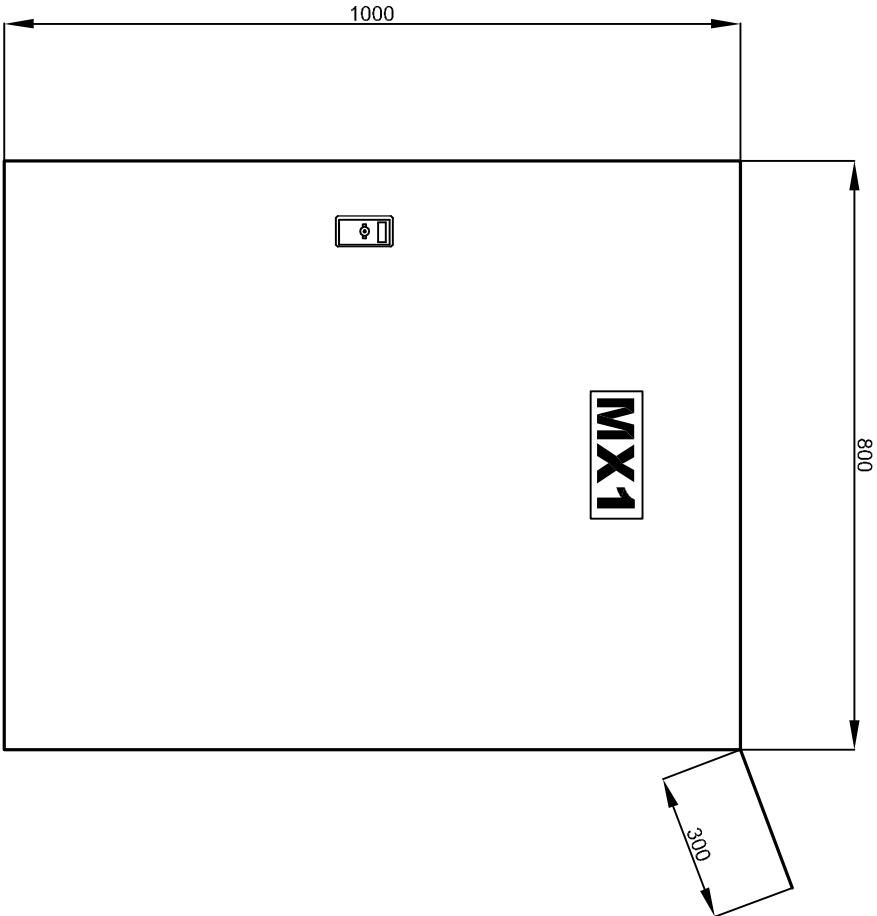


KRYTÍ: IP40/20  
TYP SKŘÍŇE: STA 1000x800x300  
PŘÍVOD: VRCHEM ROZVADĚČE  
VÝVOD: SPODEM ROZVADĚČE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN, 525V, AC 50 Hz, TN–C

ÚPOZORNĚNÍ:

PRO POTŘEBU PROJEKČNÍCH PRACÍ BYLO UVAŽOVÁNO S KONKRETNÍMI VÝROBCI A VÝROBKY. UVEDENÉ INFORMACE. NEJSOU ZÁVAZNÉ A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI. VŽDY VŠAK MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI A PARAMETRY VÝROBKŮ UVEDENÝCH V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

Měřtko:  ---	Odp.projekt.:	Tuyněk M.	Schválil:	Kopčák A.		ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.
	Zpracoval:	Kopčák A.	Datum:	10/2016		
	Kreslil:	Kopčák A.	Stupeň :	RDS	Vyr. číslo	
	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. Lhočka 180 739 47 Kozlovice Tel: 558 686 488					
Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Moravská Ostrava	Akce: Dopravní podnik Ostrava a.s. B - Kompenzace trakční měniřnýZábřeh DP Ostrava a.s.					Číslo výkresu:  <b>306M/16-04</b>
	Název výkresu:  <b>Schéma zapojení MX1</b>					
Zakázka:					306M/16	