


DÍLNY MARTINOV – ROZVODNA HRA – 6. ETAPA

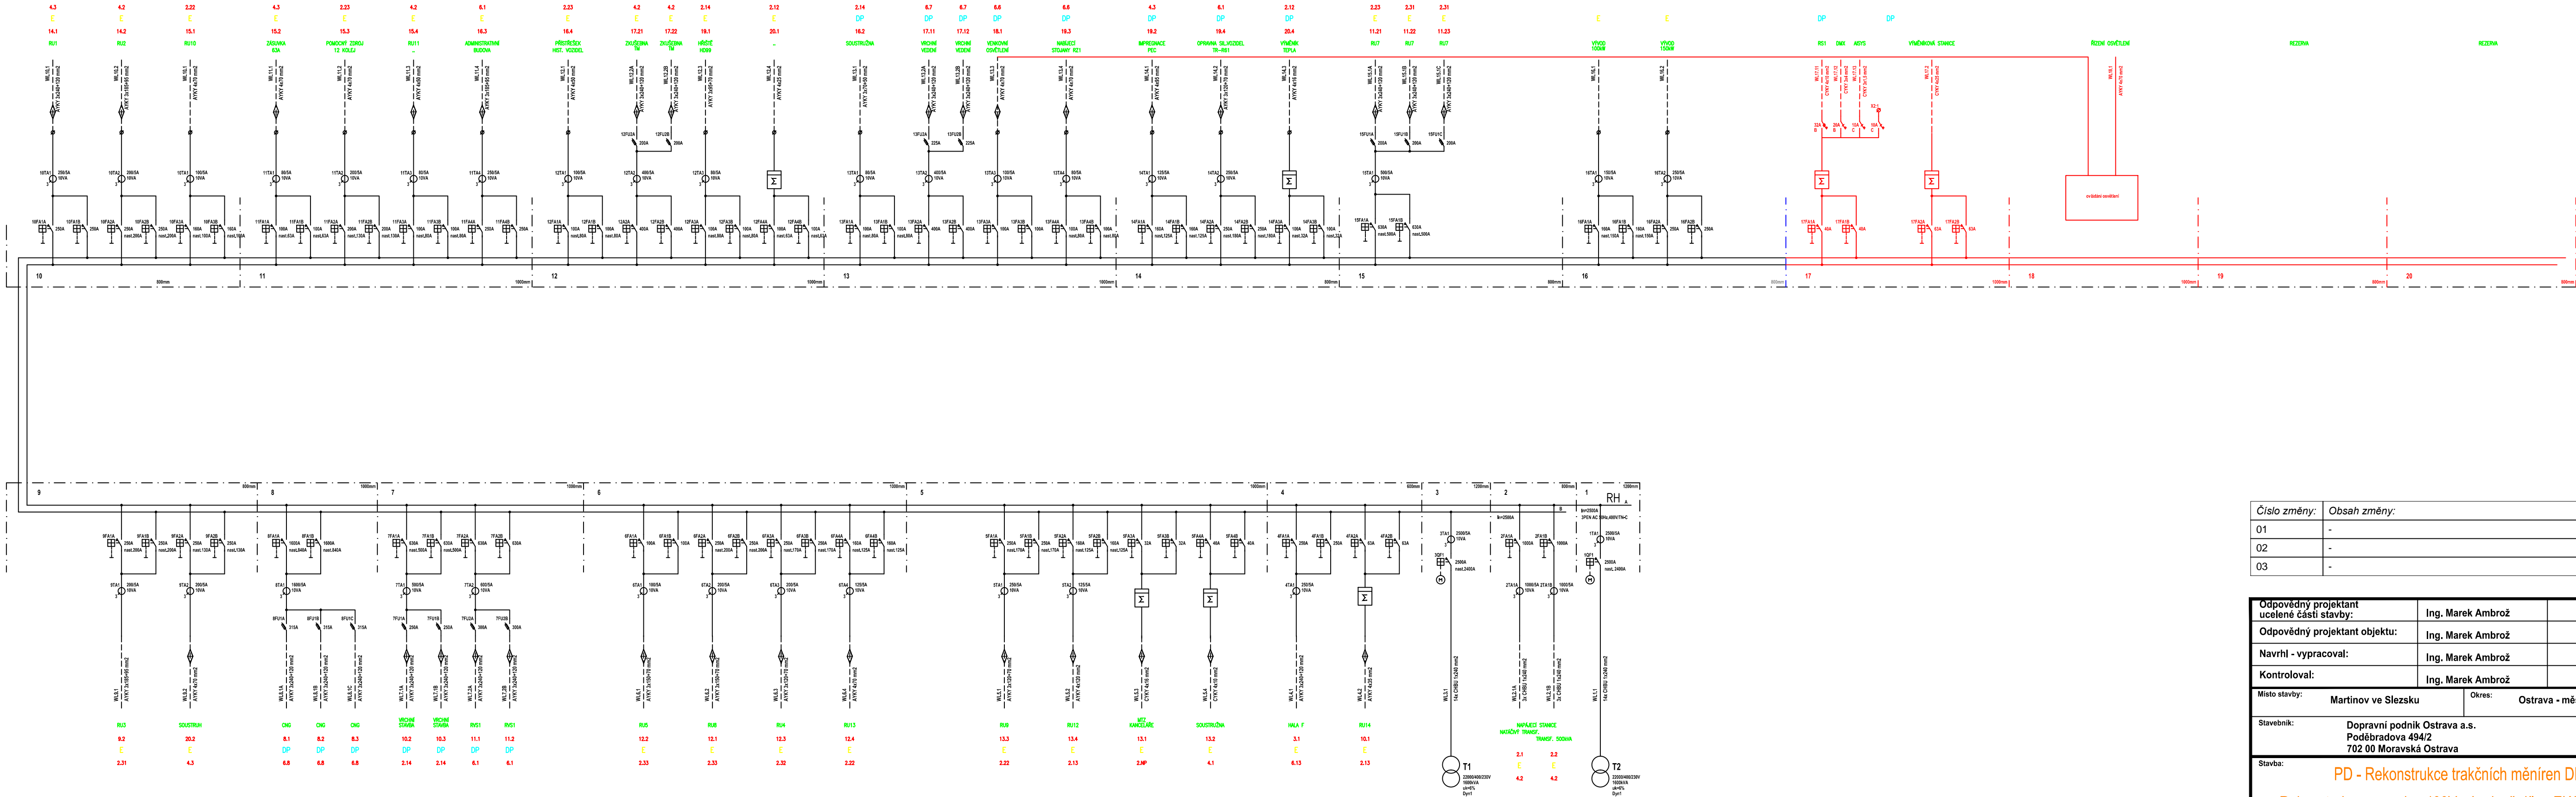

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

1) 3 AC 50Hz, 22kV/IT

2) 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

1) ZEMĚNÍM (IT)

2) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DO ZDROJE (TN-C-S)

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Odpovědný projektant	Ing. Marek Ambrož	Ambrož
Odpovědný projektant objektu:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož
Navrhl - vypracoval:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož
Kontroloval:	Ing. Marek Ambrož	Ambrož
Místo stavby:	Martinov ve Slezsku	Okres: Ostrava - město
Stavebník:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Podábradova 494/2 702 00 Moravská Ostrava	Heršpická 993/11b, 639 00 Brno
Stavba:	PD - Rekonstrukce trakčních měřičů DPO Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen EKOVA Elektríc v Areálu dílny Martinov	Zakázkové číslo: 35/2016 Datum: 12/2016 Stupeň - účel: DPS Počet A4: 4x A4 Měřitko: - - Část: D.2.1 Souprava: 08.7
Objekt (soubor):	PS01 Transformátory a rozvodna 400V	
Název přílohy:	Postup přepojování - 6. etapa	