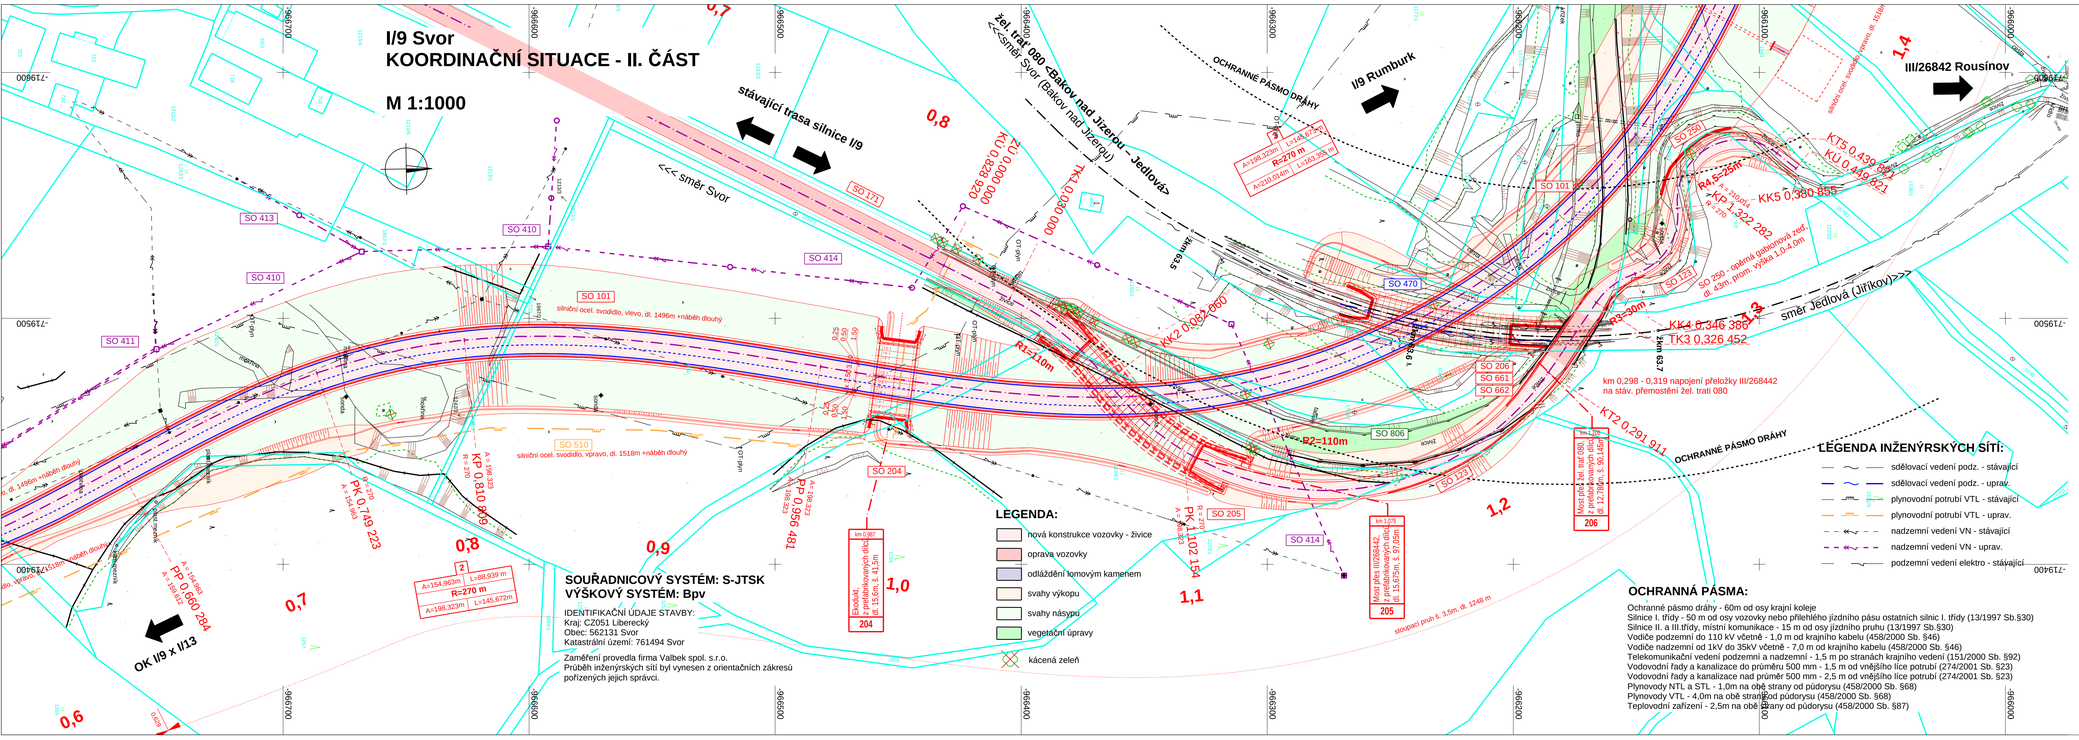
I/9 Svor
KOORDINAČNÍ SITUACE - II. ČÁST
M 1:1000
stávající trasa silnice I/9
<<< směr Svor
I/9 Rumburk
III/26842 Rousínov
směr Jedlová (Jiřikov) >>>
žel. trať 090 «Bakov nad Jizerou - Jedlová»
<<< směr Svor (Bakov nad Jizerou)
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
SO 101
silniční ocel. svodidlo, vlevo, dl. 1496m +náběh dlouhý
SO 510
silniční ocel. svodidlo, vpravo, dl. 1518m +náběh dlouhý
SO 204
SO 205
SO 206
SO 661
SO 662
SO 806
SO 470
SO 410
SO 411
SO 413
SO 414
SO 171
SO 250
SO 251
SO 252
SO 253
SO 254
SO 255
PK 0,749 223
PP 0,660 284
KP 0,810 809
PP 0,956 149
PK 0,102 154
KK2 0,087 000
KK3 0,000 000
KK4 0,346 386
TK3 0,326 452
KK5 0,360 855
KT5 0,439 921
KP 1,322 282
KT2 0,291 911
TK1 0,080 000
KU 0,000 000
KU 0,028 920
R=270 m
R=110m
R2=110m
R4,5=25m
R3=30m
km 0,298 - 0,319 napojení přeložky III/268442 na stáv. přemostění žel. trati 080
Most přes trať 090 (Bakov nad Jizerou - Jedlová) dl. 15,675m, s. 97,05m
Most přes III/268442, přes trať 090 dl. 12,768m, s. 90,44m
Most přes trať 090 (Bakov nad Jizerou - Jedlová) dl. 15,6m, š. 41,5m
206
205
204
OK I/9 x II/13
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
Kraj: CZ051 Liberecký
Obec: 562131 Svor
Katastrální území: 761494 Svor
Zaměření provedla firma Valbek spol. s.r.o.
Průběh inženýrských sítí byl vynesen z orientačních zákresů pořízených jejich správci.
LEGENDA:
nová konstrukce vozovky - živice
oprava vozovky
odláždění lomovým kamenem
svahy výkopu
svahy násypu
vegetační úpravy
kácená zeleň
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
sdělovací vedení podz. - stávající
sdělovací vedení podz. - uprav.
plynovodní potrubí VTL - stávající
plynovodní potrubí VTL - uprav.
nadzemní vedení VN - stávající
nadzemní vedení VN - uprav.
podzemní vedení elektro - stávající
OCHRANNÁ PÁSMA:
Ochranné pásmo dráhy - 60m od osy krajní koleje
Silnice I. třídy - 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy (13/1997 Sb.§30)
Silnice II. a III.třídy, místní komunikace - 15 m od osy jízdního pruhu (13/1997 Sb.§30)
Vodiče podzemní do 110 kV včetně - 1,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
Vodiče nadzemní od 1kV do 35kV včetně - 7,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
Telekomunikační vedení podzemní a nadzemní - 1,5 m po stranách krajního vedení (151/2000 Sb. §92)
Vodovodní řady a kanalizace do průměru 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce potrubí (274/2001 Sb. §23)
Vodovodní řady a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí (274/2001 Sb. §23)
Plynovody NTL a STL - 1,0m na obě strany od půdorysu (458/2000 Sb. §68)
Plynovody VTL - 4,0m na obě strany od půdorysu (458/2000 Sb. §68)
Teplovodní zařízení - 2,5m na obě strany od půdorysu (458/2000 Sb. §87)
AKTUALIZACE 02/2016
Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
ŘSD ČR SPRÁVA Liberec
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
Zhotovitel DÚR:
valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3
HIP:
ING. B. FIŠER
Vypracoval: Ing. J. Strnad
Zodp. projektant: Ing. J. Strnad
Tech. kontrola:
Zak. číslo: 15UL11039
Datum: 02/2016
Stupeň: DÚR
Počet formátů: 5 x A4
Měřítko: 1:1000
Č. přílohy: Paré
Akce: I/9 Svor
Příloha: Koordinační situace - II. část
B.2.2
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L, Odbočná 71/101, 400 03 Ústí nad Labem