


ULOŽENÍ POTRUBÍ

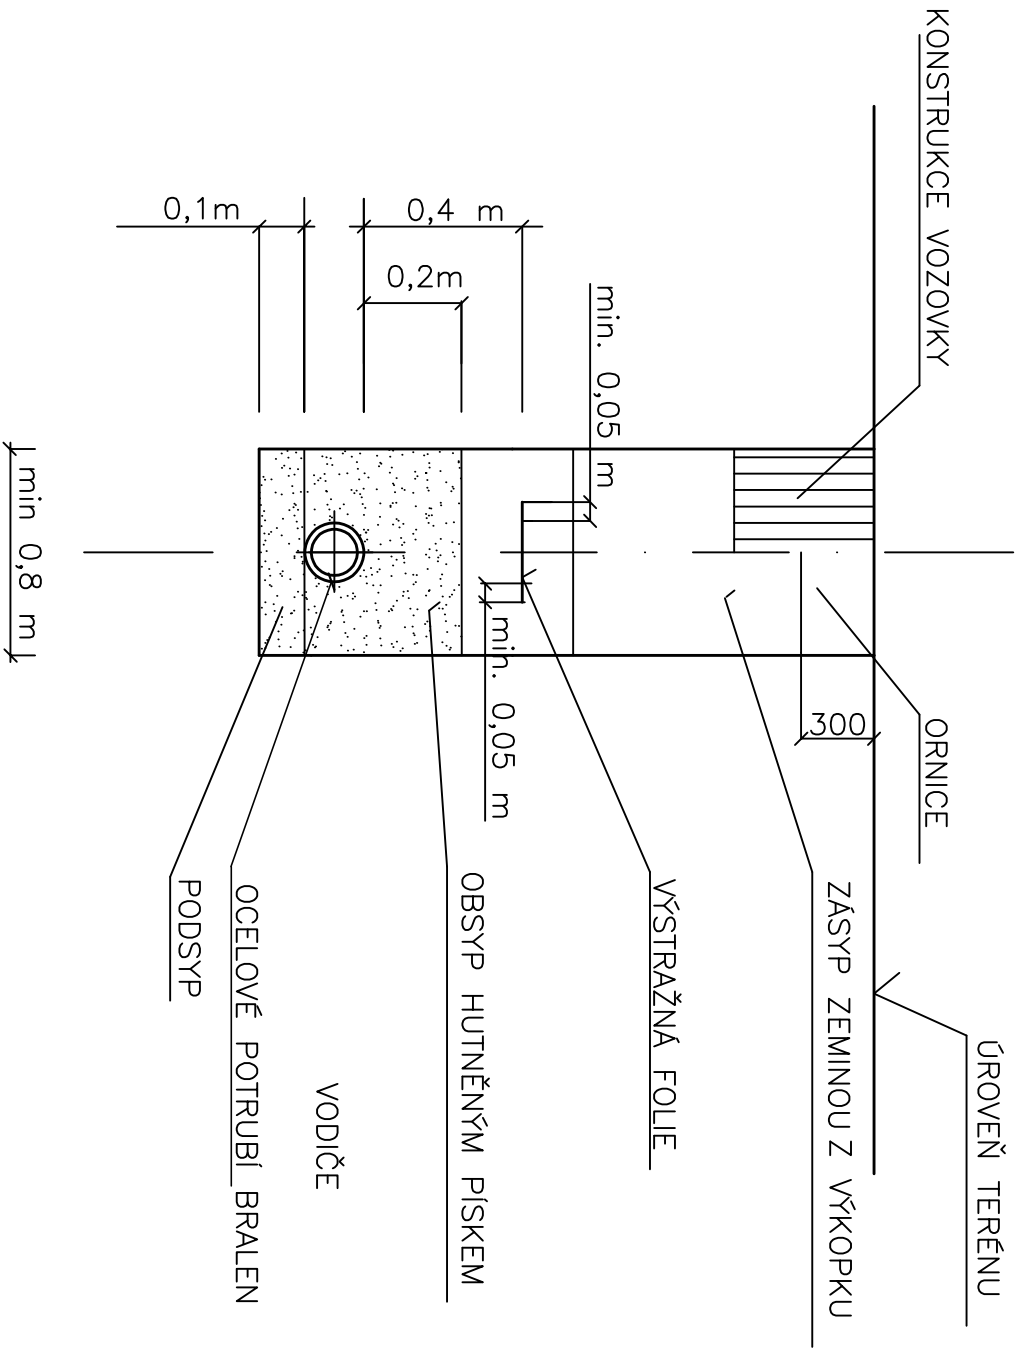

Potrubí uložit na pískové lože frakce 0 – 4, tloušťky 10 cm s obsypem 20 cm nad potrubí z kameniva velikost zrn do 16 mm.

V rýze nad potrubí uložit výstražnou folii 40 cm nad potrubí.

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 689 22 Znojmo

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA

| | | |
|---------|--|---|
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | |
| AUTOŘI: | ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA | GENERALNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA, s.r.o KALYDOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ |

D.1.4.5 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 101

| | | | |
|------------------------|------------------------|----------|--|
| VEDOUČÍ PROJEKTANT: | ING. ARCH. ALEŠ BURIAN | FIRMA: | HP consult, s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING.LADISLAV PILAŘ | Tel.: | +420 542 219 165, +420 736 556 045 |
| VYPRACOVAL: | EVA SZABÓOVÁ | Email.: | hpconsult@seznam.cz |
| KONTROLOVAL: | ING.LADISLAV PILAŘ | www: | stredna.cz |
| NÁZEV VÝKRESU: | | DATUM: | PROSINEC 2018 |
| | | MĚŘITKO: | - |
| | | PARÉ: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | | D.1.4.5-203 |

ULOŽENÍ POTRUBÍ