


ULOŽENÍ POTRUBÍ

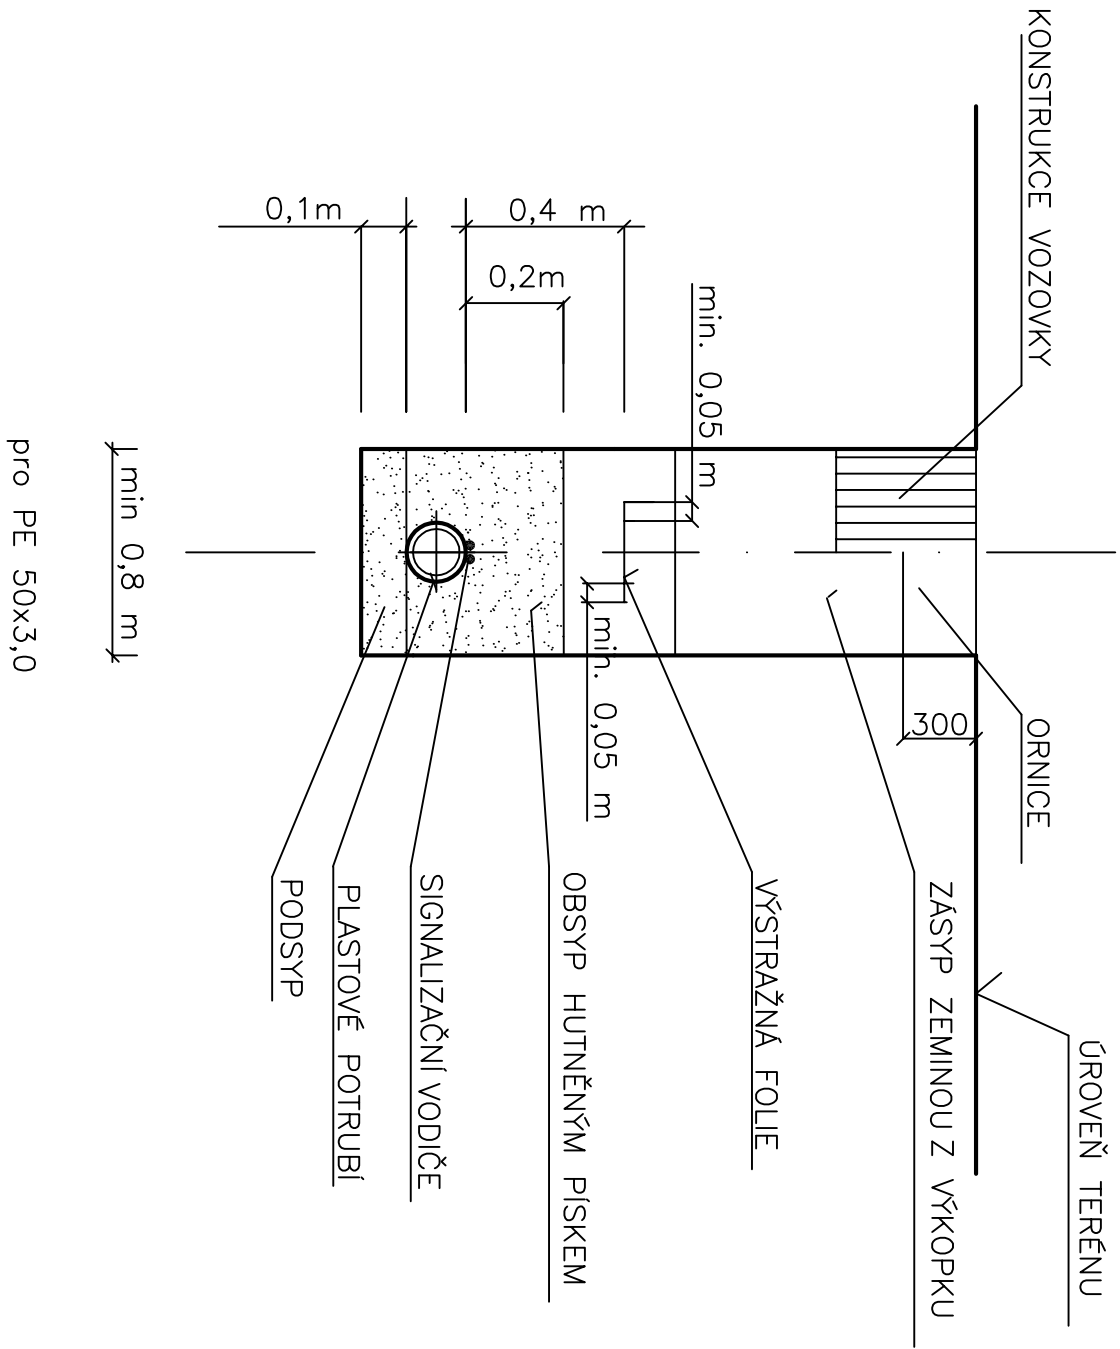

Potrubí uložit na pískové lože frakce 0 – 4, tloušťky 10 cm s obsypem 20 cm nad potrubí z kameniva velikost zrn do 16 mm.
V rýze nad potrubí uložit výstražnou folii 40 cm nad potrubí.
Na potrubí připevnit signální vodiče (typ CYY min průřez 2,5mm2)

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obrnková 1/12, 689 22 Znojmo	
KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTOŘI:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA
STAVEBNÍ OBJEKT: IO 103	
IO 103 PŘÍPOJKA PL YNU STL	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA: HP consult, s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 736 556 045 Email.: hpconsult@seznam.cz www.strecha.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV PILAŘ	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV PILAŘ	
KONTROLOVAL: EVA SZABÓVÁ	
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: PROSINEC 2018
ULOŽENÍ POTRUBÍ	
PARÉ:	MĚŘÍTKO: -
	ČÍSLO VÝKRESU: 007