


3~50Hz 22kV (25kV) IT In=630A, 16kA/1s

R22/7 R22/6 R22/5 R22/4 R22/3 R22/2 R22/1

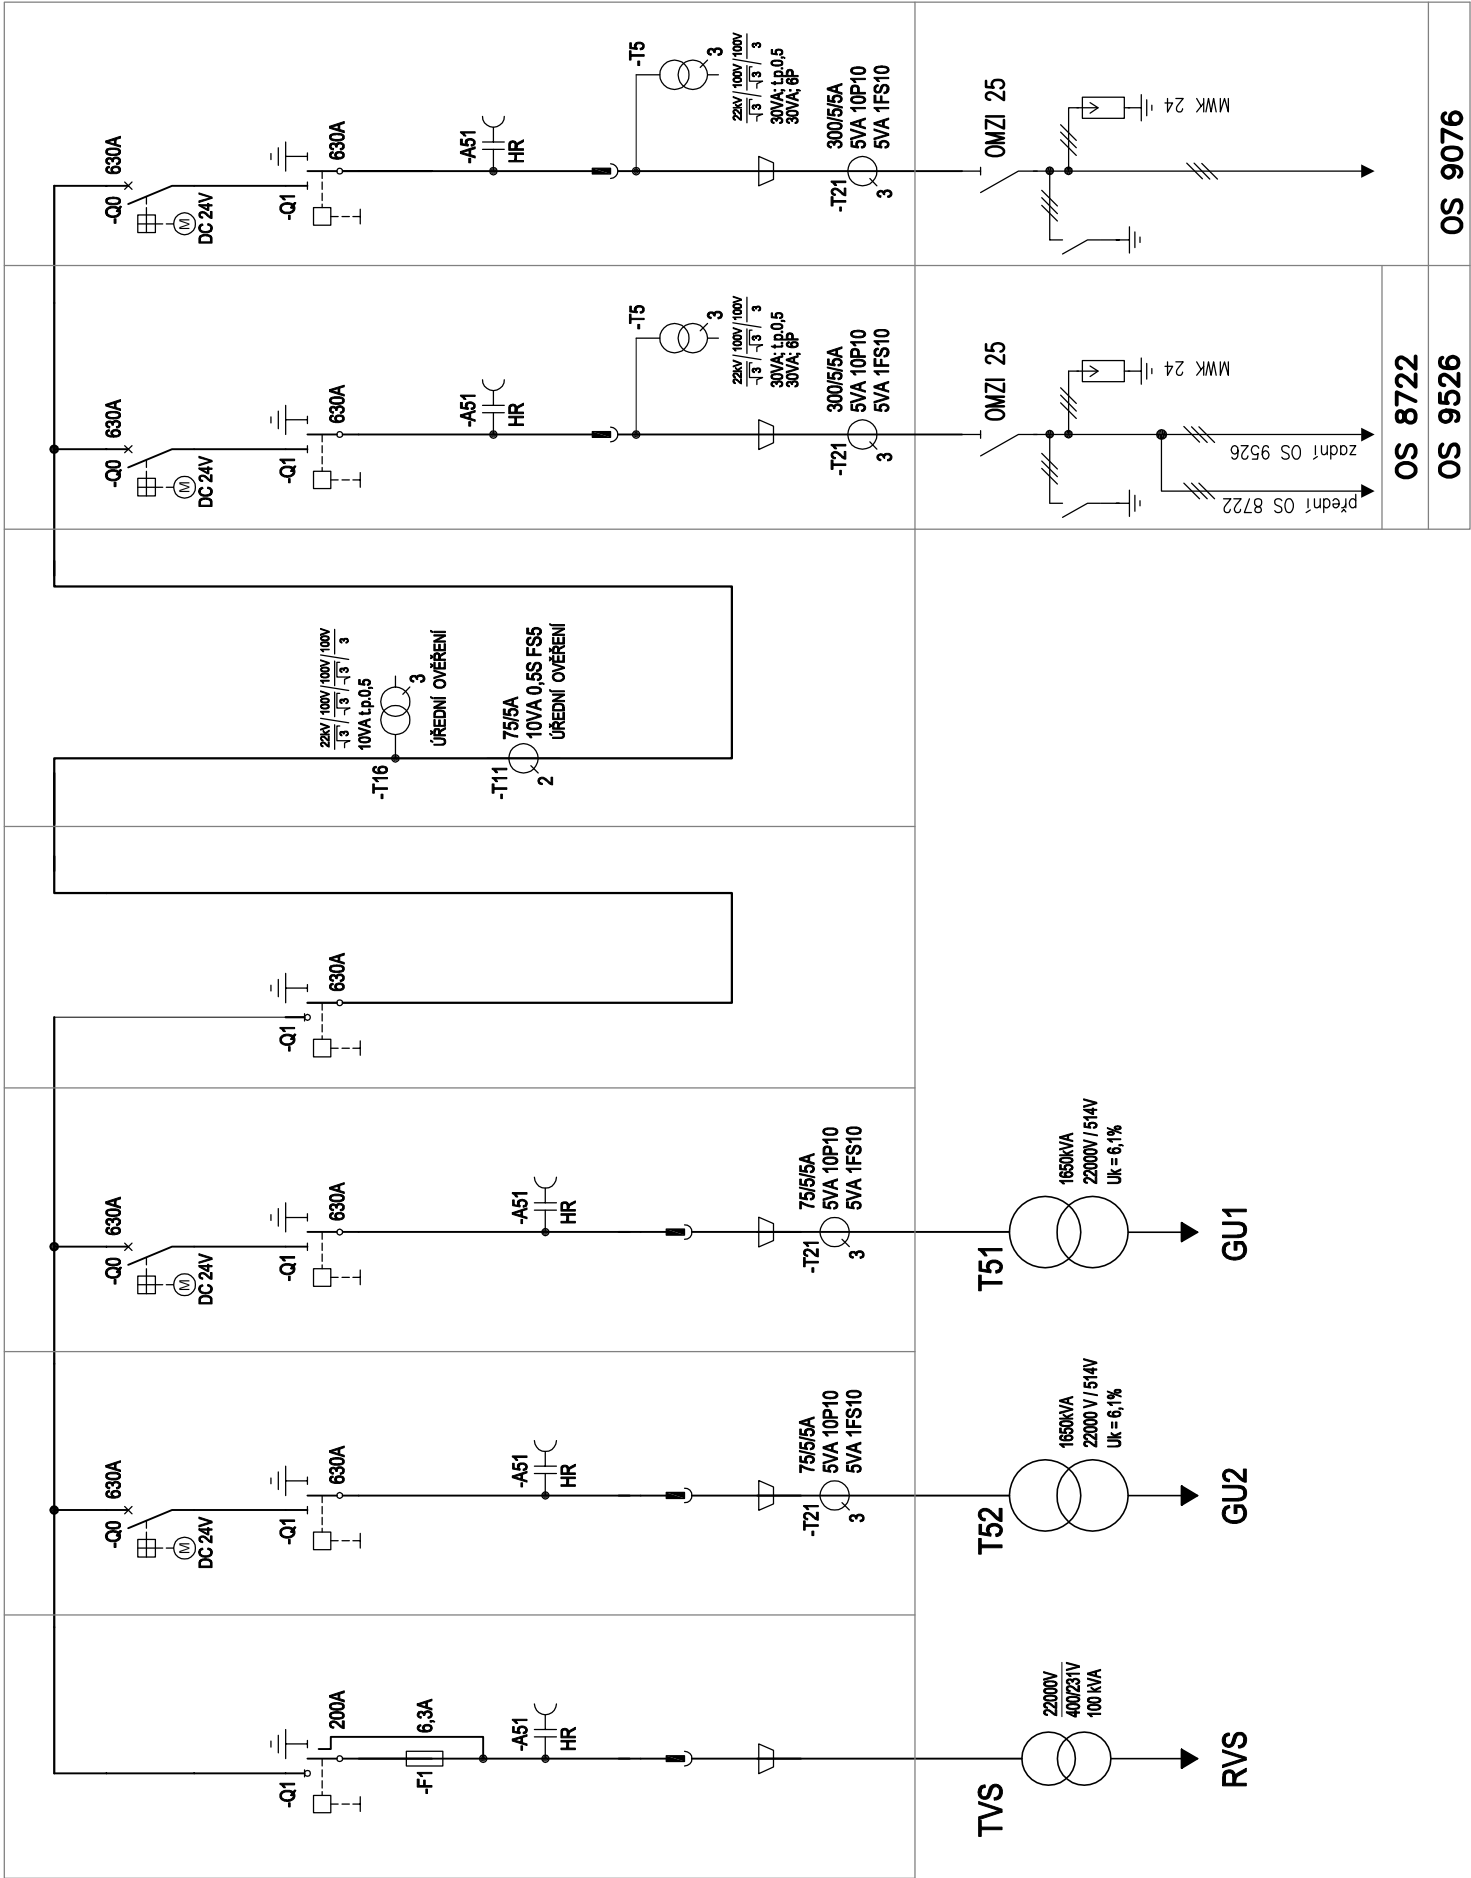

Stupeň: DPS	Vypracoval: URBÁŠEK	Složka: URBÁŠEK	D Objednatel: DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR Pošta
Měřítko:	Odp. projektant: DURDÁK	Výkres: 01	Část: Rekonstrukce VN rozvodny trakční měřicí Pošta	
	Datum zprac.: 03/2016	Č. zak.: 010285	Formát: 2 A4	Obsah: Jednopolové schéma R22