


Pohledy čelní a boční

1:200

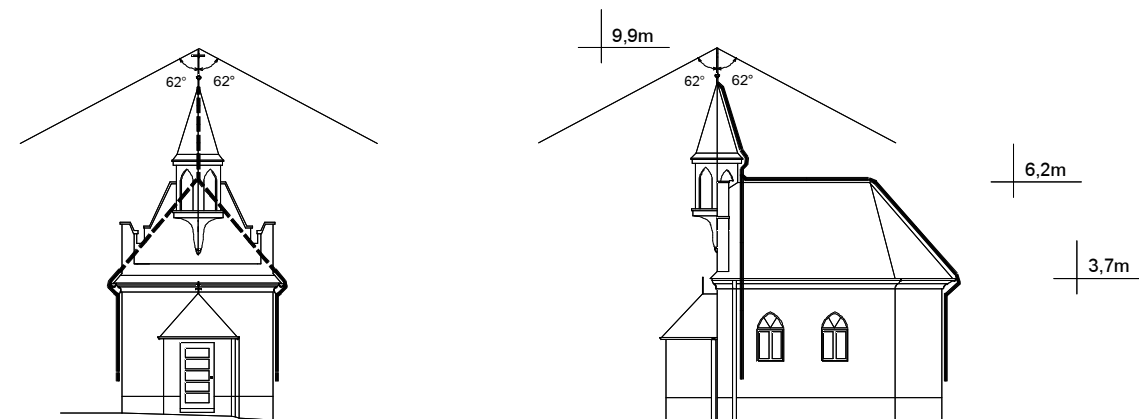

Před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení všech stávajících inž. sítí na jejich trase.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rz max. 10 Ohmů

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojoiním

Úprava projektu 4/2019

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 Ičo: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	A. Kosíková		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Znojmo-Kasárna	
Investor:	Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo			
Akce: OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH, VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	03/2010
			Formát	6A4
			Stupeň	DPS
			Datum	01/2010
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
Střecha - hromosvody			1:50	E 8.4