



PŮDORYS 7.NP sekce C+D

1 : 150

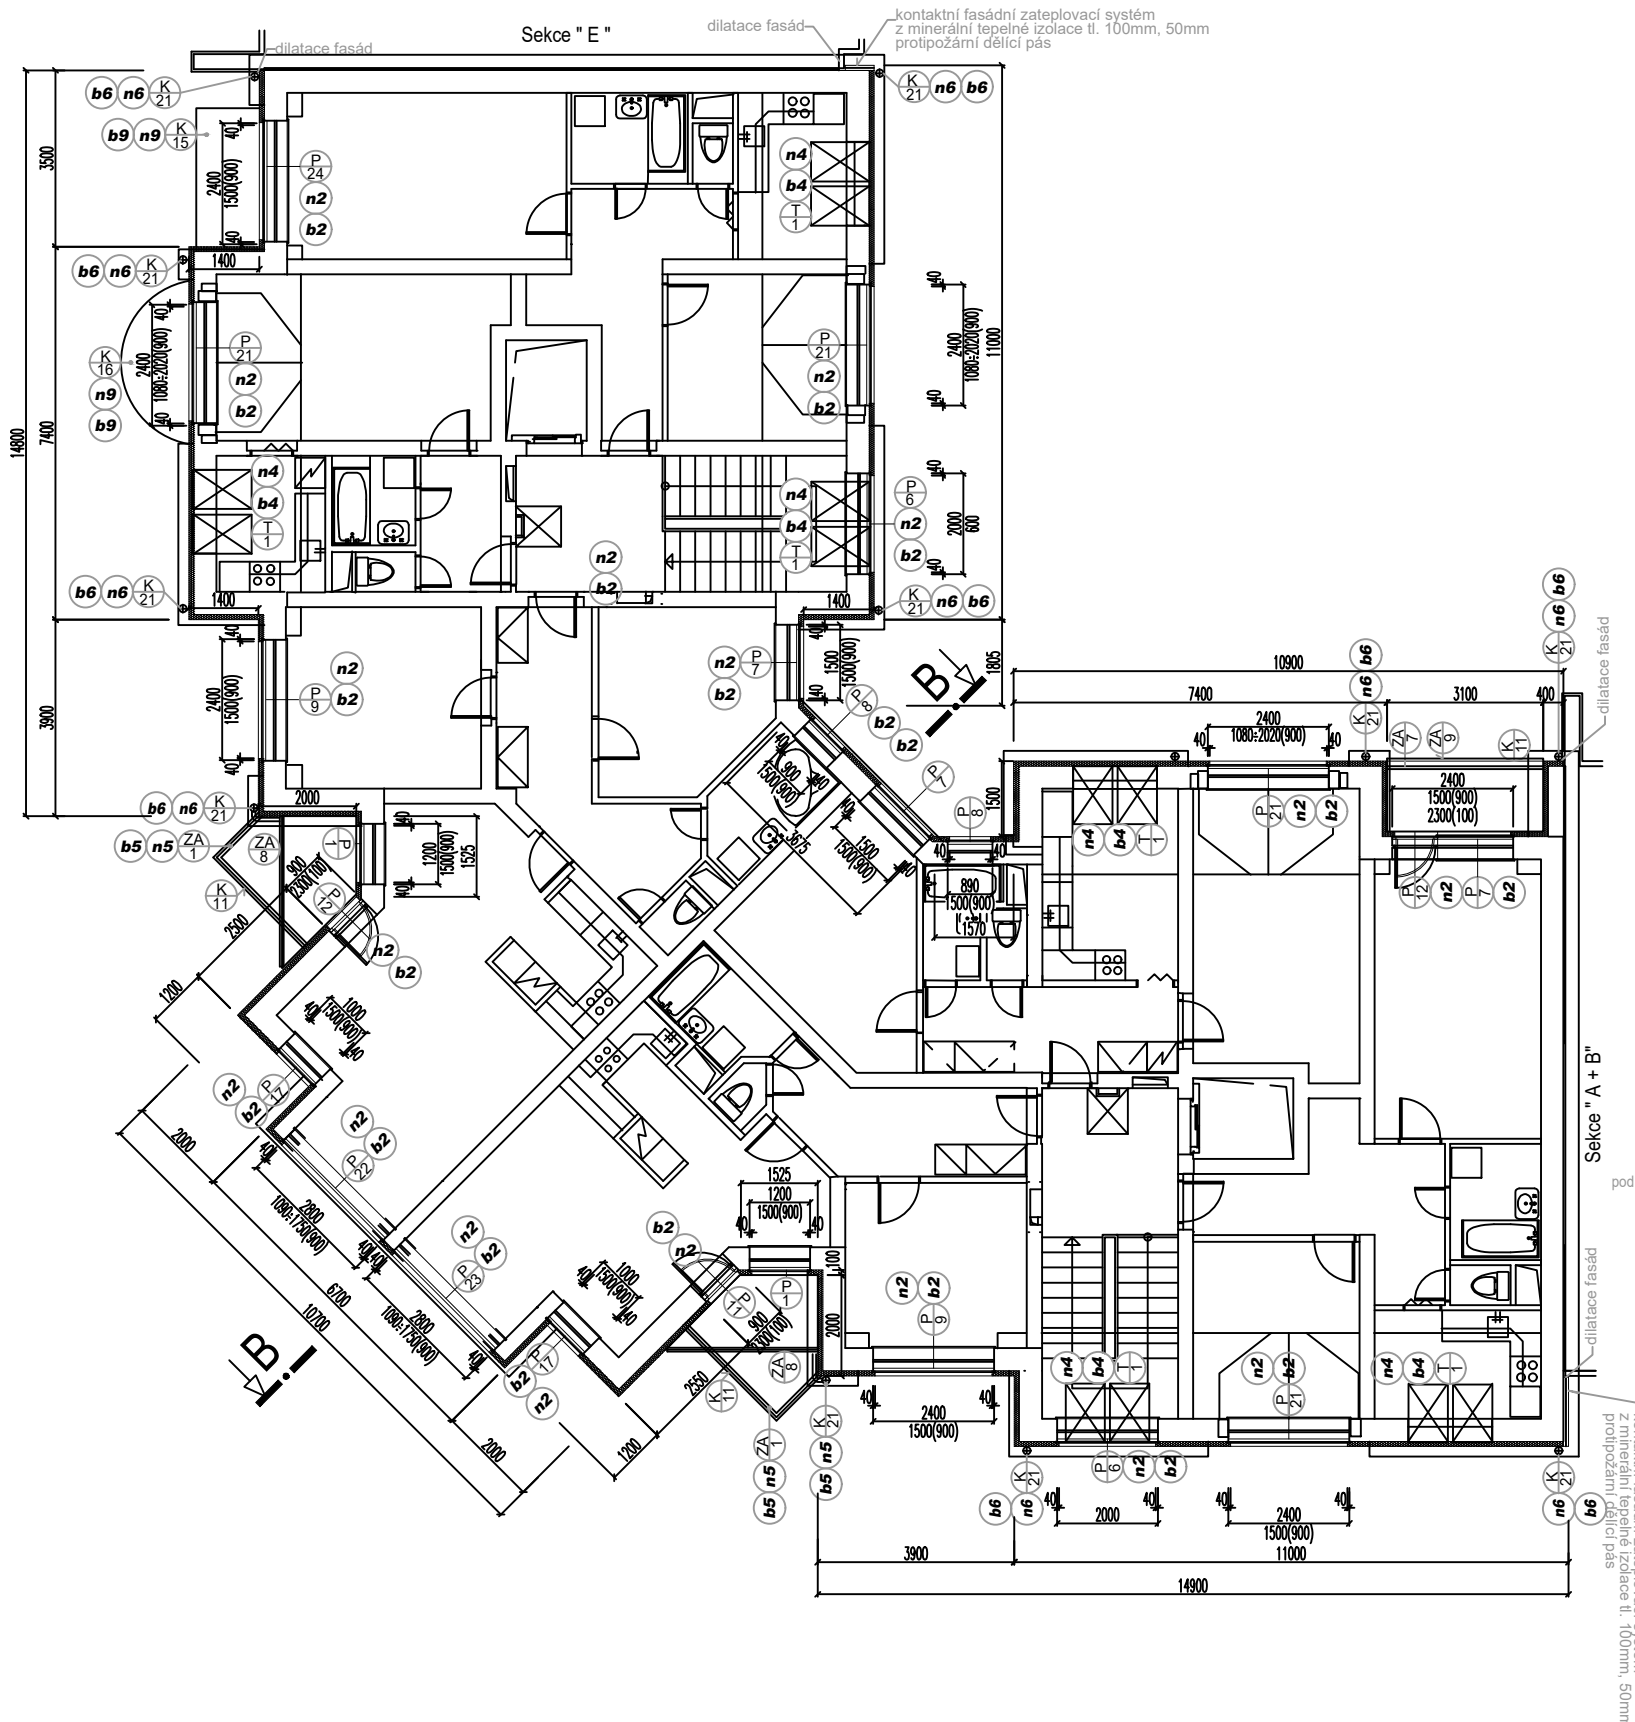


PŮDORYS STŘECHY sekce C+D

1 : 150

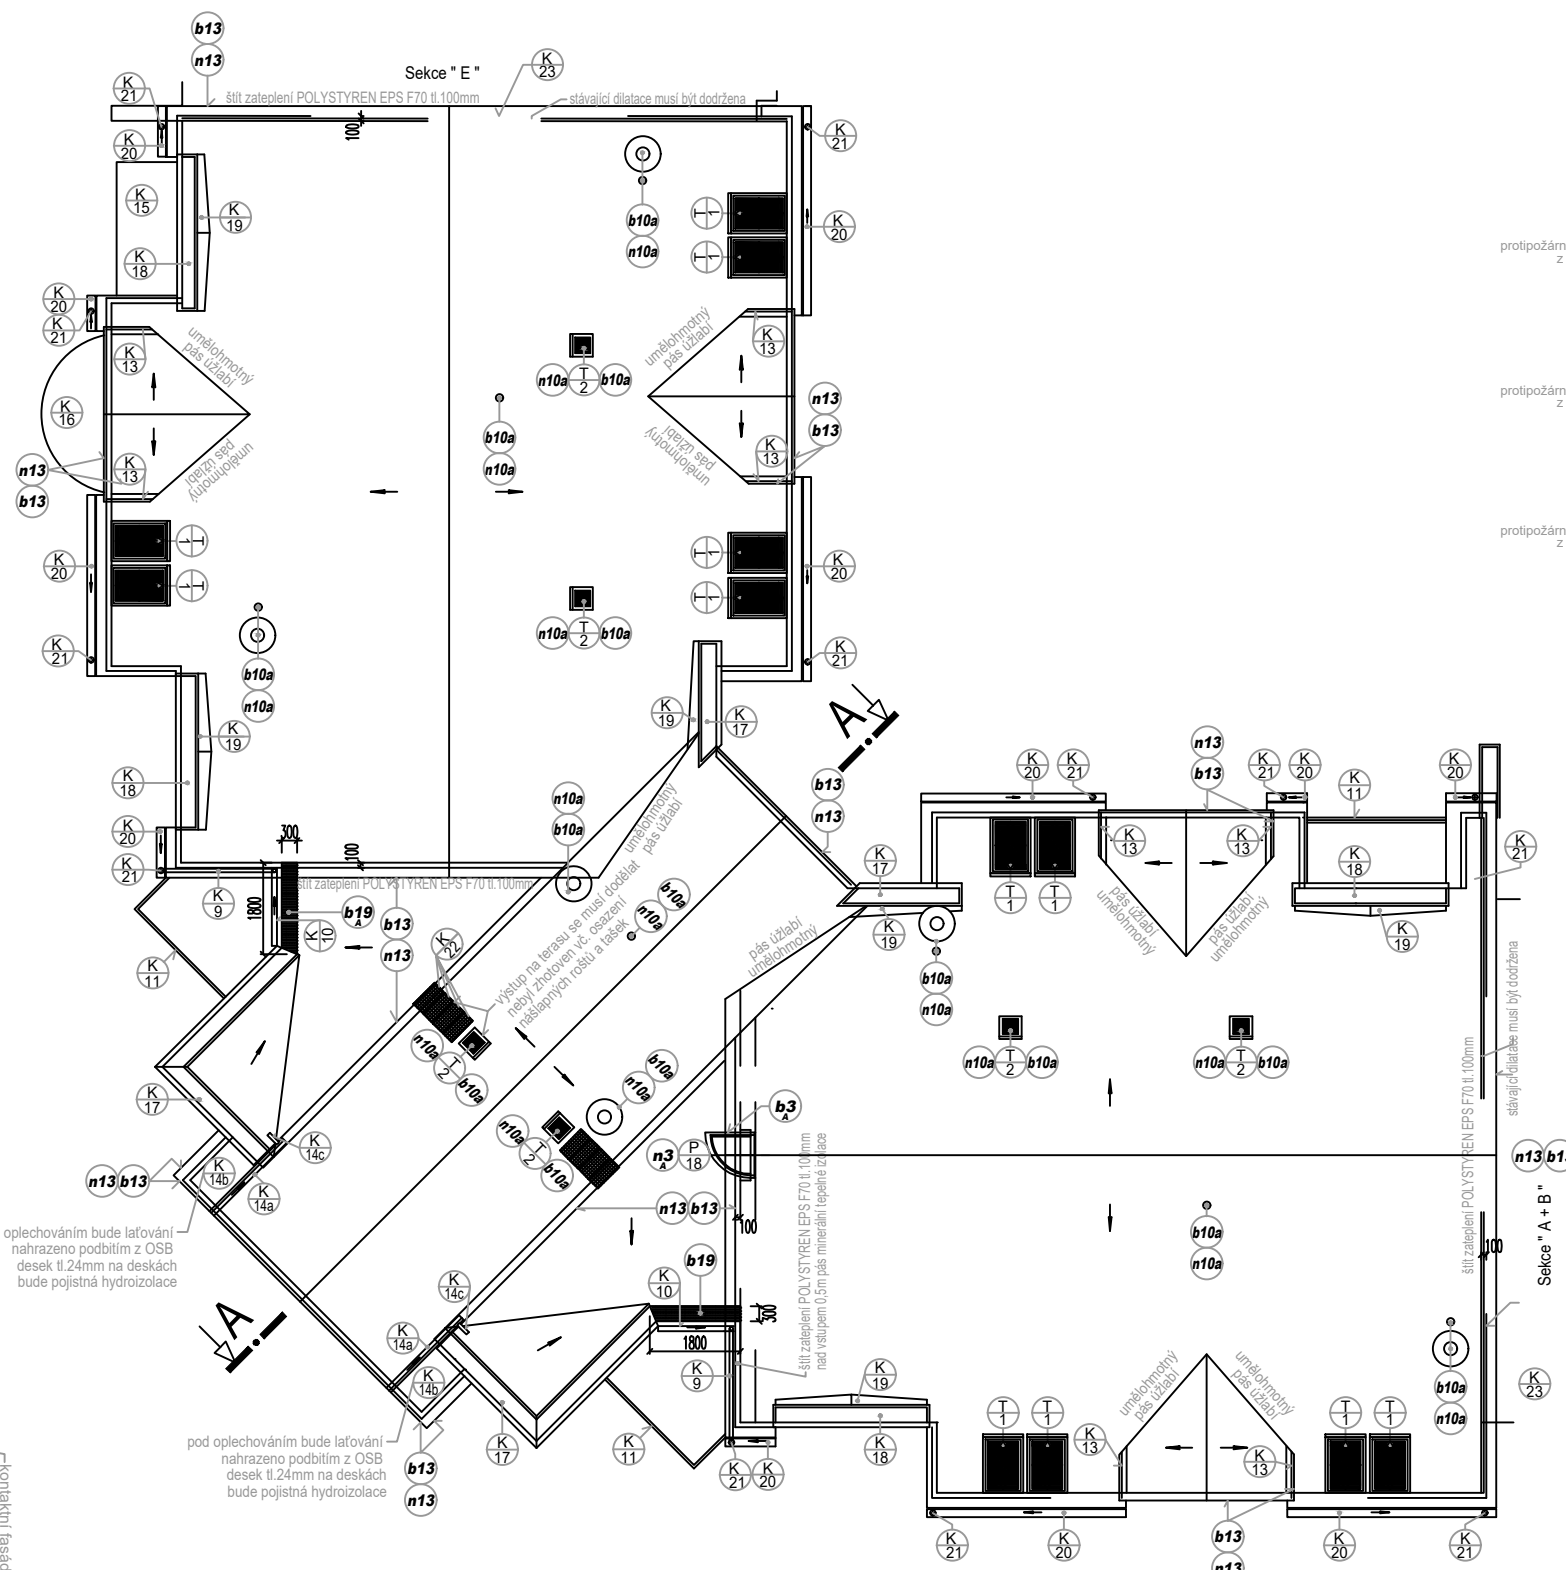

ŘEZ B - B sekce C+D

1 : 150

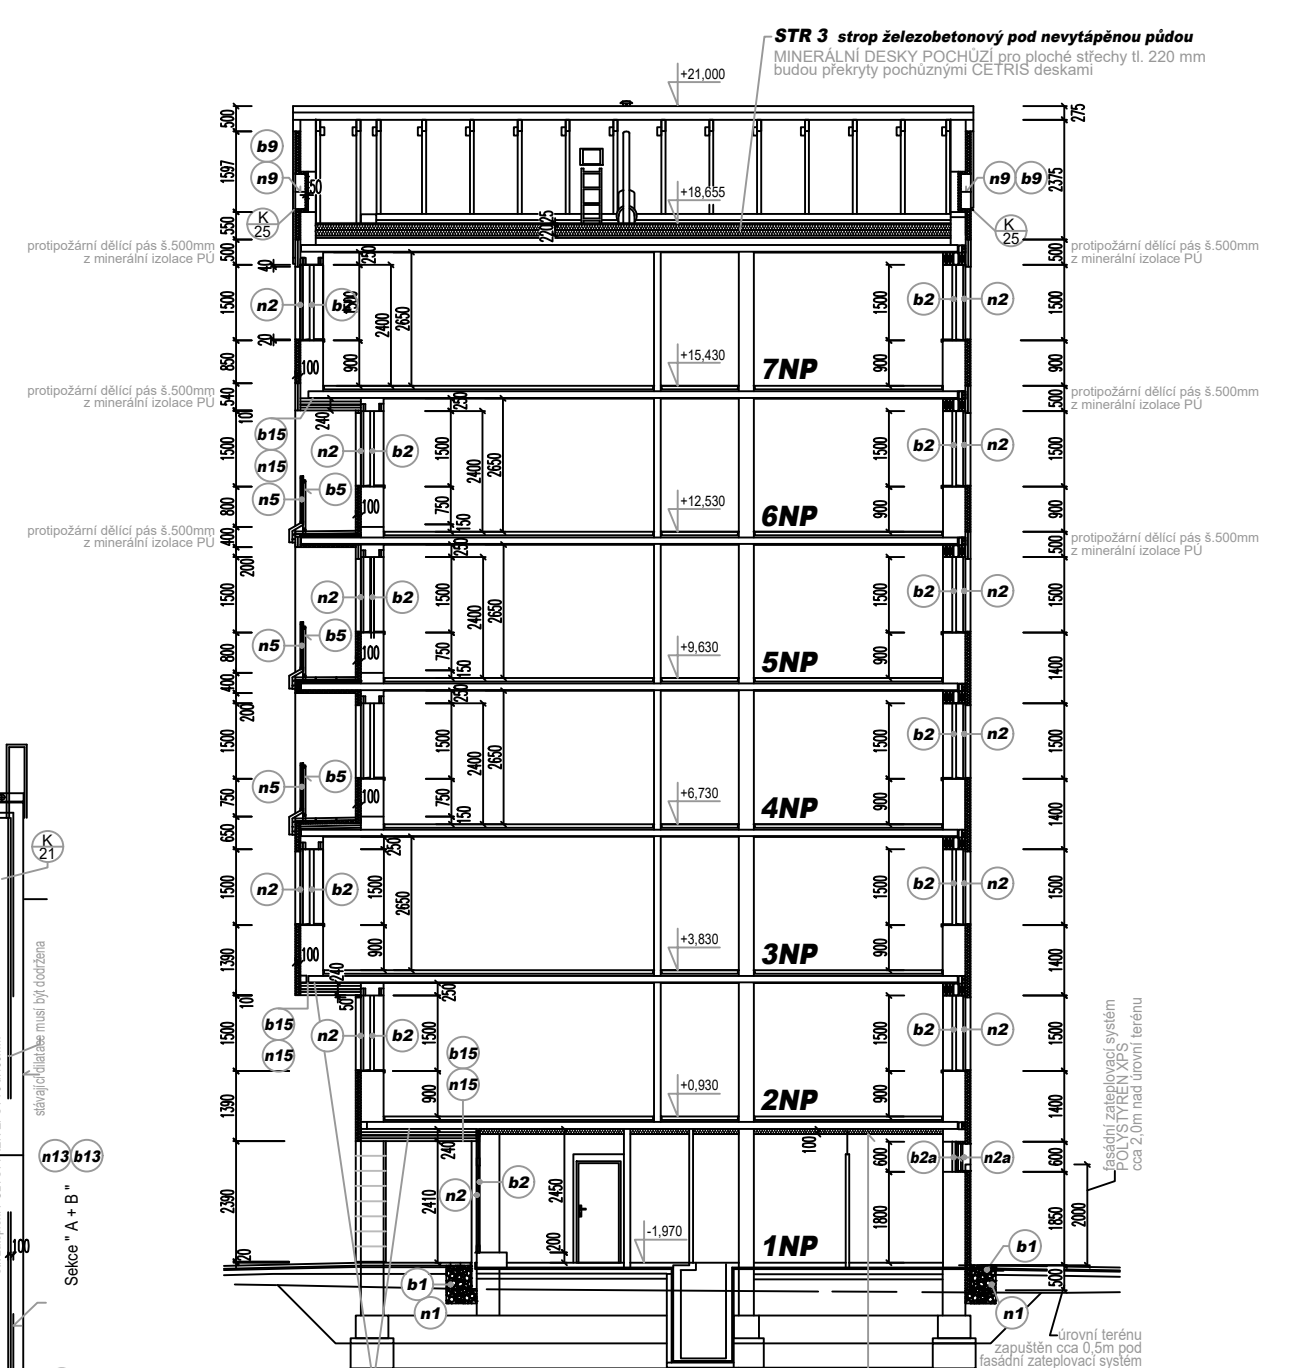

PDL3 podlaha nad exteriérem
FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ
TEPELNÁ IZOLACE tl. 240 mm
stávající tepelná izolace bude odstraněna po nosnou stropní
k-ci, nová izolace bude ve dvou křížem položených vrstvách

strop mezi 1P.P. a 1.N.P. STR 1
STROPNÍ MINERÁLNÍ DESKY s kolovým vláknem
s povrchovou úpravou tl. 100mm
lepený ze spodu stropní k-ci v 1.PP

prost HODONÍN s.r.o.
BRNĚNSKÁ 3497, LDS B/2
695 11 HODONÍN

VYPRACOVAL: ING. LIBOR KŘIVKA 1/19