
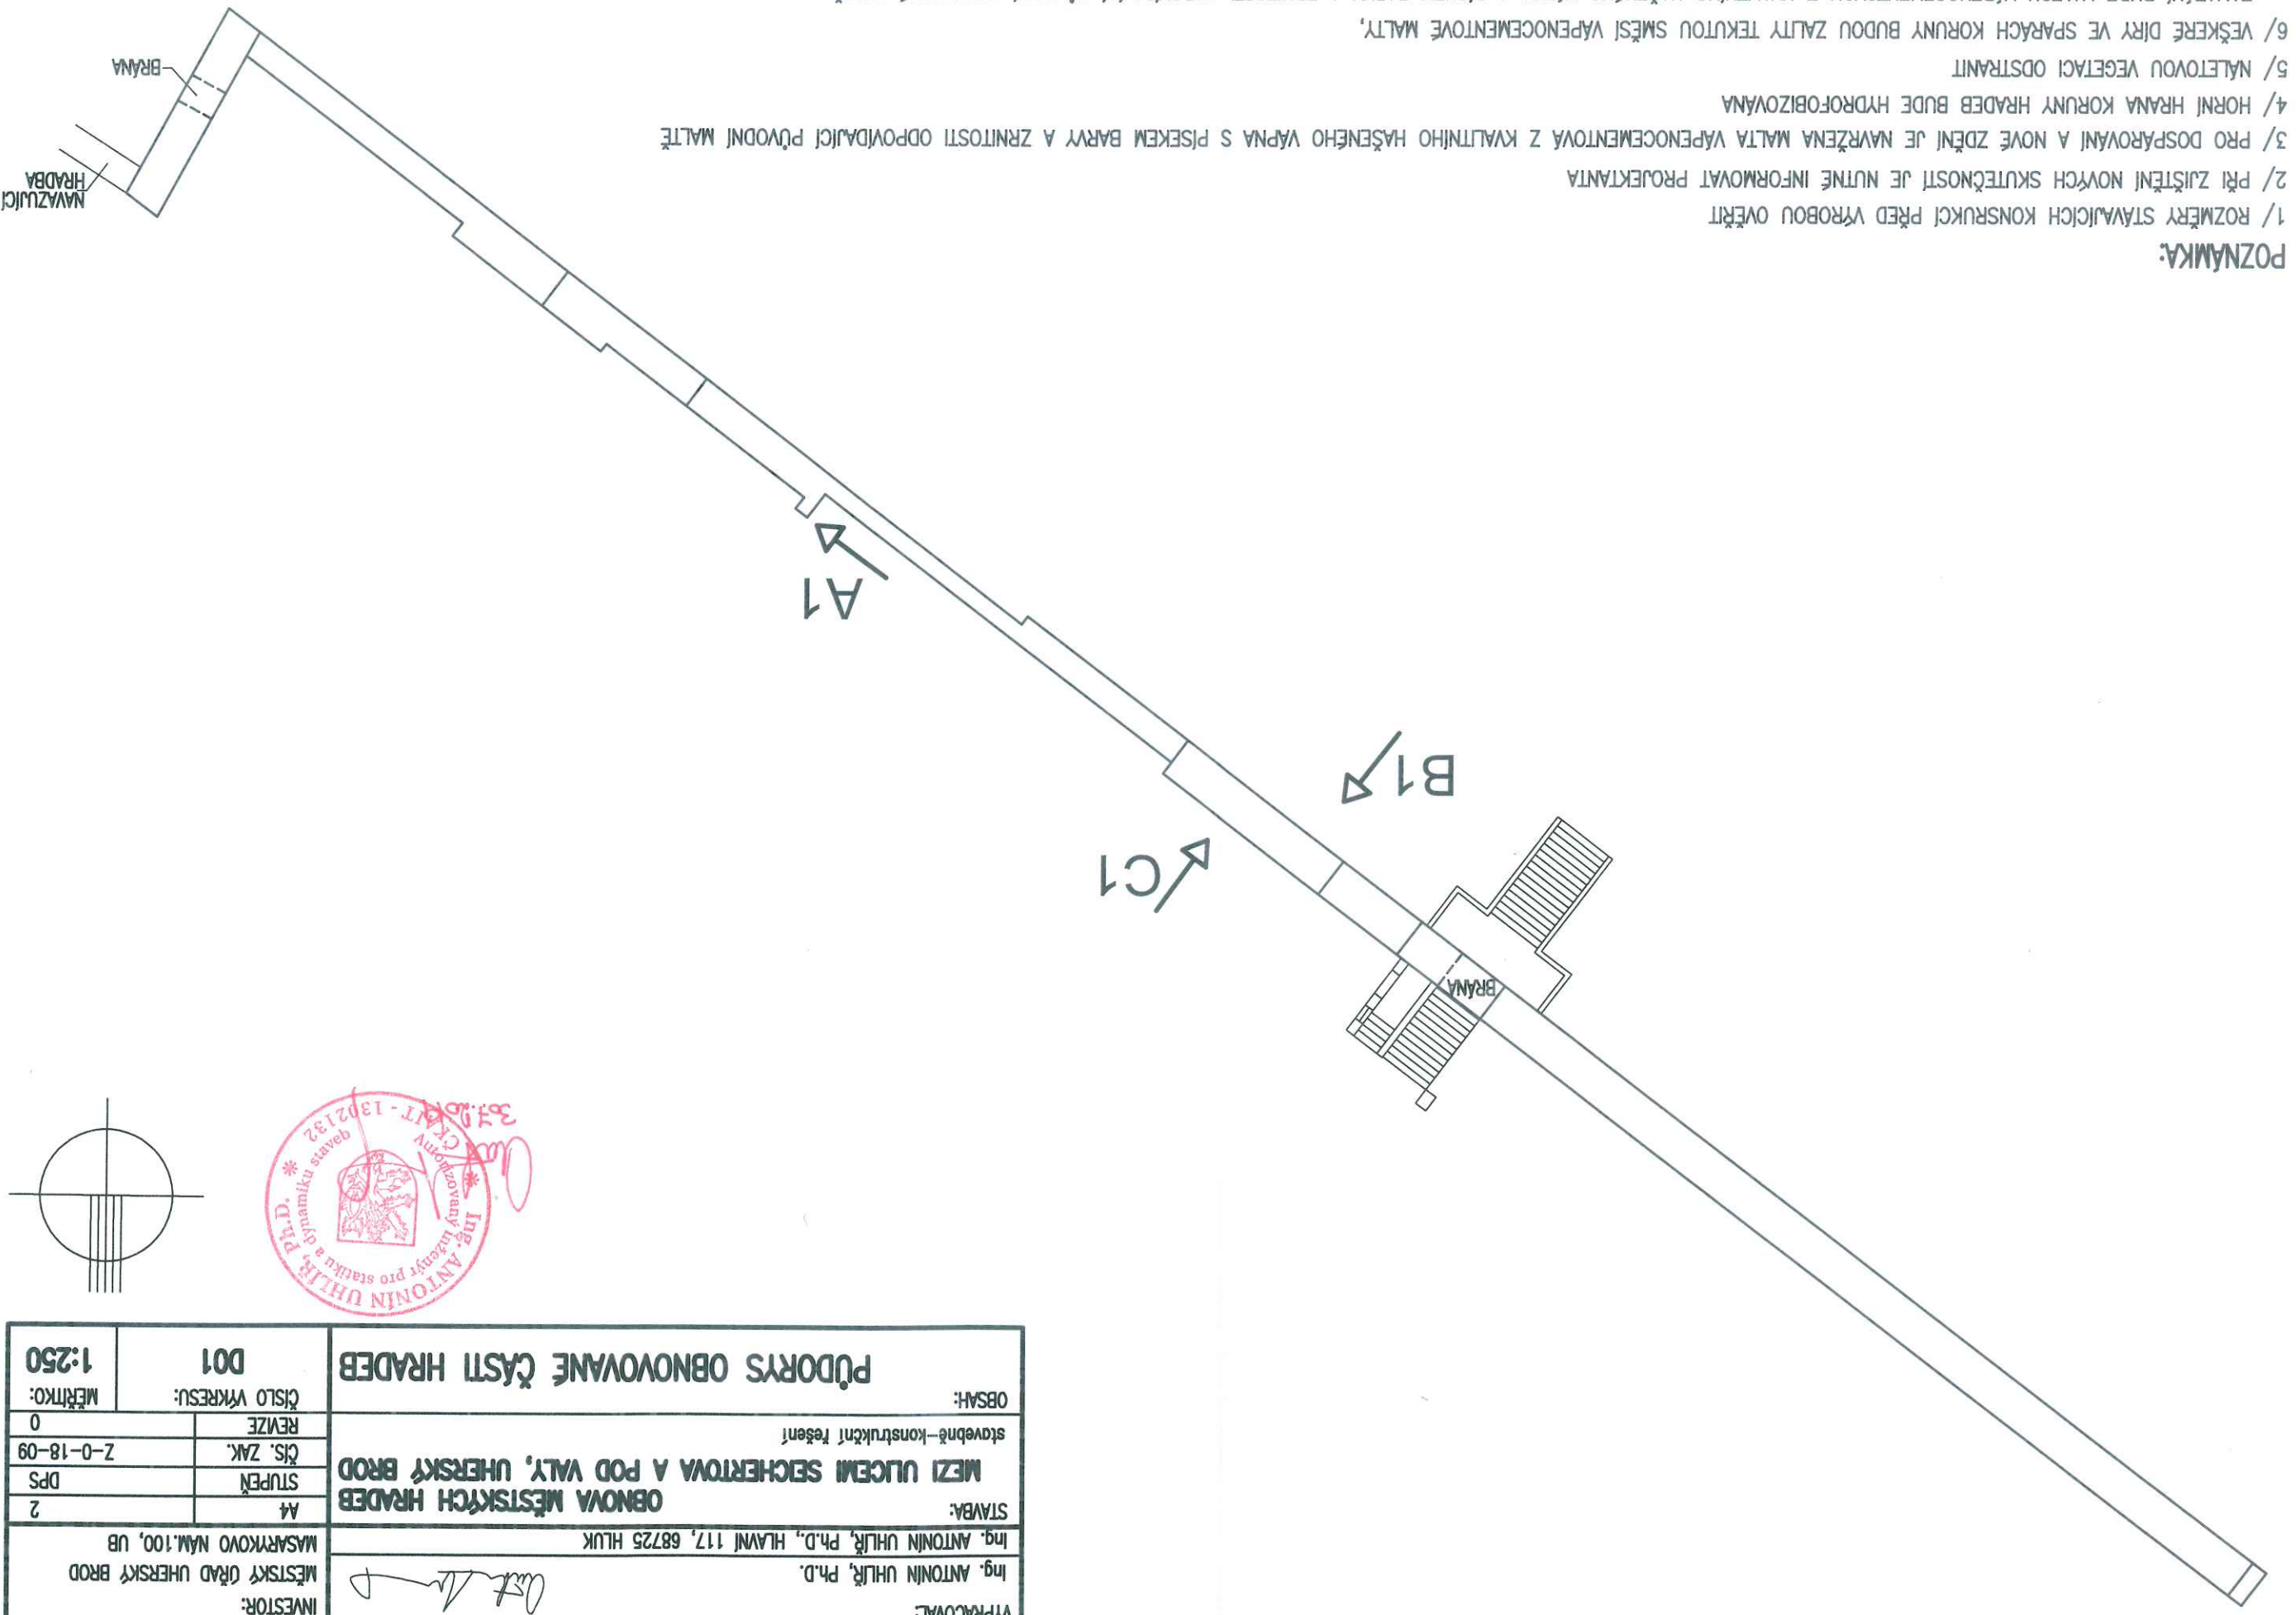



VYPRACOVAL:		Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK	
INVESTOR:		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
MASARYKOVŮ NÁM.100, UB		A4	
STUPĚŇ		DPS	
ČÍS. ZAK.		Z-0-18-09	
REVIZE		0	
ČÍSLO VÝKRESU:		D01	
MĚŘÍTKO:		1:250	



POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘED VÝROBOU Ověřit
 - 2/ Při zjištění nových skutečností je nutné informovat projektanta
 - 3/ Pro dospívání a nové zdi je navržena malta vápenocementová z kvalitního hašeného vápna s pískem barvy a zrnitosti odpovídající původní maltě
 - 4/ Horní hrana koruny hradeb bude hydrofobizována
 - 5/ Naletovou vegetaci odstranit
 - 6/ Veškeré díry ve spárách koruny budou zalaty tekutou směsí vápenocementové malty,
- ZAMAZÁNÍ BUDE MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDÁJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTY

POHLED B1

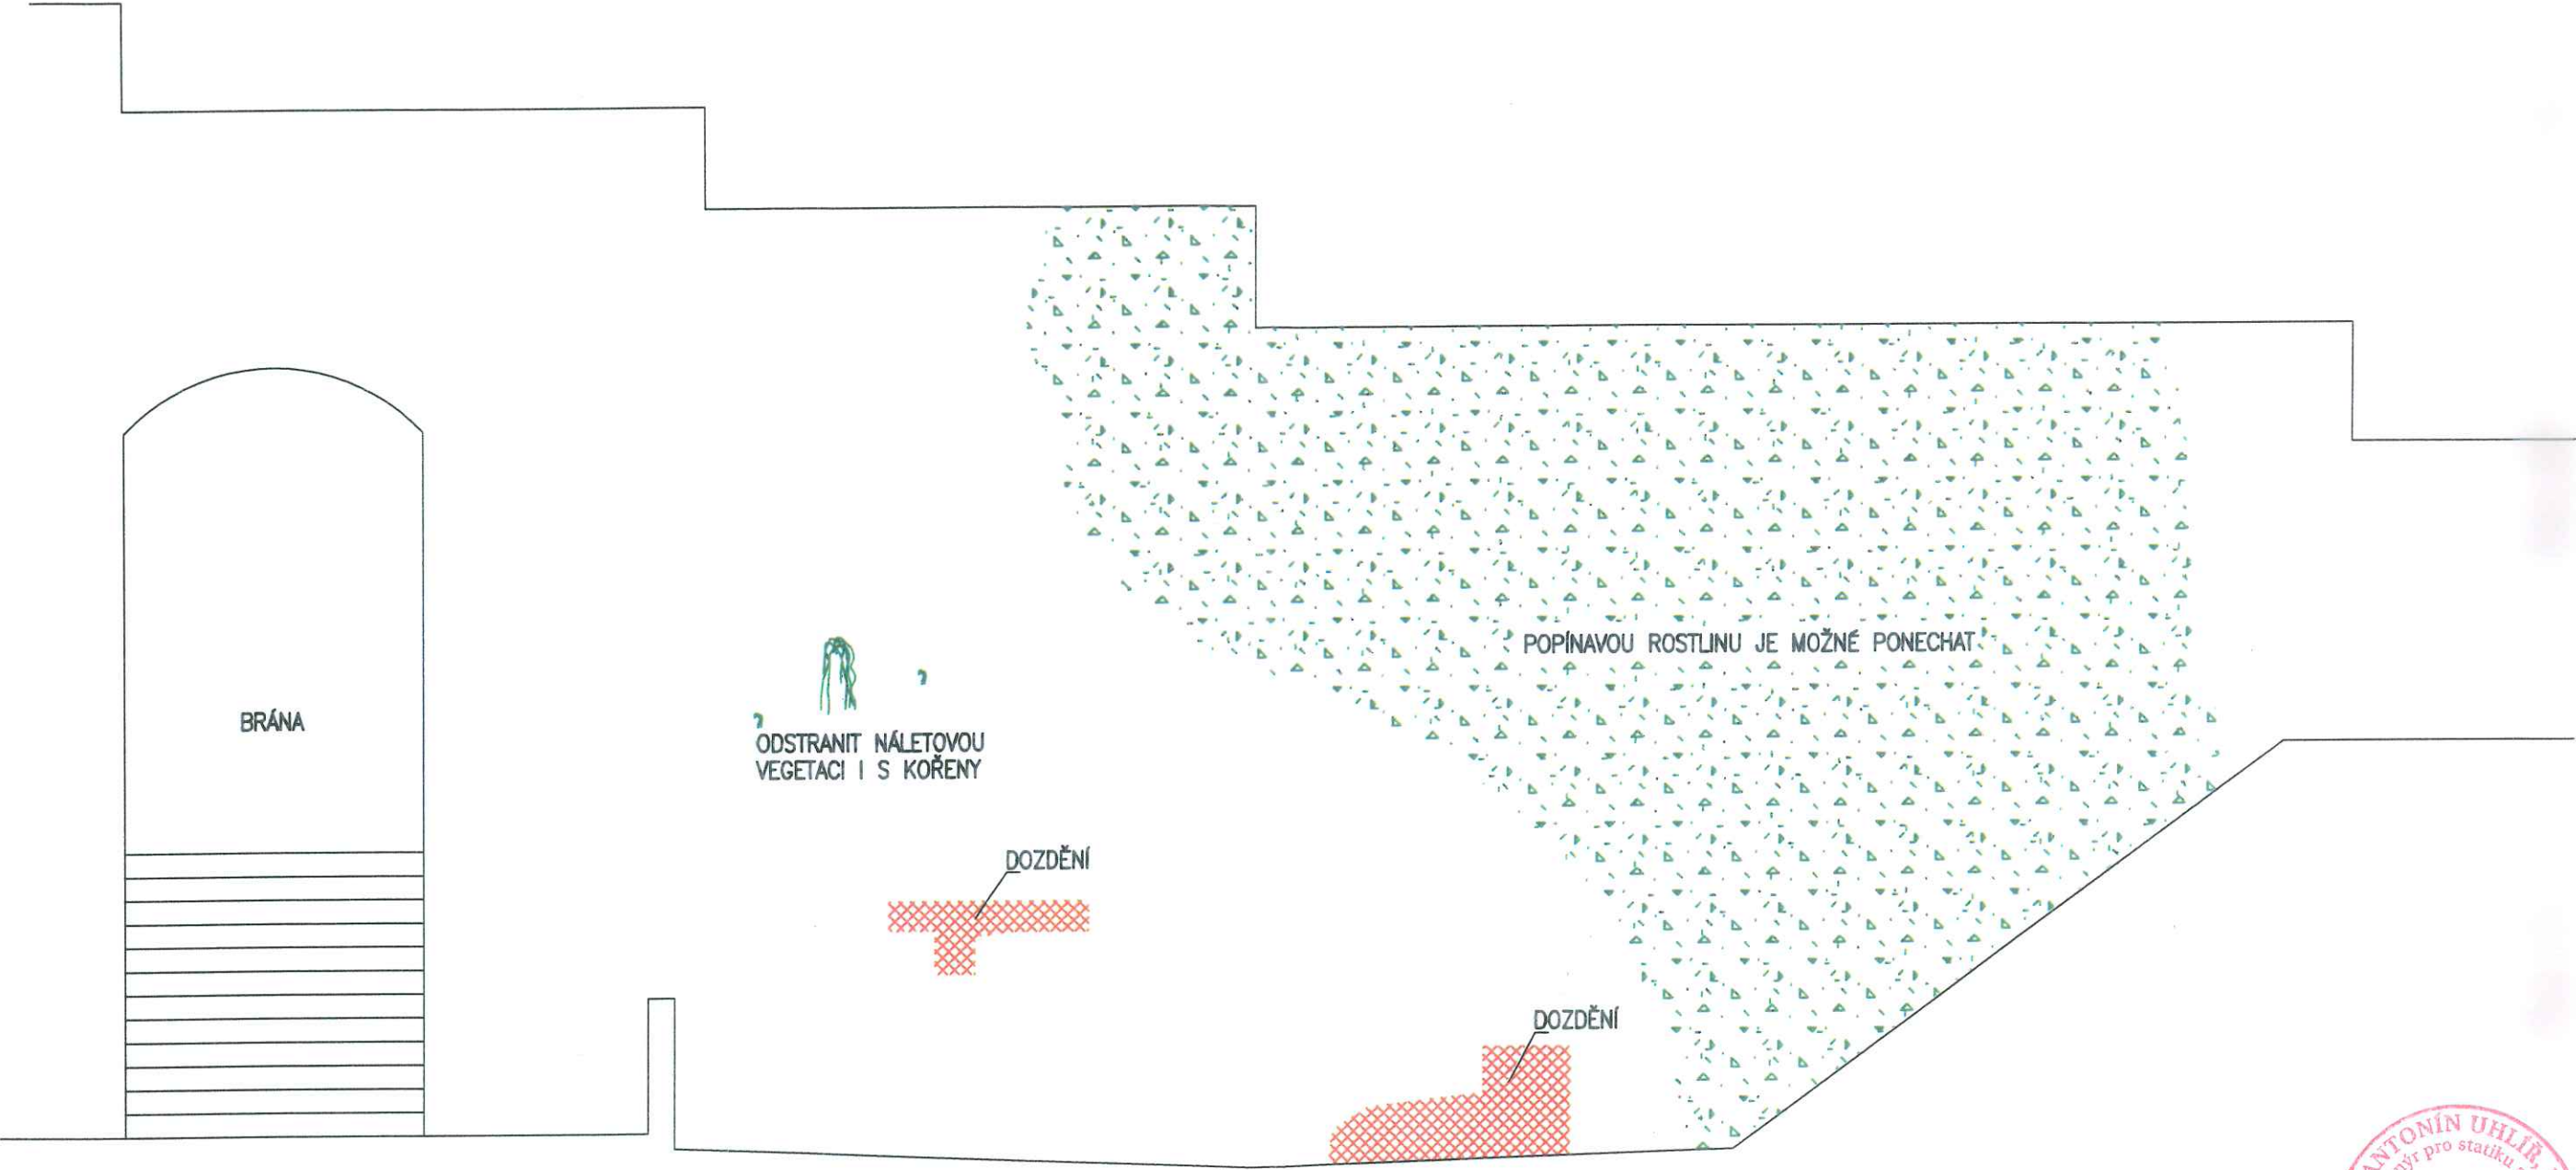


POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSURKČÍ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
- 2/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- 3/ PRO DOSPÁROVÁNÍ A NOVÉ ZDĚNÍ JE NAVRŽENA MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ
Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ
- 4/ HORNÍ HRANA KORUNY HRADEB BUDE HYDROFOBIZOVÁNA
- 5/ PRO ZDĚNÍ BUDOU POUŽITY KAMENY ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍMU PŮVODNÍMU STAVIVU VČETNĚ BAREVNOSTI A VHODNÉ VELIKOSTI

VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB		STUPEŇ	DPS
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
stavebně-konstrukční řešení		REVIZE	0
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
POHLED B1		D02	1:50

PŮDORYS VÝCHODNÍ ČÁSTI 1

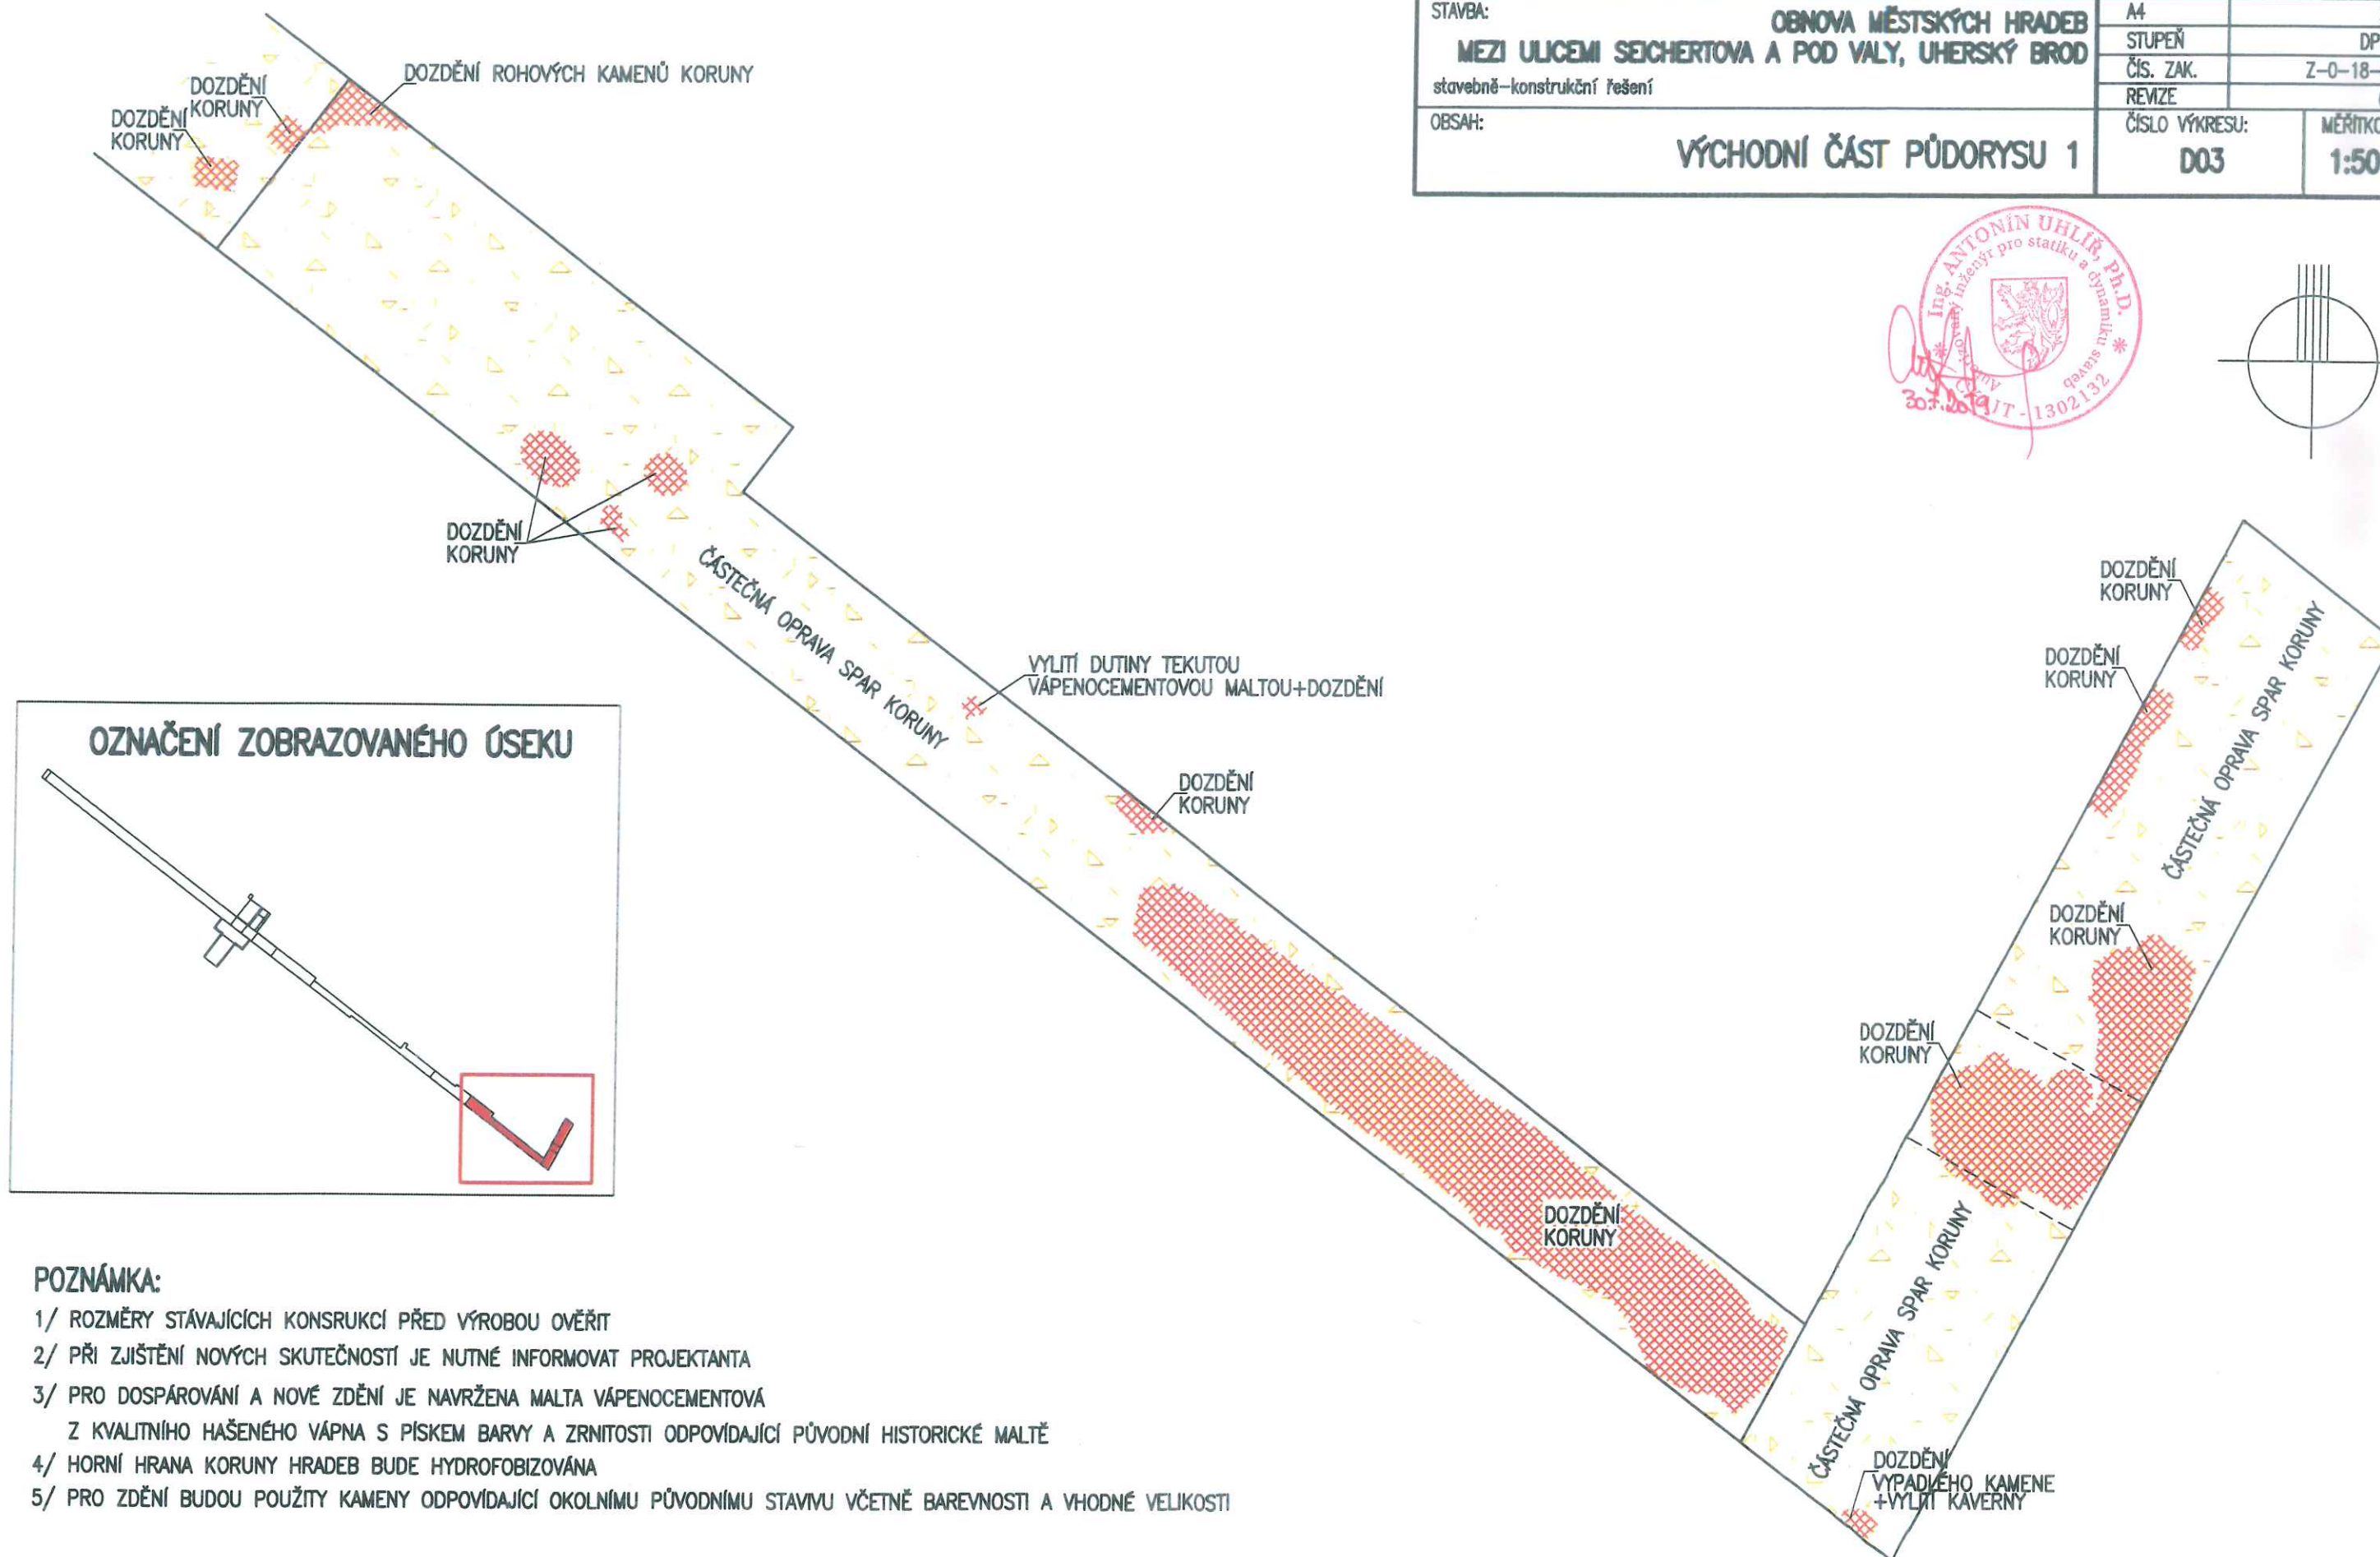

VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB		STUPEŇ	DPS
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
stavebně-konstrukční řešení		REVIZE	0
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
VÝCHODNÍ ČÁST PŮDORYSU 1		D03	1:50

POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSURKCI PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
- 2/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- 3/ PRO DOSPÁROVÁNÍ A NOVÉ ZDĚNÍ JE NAVRŽENA MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ
Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ
- 4/ HORNÍ HRANA KORUNY HRADEB BUDE HYDROFOBIZOVÁNA
- 5/ PRO ZDĚNÍ BUDOU POUŽITY KAMENY ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍMU PŮVODNÍMU STAVIVU VČETNĚ BAREVNOSTI A VHODNÉ VELIKOSTI


PŮDORYS VÝCHODNÍ ČÁSTI 2

MĚŘITKO 1:50

VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68225 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB		STUPEŇ	DPS
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
stavebně-konstrukční řešení		REVIZE	0
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘITKO:
VÝCHODNÍ ČÁST PŮDORYSU 2		D04	1:20,1:50

DETAIL A

MĚŘITKO 1:20

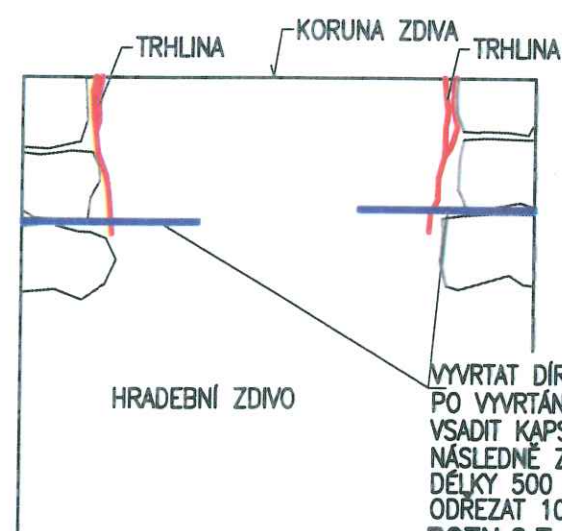

VYVRTAT DÍRU Ø12 VE DRUHÉ SPÁŘE ZHORA
PO VYVRTÁNÍ VYČISTIT SPECIÁLNÍM ŠTĚTEČKEM
VSADIT KAPSLE HILTI HVU (VÍCE ZA SEBOU)
NÁSLEDNĚ ZAVRTAT ZÁVITOVÁ TYČ HAS Ø10mm
DÉLKY 500 mm. ZÁVITOVOU TYČ PO ZATVRDNUTÍ
ODŘEZAT 10 mm DOVNITŘ ZDIVA A ZATŘÍT MALTOU.
POZN.6,7,8



OCEL S235, HILTI HİŞ HVU, MONTAFIX 5M

POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
- 2/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- 3/ PRO DOSPÁROVÁNÍ A NOVÉ ZDĚNÍ JE NAVRŽENA MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ
Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ
- 4/ HORNÍ HRANA KORUNY HRADEB BUDE HYDROFOBIZOVÁNA
- 5/ PRO ZDĚNÍ BUDOU POUŽITY KAMENY ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍMU PŮVODNÍMU STAVIVU VČETNĚ BAREVNOSTI A VHDNÉ VELIKOSTI
- 6/ ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN MUSÍ BÝT PROVEDENO AŽ PO ZAPRAVENÍ A ZALÉTÍ TRHLIN V KORUNĚ
- 7/ VYČIŠTĚNÍ DÍRY MUSÍ BÝT PROVEDENO SPECIÁLNÍ ŠTĚTKOU
- 8/ OSOVÁ VZDÁLENOST KOTVENÍ JE NAVRŽENA cca 400mm
- 9/ VYTVOŘENÍ VODOROVNÝCH DRÁŽEK š. 8 mm A HLUBKY 30 mm
- 10/VYČIŠTĚNÍ DRÁŽEK A OSAZENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ Ø5, KRYTÍ MIN 20 mm
- 11/ZAPLNĚNÍ DRÁŽEK MALTOU MONTAFIX 5M A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENÍ MALTOU DLE SPECIFIKACE V BODU 3




OZNAČENÍ ZOBRAZOVANÉHO ÚSEKU

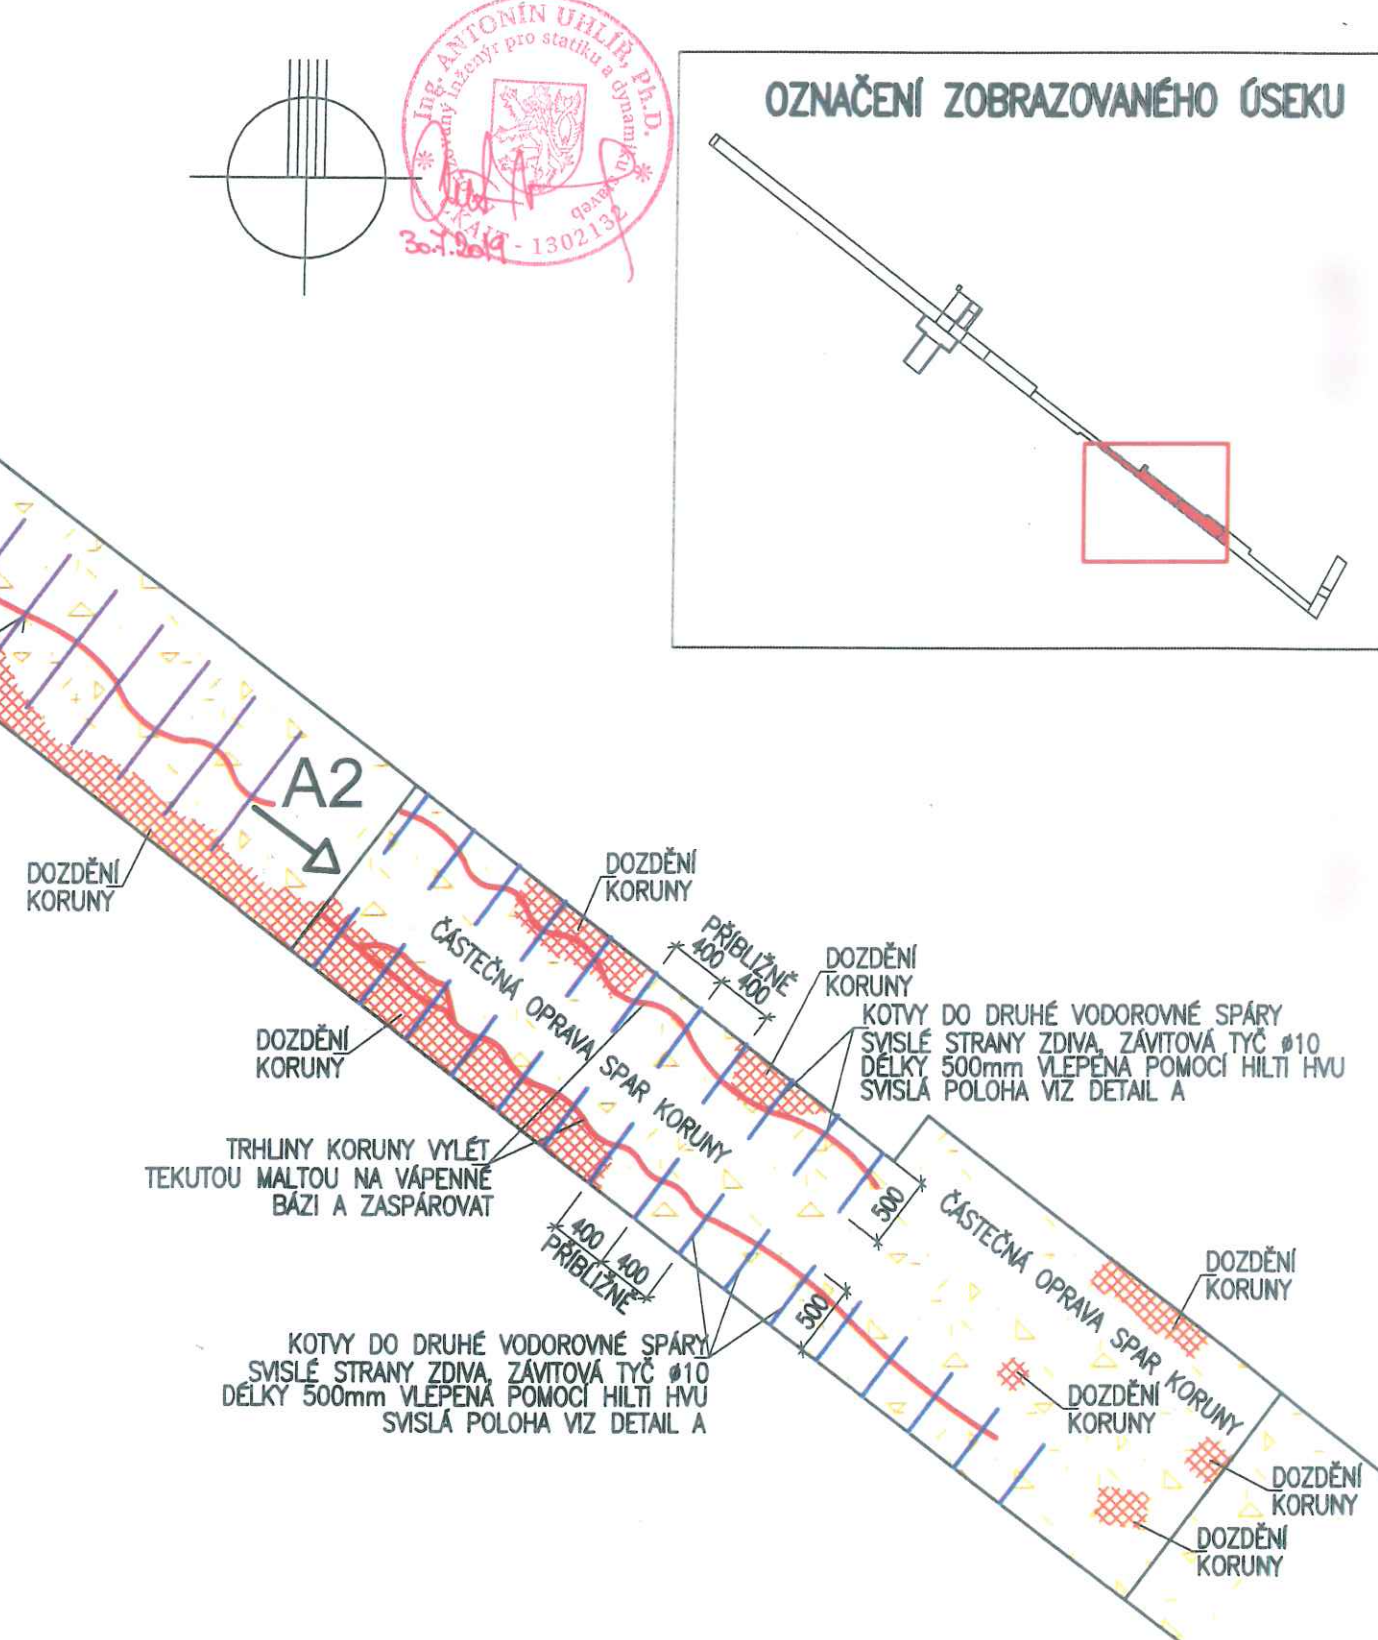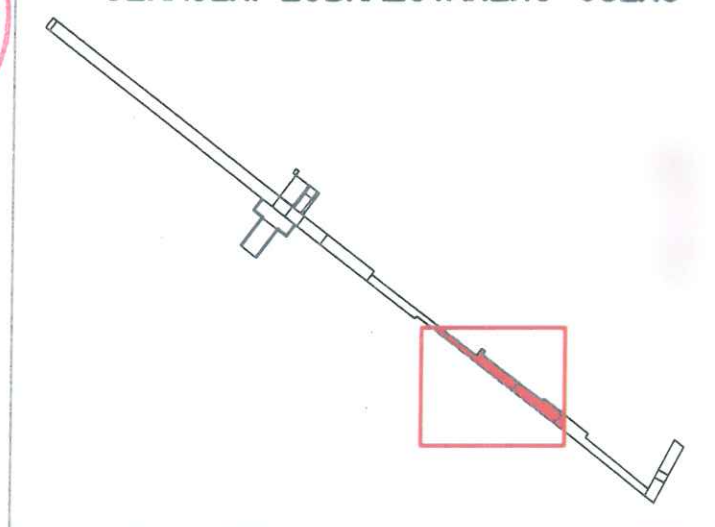

PŮDORYS STŘEDNÍ ČÁSTI PŮDORYSU

VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		STUPEŇ	DPS
stavebně-konstrukční řešení		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
OBSAH:		REVIZE	0
STŘEDNÍ ČÁST PŮDORYSU		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
		D05	1:50

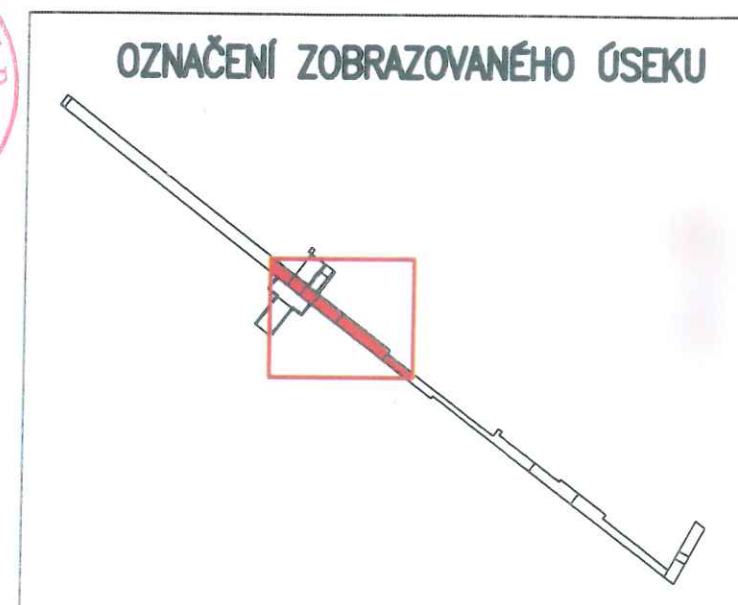

TRHLINKY VE SPARÁCH SVISLÉ ČÁSTI ZAPRAVIT MALTOU +PŘESPÁROVAT

OPRAVA TRHLINY VLEPENÍM VÝZTUŽE Ø5 DL.0,5M
POD POVRCH KORUNY MEZI SPÁRY KAMENŮ
VLEPENÍ NAVRHUJI POMOCÍ MONTAFIX 5M
POZN.6,7,8,9,10,11

POHLED A3



B1

A3

OPRAVA TRHLINY VLEPENÍM VÝZTUŽE Ø5 DL.0,5M
POD POVRCH KORUNY MEZI SPÁRY KAMENŮ
VLEPENÍ NAVRHUJI POMOCÍ MONTAFIX 5M
POZN.6,7,8,9,10,11

C1

HORNÍ ROHOVÝ KÁMEN ZNOVU PŘILEPIT

POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
- 2/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- 3/ PRO DOSPÁROVÁNÍ A NOVÉ ZDĚNÍ JE NAVRŽENA MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ
Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ
- 4/ HORNÍ HRANA KORUNY HRADEB BUDE HYDROFOBIZOVÁNA
- 5/ PRO ZDĚNÍ BUDOU POUŽITY KAMENY ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍMU PŮVODNÍMU STAVU VČETNĚ BAREVNOSTI A VHDNÉ VELIKOSTI
- 6/ VYTVOŘENÍ DRÁŽKY ŠÍŘKY cca 15mm A HLUBKY 30 mm PO DÉLCE ZJIŠTĚNÉ TRHLINY
- 7/ VYTVOŘENÍ VODOROVNÝCH DRÁŽEK š. 8 mm A HLUBKY 30 mm DLE ZAKRESLENÍ POLOHY VÝZTUŽE
- 8/ VYČIŠTĚNÍ DRÁŽEK
- 9/ OSAZENÍ ZÁVITOVÉ TYČE Ø5, KRYTÍ MIN. 20 mm
- 10/ZAPLNĚNÍ VŠECH DRÁŽEK MALTOU MONTAFIX 5M (firma PREMIX) – DODRŽET KRYTÍ VÝZTUŽE !!!
- 11/PŘĚTAŽENÍ MONTAFIXU MALTOU DLE SPECIFIKACE V BODU 3
- 12/KÓTY JSOU POUZE PŘÍBLIŽNÉ, VÝZTUŽ SE VLOŽÍ DO SPAR MEZI KAMENY


PŮDORYS SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI

VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB		STUPENĚ	DPS
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
stavebně-konstrukční řešení		REVIZE	0
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
SEVEROZÁPADNÍ ČÁST PŮDORYSU		D06	1:100

UVOLNĚNÝ KÁMEN Z NOVÉHO PÍSKOVCE
VYDĚLAT A ZNOVU ZAZDÍT
+PŘESPÁROVAT POJIVO KOLEM TOHOTO KAMENE

DOZDĚNÍ
KORUNY

ZOBRAZOVACÍ ÚSEK

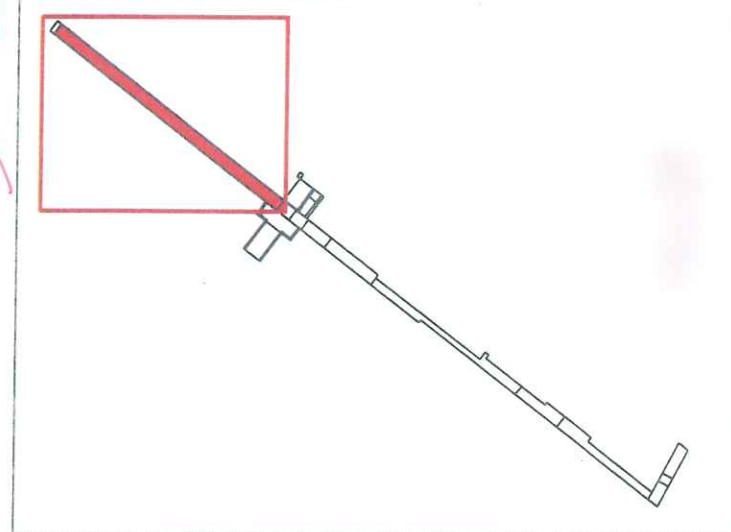


VŠECHNY VYZNAČENÉ TRHLINY VYFRÉZOVAT DO ŠÁŘKY cca 20mm A HLoubKY cca 30mm, NAVLHČIT A ZAMAZAT MALTOU DLE SPECIFIKACE V POZNÁMCE 6

BRÁNA


POZNÁMKA:

- 1/ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSURKČÍ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT
- 2/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA
- 3/ PRO DOSPÁROVÁNÍ A NOVÉ ZDĚNÍ JE NAVRŽENA MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSEKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ MALTĚ
- 4/ HORNÍ HRANA KORUNY HRADEB BUDE HYDROFOBIZOVÁNA
- 5/ NÁLETOVOU VEGETACI ODSTRANIT
- 6/ VEŠKERÉ DÍRY VE SPARÁCH KORUNY BUDOU ZALITY TEKUTOU SMĚSÍ VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY, ZAMAZÁNÍ BUDE MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSEKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ


POHLED C1

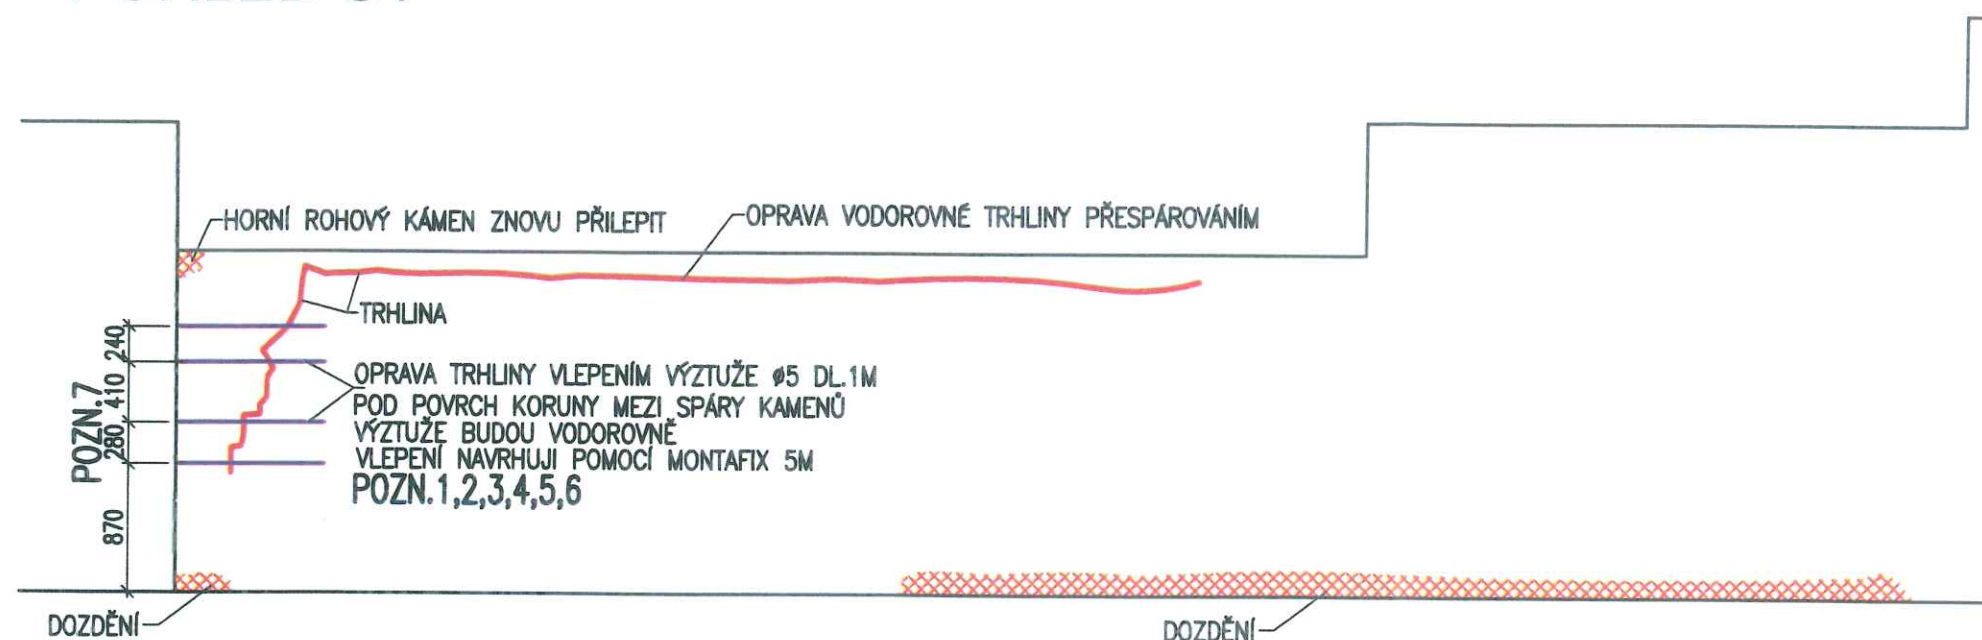


TYPICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

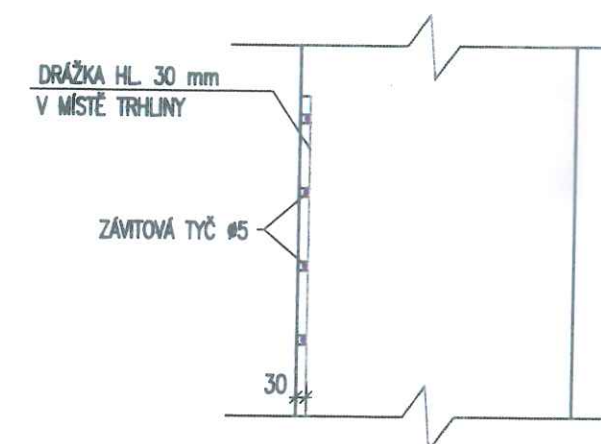


TYPICKÝ PŮDORYS

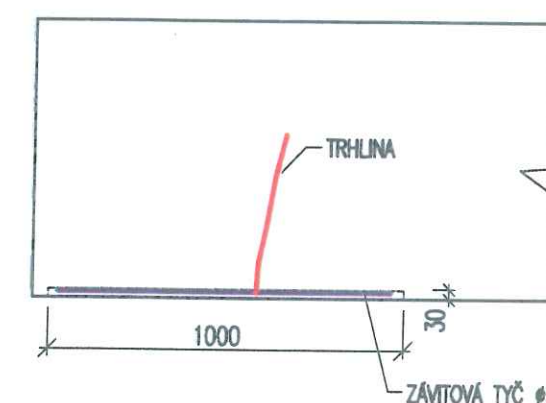

POHLED A1

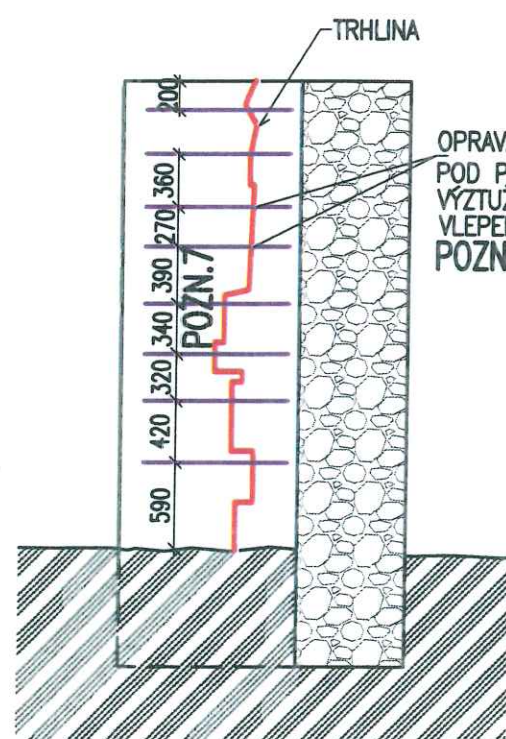

POHLED A2

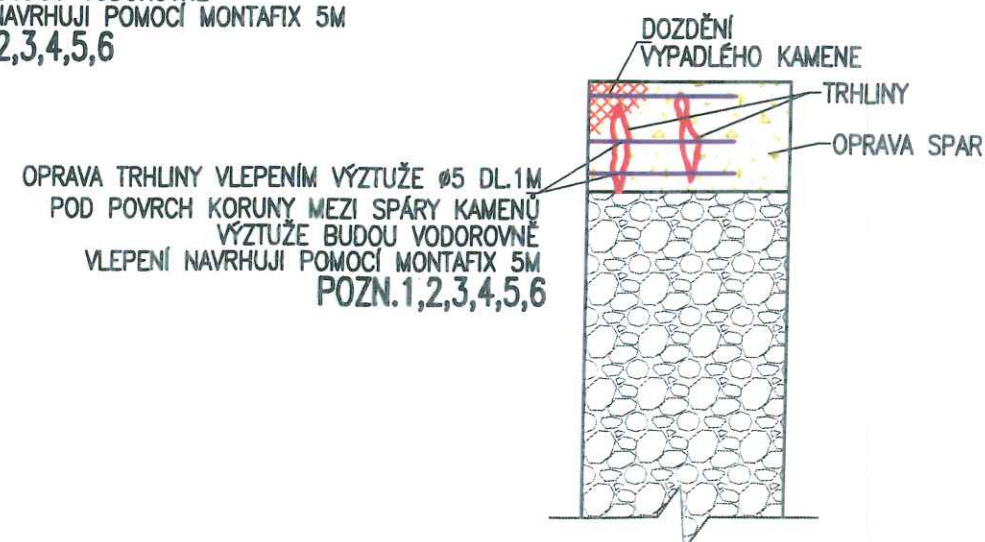

OCEL S235 MONTAFIX 5M

POZNÁMKA:

- 1/ VYTVOŘENÍ DŘÁŽKY ŠÍŘKY cca 15mm A HLOUBKY 30 mm PO DÉLCE ZJIŠTĚNÉ TRHLINY
- 2/ VYTVOŘENÍ VODOROVNÝCH DŘÁŽEK š. 8 mm A HLOUBKY 30 mm DLE ZAKRESLENÍ V POHLEDU
- 3/ VYČIŠTĚNÍ DŘÁŽEK
- 4/ OSAZENÍ ZÁVTOVÉ TYČE Ø5, KRYTÍ MIN. 20 mm
- 5/ ZAPLNĚNÍ VŠECH DŘÁŽEK MALTOU MONTAFIX 5M (firma PREMIX) – DODRŽET KRYTÍ VÝZTUŽE !!!
- 6/ MONTAFIX JE NUTNÉ PŘEKRÝT MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU Z KVALITNÍHO HAŠENÉHO VÁPNA S PÍSKEM BARVY A ZRNITOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALTĚ
- 7/ KÓTY JSOU POUZE PŘÍBLIŽNÉ, VÝZTUŽ SE VLOŽÍ DO SPAR MEZI KAMENY



VYPRACOVAL:		INVESTOR:	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.		MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD	
Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D., HLAVNÍ 117, 68725 HLUK		MASARYKOVO NÁM.100, UB	
STAVBA:		A4	2
OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB		STUPEŇ	DPS
MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD		ČÍS. ZAK.	Z-0-18-09
stavební řešení		REVIZE	0
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:
POHLEDY A1,A2 A C1		D07	1:50