PSV 2 – H – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO–03 OBJEKT TĚLOCVIČNA

DATUM 03/2018

STRÁNKA H–01

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
13 H		VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE DO VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 900 x 2000 mm LEVÉ		1	–		–	1

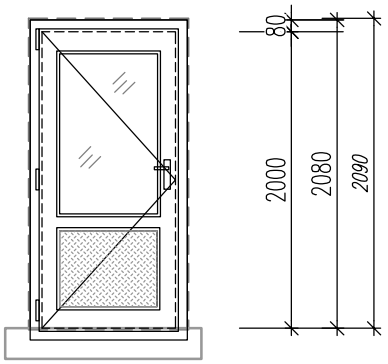



KOORDINAČNÍ ROZMĚR PRO OTVOR

POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ VEN OTVÍRAVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM
ROZMĚR: DLE SCHÉMA
RÁMY: systémové hliníkové tříkomorové profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsnění v kvalitě EPDM,
včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerezi, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnících jsou opatřeny plastovou krytkou, ve standardu jako např. Brökelmann RG 75;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědá(jRAL bude upřesněno investorem);
KOVÁNÍ: koule – klika ve směru vstupu, PANIKOVÁ ÚPRAVA (klika),
Povrchová úprava : kovové provedení nikl nebo kartáčovaná ocel;
ZASKLENÍ: izolační dvojsklo neprůhledné zasklení;
SPODNÍ VÝPLŇ: izolační deska PUR

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
Uf<=1,5 W/m²K, Ug<=0,7 W/m²K, Uw<=1,2 W/m²K;

POZNÁMKA:
NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI REALIZACI.
ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
POHLED NA PRVEK JE ZE STRANY EXTERIÉRU

14 H		VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ DVEŘE Z TĚLOCVIČNY 840 x 2000 mm LEVÉ		2	–		–	2

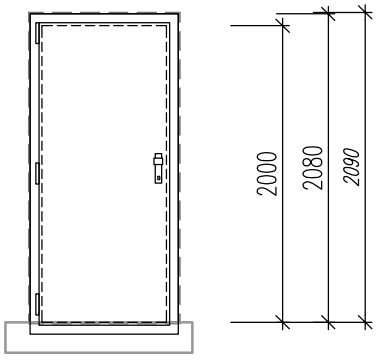



KOORDINAČNÍ ROZMĚR PRO OTVOR

POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ VEN OTVÍRAVÉ DVEŘE
ROZMĚR: DLE SCHÉMA
RÁMY: systémové hliníkové tříkomorové profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsnění v kvalitě EPDM,
včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerezi, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnících jsou opatřeny plastovou krytkou, ve standardu jako např. Brökelmann RG 75;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů; NA VNITŘNÍ STRANĚ PALUBKOVÝ OBKLAD (odpružené připevnění)
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědá (RAL bude upřesněno investorem);
KOVÁNÍ: koule – klika ve směru vstupu
PANIKOVÁ ÚPRAVA (klika), zabezpečení obkladem proti poškození.
Povrchová úprava : kovové provedení nikl nebo kartáčovaná ocel;
VÝPLŇ: izolační deska PUR

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
Uf<=1,5 W/m²K, Uvýplně <=0,5 W/m²K, Uw<=1,1 W/m²K;

POZNÁMKA:
NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI REALIZACI.
ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.
POHLED NA PRVEK JE ZE STRANY EXTERIÉRU

POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.