

SCHÉMA ZAPOJENÍ VĚTVY Z ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE

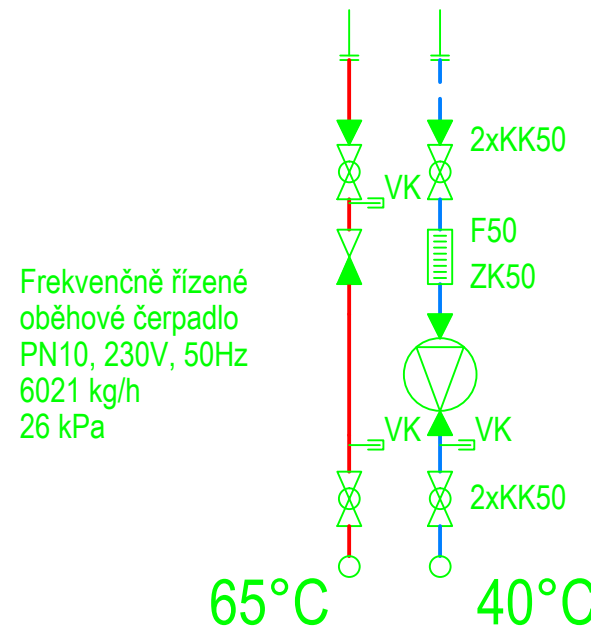


SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULAČNÍHO UZLU VZT I.


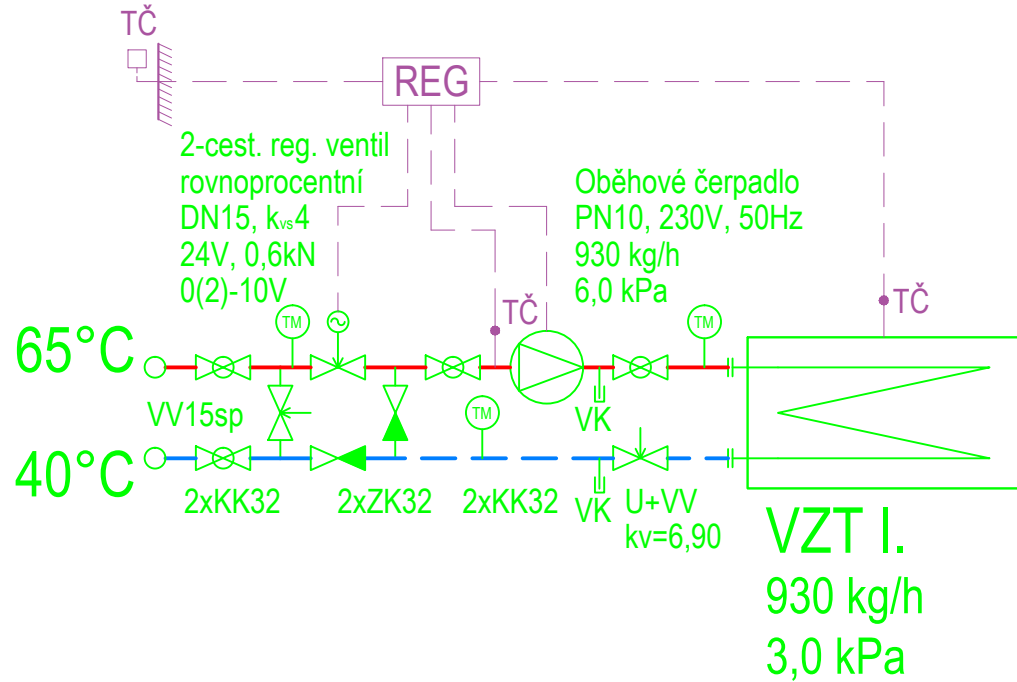


SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULAČNÍHO UZLU VZT II.

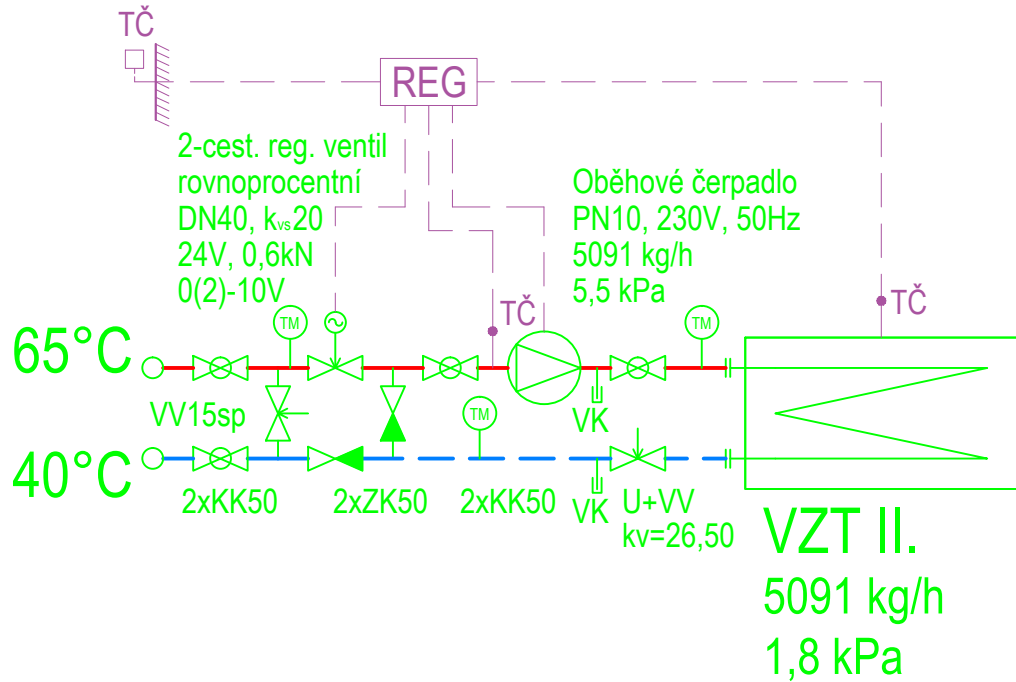



LEGENDA




- KK Kulový kohout
- ZK Zpětná klapka
- F Filtř
- AOV Automatický odvzdušňovací ventil
- VK Vypouštěcí kohout s hadicovou přípojkou
- TM Termomanometr 0-10bar, 0-120°C
- U+VV Uzavírací a vyvažovací ventil navržen pro vyvážení čerpadla
- VV15sp Vyvažovací ventil DN15, snížený průtok
- 2-cest. reg. ventil Dvoucestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou
- Oběhové čerpadlo Oběhové čerpadlo pro okruh výměníku vzduchotechniky
- Frekv. říz. oběh. čerp. Frekvenčně řízené oběhové čerpadlo

REVIZE č. 2 / 16.8.2019

BYLO DOPLNĚNO NUCENÉ VĚTRÁNÍ DÍLEN II.108, II.114 A LAKOVNY II. 117. Z TOHOTO DŮVODU VZNIKLA NOVÁ MÍSTNOST II.127 (STROJOVNA VZT), KTERÁ VZNIKLA ROZDĚLENÍM PŮVODNÍ DÍLNA II.114. V HALE JSOU NYNÍ VEDENA NOVÁ POTRUBÍ, KTERÁ ZAJIŠŤUJÍ TOPNOU VODU Z VÝMĚNIKOVÉ STANICE PRO NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY. DÁLE BUDE PŘEMÍSTĚNO OTOPNÉ TĚLESO (MÍSTN. II.127 BUDE NEVYTÁPĚNA, TĚLESO ZŮSTANE V MÍSTNOSTI DÍLNA II.114.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

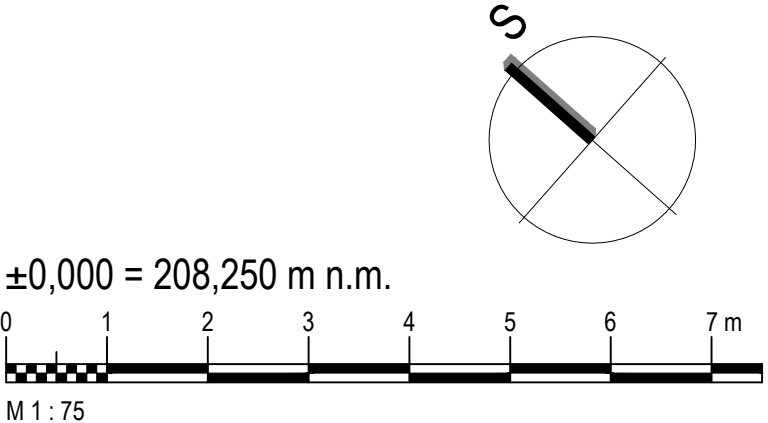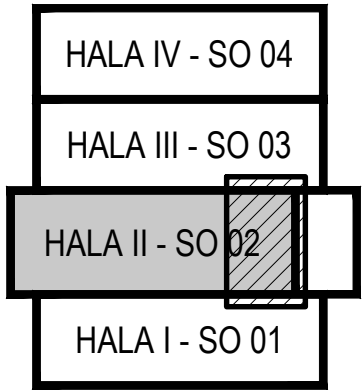

Revize	Druh změny	Objednatel Client	Generální projektant General designer	Vypracoval / Elaborated by	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project	Objekt Object	Profese Specialization	Formát / Size
01	Změna teploty topné vody	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	 TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava	Kontroloval / Checked by Ing. Frýza 		Kontroloval / Checked by		AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)	TZB - Vytápění	4x A4
				Manažer projektu / Project manager Ing. Kupka 		Manažer projektu / Project manager		SO 02 - REKONSTRUKCE HALY II.	Název výkresu Title SCHÉMA	Datum / Date 04/10/2019
										Stupeň / Phase DŮR / DSP
										Měřítko / Scale 1:75
										Revize / Revision 01
										Archivní číslo / Archive No. 540-32501-117-03