


PŮDORYS STŘECHY

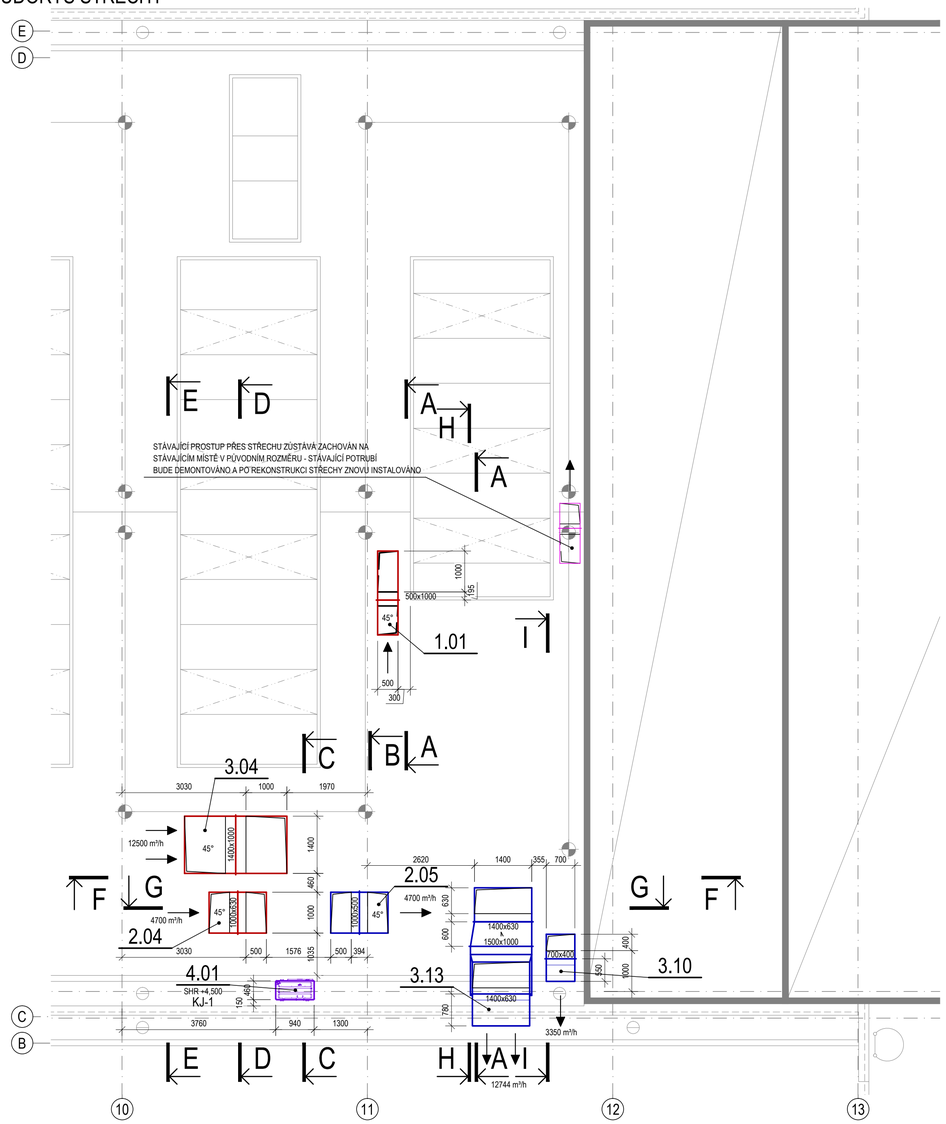


ŘEZ A-A

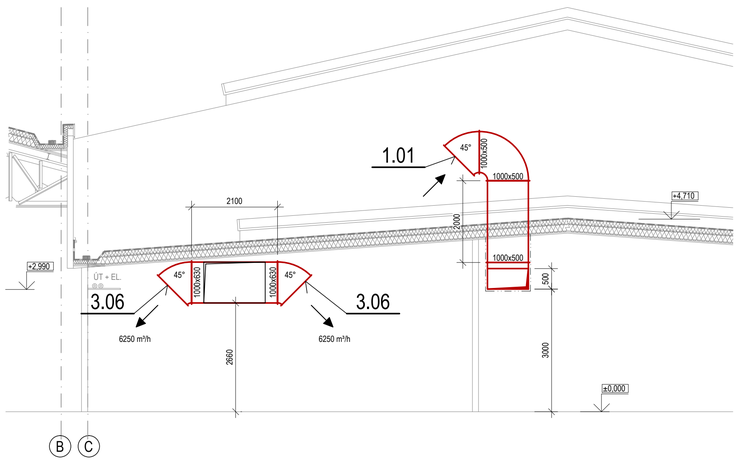

ŘEZ B-B

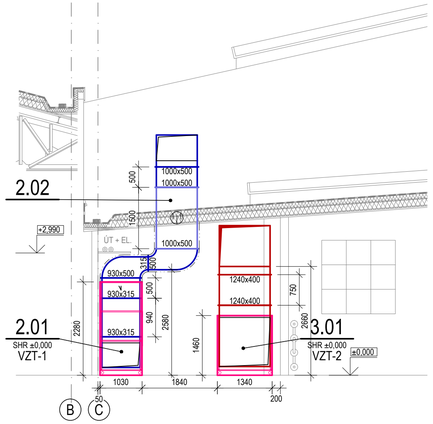

ŘEZ C-C

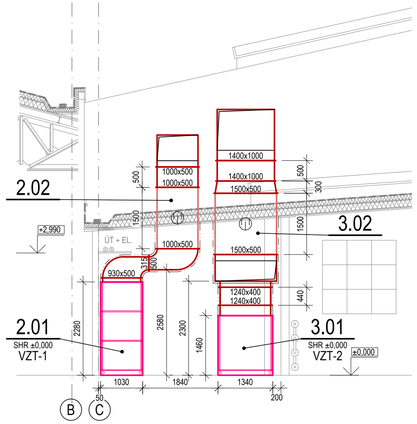

LEGENDA

- VENTILÁTOR
- FILTR VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU
- VODNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU
- FREONOVÝ CHLADIČ VZDUCHU
- DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA
- ELIMINÁTOR KAPEK
- REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA (PK)

- OSA — VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- SHR — VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
- NOVÉ POTRUBÍ (PŘÍVOD - ČERVENÁ, ODVOD - MODRÁ)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ
- VZT — VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
- OV — ODVODNÍ VENTILÁTOR
- KJ — KONDENZAČNÍ JEDNOTKA (KLIMATIZACE)


POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ


- STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ VEDOUCÍ Z VZT JEDNOTKY NAD STŘECHU ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO V PŮVODNÍ PODOBĚ, POUZE BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘED REKONSTRUKCÍ STŘECHY DEMONTOVÁNO A PO REKONSTRUKCI OPĚT NAMONTOVÁNO
- LAKOVACÍ BOX NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU, BUDE DODÁN INVESTOREM SAMOSTATNĚ, INVESTOR VŠAK ZADAL PARAMETRY LAKOVACÍHO BOXU (ROZMĚRY), TECHNICKÉ ÚDAJE (MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU) TAK BYLY PRO ÚČELY TOHOTO PROJEKTU PŘEVZATY Z KATALOGU JEDNOHO VÝROBCE. V PŘÍPADĚ INSTALACE BOXU OD JINÉHO VÝROBCE BY TECHNICKÉ PARAMETRY BOXU (MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU) MĚLY BÝT PODOBNÉ. PO INSTALACI LAKOVACÍHO BOXU BUDE POTRUBNĚ PROPOJENA PŘÍRUBA JEHO VENTILÁTORU S PŘIPRAVENOU ZASLEPENOU PŘÍRUBOU ODTAHOVÉHO POTRUBÍ.
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!
- REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU, JE NUTNÉ POČÍTAT SE ZTÍŽENÝMI PODMÍNKAMI PŘI REALIZACI Z DŮVODU PROVOZU TROLEJOVÉ SÍTĚ V AREÁLU VOZOVNY!

REVIZE č. 2 / 16.8.2019

BYLO DOPLNĚNO NUCENÉ VĚTRÁNÍ DÍLEN II.108, II.114 A LAKOVNY II. 117. Z TOHOTO DŮVODU VZNIKLA NOVÁ MÍSTNOST II.127 (STROJOVNA VZT), KTERÁ VZNIKLA ROZDĚLENÍM PŮVODNÍ DÍLNA II.114 (TA JE NYNÍ MENŠÍ) A V HALE JSOU NYNÍ VEDENA NOVÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ, KTERÁ JSOU VYÚSTĚNA NAD STŘECHU OBJEKTU. VEŠKERÁ POTRUBNÍ VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU JSOU OPATŘENA TLUMIČI HLUKU.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA





±0,000 = 208,250 m n.m.

0 1 2 3 4 5 6 7 m

M 1 : 75

Revize	Druh změny
01	Zapracování požadavků DOSS
02	Doplnění větrání dílen a lakovny
03	Doplnění kót a pozicových čísel

Objednatel / Client: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Generální projektant / General designer: TECHNOPROJEKT, Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Vypracoval / Elaborated by: Ing. Havlásek
Kontroloval / Checked by: Ing. Frýza
Manažer projektu / Project manager: Ing. Kupka

Subdodavatel / Subcontractor

Vypracoval / Elaborated by
Kontroloval / Checked by
Manažer projektu / Project manager

Akce / Project: AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA, REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)

Objekt / Object: SO 02 - REKONSTRUKCE HALY II.

Profese / Specialization: Vzduchotechnika

Název výkresu / Title: PŮDORYS STŘECHY, ŘEZY A-A, B-B, C-C

Formát / Size	6x A4
Datum / Date	17/09/2019
Stupeň / Phase	DÚR / DSP
Měřítko / Scale	1:75
Revize / Revision	03
Archivní číslo / Archive No.	540-32501-115-03