

ZPRACOVATEL:

ENERGOMEX S.R.O.: IČ 290 42 577  
URÁSKA 770/6, 160 00 PRAHA 6,  
WWW.ENERGOMEX.CZ


KRESLIL:


JAN HONIG, ČKAIT 1201603


KONTROLOVAL:


ING. DANIEL VÁGNER, ČKAIT 0007772

LEGENDA ZNAČENÍ VZT

- 


přívod nucené
- 

odvod nucené
- 

přívod přirozené
- 

objem - přívod  
objem - odvod

- e1 sání čerstvého venkovního vzduchu do jednotky
- e2 výstup čerstvého vzduchu z jednotky do objektu
- i1 sání odpadního vzduchu do jednotky
- i2 výstup odpadního vzduchu z jednotky



V rámci stavebních příprav bude zhodnocena statická únosnost konstrukcí před osazením VZT. Montážní práce budou provedeny odbornou firmou, dle plánůch ČSN a řádu bezpečnosti práce. Po skončení montážních prací bude celý systém odevzdán, zregulován a zprovozněn.

MĚŘÍTKO 1:150 STUPEŇ: DPS

FORMÁT: 1x A3 DATUM: 04/2019

ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:

1.4.3.2


STAVBA: Instalace systému větrání s rekuperací v pro

ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363, 431 41 Údlice


NÁZEV VÝKRESU: 2. NP - návrh VZT - Elektroinstalace a MaR


INVESTOR:


Obec Údlice  
Náměstí 12, 431 41 Údlice

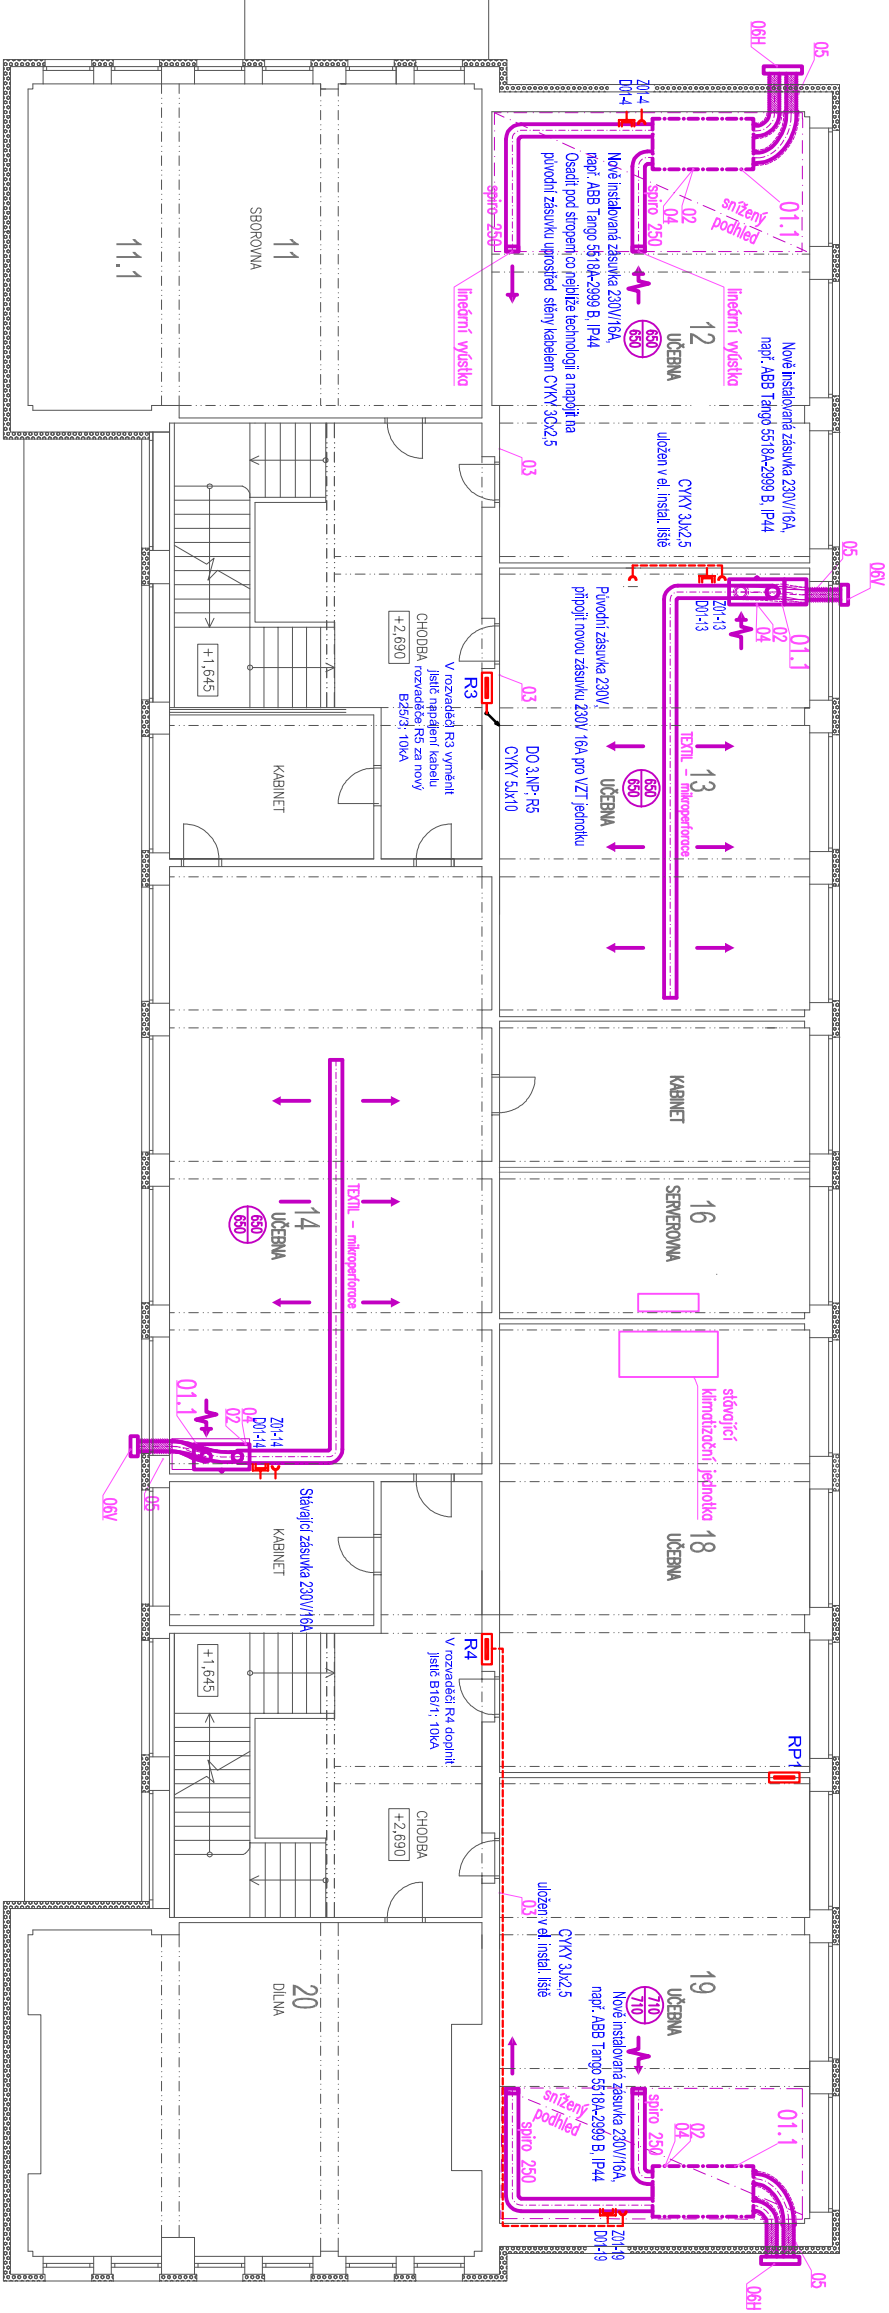



LEGENDA ELEKTROINSTALACE A POZNÁMKY:

- 

- Zásuvka 230V, 16A pro napájení VZT jednotky 1.01.
- 

- Motory ventilátorů přívod/odvod a regulace max. 400 W.
- 

- El. předešňvač max 1500 W.
- 

- Nová zásuvka RJ45 - připojení VZT 01 do školní internetové sítě, kabel UTP-RJ45, ovládání VZT 01 přes internetovou síť. Správcem sítě, nebo provozovatelem bude určený počítač. Internetová síť není předmětém tohoto projektu (nutno připravit ze strany investora). Správce sítě přiřadí jednotlivým VZT jednotkám IP adresy.
- 

- Rozvaděč (stávající) - všeobecná značka

