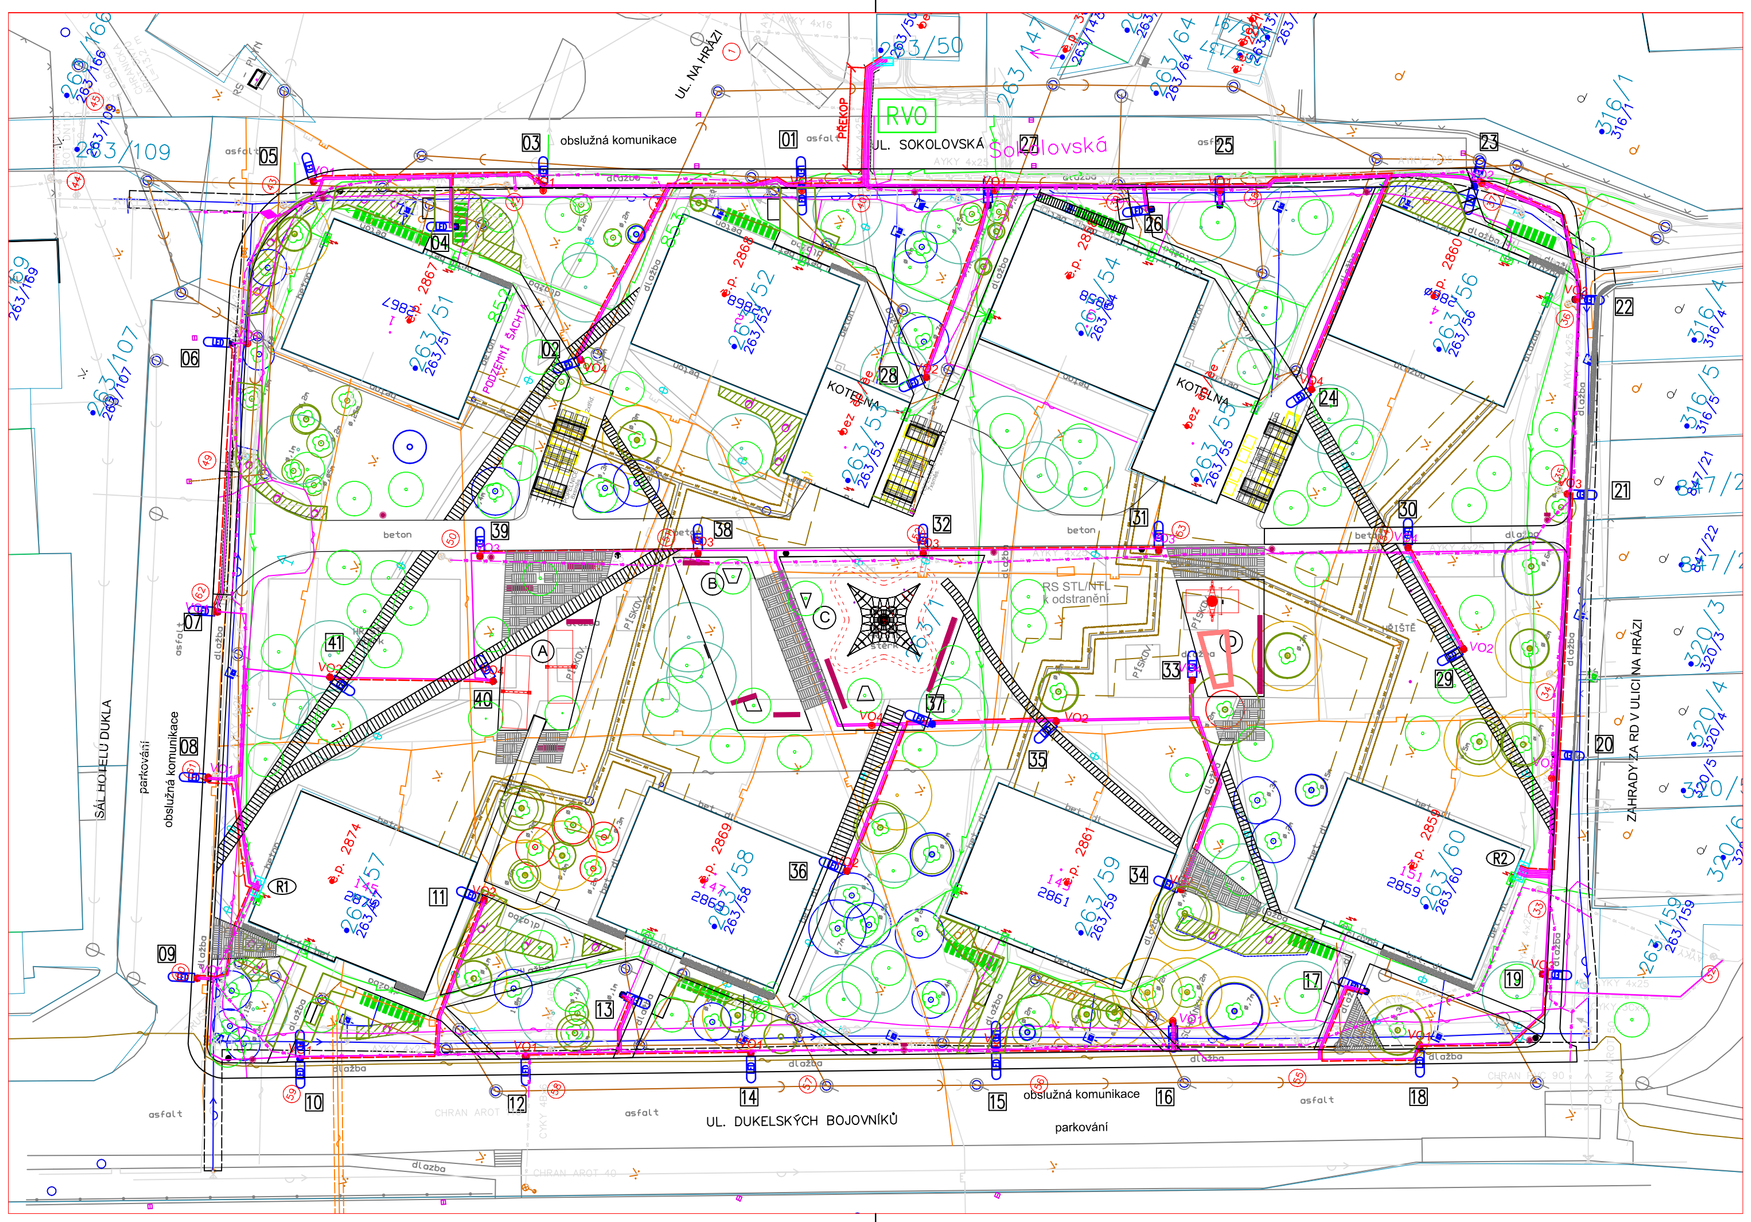

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- kabelové vedení NN
- kabelové vedení NN (zaměření)
- kabelové vedení VO
- kabelové vedení VO (zaměření)
- sítě O2 (CETIN)
- sítě O2 (CETIN) (zaměření)
- sítě IWEBS
- sítě IWEBS (zaměření)
- sítě SELFservis
- NTL plynovod
- NTL plynovod (zaměření)
- STL plynovod
- STL plynovod (zaměření)
- vodovod
- vodovod (zaměření)
- kanalizace splašková
- kanalizace splašková (zaměření)
- teplovod (zaměření)

obr. 1a: ŘEZ – ULOŽENÍ V CHODNÍKU S KRYCÍ DESKOU



obr. 1b: ŘEZ – ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU S VÝSTR. FÓLIÍ

obr. 1c: ŘEZ – ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO VE VJEZDU S CHRÁNIČKOU

obr. 1d: ŘEZ – ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO VE VJEZDU S CHRÁNIČKOU

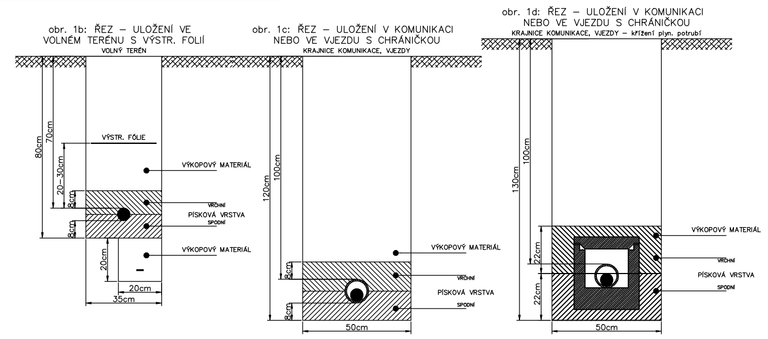

LEGENDA

Značka	Popis
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
RVO	nový rozváděč veřejného osvětlení
	kabelová spojka
R1	nová pilířová rozpojovací skříň
	kabelové vedení veřejného osvětlení
01	nový stožár s LED svítidlem
	zemnící páska FeZn 30x4
Uložení kabelů	
	uložení kabelů v zemi s krycí deskou dle obr. 1a
	uložení kabelů v zemi s výstražnou folií dle obr. 1b
	uložení kabelů v zemi v chráničce dle obr. 1c
	uložení kabelů v zemi v betonovém žlabu dle obr. 1d

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napětová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplněná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

- **STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI** - při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací **požádat o vytyčení těchto vedení !**
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE NEZBYTNÉ VYTYČENÍ!!
PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005!

- **DALŠÍ ÚDAJE** - viz TZ !!!

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ	Projektant : Libor SEMERÁD	Stupeň : DPS	Zak. č. : 15 - 18
Č. paré :	Akce : VNITROBLOK ULIC DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A SOKOLOVSKÁ VE ZNOJMĚ k.ú. Znojmo - Louka, okr. Znojmo SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měřítko : 1 : 500
	Název : SITUACE, NAPOJENÍ, ŘEZY		Formát A4 : 4
			Datum : 08 / 2018
Investor : Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			Č. výkresu : 1