



DETAIL UMÍSTĚNÍ VODOMĚŘU
VODOMĚRNÉ SESTAVY

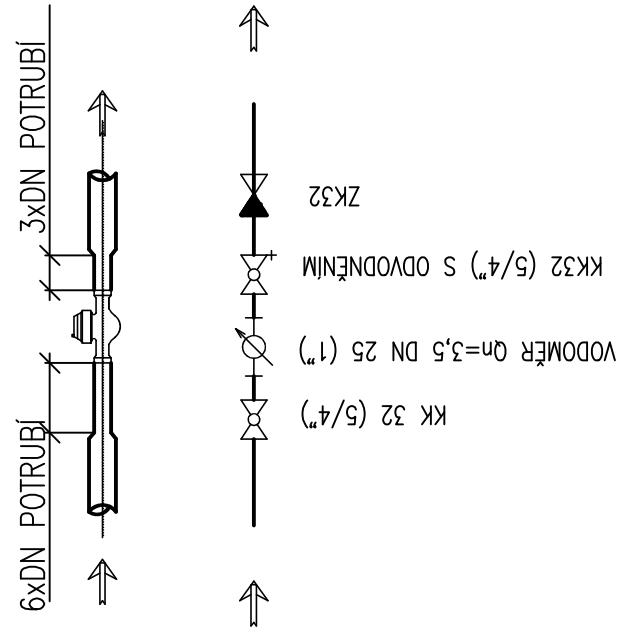

PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

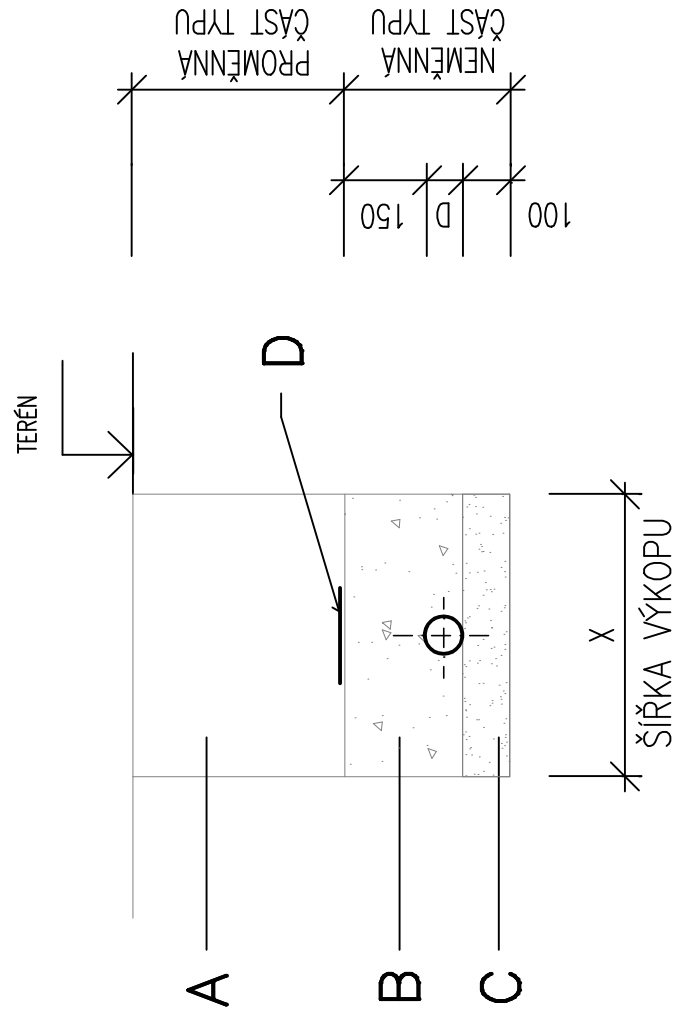

- A – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B – OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM (ZRNO MAX. 20 mm)
- C – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M

Zodp. projektant	Vypracoval	Projekce TZB	
Onďřej Přibíl	Onďřej Přibíl	Přibíl, Onďřej autORIZOVANÝ technik technika prostředí staveb	
Kraj : Zlínský		Příloha 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám.137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem		Datum	03/2019
Stavba : Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem		Stupeň PD	DPS
Objekt : I0.01-Vodovodní přípojka		Formát	2xA4
Obsah :		Zakázkové číslo	
Příčný řez, vodoměrná sestava		č. výkresu	003
		měřítko	-