



ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO

- vedení ve volném terénu (M 1:20)

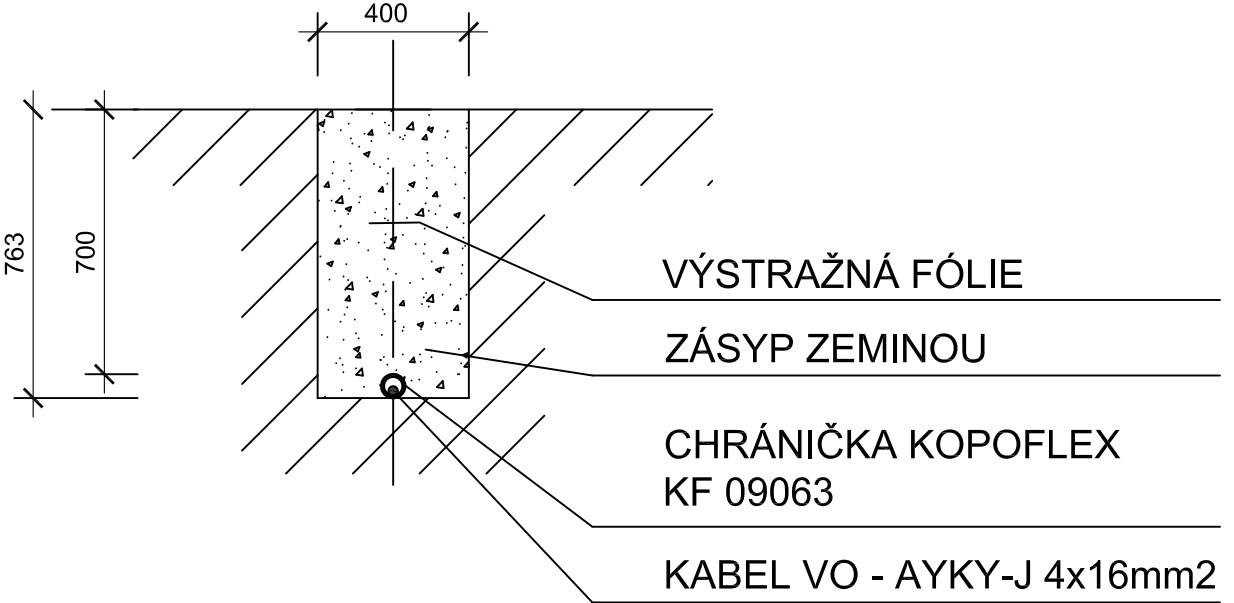


ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO

- vedení pod chodníkem (M 1:20)

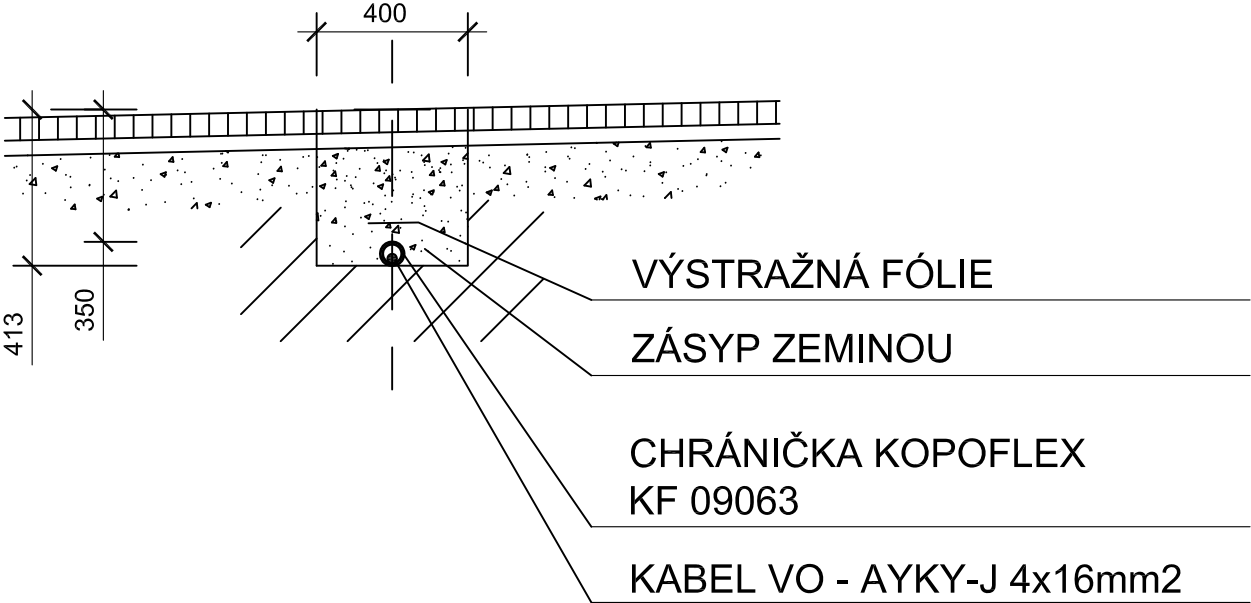

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN - VO

- vedení pod komunikací (M 1:20)

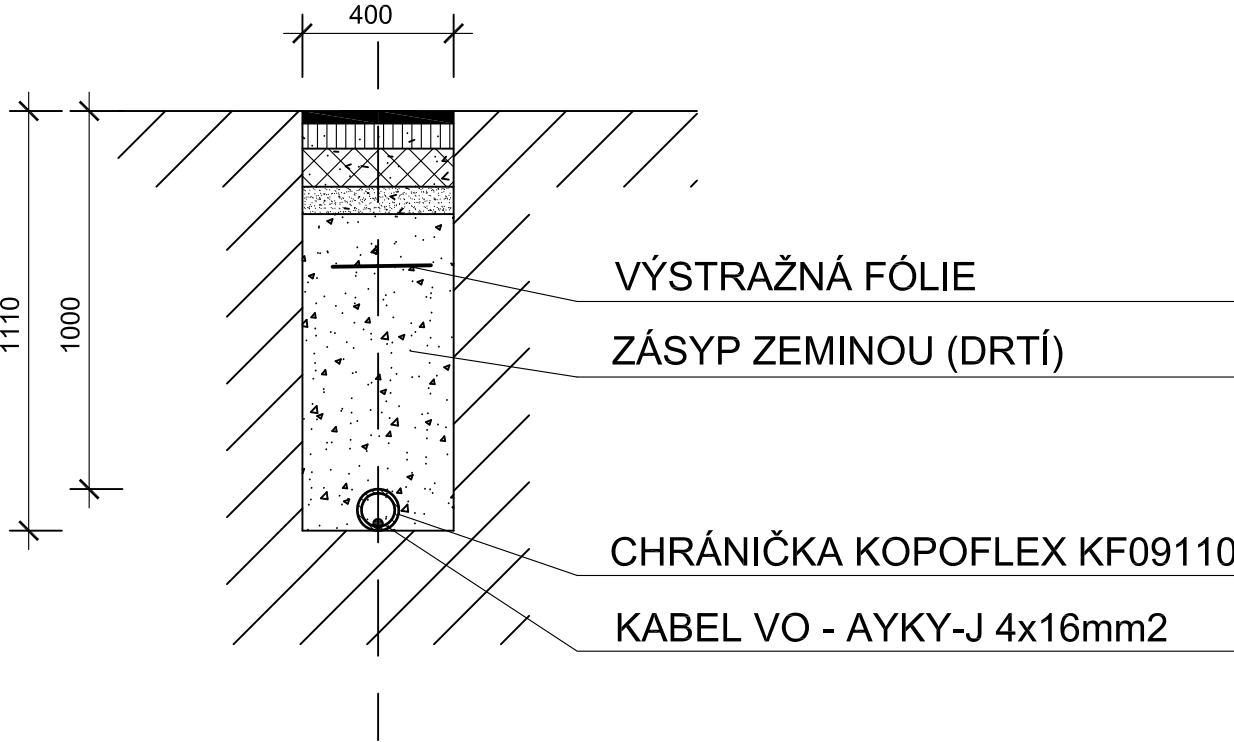

POZNÁMKA:

ČSN 73 6050 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:

KABEL VO BUDE ULOŽEN V ZEMI V CHRÁNIČCE KOPOFLEX KF 09063

V HLOUBCE 0,7m VE VOLNÉM TERÉNU, 0,35m POD CHODNÍKEM,

V CHRÁNIČCE KF09110 V HL. 1m POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Vypracoval | Kreslil | Zodp. projektant | Ing. Vítězslav HUMPLÍK | |
| Ing. Vítězslav HUMPLÍK | Ing. Vítězslav HUMPLÍK | Ing. Vítězslav HUMPLÍK | Projektování el. zařízení 753 61, Klokočí 70 IČ: 72983787, tel.: 728258524 | |
| Kraj: Zlínský | | Okres: Kroměříž | | Formát |
| Stavebník : Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 BpH | | | | 2xA4 |
| Akce: Sociální bydlení v ul. Mlýnská | | Datum | | 03/2019 |
| k.ú. Bystřice pod Hostýnem, p.č. poz. 3312 | | Stupeň | | DPS |
| IO.05 - Veřejné osvětlení | | Zak. číslo | | 2019/03-03 |
| | | Arch. číslo | | 03-03/IO.05 - 3 |
| Obsah: | | Měřítko | | Číslo výkresu |
| VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU | | 1:20 | | IO.05 - 3 |