


PŮDORYS 1.NP - ODVOD KONDENZÁTU



1.17
prodejna květin
s.v. 3m

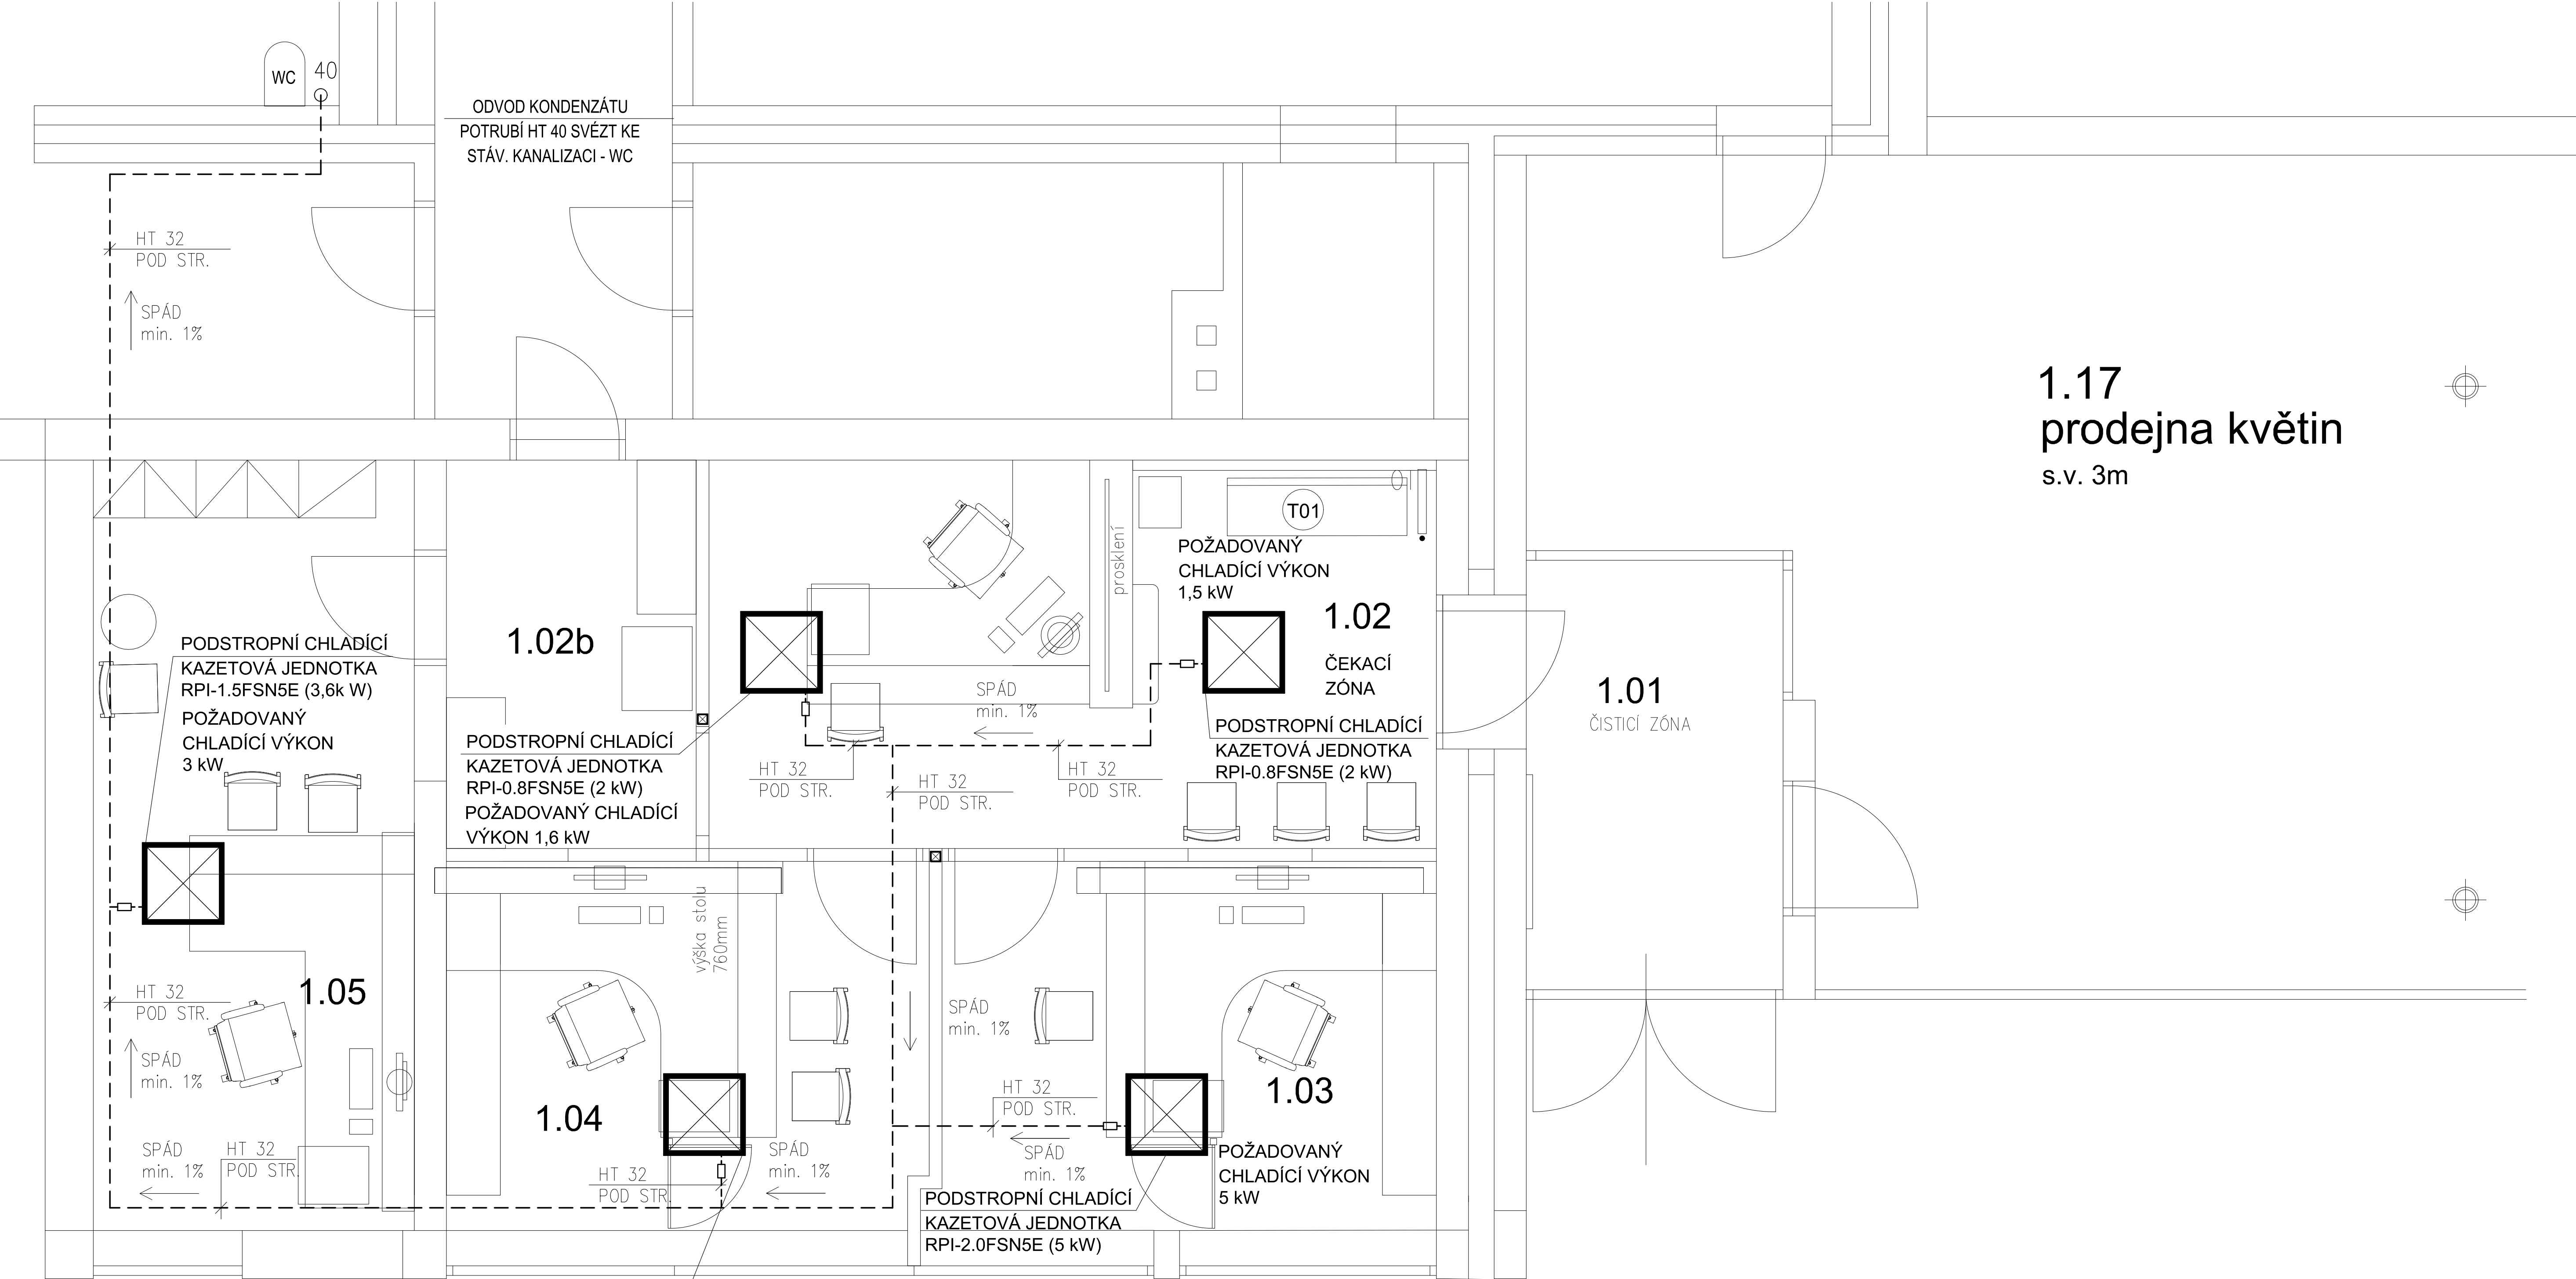

PODSTROPNÍ CHLADÍČÍ
KAZETOVÁ JEDNOTKA
RPI-2.0FSN5E (5 kW)
POŽADOVANÝ
CHLADÍČÍ VÝKON
5 kW

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.01	KANCELÁŘ	6,83
1.02	KANCELÁŘ	24,30
1.03	ZÁDVEŘÍ	12,13
1.04	ZÁDVEŘÍ	12,00
1.05	PRODEJNA KVĚTIN	45,1

PROFESE:		D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	ING. HAVLÍČEK MICHAL	ING.GALUŠKOVÁ G.	ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK

Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava Stavba REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTR. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229 PŮDORYS 1.NP–ODVOD KONDENZÁTU		Č.zak.	185701	 ATOS6 STAVEBNĚ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
		Datum 1.v.	BŘEZEN 2019	
		CAD		
Obsah	Č.výkresu	Měřítka	1:50	ATOS–6, spol. s r.o., U JESLÍ 310/10, 712 00 OSTRAVA TEL.: 596 114 572 E-MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ
CHLAZENÍ	D.1.4–B4	Stupeň	DPS	
		FA4	2	

----- ODVOD KONDENZÁTU: ODPADNÍ POTRUBÍ HT – POD STROPEM, PO ZDI, ALT. V SDK ZÁKRYTU