

Vyjádření č. 520/2019

stavební povolení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka
Na Honech I
5540

Investor:

Město Uherský Brod
Libor Manda
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Název stavby - akce :

ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UHERSKÝ BROD, SO 101 - PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

Místo stavby : ulice Vlčnovská

Katastr : Uherský Brod

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

1. Stožár VO na straně přivaděče DN 300 je v ochranném pásmu přivaděče. Situace byla odsouhlasena při výstavbě parkoviště, vodovod je z tvárné litiny DN 300, nemáme připomínky.
2. Stožár VO na straně vodovodu DN 100 je mimo ochranné pásmo vodovodu, nemáme připomínky.
3. Stožár VO je v ochranném pásmu kanalizace před domem č. pop. 468.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

V průběhu výstavby bude po vytýčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, šoupáků a hydrantů. O tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením komunikace a chodníku musí zůstat zachována nezámrzá hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod jezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

V rámci stavby komunikace a chodníku bude provedena provozem vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Souhlasíme s provedením. Při zakládání sloupů VO - případném styku s kanalizací, požadujeme přizvat pracovníka provozu kanalizací naší a. s. ke kontrole kanalizační stoky - před záhozem.

Při stavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření - jedná se zejména o souběh a křížení kabelového vedení VO s vodovodem a kanalizací a v umístění sloupů a zařízení VO ve vztahu k vodovodům a kanalizacím pro veřejnou potřebu.

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1


Vyřizuje: Jana Macků

Telefon: 572 530 216


Datum: 12.4.2019

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.


Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec,
ředitel a.s.

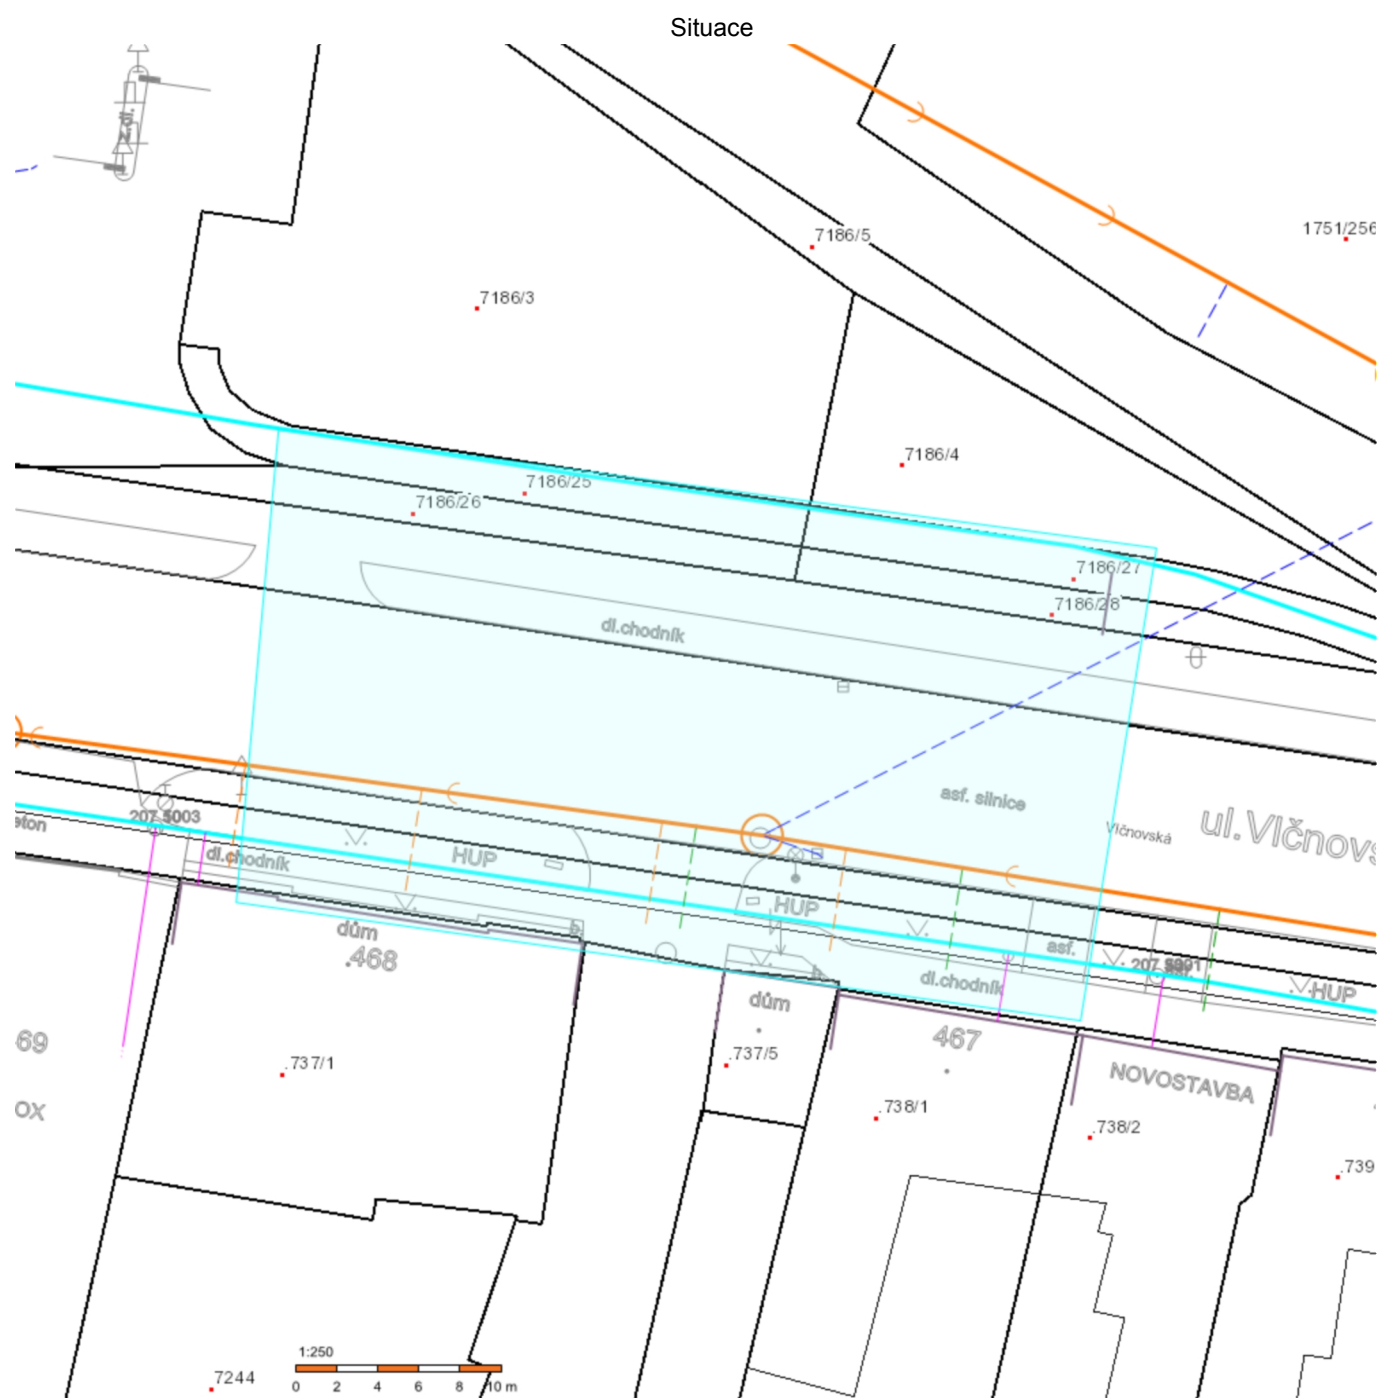

Situace žadatele

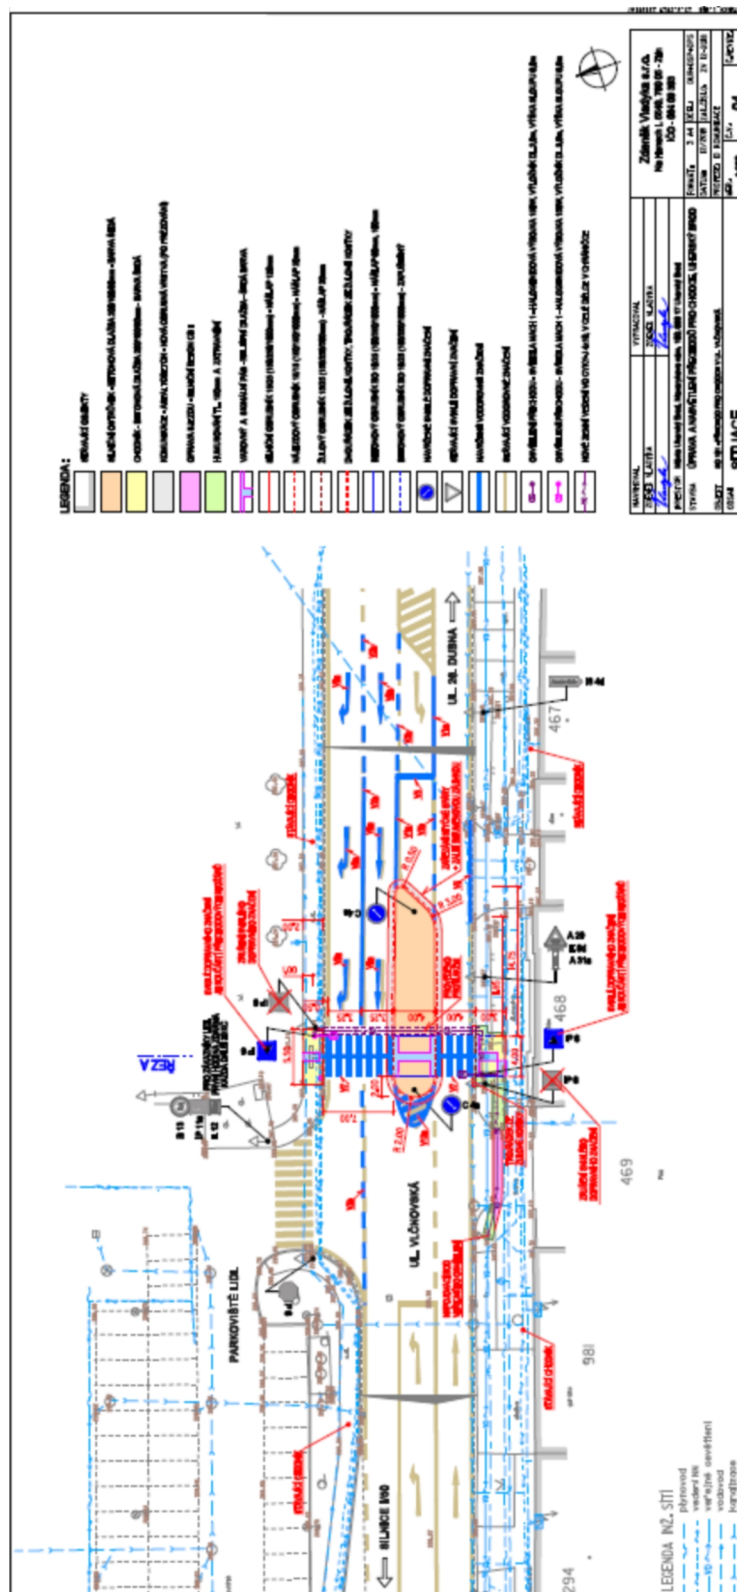

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 530 111
Fax: 572 551 118
E-mail: svkuh@svkuh.cz

Bank. spoj.: KB Uh. Hradiště
č.ú.: 2006721/0100
IČO: 49453866, DIČ: CZ49453866

Zápis v obch. rejstříku:
Krajský soud Brno,
oddíl B, č. vložky 1164