



LEGENDA SESTAVY

OZNAČENÍ SESTAVY	VO 30A,31A,32A,33A až 50A
TYP STOŽÁRU	6 – 108/60
VÝZBROJ PRŮBĚŽNÁ	SV 6.16.5p s přep.ochr. DCOR L2P 275
STOŽÁR 33A VÝZBROJ ODBOČOVACÍ	SV 9.16.5p s přep.ochr. DCOR L2P 275
POČET RAMEN A SVÍTIDEL	0+1
SVÍTIDLO	MARUT S G1 ME3 4k0 730 DALI
ZDROJ	34W
POČET V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI	19

VO 30A,31A,32A,33A-50A BEZ VYLOŽENÍ
MARUT S G1 ME3 4k0 730 DALI/34W/2700K/4000lm

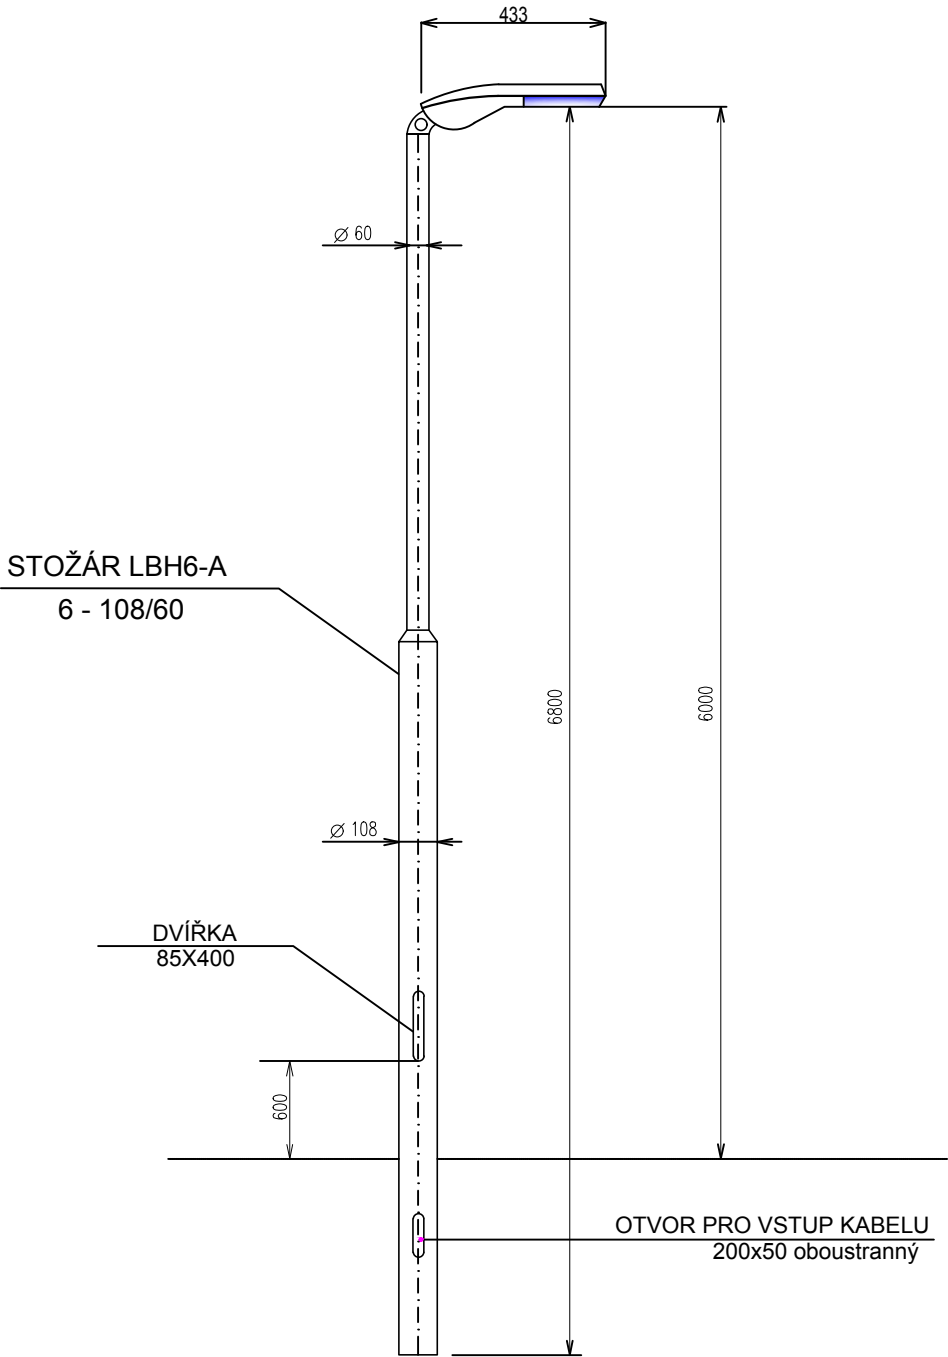

DETAIL ZÁKLADU PRO STOŽÁR

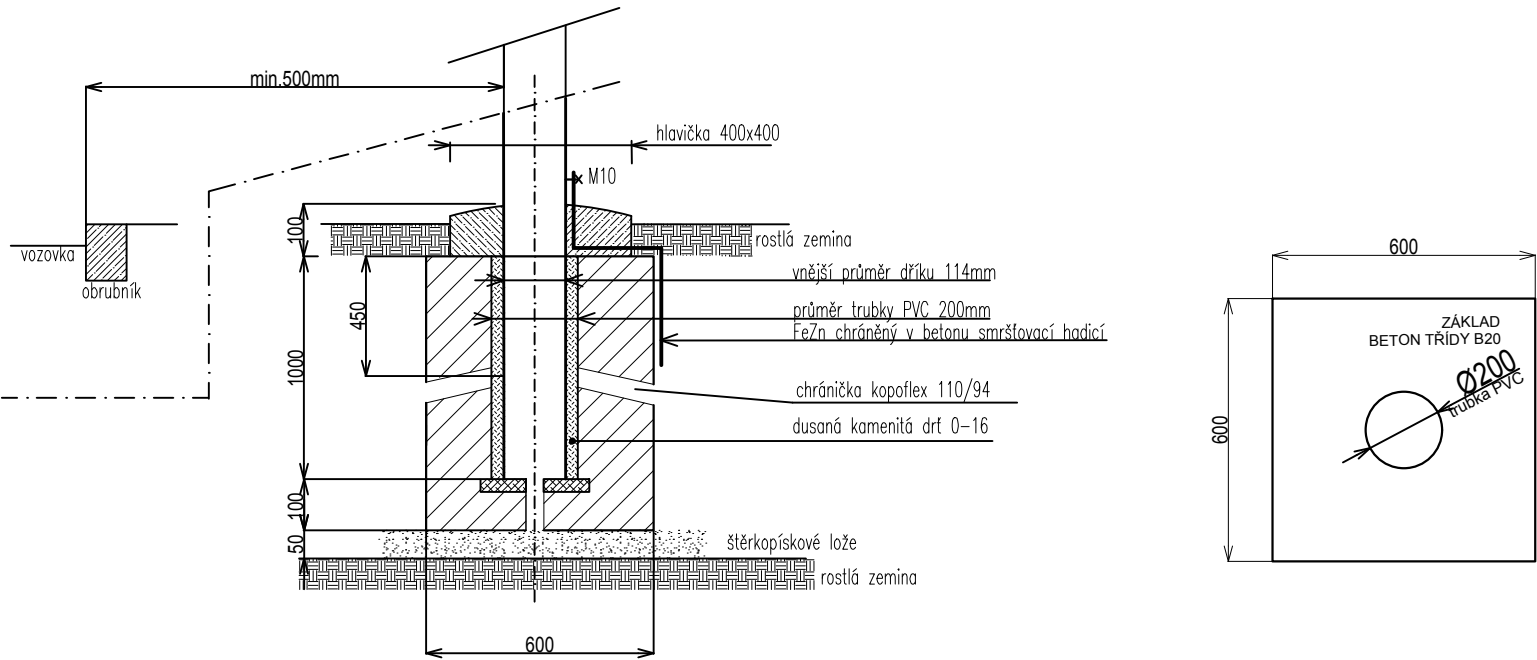

Po kontrolním výpočtu hladin osvětlení lze použít svítidla stejných vlastností jiných výrobců.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400v stř. 50Hz, TN–C–S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230V stř. 50Hz
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2
PROSTŘEDÍ: dle technické zprávy

Vedoucí projektant ING. DRAHOMÍR PAVLÍK	Zodpovědný projektant ING. DRAHOMÍR PAVLÍK	Vypracoval BC. JAN BRŠTÁK	REELZA elektro s.r.o. Bartáková 10 Rýmařov 795 01	
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			DATUM	05/2019
ÚČEL: Dokumentace pro provedení stavby			FORMÁT	A3
AKCE: Nezbytné dopravní propojení mezi obcemi Bruntál a Staré Město u Bruntálu			ÚČEL	DPS
ČÁST: D - Dokumentace objektů SO401 - Veřejné osvětlení - Hlavní trasa			ČÍS. ZAKÁZKY	1723
PŘÍLOHA			MĚŘITKO	
SESTAVA SVÍTIDEL			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.3.3