


SITUACE STAVBY

M 1:500

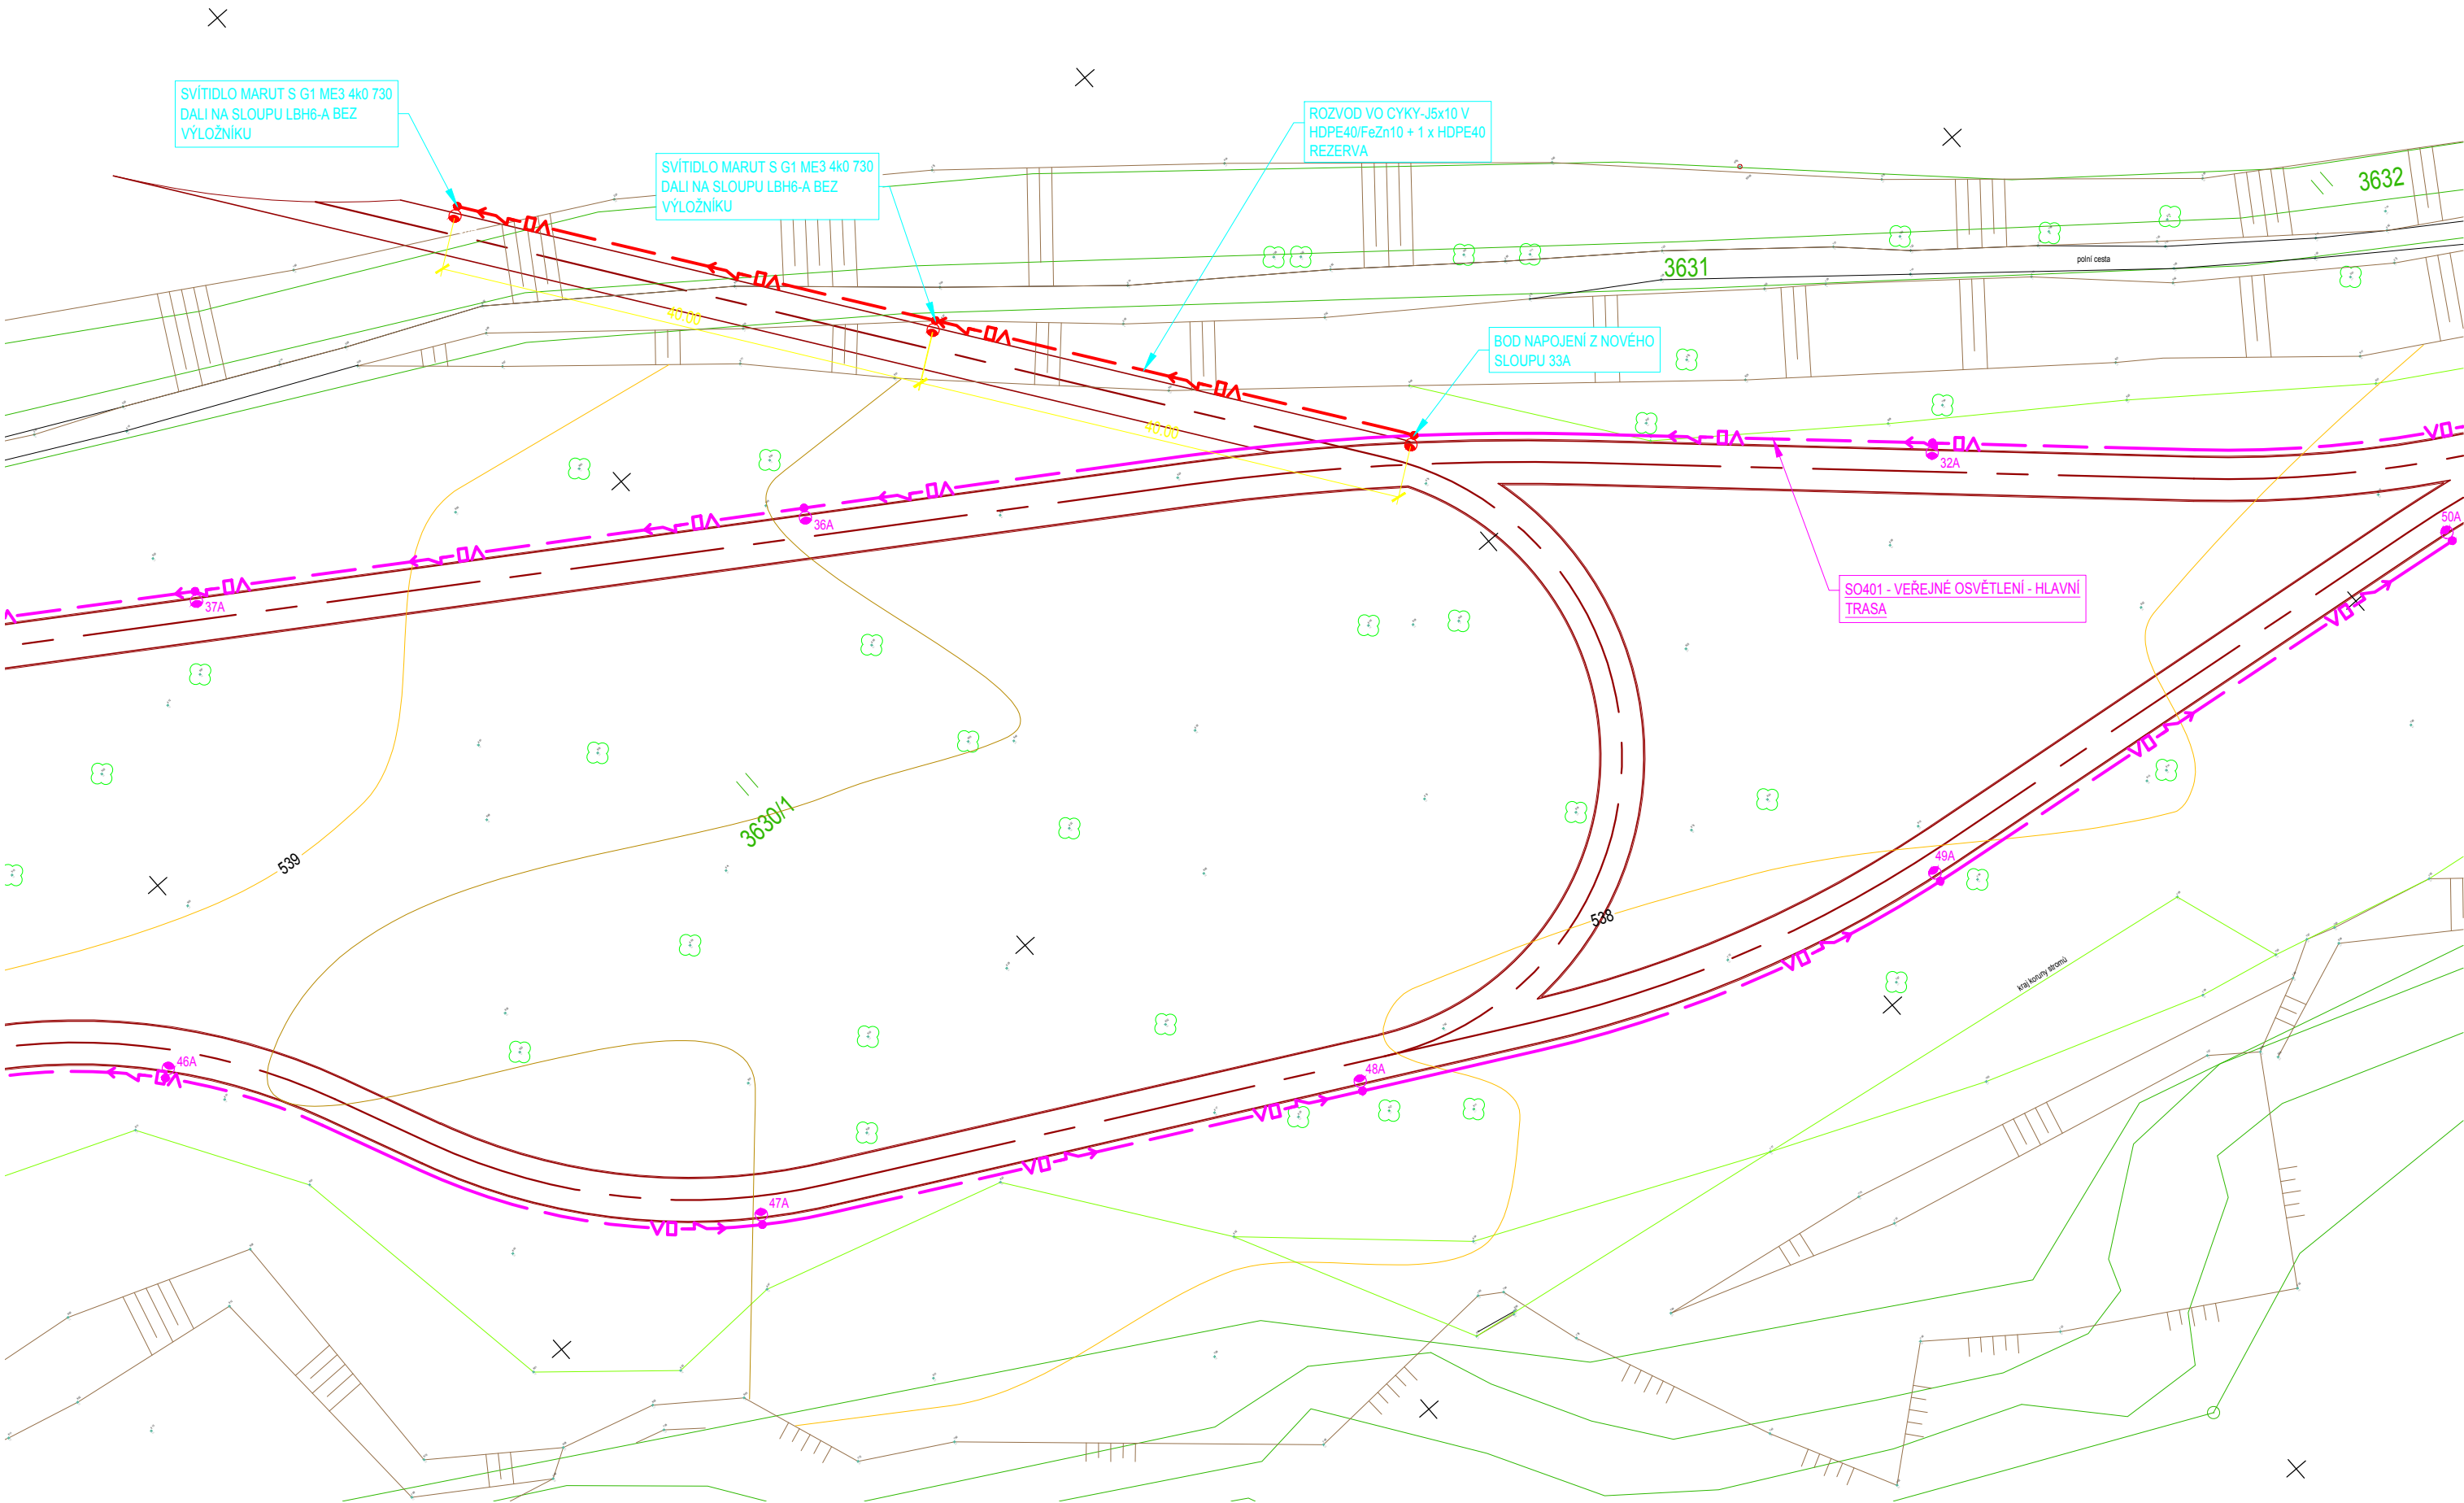

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- PLOT
- BRÁNY A BRANKY
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SLOUPY VO
- SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
- ŠACHTA
- ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU
- STROMY, KEŘE

LEGENDA NOVÝCH:

- NOVÉ VO PODZEMNÍ - CYKY-J5x10 V HDPE40/FeZn10
- STOŽÁR VO LBH6-A
- SVÍTIDLO VO, MARUT S G1 ME3 4K0 730 DALI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V stř.50Hz, TN-C-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230V stř.50Hz

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2.

PROSTŘEDÍ: dle technické zprávy

UPOZORNĚNÍ:

POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ.

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. DRAHOMÍR PAVLÍK	Vypracoval Bc. JAN BRŠŤÁK	REELZA elektro s.r.o. Bartáková 10 Rýmařov 795 01	
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			DATUM	05/2019
ÚČEL:	Dokumentace pro provedení stavby		FORMÁT	3 x A4
AKCE:	Nezbytné dopravní propojení mezi obcemi Bruntál a Staré Město u Bruntálu		ÚČEL	DPS
ČÁST:	D - Dokumentace objektů SO402 - Veřejné osvětlení - Propojení s lokalitou za mlékárnou		ČÍS. ZAKÁZKY	1723
PŘÍLOHA			MĚŘÍTKO	1:500
SITUACE STAVBY			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.4.2