



LEGENDA SESTAVY

OZNAČENÍ SESTAVY	VO 34A, 35A
TYP STOŽÁRU	6 – 108/60
VÝZBROJ PRŮBĚŽNÁ	SV 6.16.5p s přep.ochr. DCOR L2P 275
POČET RAMEN A SVÍTIDEL	0+1
SVÍTIDLO	MARUT S G1 ME3 4k0 730 DALI
ZDROJ	34W
POČET V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI	2

VO 34A, 35A BEZ VYLOŽENÍ  
MARUT S G1 ME3 4k0 730 DALI/34W/2700K/4000lm

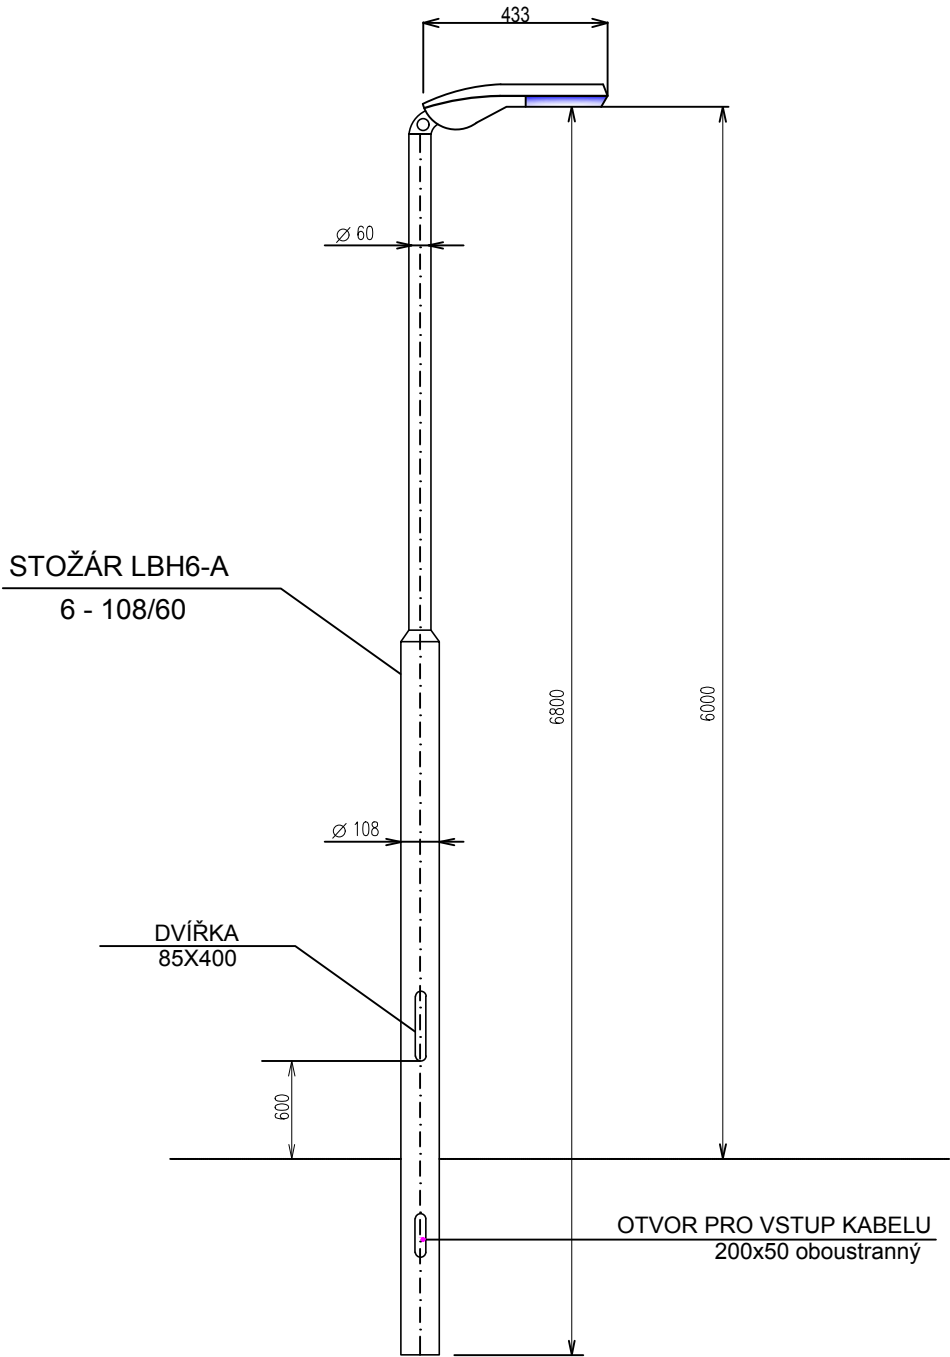

DETAIL ZÁKLADU PRO STOŽÁR

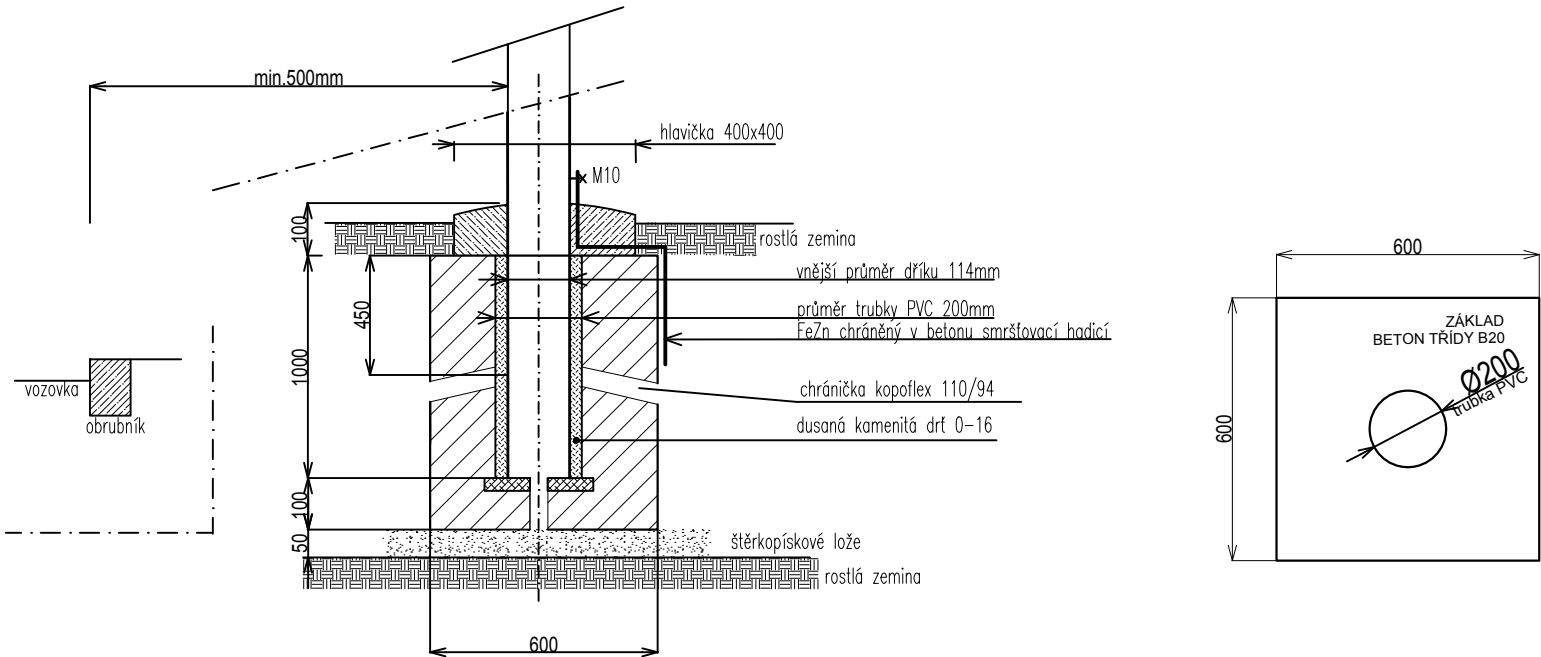

Po kontrolním výpočtu hladin osvětlení lze použít svítidla stejných vlastností jiných výrobců.

Vedoucí projektant ING. DRAHOMÍR PAVLÍK	Zodpovědný projektant ING. DRAHOMÍR PAVLÍK	Vypracoval BC. JAN BRŠTÁK	REELZA elektro s.r.o. Bartákova 10 Rýmařov 795 01	
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			DATUM	05/2019
ÚČEL: Dokumentace pro provedení stavby			FORMÁT	A3
AKCE: Nezbytné dopravní propojení mezi obcemi Bruntál a Staré Město u Bruntálu			ÚČEL	DSP
ČÁST: D - Dokumentace objektů SO402 - Veřejné osvětlení - Propojení s lokalitou za mlékárnou			ČÍS. ZAKÁZKY	1723
PŘÍLOHA			MĚŘÍTKO	
SESTAVA SVÍTIDEL			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.4.3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400v stř. 50Hz, TN–C–S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230V stř. 50Hz  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2  
PROSTŘEDÍ: dle technické zprávy